

# SIEMENS

## SINAMICS

### Преобразователь SINAMICS V20

Руководство по эксплуатации

Предисловие

Указания по безопасности

1

Введение

2

Механический монтаж

3

Электрический монтаж

4

Ввод в эксплуатацию

5

Коммуникация с PLC

6

Список параметров

7

Коды ошибок и  
предупреждений

8

Технические параметры

A

Опции и запасные части

B

## Правовая справочная информация

### Система предупреждений

Данная инструкция содержит указания, которые Вы должны соблюдать для Вашей личной безопасности и для предотвращения материального ущерба. Указания по Вашей личной безопасности выделены предупреждающим треугольником, общие указания по предотвращению материального ущерба не имеют этого треугольника. В зависимости от степени опасности, предупреждающие указания представляются в убывающей последовательности следующим образом:



#### ОПАСНОСТЬ

Означает, что непринятие соответствующих мер предосторожности **приводит** к смерти или получению тяжелых телесных повреждений.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Означает, что непринятие соответствующих мер предосторожности **может** привести к смерти или получению тяжелых телесных повреждений.



#### ВНИМАНИЕ

Означает, что непринятие соответствующих мер предосторожности может привести к получению незначительных телесных повреждений.

#### ЗАМЕТКА

Означает, что непринятие соответствующих мер предосторожности может привести к материальному ущербу.

При возникновении нескольких степеней опасности всегда используется предупреждающее указание, относящееся к наивысшей степени. Если в предупреждении с предупреждающим треугольником речь идет о предупреждении ущерба, причиняемому людям, то в этом же предупреждении дополнительно могут иметься указания о предупреждении материального ущерба.

### Квалифицированный персонал

Работать с изделием или системой, описываемой в данной документации, должен только **квалифицированный персонал**, допущенный для выполнения поставленных задач и соблюдающий соответствующие указания документации, в частности, указания и предупреждения по технике безопасности. Квалифицированный персонал в силу своих знаний и опыта в состоянии распознать риски при обращении с данными изделиями или системами и избежать возникающих угроз.

### Использование изделий по назначению

Соблюдайте следующее:



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изделия разрешается использовать только для целей, указанных в каталоге и в соответствующей технической документации. Если предполагается использовать изделия и компоненты других производителей, то обязательным является получение рекомендации и/или разрешения на это от фирмы. Исходными условиями для безупречной и надежной работы изделий являются надлежащая транспортировка, хранение, размещение, монтаж, оснащение, ввод в эксплуатацию, обслуживание и поддержание в исправном состоянии. Необходимо соблюдать допустимые условия окружающей среды. Обязательно учитывайте указания в соответствующей документации.

### Товарные знаки

Все наименования, обозначенные символом защищенных авторских прав ©, являются зарегистрированными товарными знаками компании. Другие наименования в данной документации могут быть товарные знаки, использование которых третьими лицами для их целей могут нарушать права владельцев.

### Исключение ответственности

Мы проверили содержимое документации на соответствие с описанным аппаратным и программным обеспечением. Тем не менее, отклонения не могут быть исключены, в связи с чем мы не гарантируем полное соответствие. Данные в этой документации регулярно проверяются и соответствующие корректуры вносятся в последующие издания.

# Предисловие

## Цель данного руководства

Настоящее руководство содержит информацию по монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию преобразователя частоты SINAMICS V20.

## Компоненты документации пользователя для SINAMICS V20

Документ	Содержание	Доступные языки
Руководство по эксплуатации	(это руководство)	Русский Английский Китайский Немецкий Итальянский Корейский Португальский Испанский
Советы по началу работы	Описывает монтаж, эксплуатацию и выполнение базового ввода в эксплуатацию преобразователя SINAMICS V20.	Русский Английский Китайский Немецкий Итальянский Корейский Португальский Испанский
Информация о продукте	Описывает принципы монтажа и эксплуатации следующих опций и запасных частей: <ul style="list-style-type: none"><li>• Загрузчик параметров</li><li>• Модули реостатного торможения</li><li>• Внешняя базовая панель оператора (BOP)</li><li>• Интерфейсный модуль BOP</li><li>• Комплекты для подключения экрана</li><li>• Подменные вентиляторы</li></ul>	Английский Китайский

Служба технической поддержки

Страна	Горячая линия
Россия	+7 495 737 1 737
Китай	+86 400 810 4288
Германия	+49 (0) 911 895 7222
Италия	+39 (02) 24362000
Бразилия	+55 11 3833 4040
Индия	+91 22 2760 0150
Корея	+82 2 3450 7114
Турция	+90 (216) 4440747
США	+1 423 262 5710
Дополнительная контактная информация по сервисной поддержке: Контактные лица ( <a href="http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/16604999">http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/16604999</a> )	

# Содержание

	Предисловие .....	3
1	Указания по безопасности.....	9
2	Введение .....	17
	2.1 Компоненты приводной системы.....	17
	2.2 Шильдик преобразователя.....	19
3	Механический монтаж .....	21
	3.1 Расположение и отступы.....	21
	3.2 Установка в электрошкаф (типоразмеры А до D) .....	22
	3.3 SINAMICS V20 версия с охлаждающей пластиной.....	24
	3.4 Сквозной монтаж (типоразмеры В до D).....	26
4	Электрический монтаж .....	29
	4.1 Типичные точки подключения к системе .....	29
	4.2 Описание клемм.....	31
	4.3 Установка согласно требованиям ЭМС .....	36
	4.4 Конструкция электрошкафа согласно требованиям ЭМС .....	37
5	Ввод в эксплуатацию .....	39
	5.1 Встроенная базовая панель оператора (BOP).....	39
	5.1.1 Вводная часть по BOP .....	39
	5.1.2 Структура меню преобразователя .....	42
	5.1.3 Отображение состояния преобразователя.....	43
	5.1.4 Обработка параметров .....	43
	5.1.5 Индикации на экране .....	46
	5.1.6 Состояния светодиода .....	47
	5.2 Проверки перед включением .....	48
	5.3 Установки в меню для выбора 50/60 Гц.....	48
	5.4 Запуск двигателя для испытательного прогона .....	49
	5.5 Базовый ввод в эксплуатацию .....	49
	5.5.1 Базовый ввод в эксплуатацию через меню начальной установки.....	49
	5.5.1.1 Структура меню начальной установки .....	49
	5.5.1.2 Определение параметров двигателя.....	50
	5.5.1.3 Установка макросов для соединения.....	52
	5.5.1.4 Определение прикладных макросов .....	65
	5.5.1.5 Определение общих параметров .....	68
	5.5.2 Базовый ввод в эксплуатацию через меню параметров .....	69
	5.6 Ввод в эксплуатацию функции.....	73
	5.6.1 Обзор функций преобразователя.....	73

5.6.2	Ввод в эксплуатацию базовых функций.....	75
5.6.2.1	Выбор режима останова.....	75
5.6.2.2	Работа преобразователя в режиме JOG.....	77
5.6.2.3	Установки вольтодобавки.....	79
5.6.2.4	Настройки ПИД-регулятора.....	81
5.6.2.5	Определение функции торможения.....	84
5.6.2.6	Определение времени разгона.....	94
5.6.2.7	Настройки I <sub>max</sub> -регулятора.....	96
5.6.2.8	Настройка V <sub>dc</sub> -регулятора.....	98
5.6.2.9	Настройка мониторинга нагрузки по моменту.....	99
5.6.3	Ввод в эксплуатацию расширенных функции.....	101
5.6.3.1	Запуск двигателя в режиме добавленного момента вращения.....	101
5.6.3.2	Запуск двигателя в режиме ударного пуска.....	103
5.6.3.3	Запуск двигателя в режиме устранения засора.....	105
5.6.3.4	Работа преобразователя в экономичном режиме.....	108
5.6.3.5	Определение защиты двигателя от перегрева согласно требованиям UL508C.....	109
5.6.3.6	Определение свободных функциональных блоков (FFB).....	110
5.6.3.7	Настройка функции "Рестарт на лету".....	112
5.6.3.8	Настройка функции "Автоматический перезапуск".....	113
5.6.3.9	Работа преобразователя в режиме защиты от замерзания.....	114
5.6.3.10	Работа преобразователя в режиме противоконденсатного подогрева.....	115
5.6.3.11	Работа преобразователя в спящем режиме.....	116
5.6.3.12	Настройка вобулятора.....	118
5.6.3.13	Работа преобразователя в режиме каскадирования двигателей.....	119
5.6.3.14	Работа преобразователя в режиме защиты от кавитации.....	123
5.6.3.15	Установка определенных пользователем параметров по умолчанию.....	124
5.6.3.16	Установки для работы с двойным порогом частоты.....	125
5.6.3.17	Настройка функции "Связь по постоянному току".....	127
5.7	Восстановление значений по умолчанию.....	130
<b>6</b>	<b>Коммуникация с PLC.....</b>	<b>131</b>
6.1	Коммуникация USS.....	131
6.2	Коммуникация MODBUS.....	136
<b>7</b>	<b>Список параметров.....</b>	<b>145</b>
7.1	Введение в параметры.....	145
7.2	Список параметров.....	150
<b>8</b>	<b>Коды ошибок и предупреждений.....</b>	<b>299</b>
<b>A</b>	<b>Технические параметры.....</b>	<b>319</b>
<b>B</b>	<b>Опции и запасные части.....</b>	<b>327</b>
B.1	Опции.....	327
B.1.1	Загрузчик параметров.....	327
B.1.2	Внешняя ВОР и интерфейсный модуль ВОР.....	331
B.1.3	Соединительный кабель (внешняя ВОР к интерфейсному модулю ВОР).....	337
B.1.4	Модуль торможения.....	338
B.1.5	Тормозной резистор.....	342
B.1.6	Сетевой дроссель.....	346
B.1.7	Выходной дроссель.....	350
B.1.8	Внешний ЭМС-фильтр.....	353

В.1.9	Комплекты для подключения экрана.....	356
В.1.10	Карта памяти .....	360
В.1.11	Документация пользователя.....	360
В.2	Запасные части - Сменные вентиляторы .....	361
<b>Индекс</b>	.....	<b>365</b>





# Указания по безопасности

1

Перед монтажом и вводом в эксплуатацию этого устройства внимательно ознакомьтесь со следующими указаниями по безопасности и всеми предупредительными надписями на устройстве. Предупреждающие таблички должны содержаться в читабельном состоянии; отсутствующие или поврежденные таблички должны заменяться.

## Общая информация



### ОПАСНОСТЬ

#### **Летальный исход в случае поражения электрическим током**

После отключения электропитания внутренние конденсаторы промежуточного контура продолжают оставаться под опасным напряжением.

Прикосновение к клеммам может повлечь за собой поражение электрическим током с летальным исходом.

После отсоединения электропитания преобразователя и до контакта с клеммами должно пройти пять минут.

#### **Ток в проводе защитного заземления**

Ток утечки на землю преобразователя SINAMICS V20 может превышать 3,5 мА (переменный ток). Поэтому необходимо постоянное заземление, при этом мин. сечение провода защитного заземления должно отвечать действующим местным правилам техники безопасности для устройств с высоким током утечки.

Для защиты преобразователя SINAMICS V20 используются предохранители. Из-за возможности появления постоянного тока в проводе защитного заземления со стороны преобразователя, если в сети должен использоваться предвключенный защитный выключатель тока утечки (RCD) или устройство контроля дифференциального тока (RCM), то эти приборы должны быть типа В.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Безопасное использование преобразователей**

Это устройство находится под опасным напряжением и управляет вращающимися механическими компонентами, которые в определенных обстоятельствах могут представлять опасность. Следствием несоблюдения указанных в настоящем техническом руководстве инструкций могут стать опасность для жизни, опасность тяжелых телесных повреждений и значительного материального ущерба.

Работы на данном устройстве могут выполняться только квалифицированным персоналом, предварительно ознакомленным со всеми указаниями по безопасности, инструкциями по монтажу, управлению и техническому обслуживанию, приведенными в данном техническом руководстве.

Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию устройства без получения предварительного разрешения.

Защита при прямом прикосновении через напряжения < 60 В (PELV = безопасное сверхнизкое напряжение по EN 61800-5-1) допускается только в областях с выравниванием потенциалов и в сухих внутренних помещениях. Если эти условия не выполнены, то предпринять иные меры защиты от поражения электрическим током, к примеру, использовать защитную изоляцию.

Преобразователь обязательно должен быть заземлен. Неправильное заземление преобразователя может стать причиной очень опасных состояний, которые при определенных условиях могут привести к летальному исходу.

Отключить устройство от электропитания перед выполнением каких-либо работ на соединениях/разъемах.

Преобразователь должен быть установлен на металлическую монтажную панель в электрошкафу. Монтажная панель не должна быть окрашена и должна обладать хорошей электропроводностью.

Строго запрещается отсоединять сетевое питание со стороны двигателя при работающем преобразователе, когда выходной ток не равен нулю.

Отдельно необходимо соблюдать общие и региональные правила монтажа и безопасности для работ на установках с опасными напряжениями (к примеру, 61800-5-1), а также действующие нормы, относящиеся к правильному использованию инструментов и индивидуальных средств защиты (PSA).

 **ЗАМЕТКА**

**Статический разряд**

Статические разряды на интерфейсах (к примеру, клеммы или штепсельные вилки) могут вызвать сбои или поломки. Поэтому при работе с преобразователями или компонентами преобразователей необходимо соблюдать меры по защите от электростатического электричества.

## Транспортировка и хранение

### ЗАМЕТКА

#### Сильные механические толчки и вибрация

При транспортировке и хранении устройство должно быть защищено от механических толчков и вибрации. Важной является защита устройства от влаги (дождя) и от экстремальных температур.

## Монтаж

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Подключение кабеля

Разрешены только смонтированные соединения входного напряжения. Устройство должно быть заземлено (IEC 536, класс 1, NEC и прочие релевантные директивы).

#### Ошибки в устройствах управления

При использовании устройств управления, следствием ошибок которых может стать значительный материальный ущерб или даже тяжкие телесные повреждения, необходимо задействовать дополнительные внешние меры предосторожности, гарантирующие безопасную работу и в случае возникновения ошибки (к примеру, независимые предельные выключатели, механические блокировки и т.п.).

#### Требования к оборудованию в США / Канаде (UL/cUL)

Возможно использование в цепях тока до 40.000 А (симметричный, эфф. значение) с макс. переменным током 480 В для преобразователей 400 В или с макс. переменным током 240 В для преобразователей 230 В, при условии установки сертифицированных по UL/cUL предохранителей класса J. Для всех типоразмеров от А до В использовать только медный провод класса 1 75 °С.

Это устройство должно обеспечивать внутреннюю защиту двигателя от перегрузки согласно UL508С. Для обеспечения защиты по UL508С, использовать заводскую установку "6" для параметра P0610.

Для установок в Канаде (cUL) устройство питания преобразователя должно быть оснащено рекомендованным внешним оборудованием для подавления помех со следующими характеристиками:

- Ограничители перенапряжения; устройство должно быть ограничителем перенапряжения с зарегистрированным знаком технического контроля (контрольный номер категории VZCA и VZCA7)
- Ном. напряжение 480/277 В переменный ток (для моделей 400 В) или 240 В переменный ток (для моделей 230 В), 50/60 Гц, 3-фазы (для моделей 400 В) или 1-фаза (для моделей 230 В)
- Напряжение на клеммах VPR = 2000 В (для моделей 400 В)/1000 В (для моделей 230 В), IN = 3 кА мин., MCOV = 508 В переменный ток (для моделей 400 В)/264 В переменный ток (для моделей 230 В), SCCR = 40 кА
- Подходит для использования SPD, тип 1 или тип 2
- Предусмотреть схему фиксации между фазами, а также между фазой и массой.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Устройство защиты в ответвленной цепи**

Размыкание устройства защиты в ответвленной цепи может указывать на аварийное прерывание тока. Для снижения риска возникновения пожара или поражения током, необходимо проверить токоведущие детали и другие компоненты регулятора и заменить систему управления при повреждении. При прогорании токоведущего элемента реле перегрузки, замене подлежит все реле перегрузки.

 **ВНИМАНИЕ**

**Подключение кабеля**

Кабели цепи управления и силовые кабели должны быть максимально разведены в пространстве.

Прокладывать соединительные кабели на достаточном расстоянии от вращающихся механических частей.

**ЗАМЕТКА**

**Напряжение питания двигателя**

Убедиться, что преобразователь сконфигурирован на правильное напряжение питания.

**Монтаж преобразователя**

Установить преобразователь на ровную и не горючую поверхность.

**Ввод в эксплуатацию**

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Клеммы высокого напряжения**

Следующие клеммы могут находиться под опасными напряжениями, даже если преобразователь не работает:

- входные сетевые клеммы L1, L2, L3 и PE-клемма
- клеммы двигателя U, V, W и выходная клемма заземления
- клеммы промежуточного контура DC+ и DC-
- клеммы тормозного резистора R1 и R2 (только типоразмер D)

Запрещается использовать устройство в качестве "Устройства аварийного останова" (см. EN 60204, 9.2.5.4).

Запрещается открывать, подсоединять или отсоединять устройство при работе.

## Работа



<p><b>⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b></p> <p><b>Риск из-за неправильного параметрирования</b></p> <p>Следствием определенных установок параметров (к примеру, P1210) может стать автоматический перезапуск преобразователя после отключения электропитания, к примеру, при использовании функции "Автоматический перезапуск".</p> <p>Для безупречной работы защиты двигателя от перегрузки, параметры двигателя должны быть точно сконфигурированы.</p> <p><b>Использование тормозного резистора</b></p> <p>Использование неподходящего тормозного резистора может привести к возгораниям, а также к серьезному материальному ущербу и травмам. Использовать правильный и надлежащим образом подключенный тормозной резистор.</p> <p>Температура тормозного резистора сильно возрастает при работе. Избегать непосредственного контакта с тормозными резисторами.</p>
<p><b>⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b></p> <p><b>Горячие поверхности</b></p> <p>При работе и некоторое время после отключения преобразователя, обозначенные места преобразователя могут оставаться горячими. Не прикасаться к этим местам.</p>
<p><b>⚠ ВНИМАНИЕ</b></p> <p><b>Использование предохранителей</b></p> <p>Это устройство поддерживает макс. ном. напряжение 10 % в сети электроснабжения макс. с 40.000 А (симм., эфф. значение), при его защите соответствующим стандартным предохранителем.</p>
<p><b>ЗАМЕТКА</b></p> <p><b>Электромагнитные помехи</b></p> <p>Использование средств мобильной связи (к примеру, сотовых телефонов, переносных раций) в непосредственно близости от устройства (&lt; 1,8 м) может нарушить его работоспособность.</p>

## Ремонт



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### **Ремонт и замена устройства**

Ремонт устройства может осуществляться только службой сервиса для клиентов Siemens, ремонтными мастерскими, уполномоченными на это Siemens, или авторизованным персоналом, точно знающим все предупреждения и рабочие инструкции, содержащиеся в настоящем техническом руководстве.

Все неисправные детали или компоненты должны заменяться на идентичные детали/компоненты из действующего списка запасных частей.

Перед тем, как открыть устройство, чтобы получить доступ к внутренним деталям, необходимо отсоединить напряжение питания.

## Демонтаж и утилизация


### **ЗАМЕТКА**

#### **Утилизация преобразователя**

Упаковка преобразователя пригодна для повторного использования. Сохранить упаковку для повторного использования.

Благодаря винтам и защелкам, упаковка может быть легко разобрана на отдельные компоненты. Эти компоненты могут быть повторно переработаны, утилизированы согласно местным правилам или возвращены изготовителю.

## Остаточные риски

 <b>ВНИМАНИЕ</b>
<p><b>Остаточные риски, связанные с компонентами управления и движения силового привода</b></p> <p>Компоненты управления и движения силового привода имеют допуск для промышленного и коммерческого использования в промышленных сетях. Для использования в сетях общего пользования потребуется изменение конфигурации и/или иные дополнительные меры.</p> <p>Такие компоненты могут использоваться только в закрытых корпусах или в электрошкафах для систем управления верхнего уровня с закрытыми защитными кожухами и с использованием всех защитных устройств.</p> <p>К обращению с такими компонентами допускается только квалифицированный и обученный технический персонал, обладающий необходимым опытом и соблюдающий всю информацию и указания по безопасности, размещенные на компонентах и перечисленные в соответствующей технической документации пользователя.</p> <p>При проведении оценки рисков машины согласно Директиве по машинному оборудованию ЕС изготовитель машины должен учитывать следующие остаточные риски, связанные с компонентами управления и движения силового привода.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Непреднамеренные движения вращающихся деталей машины при вводе в эксплуатацию, эксплуатации, обслуживании и ремонте, вызванные, к примеру:       <ul style="list-style-type: none"> <li>– аппаратными неисправностями и/или программными ошибками датчиков, регуляторов, исполнительных приводов и соединительной техники</li> <li>– временем реакции регулятора и привода</li> <li>– режимом работы и / или условиями окружающей среды, не соответствующих спецификации</li> <li>– образованием конденсата / токопроводящего загрязнения</li> <li>– ошибками параметрирования, программирования, разводки и установки</li> <li>– использованием радиостанций / мобильных телефонов в непосредственной близости от регулятора</li> <li>– внешними воздействиями/повреждениями</li> </ul> </li> <li>2. Слишком низкие/высокие температуры, а также эмиссия шума, пыли или газа, вызванные, к примеру:       <ul style="list-style-type: none"> <li>– неправильной работой компонентов</li> <li>– программными ошибками</li> <li>– режимом работы и / или условиями окружающей среды, не соответствующих спецификации</li> <li>– внешними воздействиями/повреждениями</li> </ul> </li> <li>3. Опасные импульсные напряжения, вызванные, к примеру:       <ul style="list-style-type: none"> <li>– неправильной работой компонентов</li> <li>– воздействием электростатического заряда</li> <li>– индукцией напряжения во вращающихся двигателях</li> <li>– режимом работы и / или условиями окружающей среды, не соответствующих спецификации</li> <li>– образованием конденсата / токопроводящего загрязнения</li> <li>– внешними воздействиями/повреждениями</li> </ul> </li> <li>4. Возникающие при работе электрические, магнитные и электромагнитные поля, которые при слишком близком контакте могут представлять риск для здоровья или повлиять на функционирование кардиостимуляторов, имплантатов или металлических искусственных суставов.</li> <li>5. Высвобождение экологически-опасных веществ или газов вследствие неквалифицированного обращения с системой и/или ненадлежащей утилизации.</li> </ol>





## 2.1 Компоненты приводной системы

SINAMICS V20 это серия преобразователей частоты для управления по скорости трехфазными асинхронными двигателями.

### 3-фазные преобразователи переменного тока 400 В

Предлагаются 3-фазные преобразователи переменного тока 400 В четырех типоразмеров.



Компонент	Ном. Выходная мощность	Ном. Входной ток	Ном. Выходной ток	Выходной ток при 480 В / 4 кГц / 40 °С	Заказной номер	
					Без фильтра	С фильтром
Типоразмер А без вентилятора	0,37 кВт	1,7 А	1,3 А	1,3 А	6SL3210-5BE13-7UV0	6SL3210-5BE13-7CV0
	0,55 кВт	2,1 А	1,7 А	1,6 А	6SL3210-5BE15-5UV0	6SL3210-5BE15-5CV0
	0,75 кВт	2,6 А	2,2 А	2,2 А	6SL3210-5BE17-5UV0	6SL3210-5BE17-5CV0
	0,75 кВт <sup>1)</sup>	2,6 А	2,2 А	2,2 А	-	6SL3216-5BE17-5CV0
Типоразмер А с вентилятором	1,1 кВт	4,0 А	3,1 А	3,1 А	6SL3210-5BE21-1UV0	6SL3210-5BE21-1CV0
	1,5 кВт	5,0 А	4,1 А	4,1 А	6SL3210-5BE21-5UV0	6SL3210-5BE21-5CV0
	2,2 кВт	6,4 А	5,6 А	4,8 А	6SL3210-5BE22-2UV0	6SL3210-5BE22-2CV0
Типоразмер В с вентилятором	3,0 кВт	8,6 А	7,3 А	-	6SL3210-5BE23-0UV0	6SL3210-5BE23-0CV0
	4,0 кВт	11,3 А	8,8 А	8,24 А	6SL3210-5BE24-0UV0	6SL3210-5BE24-0CV0
Типоразмер С с вентилятором	5,5 кВт	15,2 А	12,5 А	11 А	6SL3210-5BE25-5UV0	6SL3210-5BE25-5CV0
Типоразмер D с двумя вентиляторами)	7,5 кВт	20,7 А	16,5 А	16,5 А	6SL3210-5BE27-5UV0	6SL3210-5BE27-5CV0
	11 кВт	30,4 А	25 А	21 А	6SL3210-5BE31-1UV0	6SL3210-5BE31-1CV0
	15 кВт	38,1 А	31 А	31 А	6SL3210-5BE31-5UV0	6SL3210-5BE31-5CV0

1) Этот вариант относится к преобразователю с охлаждающей пластиной.

**1-фазные преобразователи переменного тока 230 В**

Предлагаются 1-фазные преобразователи переменного тока 230 В трех типоразмеров.




Компонент	Ном. выходная мощность	Ном. входной ток	Ном. выходной ток	Заказной номер	
				Без фильтра	С фильтром
Типоразмер А без вентилятора	0,12 кВт	2,3 А	0,9 А	6SL3210-5BB11-2UV0	6SL3210-5BB11-2AV0
	0,25 кВт	4,5 А	1,7 А	6SL3210-5BB12-5UV0	6SL3210-5BB12-5AV0
	0,37 кВт	6,2 А	2,3 А	6SL3210-5BB13-7UV0	6SL3210-5BB13-7AV0
	0,55 кВт	7,7 А	3,2 А	6SL3210-5BB15-5UV0	6SL3210-5BB15-5AV0
	0,75 кВт	10 А	3,9 А	6SL3210-5BB17-5UV0	6SL3210-5BB17-5AV0
Типоразмер А с вентилятором	0,75 кВт	10 А	4,2 А	6SL3210-5BB18-0UV0	6SL3210-5BB18-0AV0
Типоразмер В с вентилятором	1,1 кВт	14,7 А	6,0 А	6SL3210-5BB21-1UV0	6SL3210-5BB21-1AV0
	1,5 кВт	19,7 А	7,8 А	6SL3210-5BB21-5UV0	6SL3210-5BB21-5AV0
Типоразмер С с вентилятором	2,2 кВт	27,2 А	11 А	6SL3210-5BB22-2UV0	6SL3210-5BB22-2AV0
	3,0 кВт	32 А	13,6 А	6SL3210-5BB23-0UV0	6SL3210-5BB23-0AV0





**Опции и запасные части**

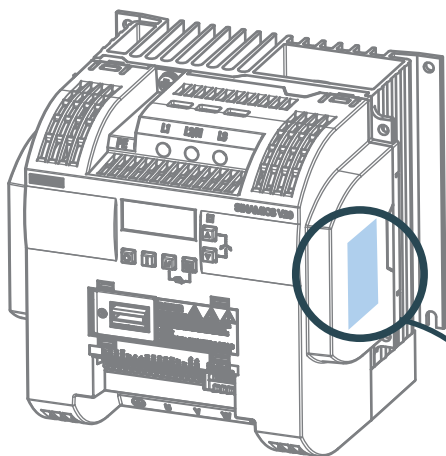Подробную информацию по опциям и запасным частям можно найти в приложения "Опции (Страница 327)" и "Запасные части - Подменные вентиляторы (Страница 361)".

## 2.2 Шильдик преобразователя



**Шильдик преобразователя (Пример)**

	<b>SIEMENS</b>		
	<b>SINAMICS V20</b>		
	INPUT:3Ø AC400-480V+/-10% 14.9A 47-63Hz	 IND.CONT.EQ. LISTED XXX	
	OUTPUT:0-input V 12.5A 0-599Hz		
	MOTOR:7.5HP		
	INPUT:3Ø AC380-480V-15%+10% 15.2A 47-63Hz		
	MOTOR:5.5kW IP20 Filtered Class C3		
Заказной номер	1P xxxxxxxx-xxxxx-xxxx	 KCC-REM-S49 -SINAMICS	
Серийный номер изделия	S ZV _____		
Заказной номер	SNC-xxxxxxxxxxxx		
	_____		VERSION: XX
	Siemens Numerical Control Ltd. NanJing 211100		
	Made in China		




## 3.1 Расположение и отступы

Преобразователь должен быть установлен в закрытом аппаратном помещении или в электрошкафу.


### Расположение

Преобразователь всегда должен устанавливаться вертикально.

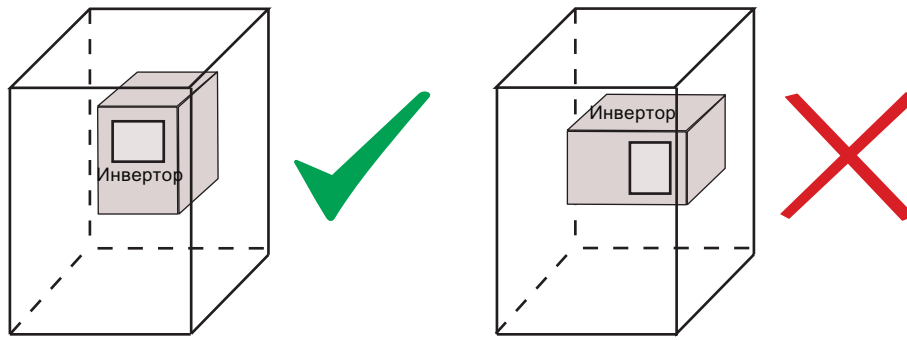

### Монтажный отступ

Вверху	$\geq 100$ мм
Внизу	$\geq 100$ мм (для типоразмеров В до D и типоразмера А без вентилятора) $\geq 85$ мм (для типоразмера А с самовентиляцией)
Сбоку	$\geq 0$ мм

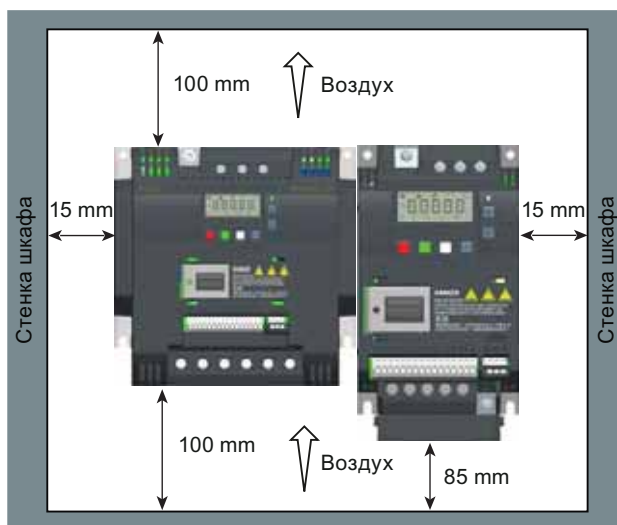





### 3.2 Установка в электрошкаф (типоразмеры А до D)



Преобразователь может быть установлен прямо на панель электрошкафа.

Дополнительный метод монтажа доступен и для различных типоразмеров. Дополнительную информацию можно найти в следующем разделе:

- Сквозной монтаж (типоразмеры В до D) (Страница 26)

#### Размеры и схемы сверления

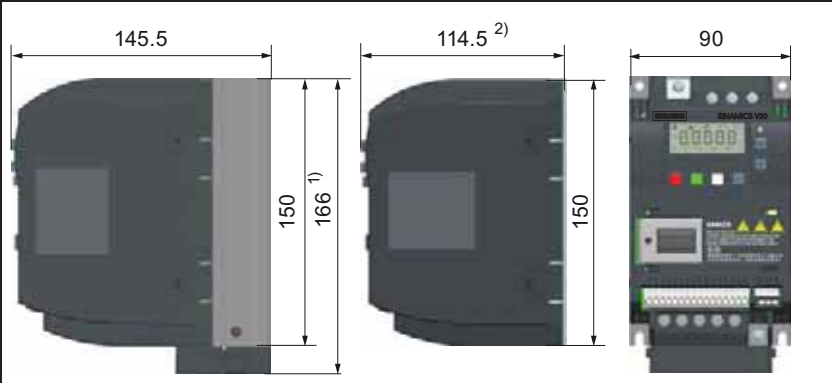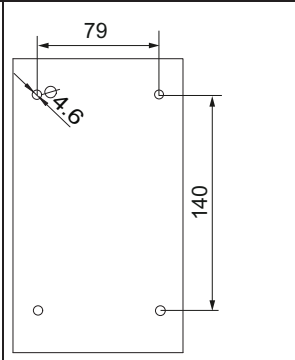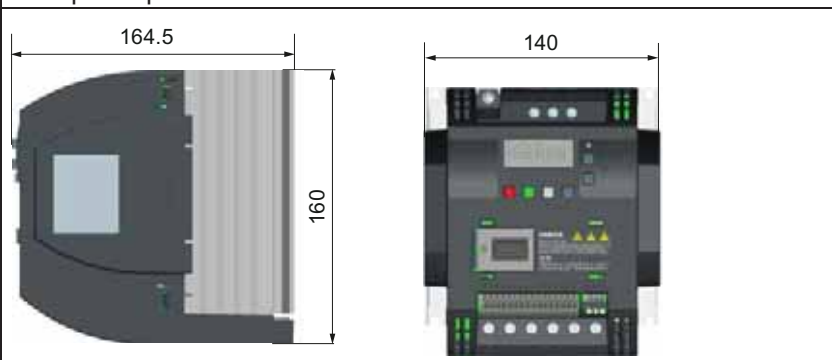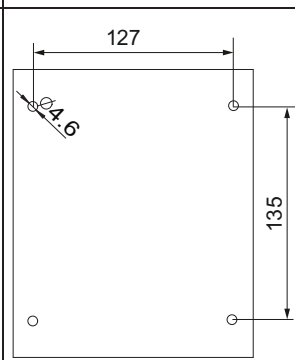Размеры (мм)	Схема сверления (мм)
<p>Типоразмер А</p>  <p>1) Высота типоразмера А с вентилятором 2) Глубина преобразователя с охлаждающей пластиной (только вариант с 400 В / 0,75 кВт)</p>	 <p>Крепежный материал: Винты 4 x М4 Гайки 4 x М4 Шайбы 4 x М4 Момент затяжки: 1,8 Нм ± 10 %</p>
<p>Типоразмер В</p> 	 <p>Крепежный материал: Винты 4 x М4 Гайки 4 x М4 Шайбы 4 x М4 Момент затяжки: 1,8 Нм ± 10 %</p>

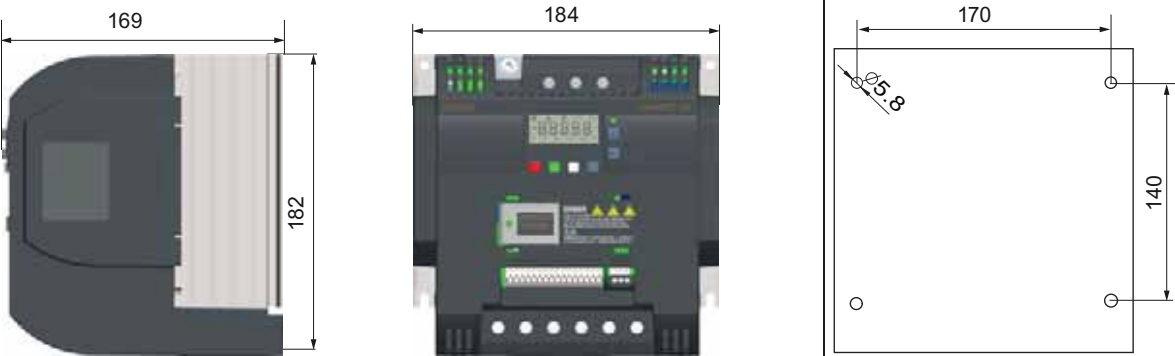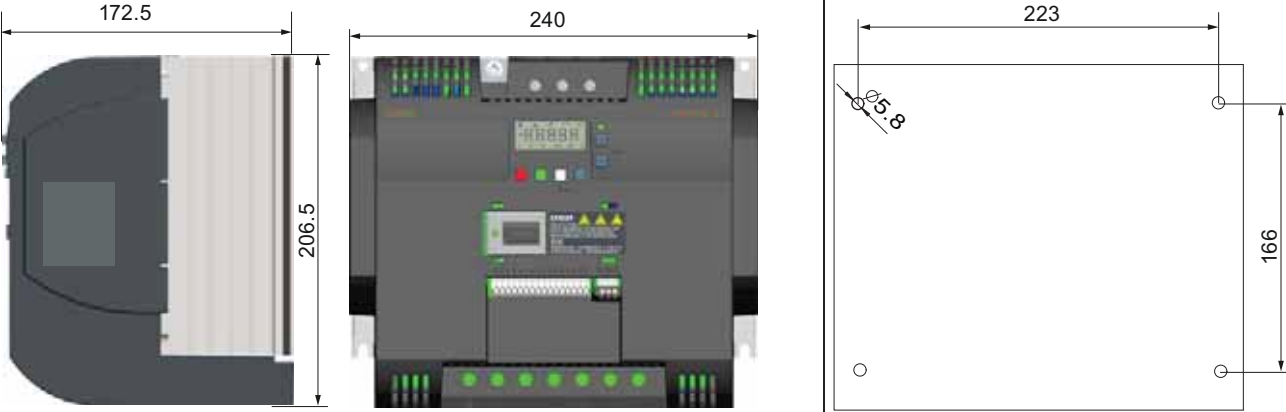Размеры (мм)	Схема сверления (мм)
<p>Типоразмер С</p>  <p>Крепежный материал:  Винты 4 x M5  Гайки 4 x M5  Винты 4 x M5  Момент затяжки: 2,5 Нм ± 10 %</p>	
<p>Типоразмер D</p>  <p>Крепежный материал:  Винты 4 x M5  Гайки 4 x M5  Винты 4 x M5  Момент затяжки: 2,5 Нм ± 10 %</p>	

### 3.3 SINAMICS V20 версия с охлаждающей пластиной

SINAMICS V20 с охлаждающей пластиной обеспечивает большую гибкость при монтаже преобразователя. Необходимы дополнительные меры по обеспечению правильного охлаждения, для чего может потребоваться дополнительный внешний радиатор вне электрощкафа.



<b>⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>
<b>Дополнительная тепловая нагрузка</b>
Эксплуатация со входным напряжением выше 400 В и 50 Гц или с частотой импульсов выше 4 кГц создает дополнительную тепловую нагрузку на преобразователь. Это необходимо учитывать при выборе условий для монтажа, для проверки выполнить испытание под нагрузкой.

<b>⚠ ВНИМАНИЕ</b>
<b>Указания по охлаждению</b>
Соблюдать мин. вертикальный отступ в 100 мм над и под преобразователями. Преобразователи SINAMICS V20 не подходят для стыкового монтажа друг на друга.

#### Технические параметры

	Средняя выходная мощность		
	370 Вт	550 Вт	750 Вт
Рабочая температура	0 °C до 40 °C		
Макс. потери через радиатор	24 Вт	27 Вт	31 Вт
Макс. потери на блоке управления *	9,25 Вт	9,25 Вт	9,25 Вт
Рекомендуемое тепловое сопротивление радиатора	1,8 К/Вт	1,5 К/Вт	1,2 К/Вт
Рекомендуемый выходной ток	1,3 А	1,7 А	2,2 А

\* При полной нагрузке на I/O



**Монтаж**

1. Подготовить монтажную поверхность для преобразователя с размерами из раздела „Установка в электрошкаф (типоразмеры А до D) (Страница 22)“.
2. Убедиться в отсутствии острых кромок у просверленных отверстий, на охлаждающей пластине не должно быть пыли и масла, поверхность монтажа и поверхность внешнего радиатора (при наличии) должны быть ровными и не окрашенными (сталь или алюминий).
3. Нанести не содержащую силикона теплопроводящую пасту с мин. коэффициентом в 0,9 Вт/мК на заднюю сторону охлаждающей пластины и поверхность задней стенки.
4. Смонтировать преобразователь с помощью винтов М4 с моментом затяжки 1,8 Нм (допуск:  $\pm 10\%$ ).
5. Если необходимо использовать внешний радиатор, то сначала равномерно нанести указанную в пункте 3 пасту на поверхность внешнего радиатора и заднюю стенку, и после подсоединить внешний радиатор с другой стороны задней стенки.
6. После завершения монтажа запустить преобразователь в предусмотренном для него приложении, при этом контролировать параметр r0037[0] (измеренная температура радиатора), чтобы проверить охлаждающий эффект.

Температура радиатора после добавления ожидаемой температуры окружающей среды для приложения при обычной работе не должна превышать 90 °С.

**Пример:**

Если измерения выполнялись при температуре окружающей среды 20 °С и машина специфицирована для эксплуатации при температуре до 40 °С, то измеренное значение для температуры радиатора должно быть увеличено на  $[40-20] = 20$  °С, а результат не должен превышать 90 °С.

При нагреве радиатора выше этой температуры предусмотреть дополнительное охлаждение (к примеру, путем добавления еще одного радиатора), чтобы условия были выполнены.

---

**Примечание**

При нагреве радиатора свыше 100 °С преобразователь отключается с ошибкой F4. Это защищает преобразователь от повреждений из-за перегрева.

---





### 3.4 Сквозной монтаж (типоразмеры В до D)



Типоразмеры В до D поддерживают "сквозной" монтаж, когда охлаждающий профиль преобразователя может быть вставляется в отверстие в задней стенке электрошкафа. При сквозном монтаже преобразователя высокий класс защиты не достигается. Обеспечить сохранение требуемого класса защиты для корпуса.

Дополнительный метод монтажа доступен и для различных типоразмеров. Дополнительную информацию можно найти в следующем разделе:

- Установка в электрошкаф (типоразмеры А до D) (Страница 22)


#### Размеры, схемы сверления и монтажные отверстия

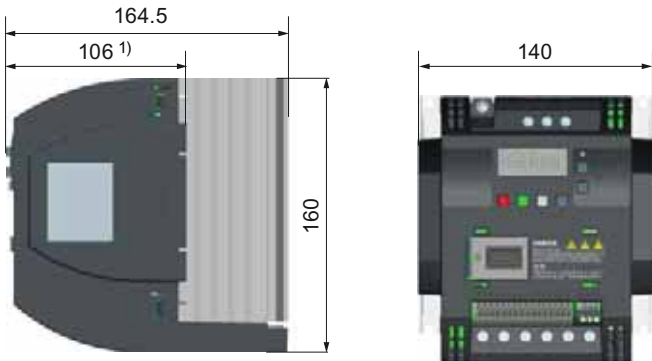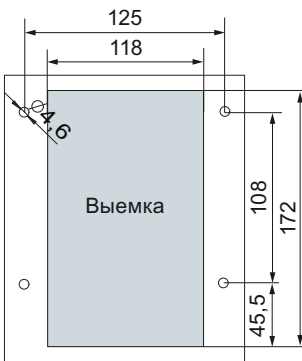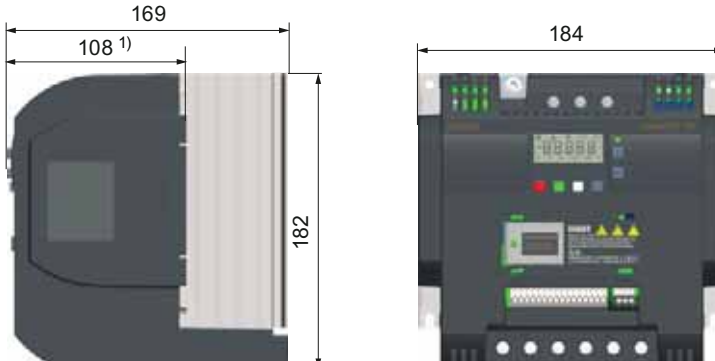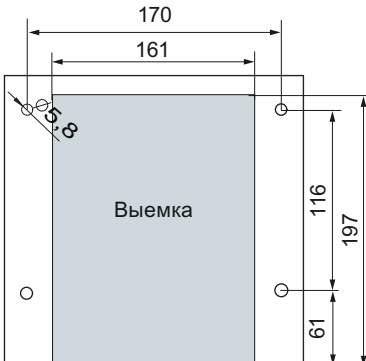Размеры (мм)	Схема сверления и монтажное отверстие (мм)
<p>Типоразмер В</p> 	 <p>Крепежный материал: Винты 4 x M4 Момент затяжки: 1,8 Нм ± 10 %</p>
<p>Типоразмер С</p> 	 <p>Крепежный материал: Винты 4 x M5 Момент затяжки: 2,5 Нм ± 10 %</p>

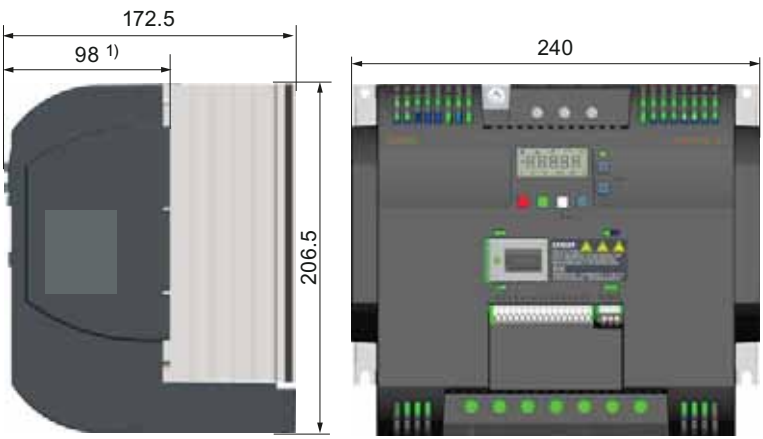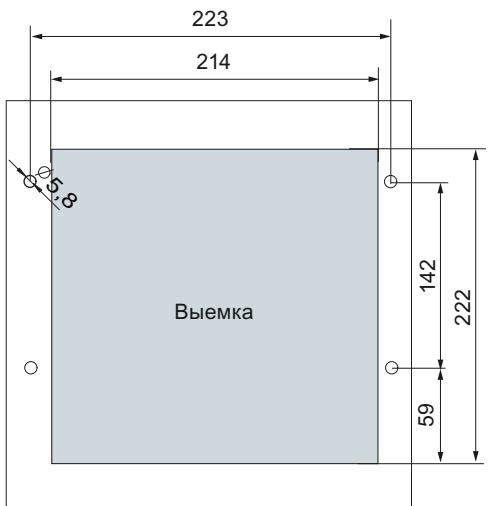Размеры (мм)	Схема сверления и монтажное отверстие (мм)
<p>Типоразмер D</p> 	 <p>Крепежный материал: Винты 4 x M5 Момент затяжки: 2,5 Нм ± 10 %</p>

1) Глубина в электрошкафу

Монтаж

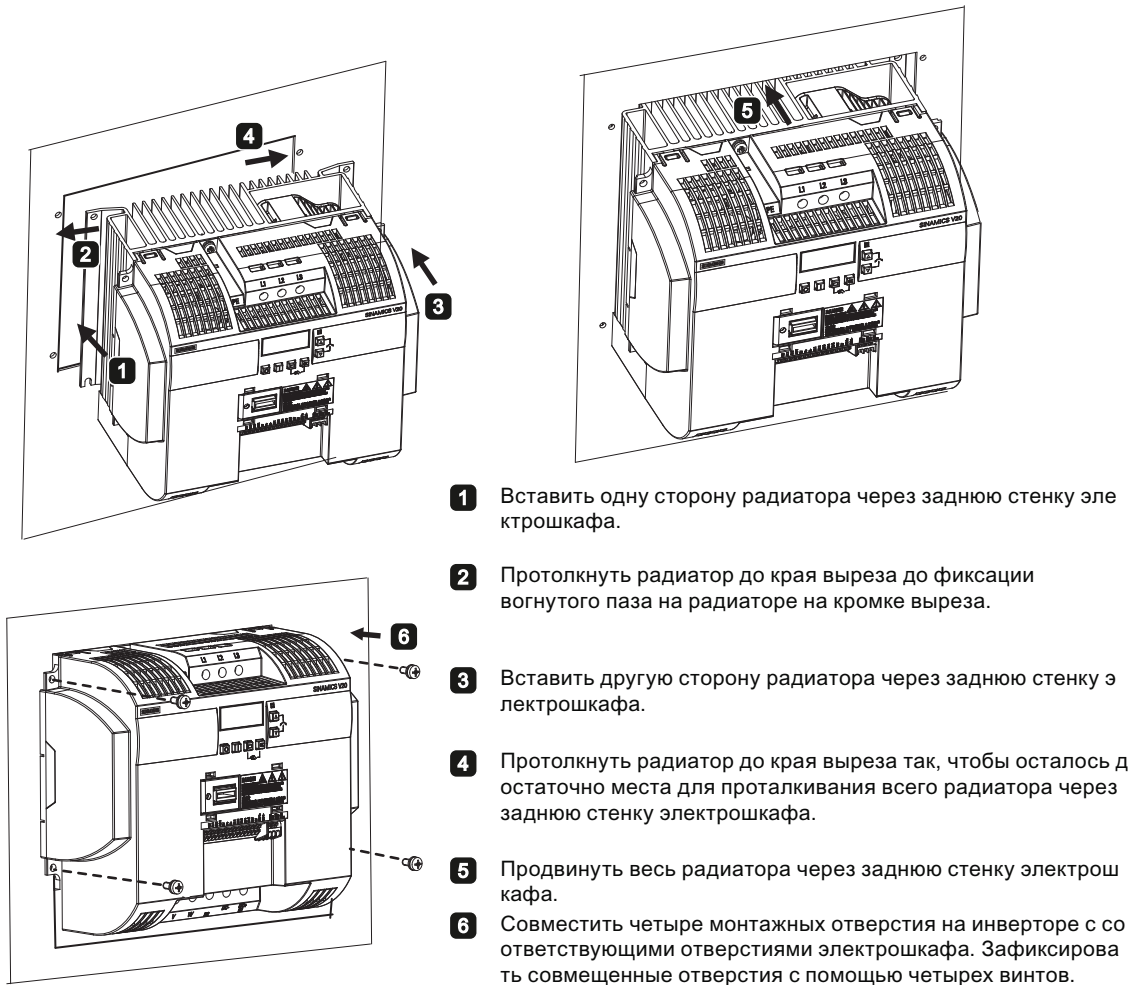


Примечание

В нижней части монтажного отверстия находится вырез, позволяющий извлечь вентилятор снаружи из электрошкафа без демонтажа преобразователя.



## 4.1 Типичные точки подключения к системе


### Типичные точки подключения к системе

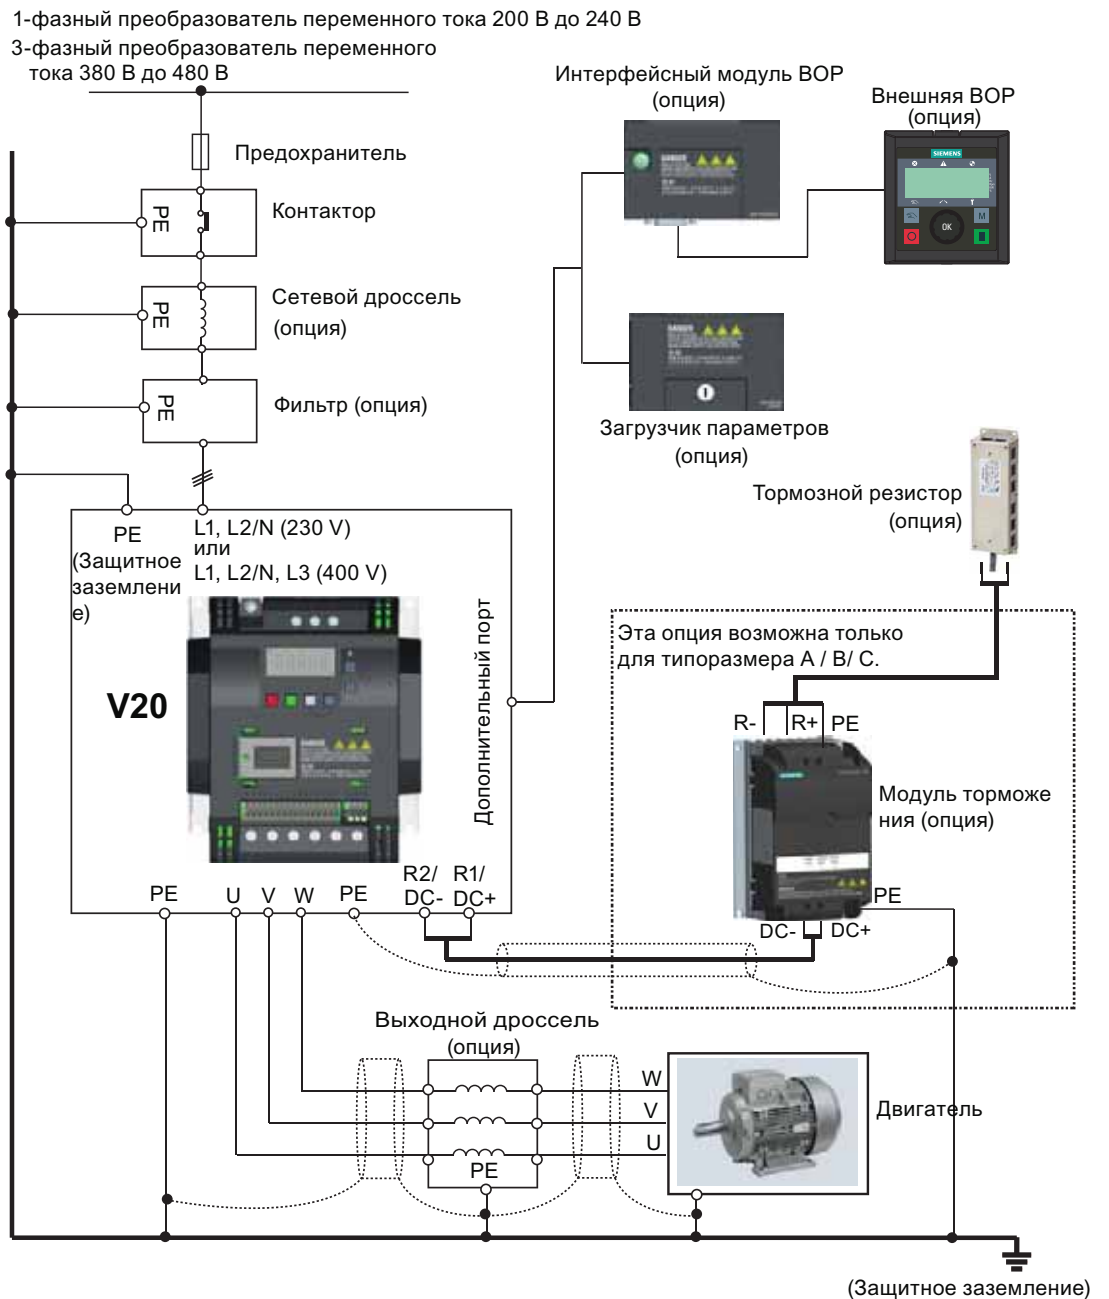

Рекомендуемые типы предохранителей

Типо-размер	Рекомендуемый тип предохранителя		Типо-размер	Рекомендуемый тип предохранителя	
	Соответствие CE (Siba URZ)	Соответствие UL		Соответствие CE (Siba URZ)	Соответствие UL
400 В	A	50 124 34 (16 A)	230 В	A	3NA3805 (16 A)
	B	50 124 34 (20 A)		B	3NA3812 (32 A)
	C	50 140 34 (30 A)		C	3NA3820 (50 A)
	D	50 140 34 (63 A)			
					15 A, 600 В AC, класс J
					30 A, 600 В AC, класс J
					50 A, 600 В AC, класс J


Схема соединений

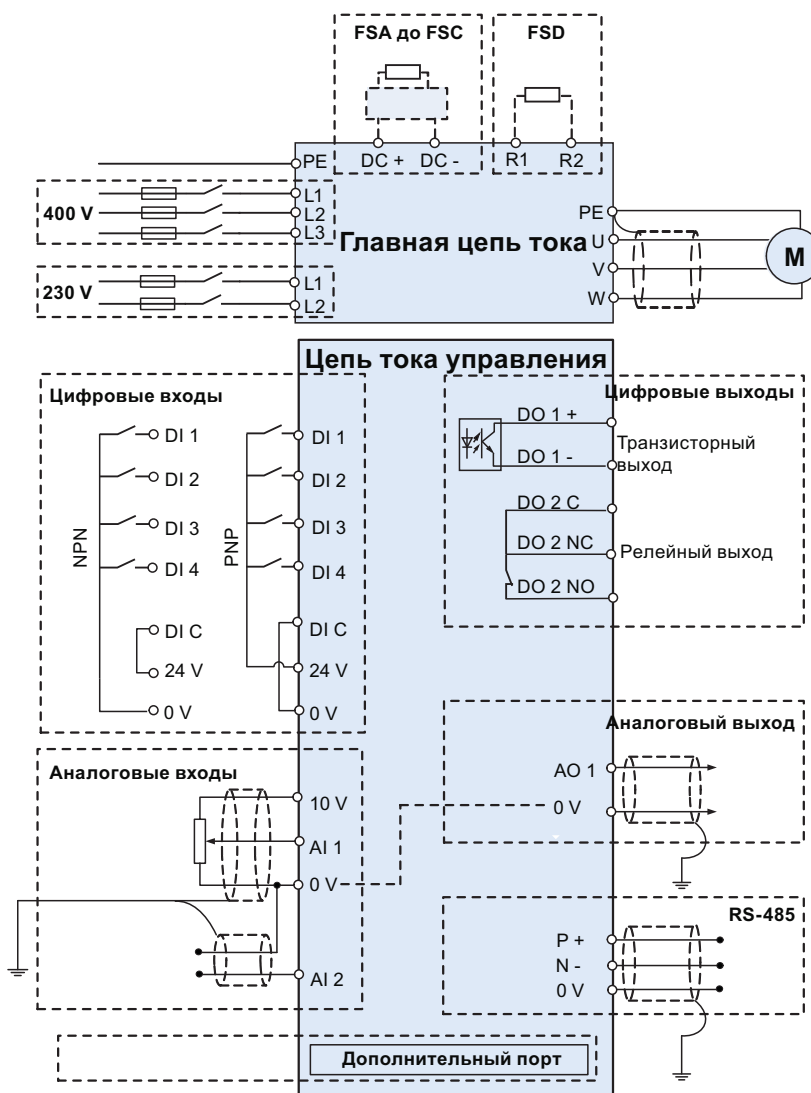

См. также "Установка макросов для соединения (Страница 52)".

## 4.2 Описание клемм

### Разводка клемм

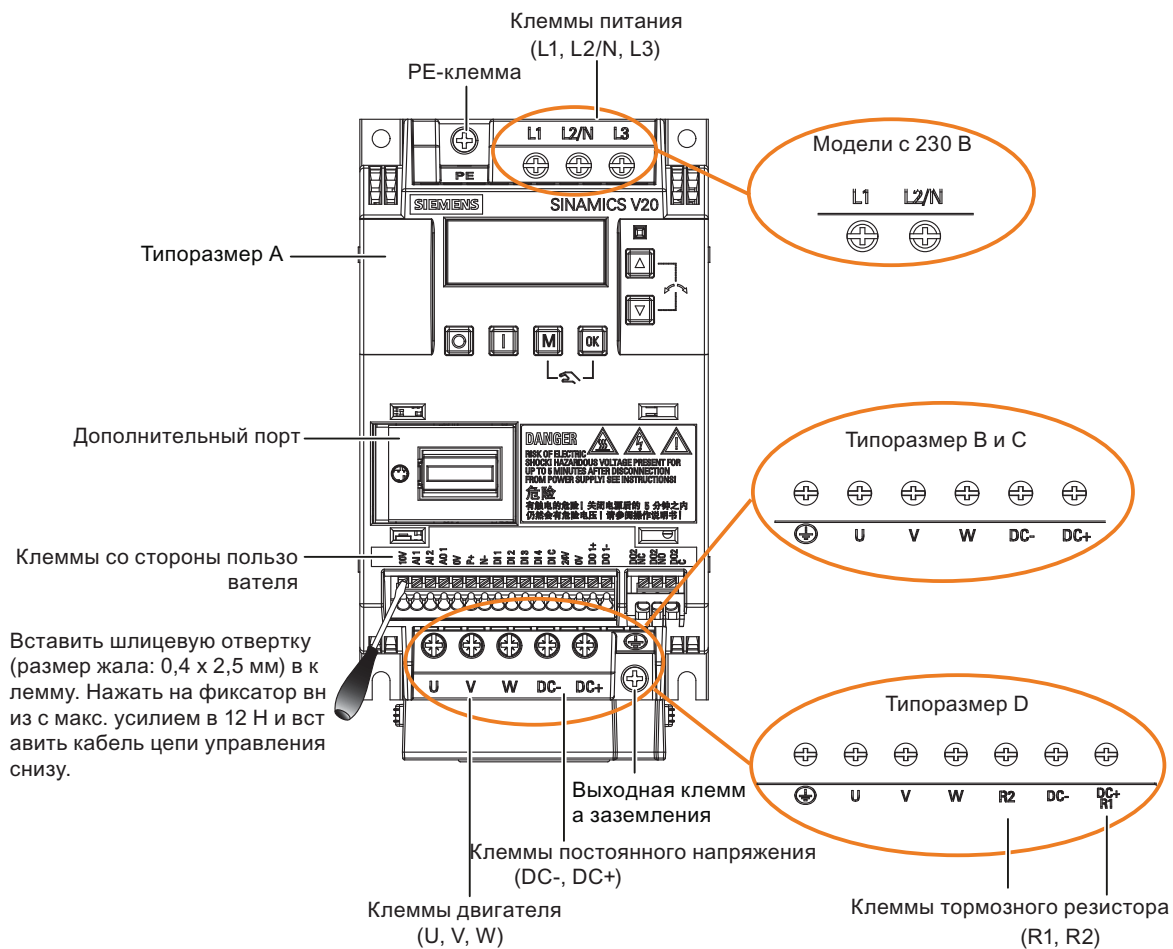

### Клеммы со стороны пользователя:



Рекомендуемые сечения кабелей и моменты затяжки


Типо-раз-мер	Ном. выходная мощность	Клеммы питания и PE		Клеммы двигателя/промежуточного контура/тормозного резистора/ выходные клеммы заземления	
		Сечение кабеля	Момент затяжки винта (допуск: ± 10 %)	Сечение кабеля	Момент затяжки винта (допуск: ± 10 %)
400 В					
A	0,37 до 0,75 кВт	1,0 мм <sup>2</sup>	1,0 Нм	1,0 мм <sup>2</sup>	1,0 Нм
	1,1 до 2,2 кВт	1,5 мм <sup>2</sup>		1,5 мм <sup>2</sup>	
B	3,0 до 4,0 кВт	2,5 мм <sup>2</sup>	2,4 Нм	2,5 мм <sup>2</sup>	1,5 Нм
C	5,5 кВт	4,0 мм <sup>2</sup>		4,0 мм <sup>2</sup>	2,4 Нм
D	7,5 кВт	6,0 мм <sup>2</sup>		6,0 мм <sup>2</sup>	
	11 до 15 кВт	10 мм <sup>2</sup>	10 мм <sup>2</sup>		
230 В					
A	0,12 до 0,25 кВт	1,5 мм <sup>2</sup>	1,0 Нм	1,0 мм <sup>2</sup>	1,0 Нм
	0,37 до 0,55 кВт	2,5 мм <sup>2</sup>			
	0,75 кВт	4,0 мм <sup>2</sup>			
B	1,1 до 1,5 кВт	6,0 мм <sup>2</sup> *		2,5 мм <sup>2</sup>	1,5 Нм
C	2,2 до 3,0 кВт	10 мм <sup>2</sup>	2,4 Нм	4,0 мм <sup>2</sup>	2,4 Нм

\* с подходящим, сертифицированным по UL вильчатым наконечником

**ЗАМЕТКА**

**Повреждение клемм питания**

При электромонтаже преобразователей типоразмера A и B использовать для подключения клемм питания многожильный кабель или кабель с сертифицированными по UL вильчатыми наконечниками.

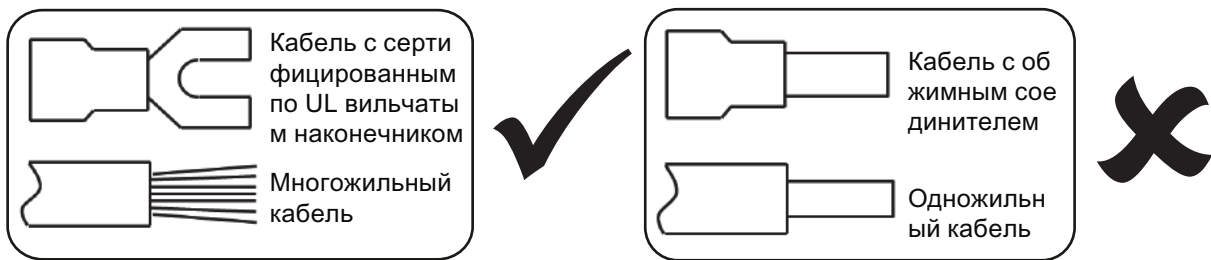

Максимальные длины кабелей двигателя

Модель преобразователя	Макс. длина кабеля					
	Без выходного дросселя или внешнего ЭМС-фильтра			С выходным дросселем		С внешним ЭМС-фильтром <sup>1)</sup>
400 В	Неэкранированный	Экранированный	по требованиям ЭМС (RE/CE C3) <sup>2)</sup>	Неэкранированный	Экранированный	по требованиям ЭМС (RE/CE C2)
FSA	50 м	25 м	10 м	150 м	150 м	25 м
FSB до FSD	50 м	25 м	25 м	150 м	150 м	25 м



Модель преобразователя	Макс. длина кабеля					
	Без выходного дросселя или внешнего ЭМС-фильтра			С выходным дросселем		С внешним ЭМС-фильтром <sup>1)</sup>
230 В	Неэкранированный	Экранированный	по требованиям ЭМС (RE/CE C2) <sup>2)</sup>	Неэкранированный	Экранированный	по требованиям ЭМС (RE/CE C2) <sup>3)</sup>
FSA	50 м	25 м	10 м	200 м	200 м	5 м
FSB до FSC	50 м	25 м	25 м	200 м	200 м	5 м

1) Как указано в разделе В.1.8.

2) Только для моделей преобразователя с фильтром. RE/CE C3 относится к конструктивному исполнению согласно требованиям ЭМС по EN 61800-3, категории C3 для излучаемых и кондуктивных помех; RE/CE C2 относится к конструктивному исполнению согласно требованиям ЭМС по EN 61800-3, категории C2 для излучаемых и кондуктивных помех.

3) Только для моделей преобразователя без фильтра.

### Соединение двигателя по схеме звезда - треугольник

Выбрать включение треугольником, если либо двигатель 230/400 В должен работать от преобразователя 400В, либо двигатель 120/230В должен работать от преобразователя 230 В при 87 Гц вместо 50 Гц.


**3~Mot. 1LA7130-4AA10** EN 60034

No UD 0013509-0090-0031 TICI F 1325 IP55 IM B3


50 Hz	230/400 V Δ/Y	60 Hz	460 V
5.5 kW	19.7/11. A	6.5 kW	10.9 A
Cosφ 0.81	1455 /min	Cosφ 0.82	1755 /min
Δ/Y 220-240/380-420 V	Y 440-480 V	95.75%	45 kg
19.7-20.6/11.4-11.9 A	11.1-11.3 A		

Шильдик с параметрами двигателя

Соединение треугольником

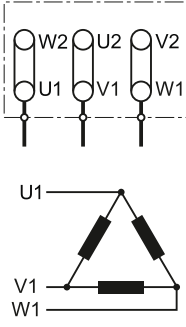

Соединение в звезду

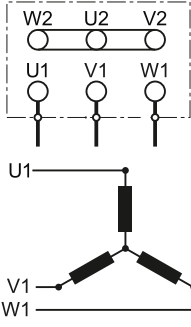

### Клеммы со стороны пользователя

10 V	AI 1	AI 2	AO 1	0 V	P +	N -	DI 1	DI 2	DI 3	DI 4	DI C	24 V	0 V	DO 1+	DO 1-	DO 2 NC	DO 2 NO	DO 2 C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

	№	Обозначение клемм	Описание
	1	10 В	Выход 10 В (допуск ± 5 %) отн. 0 В, макс. 11 мА, с защитой от короткого замыкания
Аналоговые входы	2	AI1	Режим: AI1: биполярный режим по току и напряжению с односторонним заземлением AI2: униполярный режим тока и напряжения с односторонним заземлением
	3	AI2	

	№	Обозначение клемм	Описание		
			Разделение с цепью управления:	Нет	
			Диапазон напряжения:	AI1: -10 до 10 В; AI2: 0 до 10 В	
			Диапазон тока:	0 до 20 мА (возможность выбора от 4 до 20 мА через ПО)	
			Точность режима по напряжению:	± 5 % конечного значения	
			Точность режима по току:	± 5 % конечного значения	
			Входной импеданс:	Режим по напряжению: > 30 К Режим по току: 235 R	
			Разрешение:	10 бит	
			Обнаружение обрыва провода:	Да	
			Пороговое значение 0 → 1 (согласно DIN):	4,0 В	
			Пороговое значение 1 → 0 (согласно DIN):	1,6 В	
			Время отклика (режим цифрового входа):	4 мс ± 4 мс	
Аналоговый выход	4	АО1	Режим:	униполярный режим по току с односторонним заземлением	
			Разделение с цепью управления:	Нет	
			Диапазон тока:	0 до 20 мА (возможность выбора от 4 до 20 мА через ПО)	
			Точность (0 до 20 мА):	± 1 мА	
			Выходная мощность:	20 мА в 500 R	
	5	0 В	Общий опорный потенциал для коммуникации RS485 и аналоговых входов/выходов		
	6	P+	RS485 P +		
	7	N-	RS485 N -		
Цифровые входы	8	DI1	Режим:	PNP (опорная клемма low) NPN (опорная клемма high)	
	9	DI2		Инверсия данных в режиме NPN.	
	10	DI3	Разделение с цепью управления:	500 В постоянный ток (защитное сверхнизкое напряжение)	
	11	DI4		Абсолютное макс. напряжение:	± 35 В на 500 мс каждые 50 секунд
	12	DI C		Рабочее напряжение:	- 3 В до 30 В
				Пороговое значение 0 → 1 (макс.):	11 В
				Пороговое значение 1 → 0 (мин.):	5 В
				Входной ток (гарант. выкл):	0,6 до 2 мА
				Входной ток (макс. вкл):	15 мА
				Совместимость с 2-жильными BERO:	Нет
				Время отклика:	4 мс ± 4 мс
				Ввод серии импульсов:	Нет

	№	Обозначение клемм	Описание	
	13	24 В	Выход 24 В (допуск $\pm -15\%$ до $+20\%$ ) отн. 0 В, макс. 50 мА, не изолированный	
	14	0 В	Общий опорный потенциал для цифровых входов	
Цифровой выход (транзистор)	15	DO1 +	Режим:	Обесточенные клеммы (NO), поляризованные
	16	DO1 -	Разделение с цепью управления:	500 В постоянный ток (защитное сверхнизкое напряжение)
			Макс. напряжение на клеммах:	$\pm 35$ В
			Макс. ток нагрузки:	100 мА
			Время отклика:	4 мс $\pm$ 4 мс
Цифровой выход (реле)	17	DO2 NC	Режим:	Обесточенные клеммы (переключающий контакт), не поляризованные
	18	DO2 NO	Разделение с цепью управления:	4 кВ (напряжение сети 230 В)
	19	DO2 C	Макс. напряжение на клеммах:	240 В переменный ток/30 В постоянный ток + 10 %
			Макс. ток нагрузки:	0,5 А при переменном токе 250 В, омическая 0,5 А при постоянном токе 30 В, омическая
			Время отклика:	Размыкание: 7 мс $\pm$ 7 мс Замыкание: 10 мс $\pm$ 9 мс

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Опасность поражения электрическим током**

Входные и выходные клеммы с номерами от 1 до 16 предназначены для безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) и могут подключаться только к питанию низкого напряжения.

**Допустимые сечения кабелей клемм I/O**

Тип кабеля	Допустимое сечение кабеля
Одно- или многожильный кабель	0,5 до 1,5 мм <sup>2</sup>
Оконечная кабельная муфта с изоляционным материалом	0,5 мм <sup>2</sup>

**Дополнительный порт**

Порт расширения служит для подключения преобразователя к внешнему дополнительному модулю – BOP-интерфейсному модулю или загрузчику параметров для выполнения следующих функций:

- работа преобразователя через внешнюю BOP
- копирование параметров между преобразователем и стандартной картой MMC/SD

- питание преобразователя через загрузчик параметров при отсутствии тока сети


Дополнительную информацию по двум этим дополнительным модулям можно найти в "Загрузчик параметров (Страница 327)" и "Внешняя ВОР и интерфейсный модуль ВОР (Страница 331)".

### 4.3 Установка согласно требованиям ЭМС

#### Установка преобразователя согласно требованиям ЭМС

Комплект для подключения экрана предлагается как опция для любого типоразмера. (Дополнительную информацию по этой опции можно найти в приложении "Комплекты для подключения экрана (Страница 356)".) С его помощью можно просто и эффективно подключить экран, необходимый для монтажа преобразователя согласно требованиям ЭМС. Если комплект для подключения экрана не используется, то как альтернатива устройство и компоненты могут быть установлены и на металлической монтажной панели с хорошей электропроводностью и большой площадью контакта. Эта монтажная панель должна быть соединена с электрошкафом и защитным заземлением или шиной заземления ЭМС.

Рисунок ниже демонстрирует пример монтажа преобразователя типоразмера В/С согласно требованиям ЭМС.

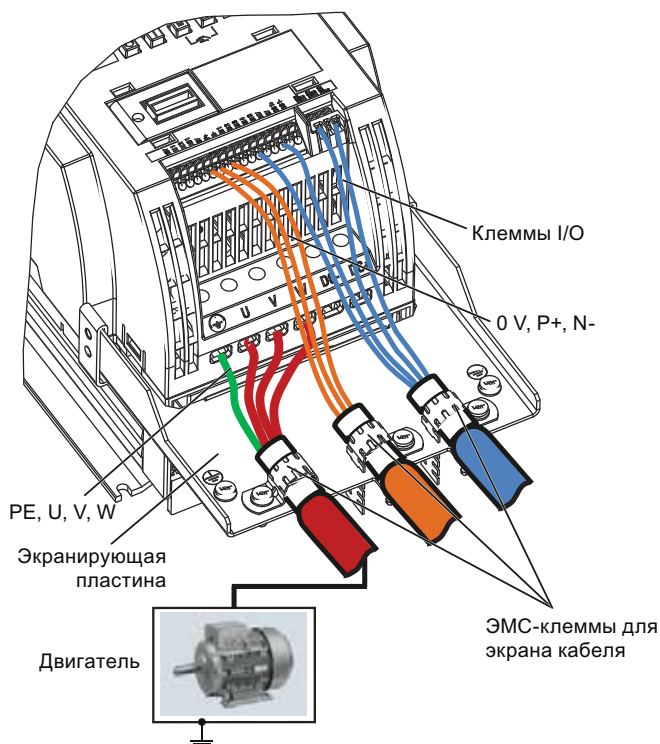

#### Монтаж опций для внешних фильтров ЭМС согласно требованиям ЭМС

Все преобразователи 400 В должны быть смонтированы в электрошкафу со специальным уплотнением ЭМС вокруг дверцы.

Для преобразователей 400 В без фильтров типоразмера С, оснащенных названными в разделе В1.8 фильтрами:


Для выполнения требований класса А для кондуктивных помех установить ферритовый сердечник типа „Würth 742-715-4“ или равноценный вблизи от клемм питания преобразователя.

Для преобразователей 400 В типоразмера D без фильтра, оснащенных названными в разделе В1.8 фильтрами:

Для выполнения требований класса А для излучаемых помех установить два ферритовых сердечника типа „Würth 742-715-5“ или равноценных вблизи от клемм питания преобразователя, а также один ферритовый сердечник типа „Würth 742-712-21“ или равноценный вблизи от клемм питания внешнего ЭМС-фильтра.

### Метод экранирования

Пример ниже показывает вариант с и без пластины для экрана.

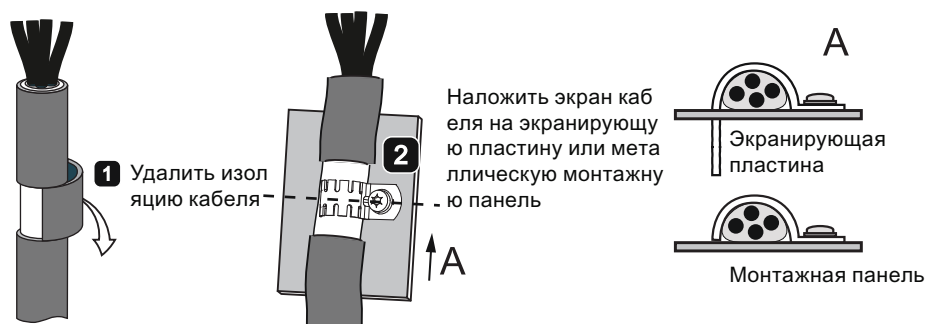


## 4.4 Конструкция электрошкафа согласно требованиям ЭМС

Простым и недорогим способом устранения помех внутри электрошкафа является отдельная установка источников помех и чувствительного оборудования.

После необходимо разбить электрошкаф на зоны ЭМС и упорядочить устройства в электрошкафу согласно следующим правилам по зонам.

- Отдельные зоны должны иметь электромагнитное разделение; использовать для этого отдельные металлические боксы или заземленные разделительные перегородки.
- При необходимости использовать фильтры и/или модули сопряжения на интерфейсах зон.
- Кабели различных зон должны быть разделены и не находиться в общих кабельных стволах или каналах.
- Все коммуникационные (к примеру, RS485) и сигнальные кабели, выходящие из электрошкафа, должны быть экранированы.

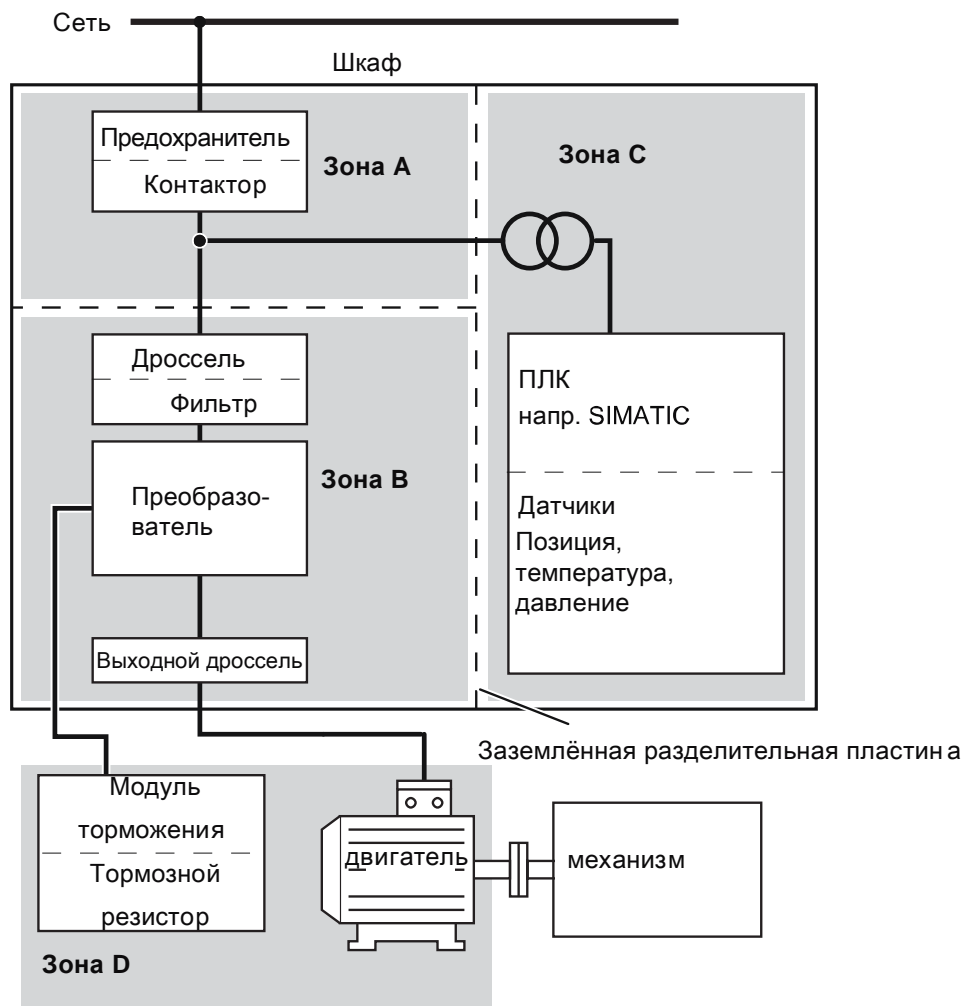


## Ввод в эксплуатацию

### Примечание


Подробное описание установок параметров для базового ввода в эксплуатацию содержит тема "Базовый ввод в эксплуатацию (Страница 49)".

## 5.1 Встроенная базовая панель оператора (BOP)



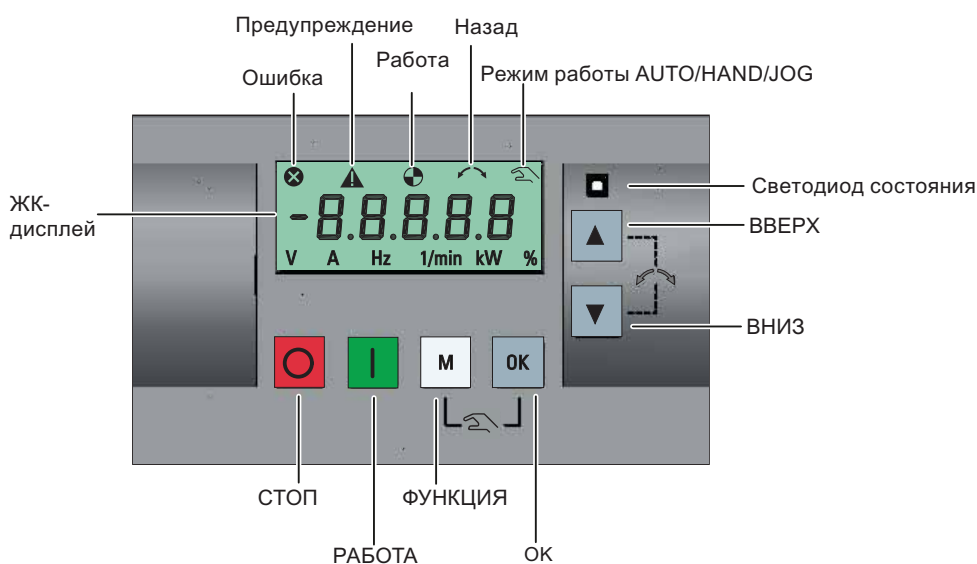


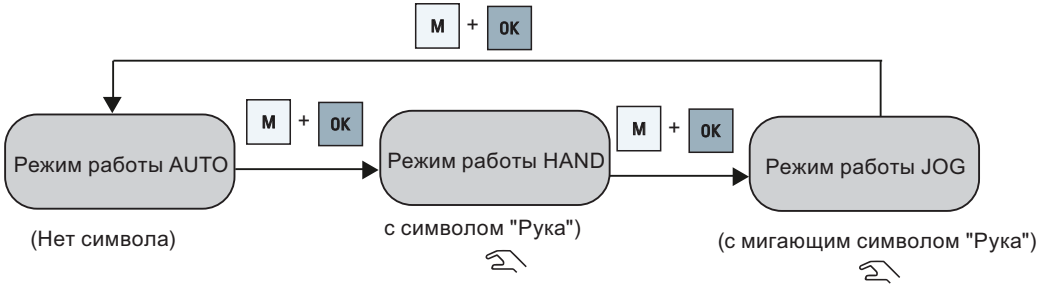

### 5.1.1 Вводная часть по BOP






### Функции и клавиши

	<b>Останавливает преобразователь</b>	
	Нажать один раз	Реакция останова Выкл1: Преобразователь останавливает двигатель согласно установленному в параметре P1121 времени торможения. <b>Указание:</b> При конфигурации в качестве останова Выкл1 эта клавиша не активна в режиме работы AUTO.
	Нажать два раза (< 2 с) или удерживать нажатой (> 3 с)	Реакция останова Выкл2: Преобразователь позволяет двигателю совершить "выбег" до остановки без использования времени торможения.







5.1 Встроенная базовая панель оператора (BOP)

	<p><b>Запускает преобразователь</b></p> <p>При запуске преобразователя в режиме работы HAND/JOG отображается символ "Преобразователь работает" (☎).</p> <p><b>Указание:</b></p> <p>Клавиша не активна, если преобразователь сконфигурирован для управления через клеммы (P0700 = 2, P1000 = 2) и находится в режиме работы AUTO.</p>				
	<p><b>Многофункциональная клавиша</b></p> <table border="1" data-bbox="284 562 1439 801"> <tr> <td data-bbox="284 562 603 748">Краткое нажатие (&lt; 2 с)</td> <td data-bbox="603 562 1439 748"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Открывает меню с установками параметров или переход на следующий экран.</li> <li>- Запускает обработку выбранного элемента по цифрам.</li> <li>- При двукратном нажатии в режиме обработки по цифрам снова отображается предшествующий экран без внесения изменений в обработанный элемент.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 748 603 801">Удержание (&gt; 2 с)</td> <td data-bbox="603 748 1439 801"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Возврат в экран состояния.</li> <li>- Вызывает меню начальной установки.</li> </ul> </td> </tr> </table>	Краткое нажатие (< 2 с)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Открывает меню с установками параметров или переход на следующий экран.</li> <li>- Запускает обработку выбранного элемента по цифрам.</li> <li>- При двукратном нажатии в режиме обработки по цифрам снова отображается предшествующий экран без внесения изменений в обработанный элемент.</li> </ul>	Удержание (> 2 с)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Возврат в экран состояния.</li> <li>- Вызывает меню начальной установки.</li> </ul>
Краткое нажатие (< 2 с)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Открывает меню с установками параметров или переход на следующий экран.</li> <li>- Запускает обработку выбранного элемента по цифрам.</li> <li>- При двукратном нажатии в режиме обработки по цифрам снова отображается предшествующий экран без внесения изменений в обработанный элемент.</li> </ul>				
Удержание (> 2 с)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Возврат в экран состояния.</li> <li>- Вызывает меню начальной установки.</li> </ul>				
	<table border="1" data-bbox="284 815 1439 965"> <tr> <td data-bbox="284 815 603 931">Краткое нажатие (&lt; 2 с)</td> <td data-bbox="603 815 1439 931"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Переключение между значениями состояния.</li> <li>- Вызывает режим обработки или переход на следующую цифру.</li> <li>- Удаляет ошибки.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 931 603 965">Удержание (&gt; 2 с)</td> <td data-bbox="603 931 1439 965">- Быстрая обработка номеров или значений параметров.</td> </tr> </table>	Краткое нажатие (< 2 с)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Переключение между значениями состояния.</li> <li>- Вызывает режим обработки или переход на следующую цифру.</li> <li>- Удаляет ошибки.</li> </ul>	Удержание (> 2 с)	- Быстрая обработка номеров или значений параметров.
Краткое нажатие (< 2 с)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Переключение между значениями состояния.</li> <li>- Вызывает режим обработки или переход на следующую цифру.</li> <li>- Удаляет ошибки.</li> </ul>				
Удержание (> 2 с)	- Быстрая обработка номеров или значений параметров.				
 + 	<p><b>Hand / Jog / Auto</b></p> <p>Нажимать для переключения между различными режимами работы:</p> <div style="text-align: center;">  <pre> graph LR     subgraph Modes         A[Режим работы AUTO (Нет символа)]         B[Режим работы HAND с символом "Рука"]         C[Режим работы JOG (с мигающим символом "Рука")]     end     A -- "M + OK" --&gt; B     B -- "M + OK" --&gt; C     C -- "M + OK" --&gt; A     </pre> </div> <p><b>Указание:</b></p> <p>Режим работы JOG доступен только при остановленном двигателе.</p>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- При навигации по меню доступные экраны нажатием клавиши прокручиваются вверх.</li> <li>- При изменении значения параметра отображенное значение при нажатии клавиши увеличивается.</li> <li>- При нахождении преобразователя в режиме работы RUN увеличивается частота вращения.</li> <li>- При удержании клавиши нажатой (&gt; 2 с) выполняется прокрутка номеров, индексов или значений параметров вверх.</li> </ul>				



	<ul style="list-style-type: none"> <li>– При навигации по меню доступные экраны нажатием клавиши прокручиваются вниз.</li> <li>– При изменении значения параметра отображенное значение при нажатии клавиши уменьшается.</li> <li>– При нахождении преобразователя в режиме работы RUN уменьшается частота вращения.</li> <li>– При удержании клавиши нажатой (&gt; 2 с) выполняется прокрутка номеров, индексов или значений параметров вниз.</li> </ul>
 + 	<p>Изменяет направление вращения двигателя. При однократном нажатии обеих клавиш активируется вращение двигателя в противоположном направлении. При повторном нажатии обеих клавиш вращение двигателя в противоположном направлении деактивируется. Символ реверса (↶) на индикаторе показывает, что частота вращения на выходе противоположна направлению вращения заданного значения.</p>


### Символы состояния на преобразователе

	В преобразователе остается минимум одна неустраненная ошибка.	
	Имеется как минимум одно аварийное сообщение преобразователя.	
	 :	Преобразователь работает (частота вращения двигателя может быть 0 об/мин).
	 (мигание):	Преобразователь может быть неожиданно запущен (к примеру, в режиме защиты от замерзания).
	Двигатель вращается в обратном направлении.	
	:	Преобразователь находится в режиме работы HAND.
	(мигание):	Преобразователь находится в режиме работы JOG.

### 5.1.2 Структура меню преобразователя


#### Структура меню преобразователя

Меню	Описание
Меню для выбора 50/60 Гц	Это меню отображается только при первом включении или после сброса на заводские установки.
<b>Главное меню</b>	
Экранное меню (экран по умолчанию)	Базовый контроль ключевых параметров, к примеру, частоты, напряжения, тока или напряжения промежуточного контура.
Меню начальной установки	Выборка параметров для базового ввода в эксплуатацию приводной системы.
Меню параметров	Доступ ко всем доступным параметрам преобразователя.

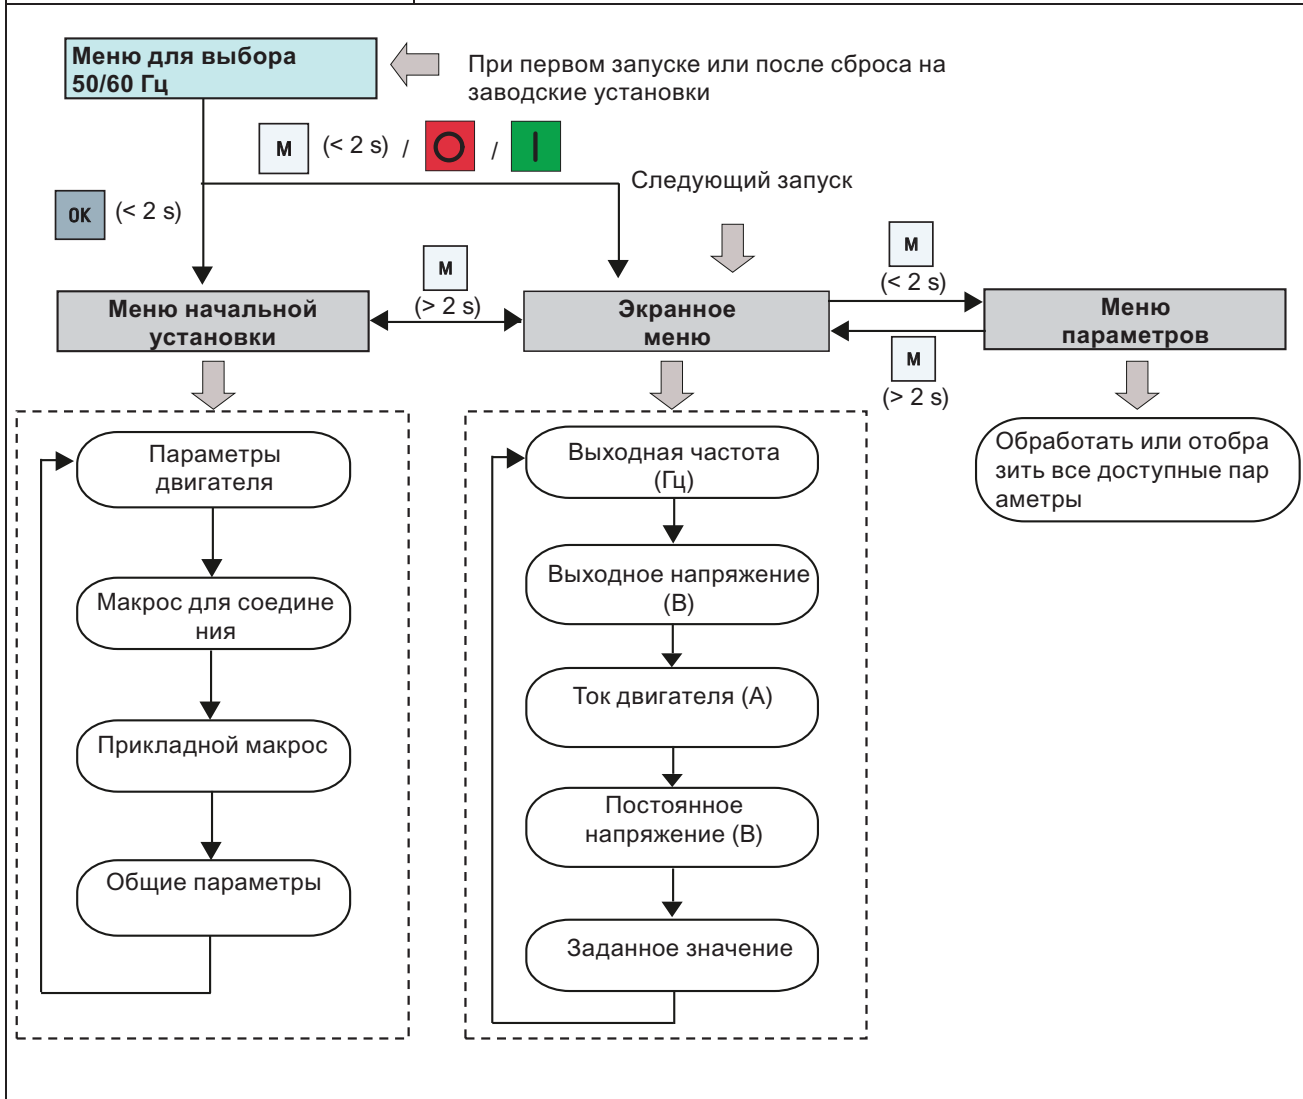

### 5.1.3 Отображение состояния преобразователя

Экранное меню предлагает базовые функции контроля таких важных параметров, как частота, напряжение или ток.

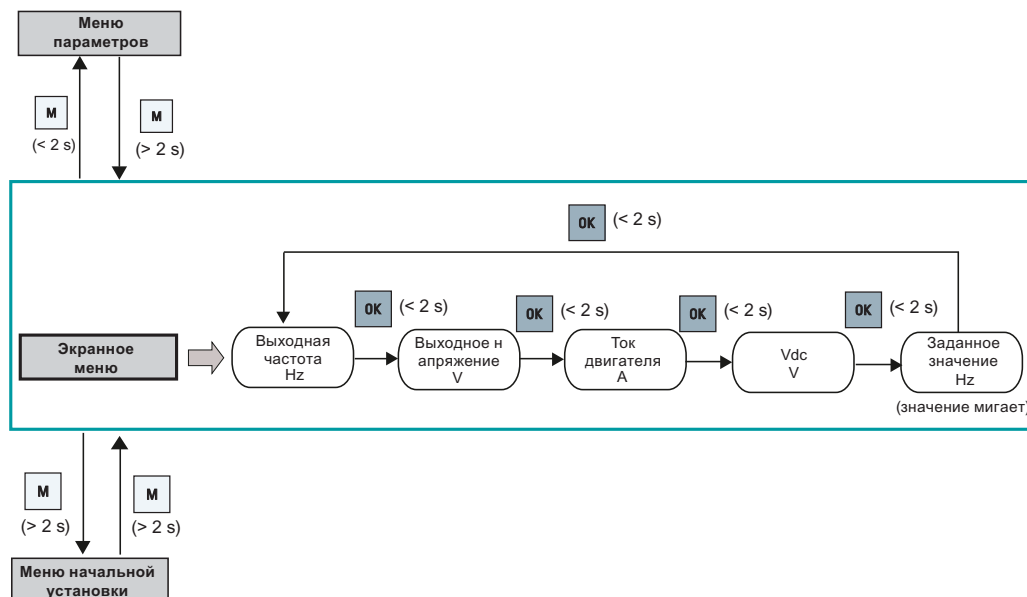

### 5.1.4 Обработка параметров



В этом разделе описывается обработка параметров.

#### Типы параметров







Тип параметра		Описание
Зависящие от CDS параметры		<ul style="list-style-type: none"> <li>Зависимость от командного блока данных (CDS)</li> <li>Всегда индексированы с [0...2].</li> <li>Доступность для CDS-переключения через P0810 и P0811.</li> </ul>
Зависящие от DDS параметры		<ul style="list-style-type: none"> <li>Зависимость от блока данных преобразователя (DDS)</li> <li>Всегда индексированы с [0...2].</li> <li>Доступность для DDS-переключения через P0820 и P0821.</li> </ul>
Другие параметры	Множественно индексированные параметры	Этим параметрам присвоен диапазон индексов, зависящий от соответствующего параметра.
	Не индексированные параметры	Эти параметры не индексированы.

## Обычная обработка параметров

### Примечание

Удержание  или  в течение более двух секунд для быстрого увеличения/уменьшения номеров или индексов параметров возможно только в меню параметров.

Этот метод обработки наилучшим образом подходит для внесения небольших изменений в номера, индексы или значения параметров.







- Для увеличения или уменьшения номеров, индексов или значений параметров удерживать  или  нажатой в течение менее двух секунд.
- Для быстрого увеличения или уменьшения номеров, индексов или значений параметров удерживать  или  нажатой в течение более двух секунд.
- Для подтверждения установки нажать .
- Для отклонения установки нажать .


## Обработка по цифрам (разрядам)

### Примечание

Обработка номеров или индексов параметров по цифрам возможна только в меню параметров.

Обработка по цифрам возможна для номеров, индексов или значений параметров. Этот метод обработки наилучшим образом подходит для внесения значительных изменений в номера, индексы или значения параметров. Информацию по структуре меню преобразователя можно найти в разделе "Структура меню преобразователя (Страница 42)".

- Обработка по цифрам активируется в любом режиме обработки или прокрутки при длительном удержании клавиши  (> 2 с).
- Обработка по цифрам всегда начинается с правой цифры.
- Все цифры выбираются друг за другом при нажатии клавиши .
- При нажатии клавиши  указатель мыши перемещается на правую цифру текущего элемента.
- Если нажать клавишу  последовательно два раза, то обработка по цифрам завершается без изменения обрабатываемого элемента.
- Если на цифре нажимается клавиша  и слева от нее нет других цифр, то значение сохраняется.
- Если слева требуются еще цифры, то они должны быть добавлены, для этого посредством прокрутки вверх увеличить крайнюю левую цифру до значения, превышающего 9.
- При удержании  или  дольше двух секунд активируется быстрая прокрутка по цифрам.

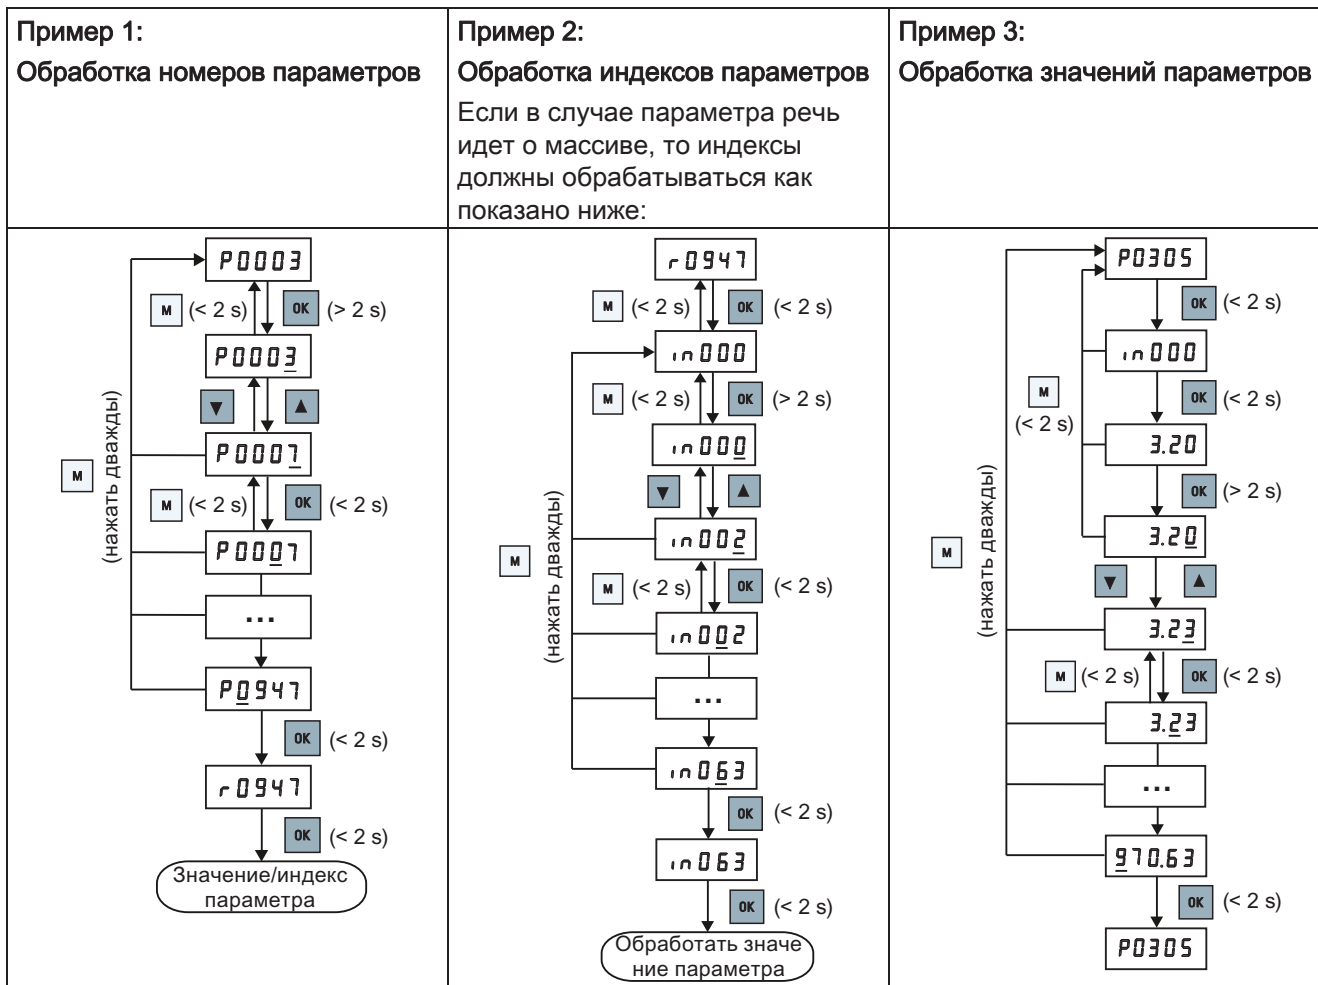

### 5.1.5 Индикации на экране

Обе таблицы ниже содержат базовые индикации на экране:

Информация на экране	Индикация	Объяснение
"8 8 8 8 8"		В преобразователе выполняется внутренняя обработка данных.
"_ _ _ _ _"		Операция не была завешена или невозможна.
"Pxxxx"		Записываемый параметр
"rxxxx"		Параметр с защитой от записи
"inxxx"		Индексированный параметр
Шестнадцатеричное число		Значение параметра в шестнадцатеричном формате
"bxx x"	 Номер бита — Состояние сигнала: 0: низкий 1: высокий	Значение параметра в двоичном формате
"Fxxx"		Код ошибки
"Axxx"		Код предупреждения
"Cnxxx"		Устанавливаемый макрос для соединения
"-Cnxxx"		Текущий выбранный макрос для соединения
"APxxx"		Устанавливаемый прикладной макрос
"-APxxx"		Текущий выбранный прикладной макрос

"A"	A	"G"	G	"N"	N	"T"	T	
"B"	B	"H"	H	"O"	O	"U"	U	
"C"	C	"I"	I	"P"	P	"V"	V	
"D"	D	"J"	J	"Q"	Q	"X"	X	
"E"	E	"L"	L	"R"	R	"Y"	Y	
"F"	F	"M"	M	"S"	S	"Z"	Z	
0 до 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9						"?"	?






### 5.1.6 Состояния светодиода

У SINAMICS V20 есть один единственный светодиод для индикации состояний. Цвет светодиода может изменяться между оранжевым, зеленым и красным.

В случае нескольких состояний преобразователя они отображаются светодиодом в следующей последовательности:

- Копирование параметров
- Режим работы для ввода в эксплуатацию
- Все ошибки
- Готовность (нет ошибок)

К примеру, при наличии активной ошибки и нахождении преобразователя в режиме работы для ввода в эксплуатацию, светодиод мигает зеленым с частотой 0,5 Гц.

Состояние преобразователя	Цвет светодиода	
Запуск	Оранжевый	
Готовность (нет ошибок)	Зеленый	
Режим работы для ввода в эксплуатацию	Медленное мигание зеленым (0,5 Гц)	
Все ошибки	Быстрое мигание красным (2 Гц)	
Копирование параметров	Оранжевое мигание (1 Гц)	

### 5.2 Проверки перед включением

Перед включением приводной системы должны быть выполнены следующие проверки:

- Убедиться, что все кабели подключены правильно и все релевантные для устройства и системы/места установки меры безопасности соблюдены.
- Убедиться, что двигатель и преобразователь сконфигурированы на правильное напряжение питания.
- Затянуть все винты с указанным моментом.

### 5.3 Установки в меню для выбора 50/60 Гц

**Примечание**


Меню для выбора 50/60 Гц отображается только при первом включении или после сброса на заводские установки (P0970). Можно выбрать через ВОР или закрыть меню без выбора. После меню будет отображаться только после сброса на заводские установки.

Основная частота двигателя также может быть выбрана, для этого установить P0100 на требуемое значение.

**Функции**

В этом меню основная частота двигателя устанавливается в зависимости от региона, в котором будет использоваться двигатель. Через меню определяется, будет ли мощность (к примеру, ном. мощность двигателя P0307) указываться в [кВт] или [Л.С.].

Параметр	Значение	Описание
P0100	0	Основная частота двигателя 50 Гц (стандарт) → Европа [кВт]
	1	Основная частота двигателя 60 Гц → США/Канада [Л.С.]
	2	Основная частота двигателя 60 Гц → США/Канада [кВт]

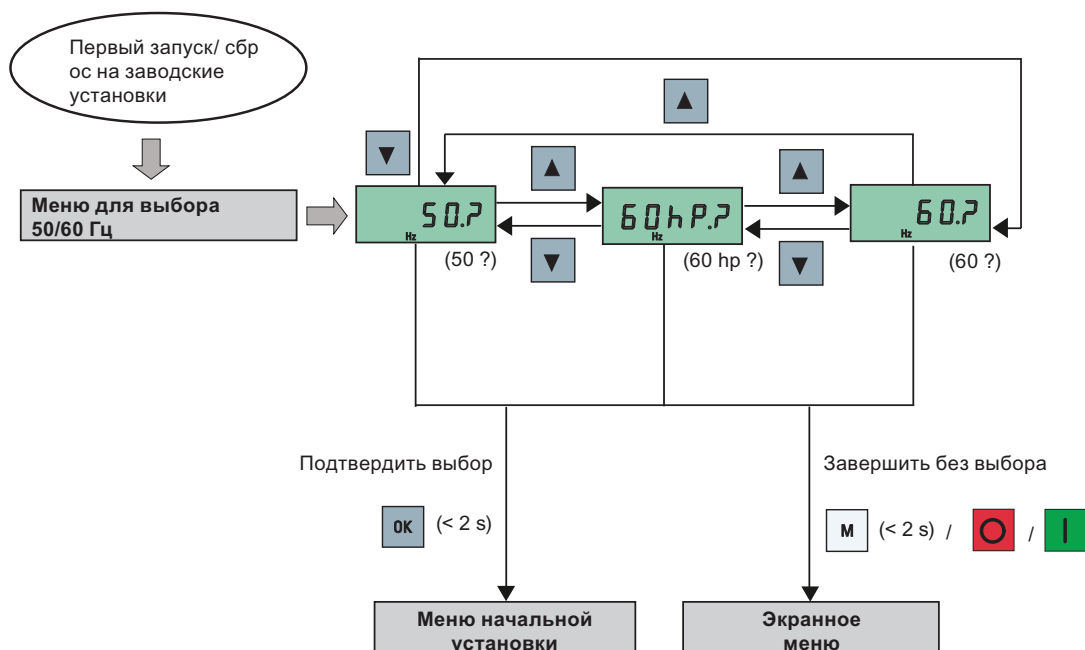



## 5.4 Запуск двигателя для испытательного прогона

В этом разделе описывается, как запустить двигатель для испытательного прогона, чтобы убедиться, что частота вращения и направление вращения двигателя правильные.

### Примечание

Для запуска двигателя преобразователь должен находиться в экранном меню (стандартная индикация) и в состоянии по умолчанию для включения с P0700 (выбор источника команд) = 1.

Если открыто меню начальной установки (на преобразователе отображается "P0304"), удерживать клавишу **М** нажатой дольше двух секунд, чтобы выйти из меню начальной установки и открыть экранное меню.

Двигатель может быть запущен в режиме работы HAND или JOG.

### Запускает двигателя в режиме работы HAND.

1. Нажать клавишу **I** для запуска двигателя.
2. Нажать клавишу **○** для остановки двигателя.

### Запускает двигателя в режиме работы JOG

1. Нажать клавиши **М** + **OK**, чтобы переключиться из режима работы HAND в режим работы JOG (мигает символ).
2. Нажать клавишу **I** для запуска двигателя. Отпустить клавишу **I** для остановки двигателя.

## 5.5 Базовый ввод в эксплуатацию

### 5.5.1 Базовый ввод в эксплуатацию через меню начальной установки


#### 5.5.1.1 Структура меню начальной установки

#### Функции меню начальной установки

Меню начальной установки содержит шаги, необходимые для базового ввода приводной системы в эксплуатацию. Оно содержит четыре следующих подменю:

	Подменю	Функции
1	Параметры двигателя	Установка ном. параметров двигателя для базового ввода в эксплуатацию.
2	Выбор макросов для соединения	Установка макросов, необходимых для стандартных подключений.
3	Выбор прикладных макросов	Установка макросов, необходимых для определенных общих приложений.
4	Выбор общих параметров	Определение параметров, необходимых для оптимизации характеристик преобразователя.

Структура меню

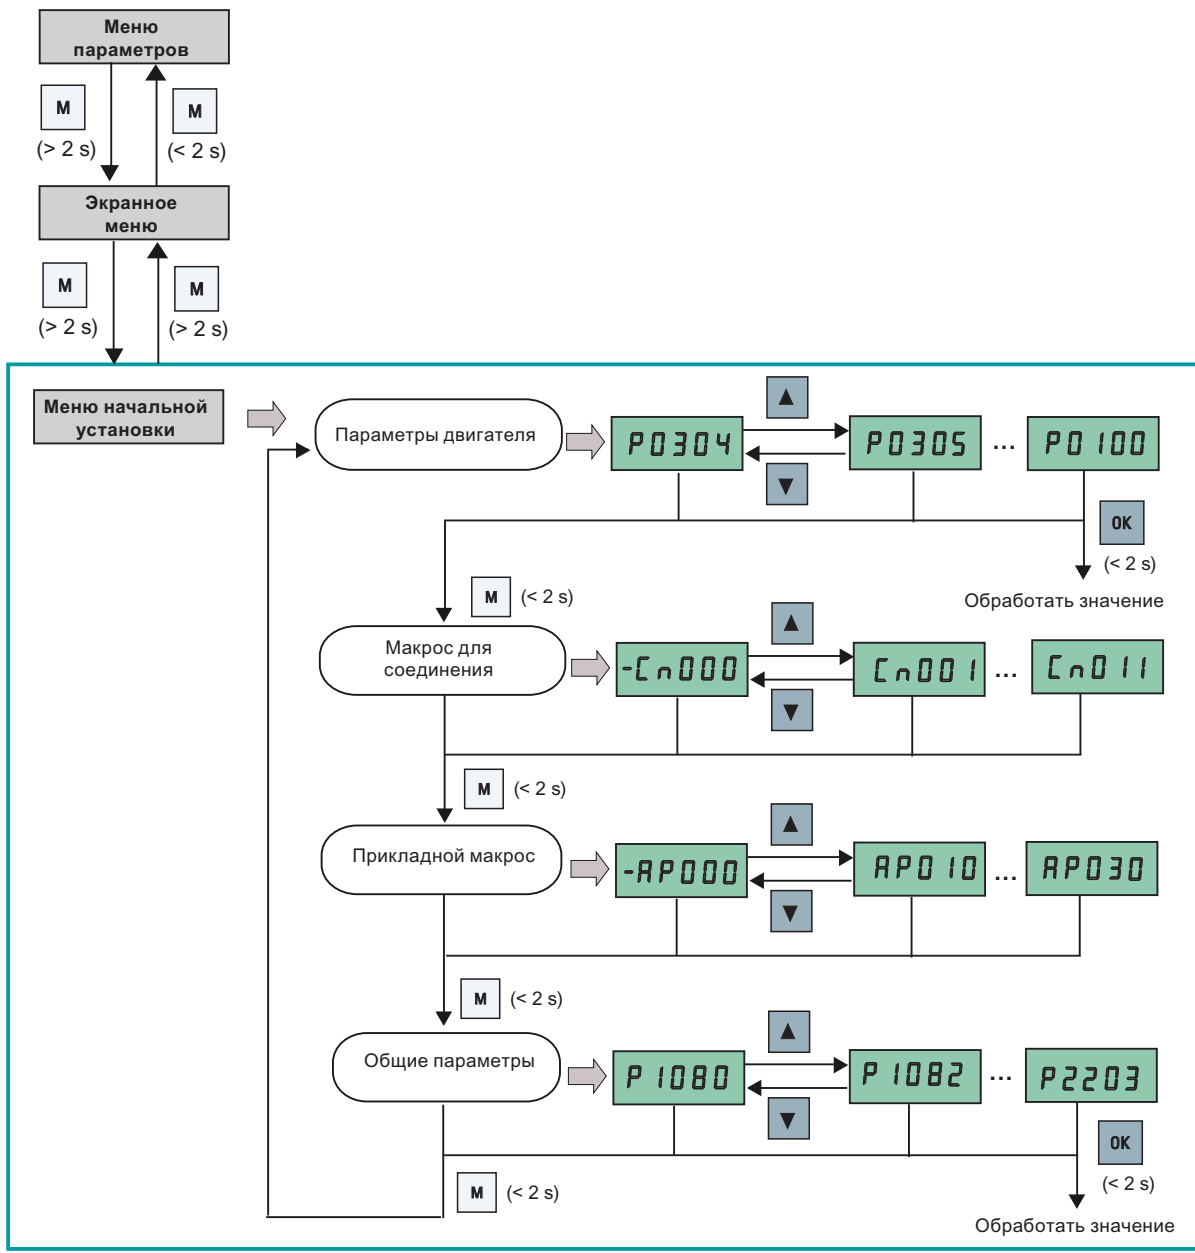

5.5.1.2 Определение параметров двигателя

Функции

Это меню обеспечивает простое определение ном. параметров двигателя на шильдике.

### Текстовое меню

Если установить P8553 на 1, то номера параметров в этом меню заменяются кратким текстом.

### Определение параметров

#### Примечание

В таблице ниже обозначение "•" указывает на то, что значение для этого параметра должно быть установлено согласно шильдику двигателя.

Параметр	Уровень доступа	Функция	Текстовое меню (если P8553 = 1)
P0100	1	<b>Выбор 50/60 Гц</b> =0: Европа [кВт], 50 Гц (заводская установка) =1: Северная Америка [Л.С.], 60 Гц =2: Северная Америка [кВт], 60 Гц	<b>EU-US</b> (EU - US)
P0304[0] •	1	<b>Ном. напряжение двигателя [В]</b> Вводимые данные шильдика должны соответствовать соединению двигателя (звезда / треугольник).	<b>MoT V</b> (MOT V)
P0305[0] •	1	<b>Ном. ток двигателя [А]</b> Вводимые данные шильдика должны соответствовать соединению двигателя (звезда / треугольник).	<b>MoT A</b> (MOT A)
P0307[0] •	1	<b>Ном. мощность двигателя [кВт/Л.С.]</b> Если P0100 = 0 или 2, то единица мощности двигателя = [кВт]. Если P0100 = 1, то единица мощности двигателя = [Л.С.].	P0100 = 0 или 2: <b>MoT P</b> (MOT P)
			P0100 = 1: <b>MoT HP</b> (MOT HP)
P0308[0] •	1	<b>Коэффициент ном. мощности двигателя (cosφ)</b> Отображается только при P0100 = 0 или 2.	<b>M COS</b> (M COS)
P0309[0] •	1	<b>Номинальный КПД двигателя [%]</b> Отображается только при P0100 = 1. При установке 0 выполняется внутреннее вычисление значения.	<b>M EFF</b> (M EFF)
P0310[0] •	1	<b>Ном. частота двигателя [Гц]</b>	<b>M FREQ</b> (M FREQ)
P0311[0] •	1	<b>Ном. частота вращения двигателя [об/мин]</b>	<b>M RPM</b> (M RPM)
P1900	2	<b>Выбор идентификации параметров двигателя</b> = 0: деактивирован = 2: Идентификация всех параметров в состоянии покоя	<b>MoT ID</b> (MOT ID)

См. также

Список параметров (Страница 145)



5.5.1.3 Установка макросов для соединения

<b>ЗАМЕТКА</b>
<p><b>Настройки макросов для соединения</b></p> <p>Установка макросов для соединения это однократная операция при вводе преобразователя в эксплуатацию. Придерживаться следующего порядка действий при изменении макроса для соединения на значение, не соответствующее последней использованной установке:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выполнить сброс на заводские установки (P0010 = 30, P0970 = 1).</li> <li>2. Повторить базовый ввод в эксплуатацию и изменить макрос для соединения.</li> </ol> <p>Если этого не сделать, то преобразователь может использовать установки как текущего, так и выбранного прежде макроса, что может привести к непредсказуемым последствиям.</p> <p>Но параметры соединения P2010, P2011, P2021 и P2023 для макросов для соединения Cn010 и Cn011 не сбрасываются автоматически при сбросе на заводские установки. При необходимости они должны быть сброшены вручную.</p> <p>После изменения установки P2023 для Cn010 или Cn011 выключить и снова включить преобразователь. После отключения подождать, пока погаснет светодиод или индикатор (может длиться несколько секунд), прежде чем снова включать прибор.</p>


Функции

В этом меню выбирается, какой макрос необходимо для стандартных типов подключения. По умолчанию „Cn000“ для макроса для соединений 0.


Все макросы для соединений изменяют только параметры CDS0 (командный блок данных 0). Параметры CDS1 используются для управления через BOP.

Макрос для соединения	Описание	Пример отображения
Cn000	Установка по умолчанию с завода. Параметры не изменяются.	
Cn001	BOP как единственный источник управления	
Cn002	Управление через клеммы (PNP/NPN)	
Cn003	Постоянные частоты вращения	Знак минус указывает на то, что речь идет о текущем выбранном макросе.
Cn004	Двоичный режим работы с постоянной частотой вращения	
Cn005	Аналоговый вход и постоянная частота	
Cn006	Внешнее клавишное управление	
Cn007	Внешняя клавиша с аналоговым заданным значением	
Cn008	ПИД-регулирование с аналоговой входной частотой	
Cn009	ПИД-регулирование с постоянной уставкой	
Cn010	Управление USS	
Cn011	Управление MODBUS RTU	

### Установка макросов для соединения

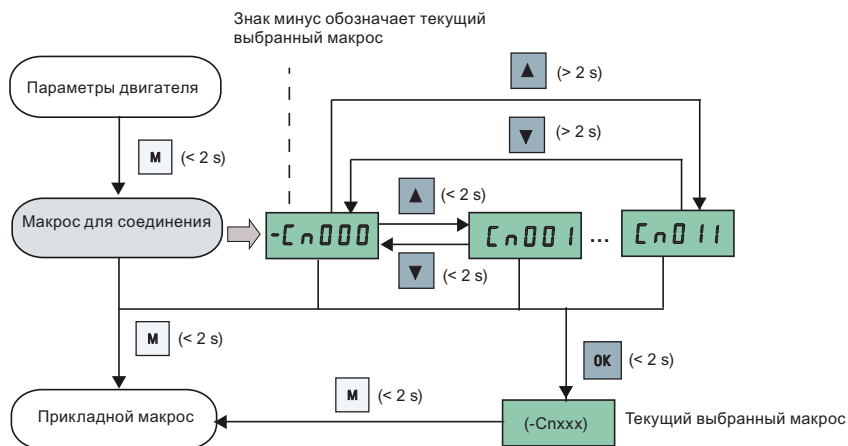

### Макрос для соединения Cn001 – ВОР как единственный источник управления

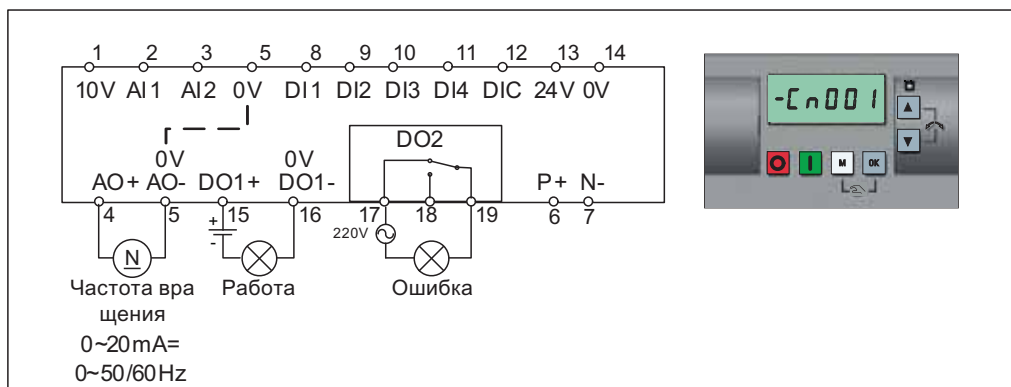

Настройки макросов для соединения:

Параметр	Описание	Заводская установка	По умолчанию для Cn001	Примечания
P0700[0]	Выбор источника команд	1	1	ВОР
P1000[0]	Выбор частоты	1	1	ВОР-МОР
P0731[0]	В1: Функция цифрового выхода 1	52.3	52.2	Преобразователь работает
P0732[0]	В1: Функция цифрового выхода 2	52.7	52.3	Активная ошибка преобразователя
P0771[0]	С1: Аналоговый выход	21	21	Фактическая частота
P0810[0]	В1: CDS-Бит 0 (Hand/Auto)	0	0	Режим работы HAND






Параметр	Описание	Заводская установка	По умолчанию для Sp003	Примечания
P0703[0]	Функция цифрового входа 3	9	16	Бит постоянной частоты 1
P0704[0]	Функция цифрового входа 4	15	17	Бит постоянной частоты 2
P1016[0]	Режим работы Постоянная частота	1	1	Режим работы "Прямой выбор"
P1020[0]	ВІ: Выбор постоянной частоты, Бит 0	722.3	722.1	DI2
P1021[0]	ВІ: Выбор постоянной частоты, Бит 1	722.4	722.2	DI3
P1022[0]	ВІ: Выбор постоянной частоты, Бит 2	722.5	722.3	DI4
P1001[0]	Постоянная частота 1	10	10	Низкая частота вращения
P1002[0]	Постоянная частота 2	15	15	Средняя частота вращения
P1003[0]	Постоянная частота 3	25	25	Высокая частота вращения
P0771[0]	СІ: Аналоговый выход	21	21	Фактическая частота
P0731[0]	ВІ: Функция цифрового выхода 1	52.3	52.2	Преобразователь работает
P0732[0]	ВІ: Функция цифрового выхода 2	52.7	52.3	Активная ошибка преобразователя

**Макрос для соединения Sp004 – Постоянные частоты вращения в двоичном режиме работы**

Постоянные частоты вращения с командой ВКЛ в двоичном режиме работы

- До 16 различных значений постоянных частот (0 Гц, P1001 до P1015) можно выбрать через параметры (P1020 до P1023).

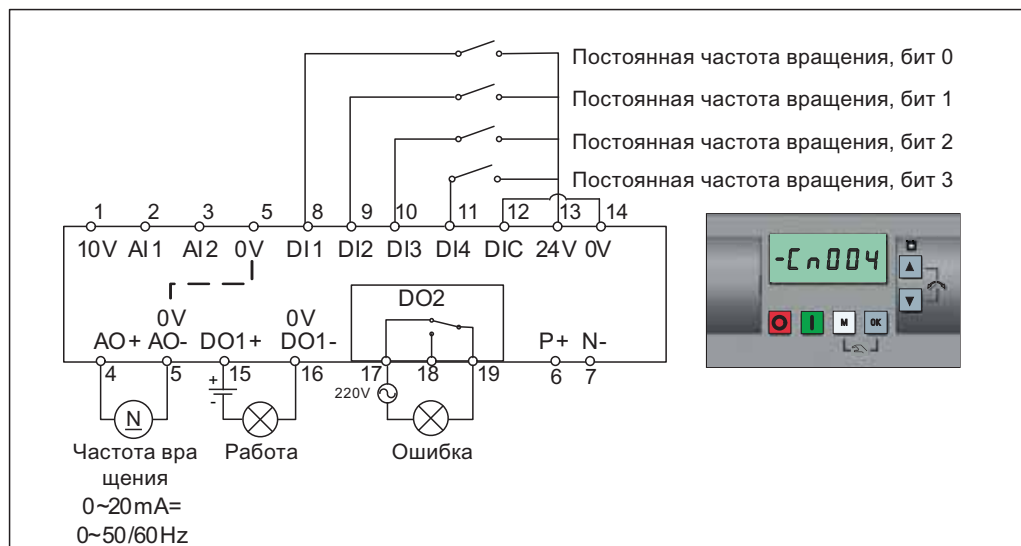


Настройки макросов для соединения:





**Функциональная схема**

При выборе постоянной частоты вращения дополнительный канал заданного значения аналогового входа деактивируется. При отсутствии заданного значения постоянной частоты вращения канал заданного значения соединяется с аналоговым входом.

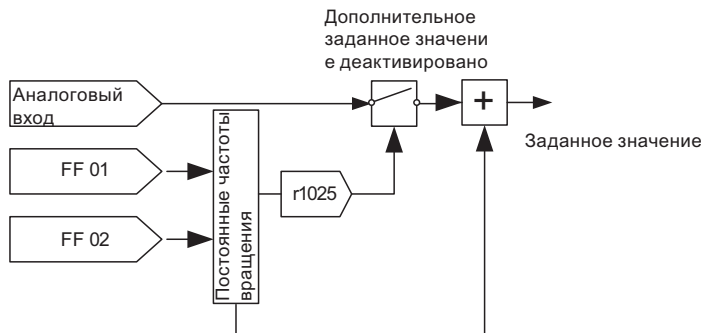


Настройки макросов для соединения:

Параметр	Описание	Завод-ская установка	По умолчанию для Sp005	Примечания
P0700[0]	Выбор источника команд	1	2	Клеммы как источник команд
P1000[0]	Выбор частоты	1	23	Постоянная частота + аналоговое заданное значение
P0701[0]	Функция цифрового входа 1	0	1	ВКЛ/ВЫКЛ
P0702[0]	Функция цифрового входа 2	0	15	Бит постоянной частоты 0
P0703[0]	Функция цифрового входа 3	9	16	Бит постоянной частоты 1
P0704[0]	Функция цифрового входа 4	15	9	Квитирование ошибок
P1016[0]	Режим работы Постоянная частота	1	1	Режим работы "Прямой выбор"
P1020[0]	Вl: Выбор постоянной частоты, Бит 0	722.3	722.1	DI2
P1021[0]	Вl: Выбор постоянной частоты, Бит 1	722.4	722.2	DI3
P1001[0]	Постоянная частота 1	10	10	Постоянная частота 1
P1002[0]	Постоянная частота 2	15	15	Постоянная частота 2
P1074[0]	Вl: Деактивировать доп. заданное значение	0	1025.0	FF деактивирует доп. заданное значение.
P0771[0]	Sl: Аналоговый выход	21	21	Фактическая частота
P0731[0]	Вl: Функция цифрового выхода 1	52.3	52.2	Преобразователь работает
P0732[0]	Вl: Функция цифрового выхода 2	52.7	52.3	Активная ошибка преобразователя

### Макрос для соединения Sp006 – Внешнее клавишное управление

В случае источников команд речь идет об импульсных сигналах.


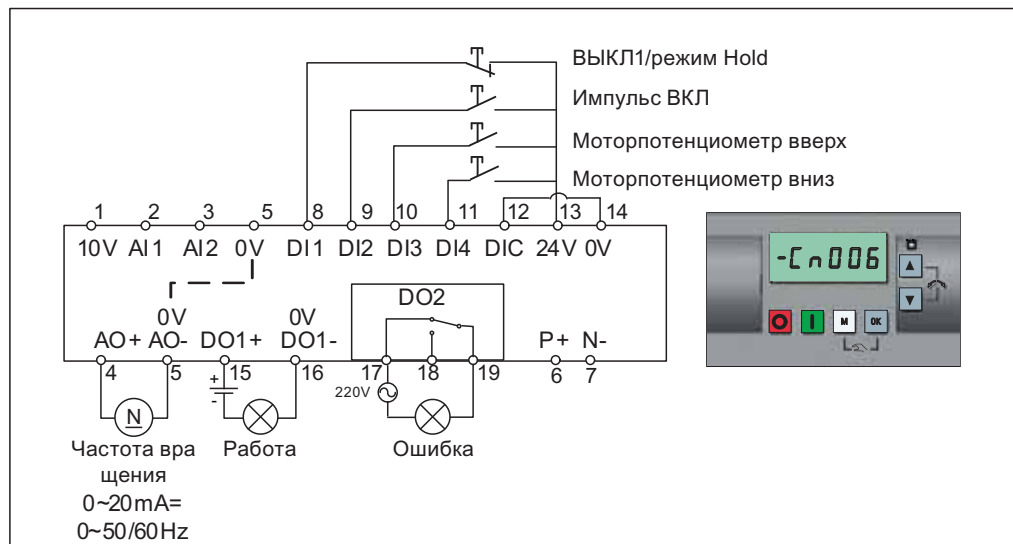


Настройки макросов для соединения:

Параметр	Описание	Заводская установка	По умолчанию для Sp006	Примечания
P0700[0]	Выбор источника команд	1	2	Клеммы как источник команд
P1000[0]	Выбор частоты	1	1	ВОР-МОР
P0701[0]	Функция цифрового входа 1	0	2	ВЫКЛ1/режим Hold
P0702[0]	Функция цифрового входа 2	0	1	Импульс ВКЛ
P0703[0]	Функция цифрового входа 3	9	13	Импульс увеличения МОР
P0704[0]	Функция цифрового входа 4	15	14	Импульс уменьшения МОР
P0727[0]	Выбор двух-/трехпроводной техники	0	3	Трехпроводная техника Импульс ВКЛ + ВЫКЛ1/режим HOLD + назад
P0771[0]	СI: Аналоговый выход	21	21	Фактическая частота
P0731[0]	ВI: Функция цифрового выхода 1	52.3	52.2	Преобразователь работает
P0732[0]	ВI: Функция цифрового выхода 2	52.7	52.3	Активная ошибка преобразователя
P1040[0]	Заданное значение МОР	5	0	Начальная частота
P1047[0]	МОР время разгона ЗИ	10	10	Время разгона от нуля до макс. частоты
P1048[0]	МОР время торможения ЗИ	10	10	Время торможения от макс. частоты до нуля

**Макрос для соединения Sp007 – Внешняя клавиша с аналоговым управлением**

В случае источников команд речь идет об импульсных сигналах.

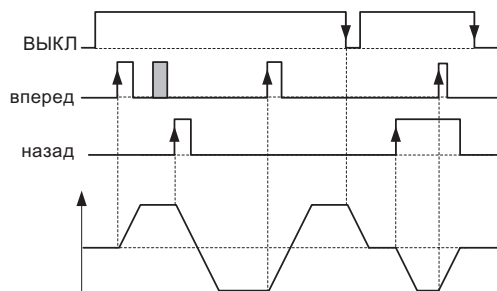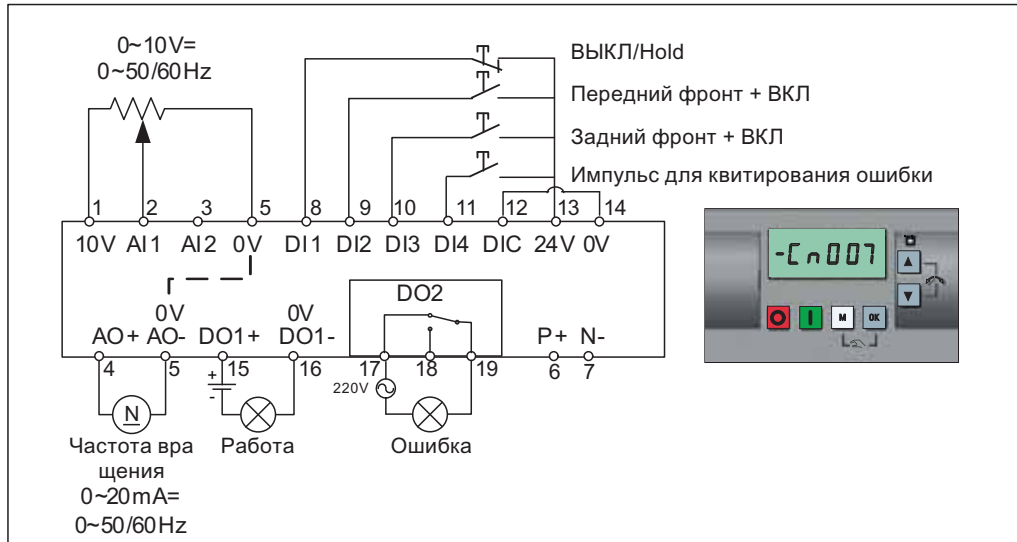


Настройки макросов для соединения:

Параметр	Описание	Заводская установка	По умолчанию для Sp007	Примечания
P0700[0]	Выбор источника команд	1	2	Клеммы как источник команд
P1000[0]	Выбор частоты	1	2	Аналоговый
P0701[0]	Функция цифрового входа 1	0	1	ВЫКЛ Hold
P0702[0]	Функция цифрового входа 2	0	2	Передний фронт + ВКЛ
P0703[0]	Функция цифрового входа 3	9	12	Задний фронт + ВКЛ
P0704[0]	Функция цифрового входа 4	15	9	Квити́рование ошибок
P0727[0]	Выбор двух-/трехпроводной техники	0	2	Трехпроводная техника СТОП + передний фронт + задний фронт
P0771[0]	CI: Аналоговый выход	21	21	Фактическая частота

Параметр	Описание	Заводская установка	По умолчанию для Сп007	Примечания
P0731[0]	В1: Функция цифрового выхода 1	52.3	52.2	Преобразователь работает
P0732[0]	В1: Функция цифрового выхода 2	52.7	52.3	Активная ошибка преобразователя

### Макрос для соединения Сп008 – ПИД-регулирование с аналоговой частотой

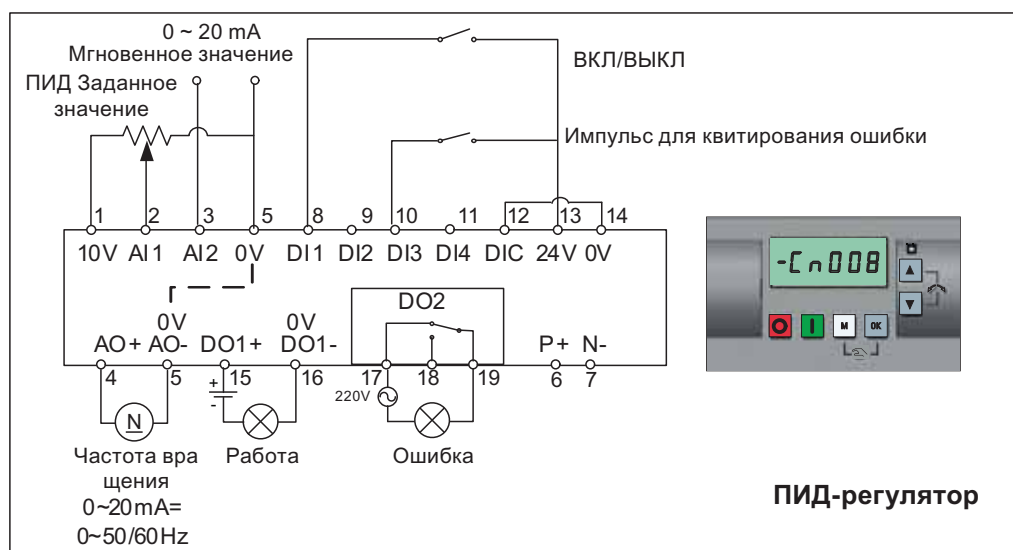

#### Примечание

Если для ПИД-регулирования требуется отрицательно заданное значение, то соответственно изменить подключение для заданного значения и обратную связь.


При переключении из режима работы с ПИД-регулированием в режим работы HAND, то P2200 становится 0, чтобы деактивировать ПИД-регулирование. При повторном переключении в режим работы AUTO P2200 становится 1, чтобы снова активировать ПИД-регулирование.

Настройки макросов для соединения:

Параметр	Описание	Заводская установка	По умолчанию для Сп008	Примечания
P0700[0]	Выбор источника команд	1	2	Клеммы как источник команд
P0701[0]	Функция цифрового входа 1	0	1	ВКЛ/ВЫКЛ
P0703[0]	Функция цифрового входа 3	9	9	Квитирование ошибок
P2200[0]	Активировать ПИД-регулятор	0	1	Активировать ПИД

Параметр	Описание	Заводская установка	По умолчанию для Sp008	Примечания
P2253[0]	CI: Заданное значение ПИД	0	755.0	ПИД заданное значение = аналоговый вход 1
P2264[0]	CI: Обратная связь ПИД	755.0	755.1	Обратная связь ПИД = аналоговый вход 2
P0756 [1]	Тип AI	0	2	Аналоговый вход 2, 0 до 20 мА
P0771[0]	CI: Аналоговый выход	21	21	Фактическая частота
P0731[0]	VI: Функция цифрового выхода 1	52.3	52.2	Преобразователь работает
P0732[0]	VI: Функция цифрового выхода 2	52.7	52.3	Активная ошибка преобразователя

Макрос для соединения Sp009 – ПИД-регулирование с постоянной уставкой

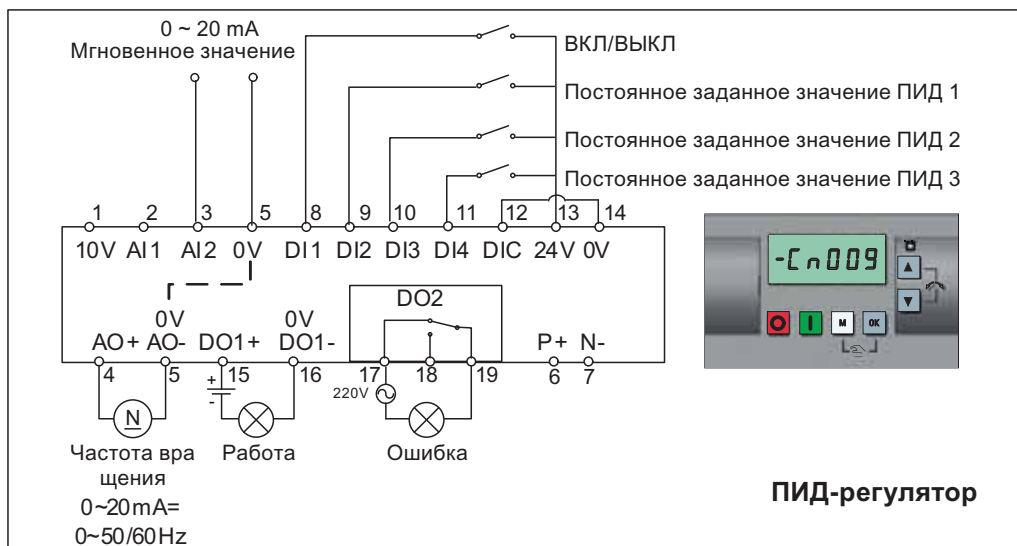


Настройки макросов для соединения:

Параметр	Описание	Заводская установка	По умолчанию для Sp009	Примечания
P0700[0]	Выбор источника команд	1	2	Клеммы как источник команд
P0701[0]	Функция цифрового входа 1	0	1	ВКЛ/ВЫКЛ
P0702[0]	Функция цифрового входа 2	0	15	DI2 = ПИД-уставка 1
P0703[0]	Функция цифрового входа 3	9	16	DI3 = ПИД-уставка 2
P0704[0]	Функция цифрового входа 4	15	17	DI4 = ПИД-уставка 3
P2200[0]	Активировать ПИД-регулятор	0	1	Активировать ПИД

Параметр	Описание	Заводская установка	По умолчанию для Сп009	Примечания
P2216[0]	Режим работы с постоянным заданным значением ПИД	1	1	Прямой выбор
P2220[0]	ВІ: Выбор постоянного заданного значения ПИД, Бит 0	722.3	722.1	ВІСО-соединение DI2
P2221[0]	ВІ: Выбор постоянного заданного значения ПИД, Бит 1	722.4	722.2	ВІСО-соединение DI3
P2222[0]	ВІ: Выбор постоянного заданного значения ПИД, Бит 2	722.5	722.3	ВІСО-соединение DI4
P2253[0]	СІ: Заданное значение ПИД	0	2224	Заданное значение ПИД = уставка
P2264[0]	СІ: Обратная связь ПИД	755.0	755.1	Обратная связь ПИД = AI2

### Макрос для соединения Сп010 – Управление USS

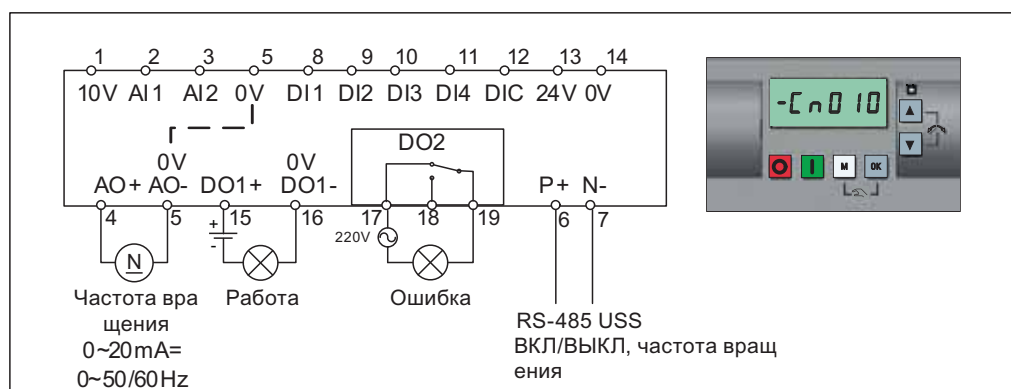


Настройки макросов для соединения:

Параметр	Описание	Заводская установка	По умолчанию для Сп010	Примечания
P0700[0]	Выбор источника команд	1	5	RS485 как источник команд
P1000[0]	Выбор частоты	1	5	RS485 как заданное значение частоты вращения
P2023[0]	Выбор протокола RS485	1	1	Протокол USS
P2010[0]	Скорость передачи USS / MODBUS	8	8	Скорость передачи данных 38400 бит/с
P2011[0]	Адрес USS	0	1	Адрес USS для преобразователя
P2012[0]	Длина данных процесса USS	2	2	Число слов данных процесса

Параметр	Описание	Заводская установка	По умолчанию для Sp010	Примечания
P2013[0]	USS длина PKW	127	127	Переменные PKW-слова
P2014[0]	Период получения телеграммы USS/MODBUS	2000	500	Время до получения данных

Макрос для соединения Sp011 – Управление MODBUS RTU

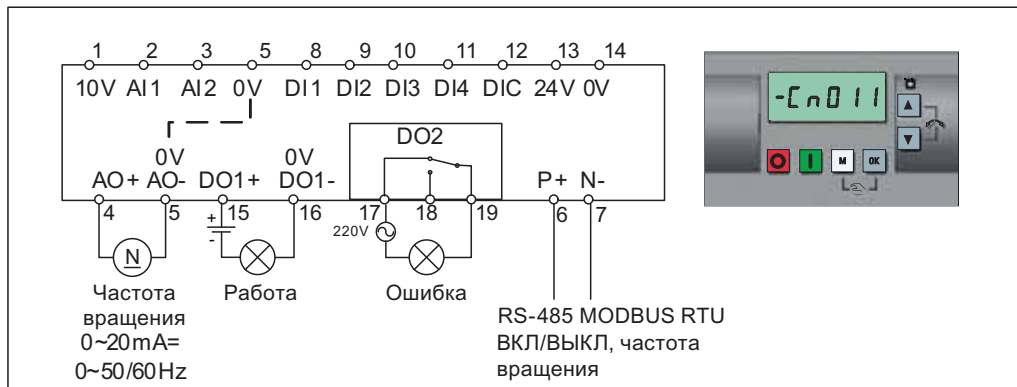

Настройки макросов для соединения:

Параметр	Описание	Заводская установка	По умолчанию для Sp011	Примечания
P0700[0]	Выбор источника команд	1	5	RS485 как источник команд
P1000[0]	Выбор частоты	1	5	RS485 как заданное значение частоты вращения
P2023[0]	Выбор протокола RS485	1	2	Протокол MODBUS RTU
P2010[0]	Скорость передачи USS / MODBUS	8	6	Скорость передачи данных 9600 бит/с
P2021[0]	Адрес MODBUS	1	1	Адрес MODBUS для преобразователя
P2022[0]	Превышение времени для ответа MODBUS	1000	1000	Макс. время для передачи ответа на Master
P2014[0]	Период получения телеграммы USS/MODBUS	2000	100	Время до получения данных





## 5.5.1.4 Определение прикладных макросов

<b>ЗАМЕТКА</b>
<p><b>Установки прикладных макросов</b></p> <p>Установка прикладных макросов это однократная операция при вводе преобразователя в эксплуатацию. Придерживаться следующего порядка действий при изменении прикладного макроса на значение, не соответствующее последней использованной установке:</p> <p>Выполнить сброс на заводские установки (P0010 = 30, P0970 = 1).</p> <p>Повторить базовый ввод в эксплуатацию и изменить прикладной макрос.</p> <p>Если этого не сделать, то преобразователь может использовать установки как текущего, так и выбранного прежде макроса, что может привести к непредсказуемым последствиям.</p>


**Функции**

Это меню содержит ряд распространенных приложений. Каждый прикладной макрос определяет блок установок параметров для определенного приложения. После выбора прикладного макроса соответствующие установки применяются на преобразователе для упрощения процесса ввода в эксплуатацию.

Стандартный прикладной макрос это "AP000" для прикладного макроса 0. Если прикладной макрос не подходит для приложения, то выбрать макрос, наиболее близко соответствующий приложению, и внести требуемые изменения в параметры.

Прикладной макрос	Описание	Пример отображения
AP000	Установка по умолчанию с завода. Параметры не изменяются.	
AP010	Простые задачи для насосов	
AP020	Простые задачи для вентиляторов	
AP021	Задачи для компрессоров	
AP030	Задачи для ленточных транспортеров	
		Знак минус указывает на то, что речь идет о текущем выбранном макросе.

Определение прикладных макросов

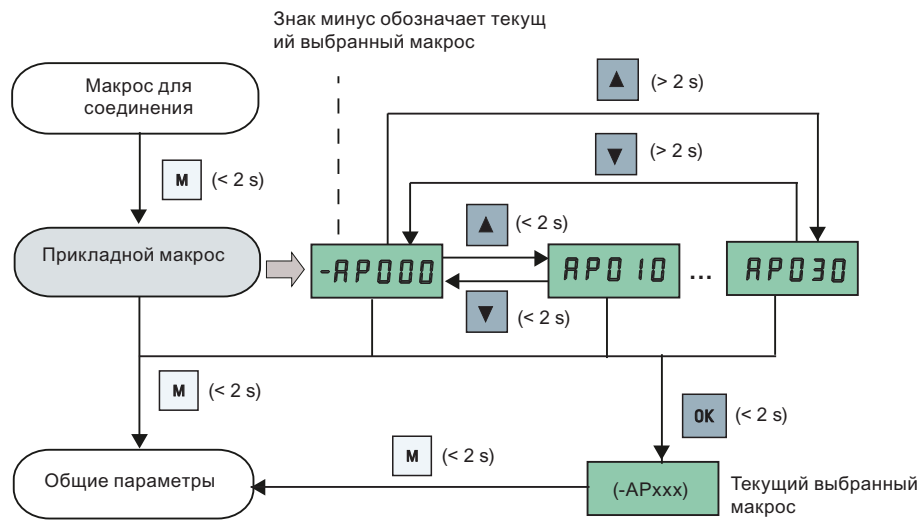

Прикладной макрос AP010 - Простые задачи для насосов

Параметр	Описание	Заводская установка	По умолчанию для AP010	Примечания
P1080[0]	Мин. частота	0	15	Преобразователь, работающий на более низкой частоте вращения, заблокирован.
P1300[0]	Тип управления	0	7	U/f с квадратичной характеристикой
P1110[0]	VI: Отрицательная блокировка заданного значения частоты	0	1	Реверс насоса заблокирован
P1210[0]	Автоматический перезапуск	1	2	Квитирование ошибок при включении
P1120[0]	Время разгона	10	10	Время разгона от нуля до макс. частоты
P1121[0]	Время торможения	10	10	Время торможения от макс. частоты до нуля

## Прикладной макрос AP020 - Простые задачи для вентиляторов

Параметр	Описание	Заводская установка	По умолчанию для AP020	Примечания
P1110[0]	В1: Отрицательная блокировка заданного значения частоты	0	1	Реверс вентилятора заблокирован
P1300[0]	Тип управления	0	7	U/f с квадратичной характеристикой
P1200[0]	Рестарт на лету	0	2	Поиск частоты вращения работающего двигателя с высокой инертной нагрузкой, вследствие чего двигатель разгоняется до заданного значения
P1210[0]	Автоматический перезапуск	1	2	Квитиование ошибок при включении
P1080[0]	Мин. частота	0	20	Преобразователь, работающий на более низкой частоте вращения, заблокирован.
P1120[0]	Время разгона	10	10	Время разгона от нуля до макс. частоты
P1121[0]	Время торможения	10	20	Время торможения от макс. частоты до нуля

## Прикладной макрос AP021 - Задачи для компрессоров

Параметр	Описание	Заводская установка	По умолчанию для AP021	Примечания
P1300[0]	Тип управления	0	0	U/f с линейной характеристикой
P1080[0]	Мин. частота	0	10	Преобразователь, работающий на более низкой частоте вращения, заблокирован.
P1312[0]	Пусковое усиление	0	30	Усиление действует только при первом разгоне (из состояния покоя).
P1311[0]	Усиление при ускорении	0	0	Усиление действует только при разгона или торможении.
P1310[0]	Постоянное усиление	50	50	Дополнительное усиление на всем частотном диапазоне

Параметр	Описание	Заводская установка	По умолчанию для AP021	Примечания
P1120[0]	Время разгона	10	10	Время разгона от нуля до макс. частоты
P1121[0]	Время торможения	10	10	Время торможения от макс. частоты до нуля

Прикладной макрос AP030 - Задачи для ленточных транспортеров

Параметр	Описание	Заводская установка	По умолчанию для AP030	Примечания
P1300[0]	Тип управления	0	1	U/f-управление с FCC
P1312[0]	Пусковое усиление	0	30	Усиление действует только при первом разгоне (из состояния покоя).
P1120[0]	Время разгона	10	5	Время разгона от нуля до макс. частоты
P1121[0]	Время торможения	10	5	Время торможения от макс. частоты до нуля

5.5.1.5 Определение общих параметров

Функции

Это меню содержит ряд распространенных параметров для оптимизации характеристик преобразователя.

Текстовое меню

Если установить P8553 на 1, то номера параметров в этом меню заменяются кратким текстом.

### Определение параметров

Параметр	Уровень доступа	Функция	Текстовое меню (если P8553 = 1)
P1080[0]	1	Мин. частота двигателя	<b>М I N F</b> (MIN F)
P1082[0]	1	Макс. частота двигателя	<b>М А X F</b> (MAX F)
P1120[0]	1	Время разгона	<b>Р М P U P</b> (RMP UP)
P1121[0]	1	Время торможения	<b>Р М P D N</b> (RMP DN)
P1058[0]	2	Частота JOG	<b>Ј O G P</b> (JOG P)
P1060[0]	2	Время разгона JOG	<b>Ј O G U P</b> (JOG UP)
P1001[0]	2	Постоянное заданное значение 1 частота	<b>F I X F 1</b> (FIX F1)
P1002[0]	2	Постоянное заданное значение 2 частота	<b>F I X F 2</b> (FIX F2)
P1003[0]	2	Постоянное заданное значение 3 частота	<b>F I X F 3</b> (FIX F3)
P2201[0]	2	Постоянное заданное значение 1 ПИД-частота	<b>P I D F 1</b> (PID F1)
P2202[0]	2	Постоянное заданное значение 2 ПИД-частота	<b>P I D F 2</b> (PID F2)
P2203[0]	2	Постоянное заданное значение 3 ПИД-частота	<b>P I D F 3</b> (PID F3)

### 5.5.2 Базовый ввод в эксплуатацию через меню параметров

В качестве альтернативы базовому вводу в эксплуатацию через меню начальной установки возможен и ввод в эксплуатацию через меню параметров в качестве второй возможности базового ввода в эксплуатацию. Этот порядок действий поможет тем, кто привык вводить преобразователь в эксплуатацию таким способом.

## Определение параметров

**Примечание**

В таблице ниже обозначение "●" указывает на то, что значение для этого параметра должно быть установлено согласно шильдику двигателя.

Параметр	Функция	Установка
P0003	Уровень доступа пользователя	= 3 (уровень доступа Эксперт)
P0010	Параметры ввода в эксплуатацию	= 1 (базовый ввод в эксплуатацию)
P0100	Выбор 50/60 Гц	При необходимости определить значение: =0: Европа [кВт], 50 Гц (заводская установка) =1: Северная Америка [Л.С.], 60 Гц =2: Северная Америка [кВт], 60 Гц
P0304[0] ●	Ном. напряжение двигателя [В]	Диапазон: 10 до 2000 <b>Указание:</b> Вводимые данные шильдика должны соответствовать соединению двигателя (звезда / треугольник).
P0305[0] ●	Ном. ток двигателя [А]	Диапазон: 0,01 до 10000 <b>Указание:</b> Вводимые данные шильдика должны соответствовать соединению двигателя (звезда / треугольник).
P0307[0] ●	Ном. мощность двигателя [кВт/Л.С.]	Диапазон: 0,01 до 2000,0 <b>Указание:</b> Если P0100 = 0 или 2, то единица мощности двигателя = [кВт]. Если P0100 = 1, то единица мощности двигателя = [Л.С.].
P0308[0] ●	Коэффициент ном. мощности двигателя (cosφ)	Диапазон: 0,000 до 1,000 <b>Указание:</b> Этот параметр отображается только при P0100 = 0 или 2.
P0309[0] ●	Номинальный КПД двигателя [%]	Диапазон: 0,0 до 99,9 <b>Указание:</b> Отображается только при P0100 = 1. При установке 0 выполняется внутреннее вычисление значения.
P0310[0] ●	Ном. частота двигателя [Гц]	Диапазон: 12,00 до 599,00
P0311[0] ●	Ном. частота вращения двигателя [об/мин]	Диапазон: 0 до 40000

Параметр	Функция	Установка
P0335[0]	Охлаждение двигателя	Определение согласно фактическому методу охлаждения двигателя = 0: Самоохлаждение (заводская установка) = 1: Принудительное охлаждение = 2: Самоохлаждение с внутренним вентилятором = 3: Принудительное охлаждение и внутренний вентилятор
P0640[0]	Коэффициент перегрузки двигателя [%]	Диапазон: 10,0 до 400,0 (заводская установка: 150.0) <b>Указание:</b> Этот параметр определяет границу тока для перегрузки двигателя относительно P0305 (ном. ток двигателя).
P0700[0]	Выбор источника команд	= 0: Установка по умолчанию с завода = 1: Панель оператора (сброс на заводскую установку) = 2: Соединение = 5: USS / MODBUS на RS485
P1000[0]	Выбор заданного значения частоты	Диапазон: 0 до 77 (заводская установка: 1) = 0: Нет главного заданного значения = 1: Заданное значение MOP = 2: Аналоговое заданное значение = 3: Постоянная частота = 5: USS на RS485 = 7: Аналоговое заданное значение 2 Другие установки перечислены в главе "Список параметров (Страница 145)".
P1080[0]	Мин. частота [Гц]	Диапазон: 0,00 до 599,00 (заводская установка: 0.00) <b>Указание:</b> Установленное здесь значение действует для вращения как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки.
P1082[0]	Макс. частота [Гц]	Диапазон: 0,00 до 599,00 (заводская установка: 50.00) <b>Указание:</b> Установленное здесь значение действует для вращения как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки.
P1120[0]	Время разгона [с]	Диапазон: 0,00 до 650,00 (заводская установка: 10.00) <b>Указание:</b> Установленное здесь значение обозначает интервал времени, необходимый двигателю, чтобы разогнаться из состояния покоя до макс. частоты двигателя (P1082), если время сглаживания не используется.

Параметр	Функция	Установка
P1121[0]	Время торможения [с]	<p>Диапазон: 0,00 до 650,00 (заводская установка: 10.00)</p> <p><b>Указание:</b></p> <p>Установленное здесь значение обозначает интервал времени, необходимый двигателю, чтобы выполнить торможение от макс. частоты двигателя (P1082) до состояния покоя, если время сглаживания не используется.</p>
P1300[0]	Тип управления	<p>= 0: U/f с линейной характеристикой (заводская установка)</p> <p>= 1: U/f-управление с FCC</p> <p>= 2: U/f с квадратичной характеристикой</p> <p>= 3: U/f с программируемой характеристикой</p> <p>= 4: U/f с линейной характеристикой и Eсо-режимом</p> <p>= 5: U/f для текстильной промышленности</p> <p>= 6: U/f с FCC для текстильной промышленности</p> <p>= 7: U/f с квадратичной характеристикой и Eсо-режимом</p> <p>= 19: Управление U/f с независимым заданным значением напряжения</p>
P3900	Конец базового ввода в эксплуатацию	<p>= 0: Нет базового ввода в эксплуатацию (заводская установка)</p> <p>= 1: Завершение базового ввода в эксплуатацию со сбросом на заводские установки</p> <p>= 2: Конец базового ввода в эксплуатацию</p> <p>= 3: Завершение базового ввода в эксплуатацию только для параметров двигателя</p> <p><b>Указание:</b></p> <p>После завершения расчета P3900 и P0010 автоматически сбрасываются на свое начальное значение 0.</p> <p>Преобразователь отображает "8.8.8.8", что указывает на то, что выполняется внутренняя обработка данных.</p>
P1900	Выбор идентификации параметров двигателя	<p>= 0: деактивирован</p> <p>= 2: Идентификация всех параметров в состоянии покоя</p>



## 5.6 Ввод в эксплуатацию функций

### 5.6.1 Обзор функций преобразователя

Список ниже содержит обзор поддерживаемых SINAMICS V20 основных функций. Подробное описание отдельных параметров см. главу "Список параметров (Страница 145)".

- Управление уровнями доступа пользователя (P0003)
- Настройка 50/60 Гц (Страница 48) (P0100)
- Отображение текстового меню (P8553) (см. также "Определение параметров двигателя (Страница 50)" и "Определение общих параметров (Страница 68)")
- Защита определенных пользователем параметров (P0011, P0012, P0013)
- Предварительно сконфигурированные макросы для соединения и прикладные макросы (P0507, P0717) (см. также "Установка макросов для соединения (Страница 52)" и "Определение прикладных макросов (Страница 65)")
- Контроль энергопотребления (r0039, P0040, P0042, P0043)
- Текущий режим работы от преобразователя (P0503)
- Масштабирование отображения частоты двигателя (P0511, r0512)
- Контроль функций DI-соединения (P0701 до P0713, r0722, r0724)
- Контроль функций AI-соединения (P0712, P0713, r0750 до P0762)
- Контроль функций DO-соединения (P0731, P0732, P0747, P0748)
- Контроль функций AO-соединения (P0773 до r0785)
- 2-/3-проводное управление (P0727)
- Копирование параметров (Страница 327) (P0802 до P0804, P8458)
- Командный блок данных (CDS) и блок данных преобразователя (DDS) (r0050, r0051, P0809 до P0821)
- Выбор различных режимов останова (Страница 75) (P0840 до P0886)
- Выбор источника команд и заданного значения (P0700, P0719, P1000 до r1025, P1070 до r1084)
- Определение реакции при ошибках и предупреждениях (r0944 до P0952, P2100 до P2120, r3113, P3981)
- Выбор режима MOP (моторпотенциометр) (P1031 до r1050)
- Работа в режиме JOG (Страница 77) (P1055 до P1061)
- Пропуск гашения частоты и поглощения резонансов (P1091 bis P1101, P1338)
- Работа с двойным порогом частоты вращения (Страница 125) (r1119 до r1199, P2150 до P2166)
- Рестарт на лету (Страница 112) (P1200 до r1204)
- Автоматический перезапуск (Страница 113) (P1210, P1211)

- Управление торможением двигателя (Страница 84) (стояночный тормоз, тормоз постоянного тока, смешанное торможение и динамическое торможение) (P1212 до P1237)
- Регулирование напряжения промежуточного контура (Страница 98) (P0210, P1240 до P1257)
- I<sub>max</sub>-регулирование (Страница 96) (P1340 до P1346)
- Регулирование уровня для постоянного усиления, усиления при ускорении и пускового усиления (Страница 79) (P1310 до P1316)
- Программируемые U/f-координаты (P1320 до P1333)
- Компенсация скольжения (P1334 до P1338)
- Экономичный режим (Страница 108) (P1300, r1348)
- Режим добавленного момента вращения (Страница 101) (P3350 до P3356)
- Режим ударного пуска (Страница 103) (P3350 bis P3354, P3357 до P3360)
- Режим устранения засора (Страница 105) (P3350 до P3353, P3361 до P3364)
- Устанавливаемая ШИМ (P1800 до P1803)
- Коммуникация USS/MODBUS на RS485 (Страница 131) (P2010 до P2037)
- Защита от кавитации (Страница 123) (P2360 до P2362)
- Спящий режим (режим энергосбережения) (Страница 116) (P2365 до P2367)
- Каскадирование двигателей (Страница 119) (P2370 до P2380)
- ПИД-регулятор (Страница 81) (P2200 до P2355)
- Двигатель заблокирован, отсутствует нагрузка, обнаружение обрыва ремня (Страница 99) (P2177 до r2198)
- Свободные функциональные блоки (FFB) (Страница 110) (P2800 до P2890)
- Защита от замерзания (Страница 114) (P3852 до P3853)
- Защита от конденсата (Страница 115) (P3854)
- Функция вобуляции (Страница 118) (P2940 до r2955)
- Функция BICO (r3978)
- Функция связи по постоянному току (Страница 127)

## 5.6.2 Ввод в эксплуатацию базовых функций


### 5.6.2.1 Выбор режима останова

#### Функции

Как сам преобразователь, так и пользователь, должны реагировать на самые разные ситуации и при необходимости останавливать преобразователь. По этой причине необходимо учитывать не только эксплуатационные требования, но и защитные функции преобразователя (к примеру, от электрической или тепловой перегрузки) и функций защиты персонала и оборудования. Благодаря различным функциям ВЫКЛ (ВЫКЛ1, ВЫКЛ2, ВЫКЛ3) преобразователь может гибко реагировать на названные требования. Помните, что после вызова команды ВЫКЛ2/ВЫКЛ3 активна блокировка включения преобразователя. Для повторного включения двигателя потребуется сигнал "low → high" команды включения (ON).

#### ВЫКЛ1

Команда ВЫКЛ1 плотно связана с командой ВКЛ. При отмене команды ВКЛ, ВЫКЛ1 активируется напрямую. Преобразователь при ВЫКЛ1 выполняет торможение с временем торможения P1121. При падении выходной частоты ниже значения параметра P2167 или по истечении времени в P2168 импульсы преобразователя блокируются.

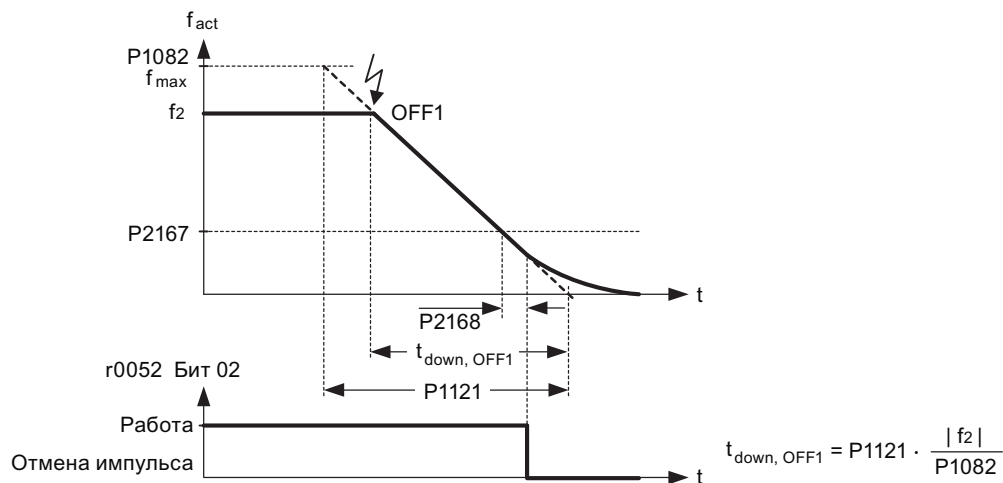


**Примечание**

- ВЫКЛ1 может вводиться с помощью множества источников команд через BICO-параметр P0840 (BI: ВКЛ/ВЫКЛ1) и P0842 (BI: ВКЛ/ВЫКЛ1 с реверсом).
- BICO-параметр P0840 предварительно устанавливается через определение источника команд через P0700.
- Команда ВКЛ и следующая команда ВЫКЛ1 должны поступать из одного источника.
- Если команда ВКЛ/ВЫКЛ1 установлена более чем для одного цифрового входа, то действует только последний определенный цифровой вход.
- ВЫКЛ1 активен в состоянии "low".
- При одновременном выборе нескольких разных команд ВЫКЛ, действует следующий приоритет: ВЫКЛ2 (макс. приоритет) – ВЫКЛ3 – ВЫКЛ1.
- ВЫКЛ1 может комбинироваться с торможением постоянным током или смешанным торможением.
- Если стояночный тормоз двигателя МНВ (P1215) активирован, то при команде ВЫКЛ1 P2167 и P2168 не учитываются.

**ВЫКЛ2**

Через команду ВЫКЛ2 импульсы преобразователя могут быть заблокированы немедленно. Это значит, что двигатель выбегает и не может быть остановлен регулируемым способом.

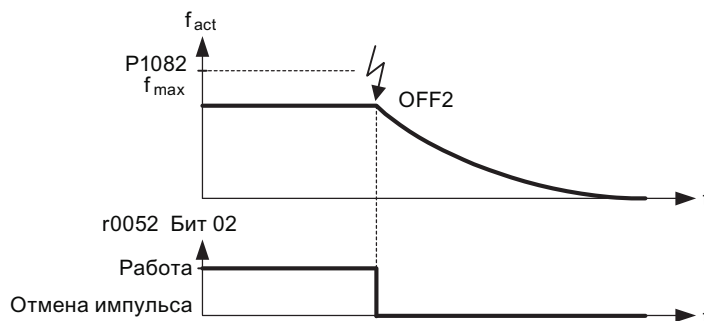


**Примечание**

- Команда ВЫКЛ2 может вводиться через один или несколько источников. Источники команд определяются с помощью BICO-параметров P0844 (BI: 1. ВЫКЛ2) и P0845 (BI: 2. ВЫКЛ2).
- По умолчанию команда ВЫКЛ2 назначается BOP. Этот источник команд доступен и тогда, когда определяется другой источник команд (к примеру, клемма как источник команд → P0700 = 2 и ВЫКЛ2 выбирается через DI2 → P0702 = 3).
- ВЫКЛ2 активен в состоянии "low".
- При одновременном выборе нескольких разных команд ВЫКЛ, действует следующий приоритет: ВЫКЛ2 (макс. приоритет) – ВЫКЛ3 – ВЫКЛ1.

## ВЫКЛ3

Режим торможения ВЫКЛ3 идентичен таковому ВЫКЛ1, за исключением независимого времени торможения ВЫКЛ3 P1135. При падении выходной частоты ниже значения параметра P2167 и по истечении времени в P2168 импульсы преобразователя запрещаются как при команде ВЫКЛ1.

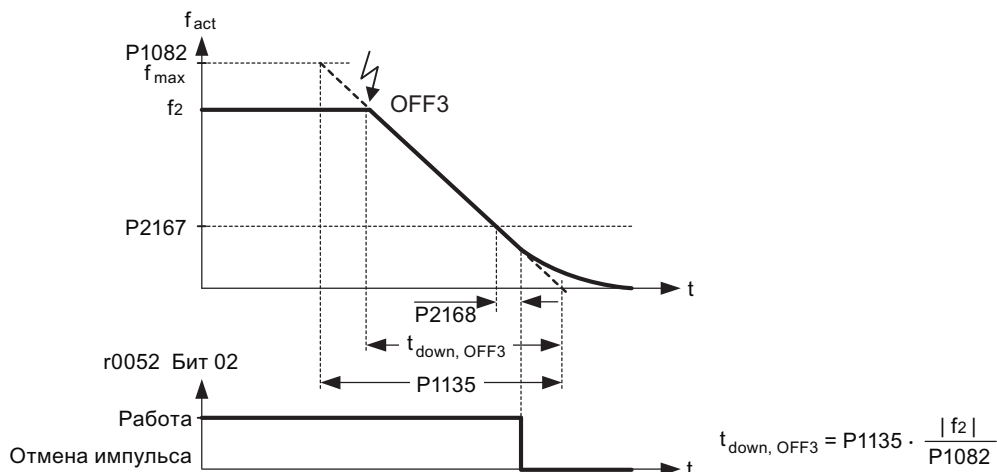

### Примечание

- ВЫКЛ3 может вводиться с помощью множества источников команд через BICO-параметр P0848 (BI: 1. ВЫКЛ3) и P0849 (BI: 2. ВЫКЛ3).
- ВЫКЛ3 активен в состоянии "low".
- При одновременном выборе нескольких разных команд ВЫКЛ, действует следующий приоритет: ВЫКЛ2 (макс. приоритет) – ВЫКЛ3 – ВЫКЛ1.

## 5.6.2.2 Работа преобразователя в режиме JOG


### Функции

Управлять функцией JOG можно либо через (встроенную) BOP, либо через цифровые входы. Если при управлении через BOP нажимается клавиша RUN, то двигатель запускается и вращается с предварительной установленной частотой JOG (P1058). При отпускании клавиши RUN двигатель останавливается.

При использовании цифровых входов как источника команд JOG частота JOG устанавливается через P1058 для JOG вправо и P1059 для JOG влево.

Функция JOG обеспечивает следующее:

- Проверка функциональности двигателя и преобразователя после завершения ввода в эксплуатацию (первое движение перемещения, контроль направления вращения и т.п.)
- Позиционирование двигателя или нагрузки двигателя в определенное положение
- Движение двигателя, к примеру, после прерывания программы

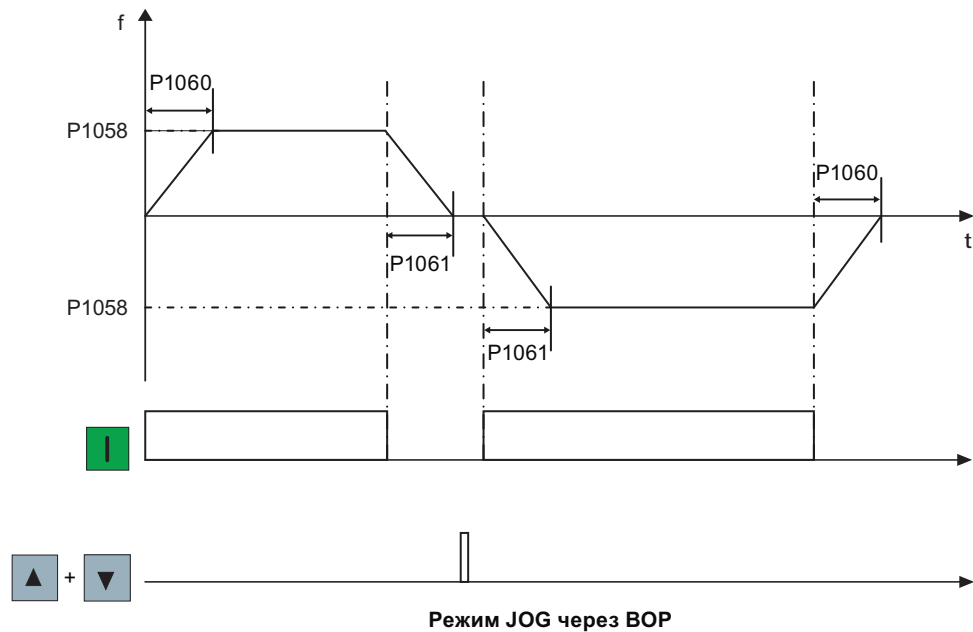

Определение параметров

Параметр	Функция	Установка
P1055[0...2]	BI: Активировать JOG вправо	Этот параметр определяет источник JOG вправо, если P0719 = 0 (автоматический выбор источника команд/заданного значения). Заводская установка: 19.8
P1056[0...2]	BI: Активировать JOG влево	Этот параметр определяет источник JOG влево, если P0719 = 0 (автоматический выбор источника команд/заданного значения). Заводская установка: 0
P1057	Активировать JOG	= 1: Толчковый режим работы активирован (по умолчанию).
P1058[0...2]	Частота JOG [Гц]	Этот параметр определяет частоту работы преобразователя в толчковом режиме. Диапазон: 0,00 до 599,00 (заводская установка: 5.00)
P1059[0...2]	Частота JOG влево [Гц]	Этот параметр определяет частоту работы преобразователя при выбранном JOG влево. Диапазон: 0,00 до 599,00 (заводская установка: 5.00)
P1060[0...2]	Время разгона JOG [с]	Этот параметр определяет время разгона, используемое при активном толчковом режиме. Диапазон: 0,00 до 650,00 (заводская установка: 10.00)
P1061[0...2]	Время торможения JOG [с]	Этот параметр определяет время торможения, используемое при активном толчковом режиме. Диапазон: 0,00 до 650,00 (заводская установка: 10.00)

### 5.6.2.3 Установки вольтодобавки



#### Функции

При низкой выходной частоте характеристики  $U/f$  дают низкое выходное напряжение. Омическое сопротивление обмотки статора играет роль на низких частотах; но они не учитываются для определения магнитного потока двигателя при управлении  $U/f$ . Это означает, что выходного напряжения может быть недостаточно для следующих целей:

- Для намагничивания асинхронного двигателя
- Для удержания груза
- Для компенсации потерь в системе

Для преобразователя выходное напряжение может быть увеличено с помощью перечисленных в следующей таблице параметров.

Параметр	Тип увеличения	Описание
P1310	Постоянное усиление [%]	<p>Этот параметр определяет усиление относительно P0305 (ном. ток двигателя) для линейной и квадратичной характеристик <math>U/f</math>. Диапазон: 0,0 до 250,0 (заводская установка: 50.0) Вольтодобавка действует во всем частотном диапазоне, при этом значение непрерывно уменьшается с увеличением частоты.</p> <p>График зависимости выходного напряжения <math>V</math> от частоты <math>f</math>. Показаны две характеристики: <i>Выходное напряжение</i> (с вольтодобавкой) и <i>U/f с линейной характеристикой</i>. Вольтодобавка увеличивает напряжение на частотах ниже <math>f_n</math>. При частоте <math>f_n</math> напряжение равно <math>V_n</math> (P0304). При частоте <math>f_{max}</math> напряжение равно <math>V_{max}</math>. Область между характеристиками заштрихована.</p>

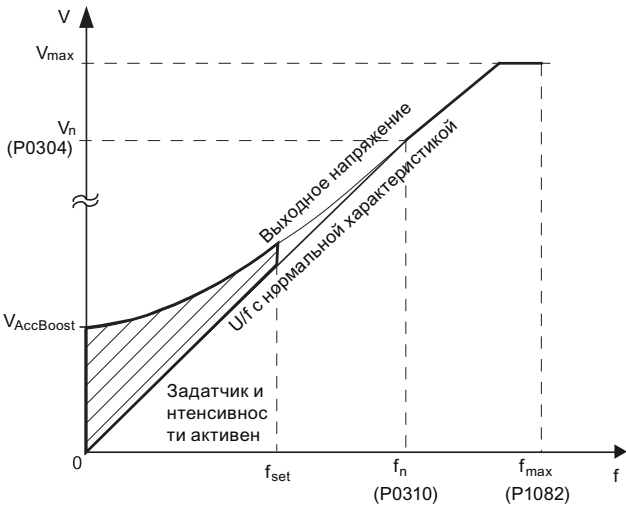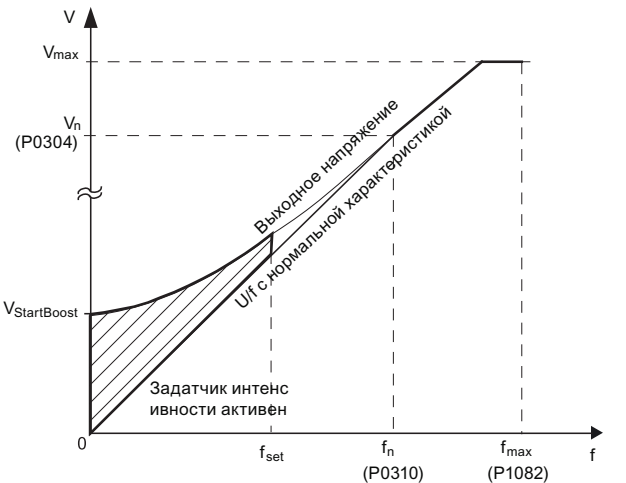
Параметр	Тип увеличения	Описание
P1311	Усиление при ускорении [%]	<p>Этот параметр определяет вольтдобавку при ускорениях относительно P0305 (ном. ток двигателя). Она активируется как реакция на изменение заданного значения и снова уменьшается при его достижении.</p> <p>Диапазон: 0,0 до 250,0 (заводская установка: 0.0)</p> <p>Вольтдобавка действует только при разгоне или торможении.</p> 
P1312	Пусковое усиление [%]	<p>Этот параметр вызывает в отношении P0305 (ном. ток двигателя) постоянное, линейное смещение на активную характеристику U/f (линейную или квадратичную) после команды ВКЛ и остается активным:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• до первого достижения заданного значения выходом задатчика интенсивности или</li> <li>• до уменьшения заданного значения ниже текущего значения выхода задатчика интенсивности</li> </ul> <p>Диапазон: 0,0 до 250,0 (заводская установка: 0.0)</p> <p>Вольтдобавка действует только при первом разгоне (из состояния покоя).</p> 



### 5.6.2.4 Настройки ПИД-регулятора

#### Функции

Встроенный ПИД-регулятор (технологический регулятор) поддерживает простые задачи различного вида для контроля процесса, к примеру, контроля давления, уровня или объема подачи. ПИД-регулятор устанавливает заданное значение частоты вращения двигателя так, что регулируемая переменная процесса соответствует своему заданному значению.

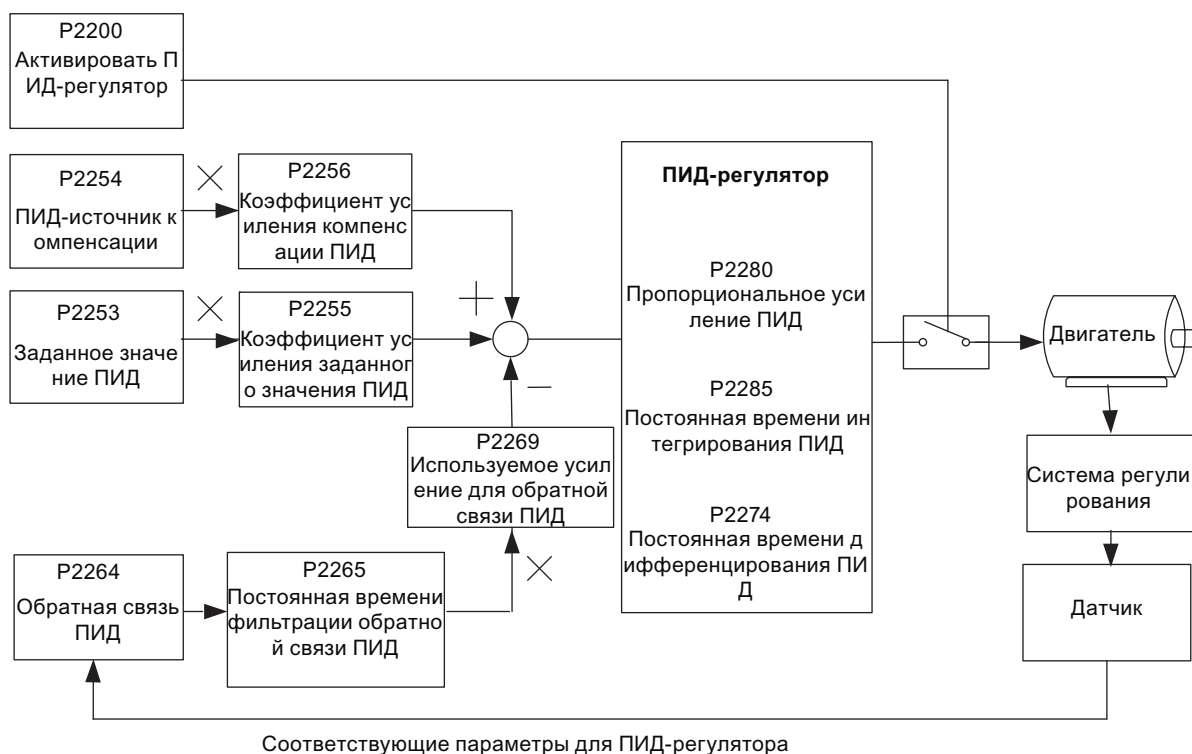

#### Определение параметров

Параметр	Функция	Установка
Параметры главных функций		
R2200[0...2]	В1: Активировать ПИД-регулятор	Этот параметр позволяет активировать и деактивировать ПИД-регулятор. Установка 1 активирует ПИД-регулятор с замкнутым регулирующим контуром. Установка 1 автоматически деактивирует обычное время разгона и торможения, определенное в R1120 и R1121, а также обычные заданные значения частоты. Заводская установка: 0

Параметр	Функция	Установка
P2235[0...2]	В1: Активировать ПИД-МОР (команда повышения)	Этот параметр определяет источник команды повышения. Возможные источники: 19.13 (ВОР), 722.x (цифровой вход), 2036.13 (USS на RS485)
P2236[0...2]	В1: Активировать ПИД-МОР (команда понижения)	Этот параметр определяет источник команды понижения. Возможные источники: 19.14 (ВОР), 722.x (цифровой вход), 2036.14 (USS на RS485)
Дополнительные параметры ввода в эксплуатацию		
P2251	Режим ПИД	= 0: ПИД как заданное значение (заводская установка) = 1: ПИД как источник компенсации
P2253[0...2]	С1: Заданное значение ПИД	Этот параметр определяет источник заданного значения для ввода заданного значения ПИД. Возможные источники: 755[0] (аналоговый вход 1), 2018.1 (USS PZD 2), 2224 (фактическое значение постоянного задания ПИД), 2250 (вывод заданного значения ПИД-МОР)
P2254[0...2]	С1: ПИД-источник компенсации	Этот параметр определяет источник компенсации для заданного значения ПИД. Возможные источники: 755[0] (аналоговый вход 1), 2018.1 (USS PZD 2), 2224 (фактическое значение постоянного задания ПИД), 2250 (вывод заданного значения ПИД-МОР)
P2255	Коэффициент усиления заданного значения ПИД	Диапазон: 0,00 до 100,00 (заводская установка: 100.00)
P2256	Коэффициент усиления компенсации ПИД	Диапазон: 0,00 до 100,00 (заводская установка: 100.00)
P2257	Время разгона для заданного значения ПИД [с]	Диапазон: 0,00 до 650,00 (заводская установка: 1.00)
P2258	Время торможения для заданного значения ПИД [с]	Диапазон: 0,00 до 650,00 (заводская установка: 1.00)
P2263	Тип ПИД-регулятора	= 0: Д-составляющая в сигнале обратной связи (заводская установка) = 1: Д-составляющая в сигнале ошибки
P2264[0...2]	С1: Обратная связь ПИД	Возможные источники: 755[0] (аналоговый вход 1), 2224 (фактическое значение постоянного задания ПИД), 2250 (вывод заданного значения ПИД-МОР) Заводская установка: 755[0]
P2265	Постоянная времени фильтрации обратной связи ПИД [с]	Диапазон: 0,00 до 60,00 (заводская установка: 0.00)
P2267	Макс. значение для обратной связи ПИД [%]	Диапазон: -200,00 до 200,00 (заводская установка: 100.00)
P2268	Мин. значение для обратной связи ПИД [%]	Диапазон: -200,00 до 200,00 (заводская установка: 0.00)

Параметр	Функция	Установка
P2269	Используемое усиление для обратной связи ПИД	Диапазон: 0,00 до 500,00 (заводская установка: 100.00)
P2270	Выбор функции обратной связи ПИД	= 0: деактивирована (заводская установка) = 1: квадратный корень (корень из x) = 2: квадрат (x*x) = 3: куб (x*x*x)
P2271	Тип датчика ПИД	= 0 : деактивирована (заводская установка) = 1: Инверсия обратного сигнала ПИД
P2274	Постоянная времени дифференцирования ПИД [с]	Диапазон: 0,000 до 60,000 Заводская установка: 0,000 (постоянная времени дифференцирования не действует)
P2280	Пропорциональное усиление ПИД	Диапазон: 0,000 до 65,000 (заводская установка: 3.000)
P2285	Постоянная времени интегрирования ПИД [с]	Диапазон: 0,000 до 60,000 (заводская установка: 0.000)
P2291	Выход ПИД верхняя граница [%]	Диапазон: -200,00 до 200,00 (заводская установка: 100.00)
P2292	Выход ПИД нижняя граница [%]	Диапазон: -200,00 до 200,00 (заводская установка: 0.00)
P2293	Время разгона/торможения границы ПИД [с]	Диапазон: 0,00 до 100,00 (заводская установка: 1.00)
P2295	Используемое усиление для выхода ПИД	Диапазон: -100,00 до 100,00 (заводская установка: 100.00)
P2350	Активировать автоматическую оптимизацию ПИД	= 0: Деактивировать автоматическую оптимизацию ПИД (заводская установка) = 1: Автоматическая оптимизация ПИД по стандарту Циглера Николса (ZN) = 2: Автоматическая оптимизация ПИД как в 1, плюс небольшой выброс (O/S) = 3: Автоматическая оптимизация ПИД как в 2, с небольшим или без выброса (O/S) = 4: Автоматическая оптимизация ПИД только ПИ, демпфированный на четверть ответ
P2354	Длительность превышения времени компенсации ПИД [с]	Диапазон: 60 до 65000 (заводская установка: 240)
P2355	Смещение компенсации ПИД [%]	Диапазон: 0,00 до 20,00 (заводская установка: 5.00)
Выходные значения		
r2224	СО: Фактическое значение постоянного задания ПИД [%]	
r2225.0	ВО: Состояние постоянной частоты ПИД	
r2245	СО: ПИД-МОР собственная частота ЗИ [%]	
r2250	СО: Вывод заданного значения ПИД-МОР [%]	
r2260	СО: Заданное значение ПИД после ПИД-ЗИ [%]	
P2261	Постоянная времени фильтрации заданного значения ПИД [с]	

Параметр	Функция	Установка
r2262	СО: Фильтрованное заданное значение ПИД после ЗИ [%]	
r2266	СО: Фильтрованная обратная связь ПИД [%]	
r2272	СО: Масштабированная обратная связь ПИД [%]	
r2273	СО: Ошибки ПИД [%]	
r2294	СО: Фактическое значение вывода ПИД [%]	

### 5.6.2.5 Определение функции торможения

#### Функции

Для торможения двигателя преобразователь может использовать следующие электрические или механические способы торможения:

- Электрическое торможение
  - Тормоз постоянного тока
  - Смешанное торможение
  - Динамический тормоз
- Механический тормоз
  - Стояночный тормоз двигателя

#### Торможение постоянным током

Торможение постоянным током вызывает быстрый останов двигателя за счет использования тормозного тока DC, который останавливает и вал. При торможении постоянным током на обмотку статора подается постоянный ток, создающий значительный тормозной момент асинхронного двигателя.

Торможение постоянным током выбирается следующим образом:


- Процесс 1: Выбор после ВЫКЛ1 или ВЫКЛ3 (тормоз постоянного тока разрешается через P1233)
- Процесс 2: Прямой выбор через BICO-параметр P1230

#### Процесс 1

1. Активация через P1233
2. Торможение постоянным током активируется командой ВЫКЛ1 или ВЫКЛ3 (см. следующий рисунок).
3. Частота преобразователя снижается согласно спараметрированному порогу частоты вращения ВЫКЛ1 или ВЫКЛ3 до частоты, на которой должно начаться торможение постоянным током (P1234).
4. Импульсы преобразователя блокируются на время размагничивания в P0347.


- После требуемый тормозной ток (P1232) подается в течение выбранного времени торможения (P1233). Это состояние отображается сигналом r0053, бит 00.

По истечении времени торможения импульсы преобразователя запрещаются.

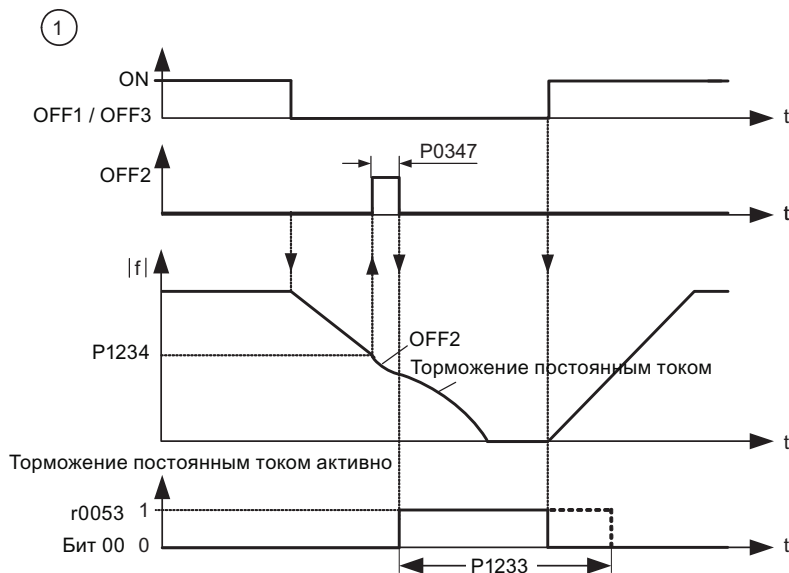


## Процесс 2

- Активация и выбор через ВICO-параметр P1230 (см. рисунок ниже).
- Импульсы преобразователя блокируются на время размагничивания в P0347.
- Требуемый тормозной ток (P1232) подается в течение выбранного времени для торможения двигателя. Это состояние отображается сигналом r0053, бит 00.
- После отмены торможения DC преобразователь снова разгоняется до частоты заданного значения, пока частота вращения двигателя не совпадет с выходной частотой преобразователя.

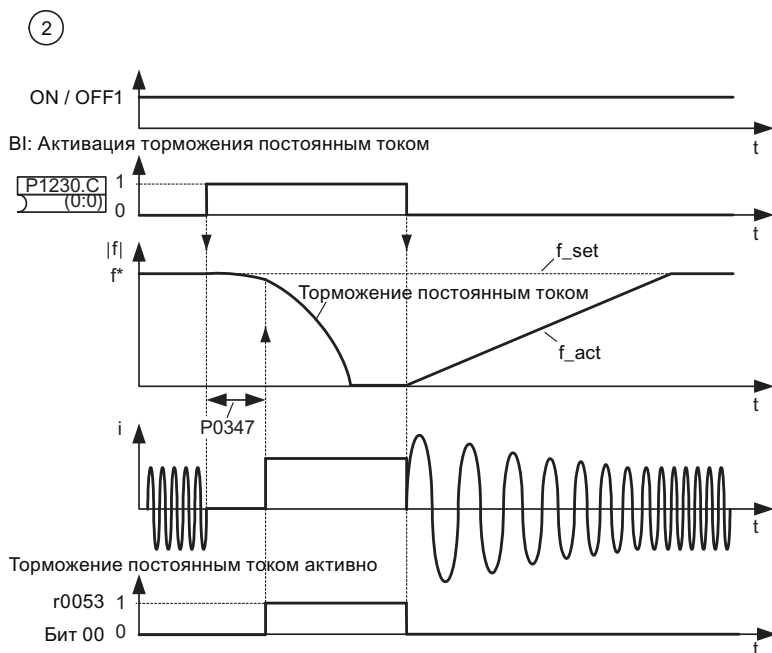

**Определение параметров**

Параметр	Функция	Установка
P1230[0...2]	В1: Активация торможения постоянным током	Этот параметр активирует торможение постоянным током через сигнал, поступающий из внешнего источника. Функция остается активной, пока активен внешний входной сигнал. Заводская установка: 0
P1232[0...2]	Тормозной ток DC [%]	Этот параметр определяет уровень тормозного тока DC относительно ном. тока двигателя (P0305). Диапазон: 0 до 250 (заводская установка: 100)
P1233[0...2]	Длительность торможения постоянным током [с]	Этот параметр определяет продолжительность активности торможения постоянным током после команды ВЫКЛ1 или ВЫКЛ3. Диапазон: 0,00 до 250,00 (заводская установка: 0.00)
P1234[0...2]	Начальная частота торможения постоянным током [Гц]	Этот параметр определяет начальную частоту торможения постоянным током. Диапазон: 0,00 до 599,00 (заводская установка: 599.00)
P0347[0...2]	Время размагничивания [с]	Этот параметр определяет допустимый интервал времени после ВЫКЛ2/состояния ошибки до возможности повторного разрешения импульсов. Диапазон: 0,000 до 20,000 (заводская установка: 1.000)

 <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>
<b>Перегрев двигателя</b> При торможении на постоянном токе кинетическая энергия двигателя преобразуется в двигателе в тепловую энергию. При длительном торможении двигатель может перегреться.

**Примечание**


Функция "Торможение постоянным током" подходит только для асинхронных двигателей.

Торможение постоянным током не пригодно для удержания подвешенных грузов.

При торможении постоянным током отсутствуют иная возможность внешнего управления частотой вращения преобразователя. При параметрировании и настройке приводной системы по возможности выполнить испытание под реальной нагрузкой.

### Смешанное торможение


При смешанном торможении (активируется через P1236) на торможении постоянным током накладывается генераторное торможение (при котором преобразователь при торможении осуществляет рекуперацию в промежуточный контур согласно порогу частоты). Эффективное торможение без привлечения дополнительных компонентов может быть достигнуто за счет оптимизации времени торможения (P1121 для ВЫКЛ1 или торможение с f1 до f2, P1135 для ВЫКЛ3) или за счет использования смешанного торможения P1236.

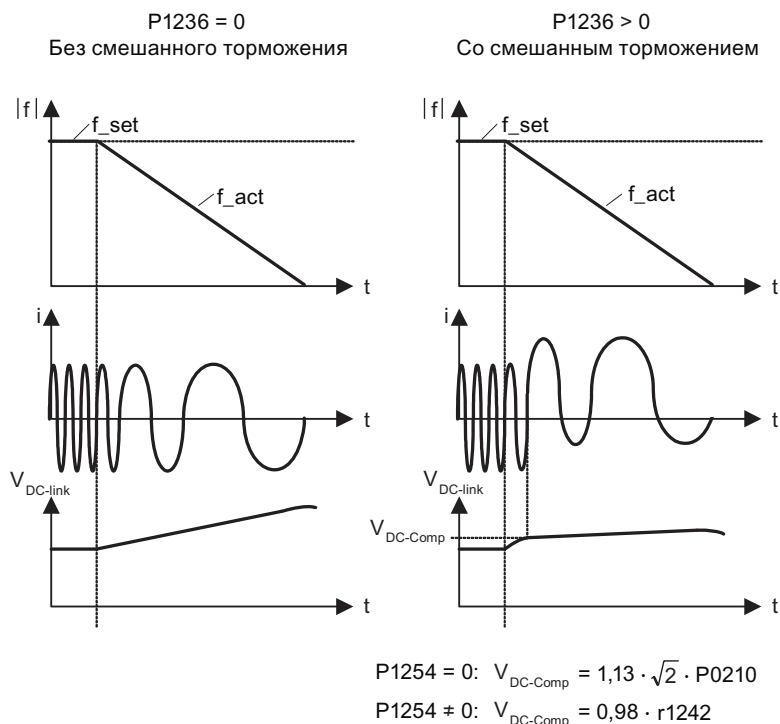

### Определение параметров

Параметр	Функция	Установка
P1236[0...2]	Ток смешанного торможения [%]	Этот параметр определяет уровень постоянного тока, при котором происходит наложение формы колебаний переменного тока после превышения порогового значения напряжения промежуточного контура для смешанного торможения. Значение указывается в [%] относительно ном. тока двигателя (P0305). Диапазон: 0 до 250 (заводская установка: 0)

Параметр	Функция	Установка
P1254	Автом. обнаружение порогов включения Vdc	<p>Этот параметр активирует/деактивирует автоматическое определение порогов включения для регулятора Vdc_max.</p> <p>= 0: деактивирован</p> <p>= 1: активирован (заводская установка)</p> <p>Рекомендуется установить P1254 на 1 (автоматическое обнаружение порогов включения Vdc активировано). Учитывать, что автоматическое определение работает только при нахождении преобразователя в режиме ожидания (Standby) дольше 20 секунд.</p>

 <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>
<p><b>Перегрев двигателя</b></p> <p>При смешанном торможении на торможение постоянным током накладывается генераторное торможение (торможение по порогу частоты). Это означает, что часть кинетической энергии двигателя и нагрузки двигателя преобразуются в двигателе в тепловую энергию. Если такая потеря мощности слишком большая или процесс торможения очень длительный, то возможен перегрев двигателя!</p>

**Примечание**

Смешанное торможение зависит только от напряжения промежуточного контура (см. Пороговое значение на рисунке выше). Оно запускается при ВЫКЛ1, ВЫКЛ3 и во всех генераторных состояниях. Смешанное торможение деактивируется, если:


- функция "рестарт на лету" активна
- торможение постоянным током активно



## Реостатное торможение


При динамическом торможении высвобождаемая при замедлении двигателя генераторная энергия преобразуется в тепло. Для реостатного торможения потребуется внутренний тормозной прерыватель или внешний реостатный модуль торможения, который может управлять внешним тормозным резистором. Преобразователь или внешний модуль торможения управляет реостатным торможением в зависимости от напряжения промежуточного контура. В отличие от торможения постоянным током и смешанного торможения, для этого метода необходим внешний тормозной резистор.

### Типоразмер A/B/C

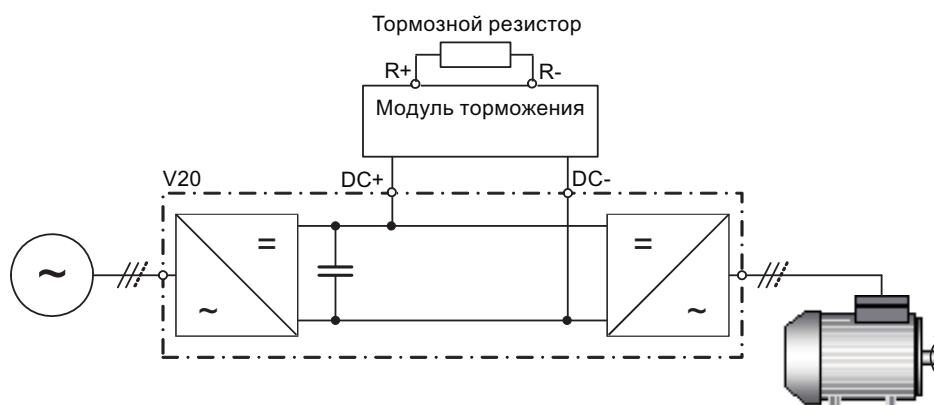

Дополнительную информацию по динамическому модулю торможения можно найти в Приложении "Модуль торможения (Страница 338)".

### Типоразмер D

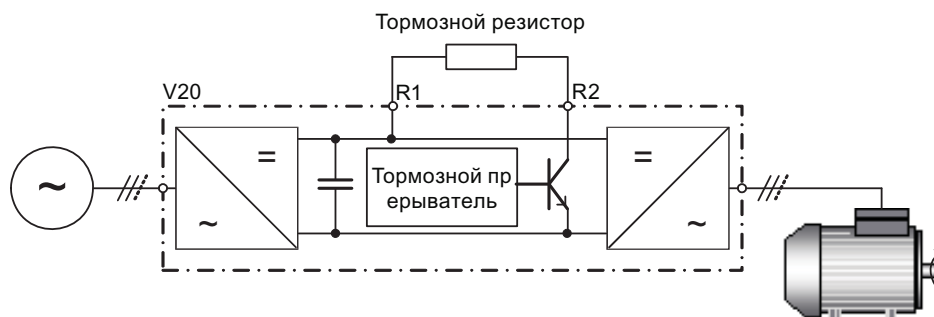


Длительная мощность  $P_{DВ}$  и нагрузочный цикл для тормозного резистора могут изменяться с помощью динамического модуля торможения (для типоразмеров А, В и С) или через параметр P1237 (для типоразмера D).

#### ЗАМЕТКА

##### Повреждение тормозного резистора

Средняя мощность модуля торможения (тормозного прерывателя) не должна превышать мощности тормозного резистора.

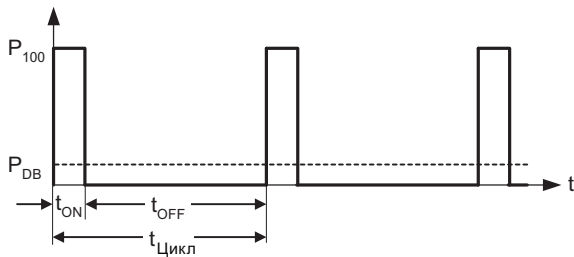

Порог включения реостатного торможения:

$$P1254 = 0: V_{DC-Chopper} = 1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot P0210$$

$$P1254 \neq 0: V_{DC-Chopper} = 0.98 \cdot r1242$$

Нагрузочный цикл	t <sub>ON</sub> (с)	t <sub>OFF</sub> (с)	t <sub>cycle</sub> (с)	P <sub>DB</sub>
5 %	12.0	228.0	240.0	0.05
10 %	12.6	114.0	126.6	0.10
20 %	14.2	57.0	71.2	0.20
50 %	22.8	22.8	45.6	0.50
100 %	бесконечно	0	бесконечно	1.00

Определение параметров

Параметр	Функция	Установка
P1237	Реостатное торможение	<p>Этот параметр определяет ном. нагрузочный цикл тормозного резистора (резистора-прерывателя). Реостатное торможение активно, если функция активирована и напряжение промежуточного контура превышает порог включения реостатного торможения.</p> <p>= 0: деактивирована (заводская установка)</p> <p>= 1: 5 % нагрузочный цикл</p> <p>= 2: 10 % нагрузочный цикл</p> <p>= 3: 20 % нагрузочный цикл</p> <p>= 4: 50 % нагрузочный цикл</p> <p>= 5: 100 % нагрузочный цикл</p> <p><b>Указание:</b> Этот параметр действует только для преобразователей типоразмера D. Для типоразмеров A, B и C нагрузочный цикл тормозного резистора может быть выбран с динамическим модулем торможения.</p>
P1240[0...2]	Конфигурация регулятора Vdc	<p>Этот параметр активирует/деактивирует регулятор Vdc.</p> <p>= 0: Регулятор Vdc деактивирован</p> <p><b>Указание:</b> Для активации реостатного торможения этот параметр должен быть установлен на 0 (Vdc-регулятор деактивирован).</p>


Параметр	Функция	Установка
P1254	Автом. обнаружение порогов включения Vdc	<p>Этот параметр активирует/деактивирует автоматическое определение порогов включения для регулятора Vdc_max.</p> <p>= 0: деактивирован</p> <p>= 1: активирован (заводская установка)</p> <p>Рекомендуется установить P1254 на 1 (автоматическое обнаружение порогов включения Vdc активировано). Учитывать, что автоматическое определение работает только при нахождении преобразователя в режиме ожидания (Standby) дольше 20 секунд. Если P1240 установлен на 0, то P1254 действует только для преобразователей типоразмера D.</p>

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****Риски при использовании непригодных тормозных резисторов**

Тормозные резисторы, подключаемые к преобразователю, должны быть рассчитаны на отводимую мощность. Следствием использования неподходящего тормозного резистора является опасность пожара и серьезных повреждений соответствующего преобразователя.

**Стояночный тормоз двигателя**

Стояночный тормоз двигателя препятствует нежелательному вращению двигателя при отключенном преобразователе. Преобразователь имеет внутреннюю логику для управления стояночным тормозом двигателя.

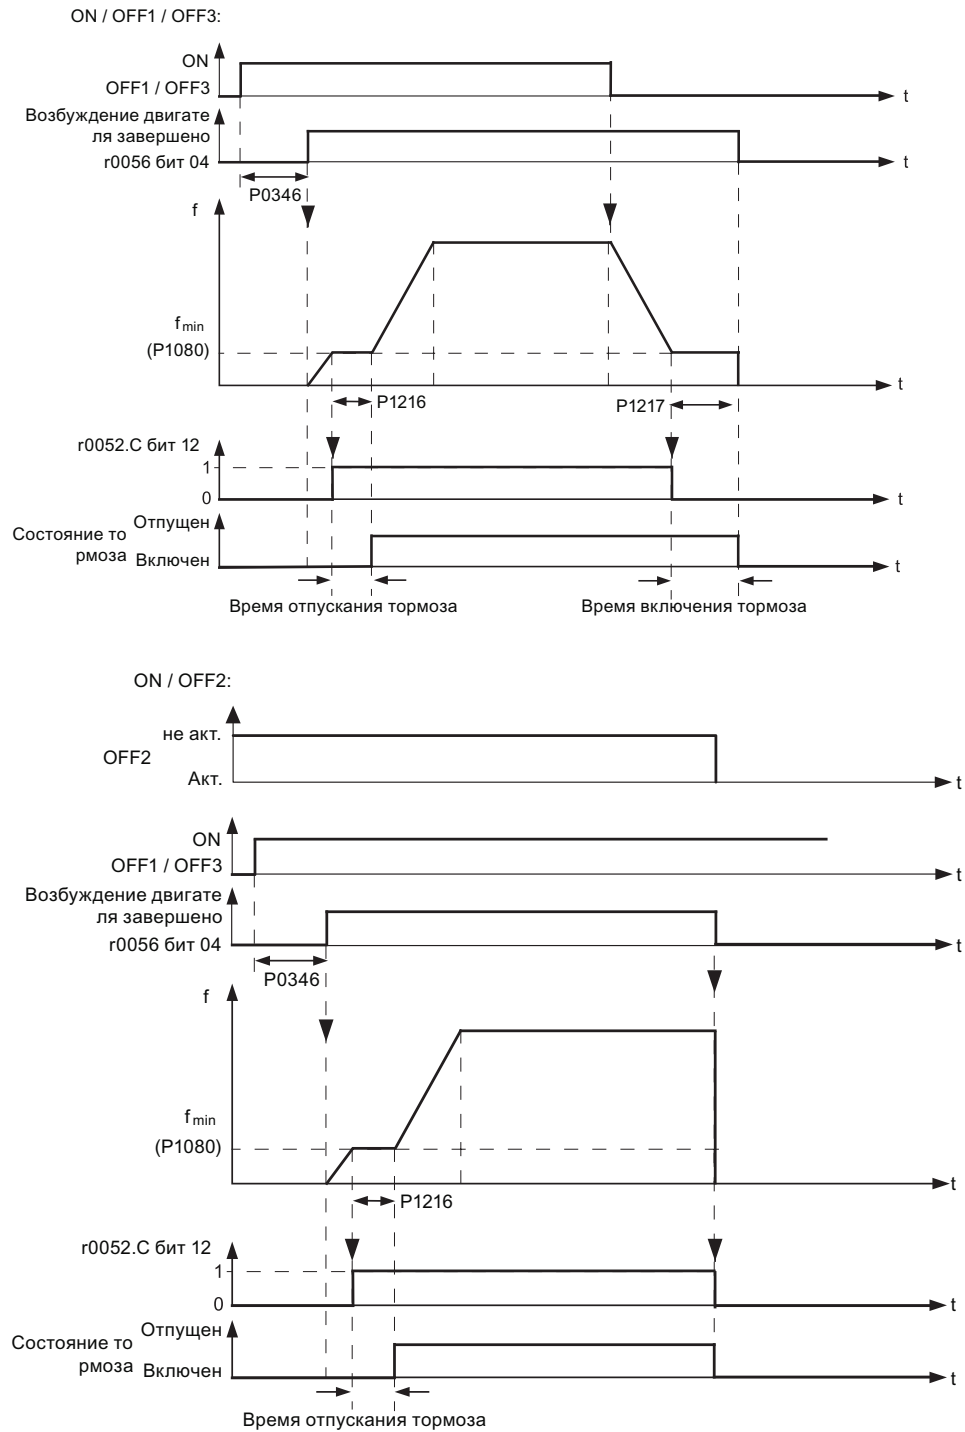


### Определение параметров

Параметр	Функция	Установка
P1215	Активировать стояночный тормоз	Этот параметр активирует/деактивирует функцию стояночного тормоза. Стояночный тормоз двигателя (MNB) управляется через слово состояния 1, r0052, бит 12. = 0: Стояночный тормоз двигателя деактивирован (заводская установка) = 1: Стояночный тормоз двигателя активирован
P1216	Задержка разрешения стояночного тормоза [с]	Этот параметр определяет время, в течение которого преобразователь работает с мин. частотой (P1080) до разгона. Диапазон: 0,0 до 20,0 (заводская установка: 1.0)
P1217	Задержка после торможения по рампе [с]	Этот параметр определяет время, в течение которого преобразователь работает с мин. частотой (P1080) после торможения. Диапазон: 0,0 до 20,0 (заводская установка: 1.0)

### Подключение стояночного тормоза двигателя

Стояночный тормоз двигателя через цифровые выходы (DO 1/DO 2) может быть подключен к преобразователю. Необходимо дополнительное реле, чтобы цифровой выход мог бы активировать или деактивировать стояночный тормоз двигателя.

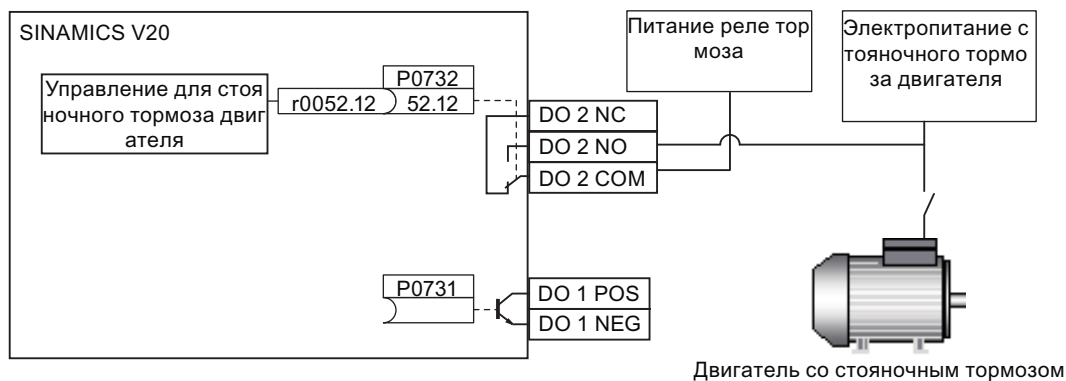

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Потенциально опасные грузы

Если преобразователь управляет стояночным тормозом двигателя, то в случае потенциально опасных грузов (к примеру, подвешенные на кранах грузы), ввод в эксплуатацию разрешается только после фиксации груза.

Нельзя использовать стояночный тормоз двигателя как рабочий тормоз, т.к. стояночный тормоз как правило рассчитан только на ограниченное число аварийных торможений.


5.6.2.6 Определение времени разгона и торможения

Функции

Задатчик интенсивности в канале заданного значения ограничивает скорость изменений заданного значения. Как следствие, мягкие ускорения и торможения двигателя способствуют сохранению механики вращающегося двигателя.

Определение времени разгона/торможения

Время разгона и торможения могут устанавливаться независимо друг от друга через P1120 и P1121.

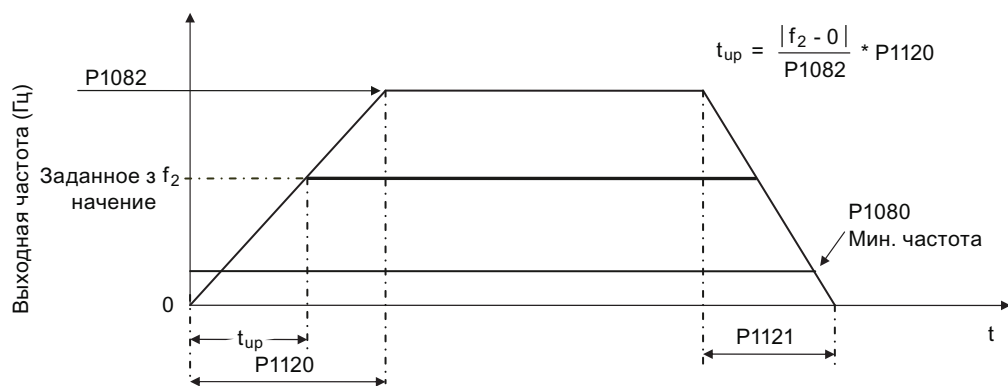


Определение параметров

Параметр	Функция	Установка
P1082[0...2]	Макс. частота [Гц]	Этот параметр определяет макс. частоту двигателя, при которой двигатель вращается без соблюдения заданного значения частоты. Диапазон: 0,00 до 599,00 (заводская установка: 50.00)
P1120[0...2]	Время разгона [с]	Этот параметр определяет интервал времени, необходимый двигателю, чтобы разогнаться из состояния покоя до макс. частоты двигателя (P1082), если время сглаживания не используется. Диапазон: 0,00 до 650,00 (заводская установка: 10.00)
P1121[0...2]	Время торможения [с]	Этот параметр определяет интервал времени, необходимый двигателю, чтобы остановить от макс. частоты двигателя (P1082) до состояния покоя, если время сглаживания не используется. Диапазон: 0,00 до 650,00 (заводская установка: 10.00)

### Определение времени сглаживания разгона/торможения

Время сглаживания предотвращает резкие реакции и тем самым повреждения механических компонентов.

Не рекомендуется применять время сглаживания при использовании аналоговых входов, т.к. в этом случае оно привело бы к выбросам реакции преобразователя.

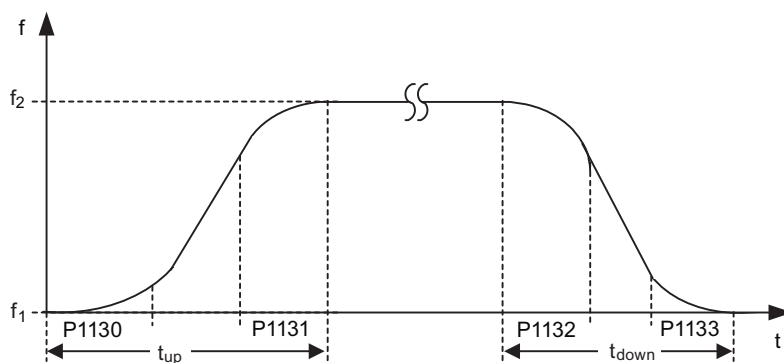

$$t_{up} = \frac{1}{2} (P1130 + P1131) + \frac{f_2 - f_1}{P1082} \cdot P1120$$

$$t_{down} = \frac{1}{2} (P1132 + P1133) + \frac{f_2 - f_1}{P1082} \cdot P1121$$



### Определение параметров

Параметр	Функция	Установка
P1130[0...2]	Начальное время сглаживания разгона [с]	Этот параметр определяет время сглаживания в начале разгона. Диапазон: 0,00 до 40,00 (заводская установка: 0.00)
P1131[0...2]	Заключительное время сглаживания разгона [с]	Этот параметр определяет время сглаживания в конце разгона. Диапазон: 0,00 до 40,00 (заводская установка: 0.00)
P1132[0...2]	Начальное время сглаживания торможения [с]	Этот параметр определяет время сглаживания в начале торможения. Диапазон: 0,00 до 40,00 (заводская установка: 0.00)
P1133[0...2]	Конечное время сглаживания торможения [с]	Этот параметр определяет время сглаживания в конце торможения. Диапазон: 0,00 до 40,00 (заводская установка: 0.00)

### 5.6.2.7 Настройки $I_{max}$ -регулятора

#### Функции

Если времени разгона недостаточно, то преобразователь может выводить аварийное сообщение A501, указывающее на слишком высокий выходной ток. Регулятор  $I_{max}$  уменьшает ток преобразователя при превышении выходным током установленного в r0067 предельного значения для макс. выходного тока. Для этого регулятор уменьшает выходную частоту или выходное напряжение преобразователя.

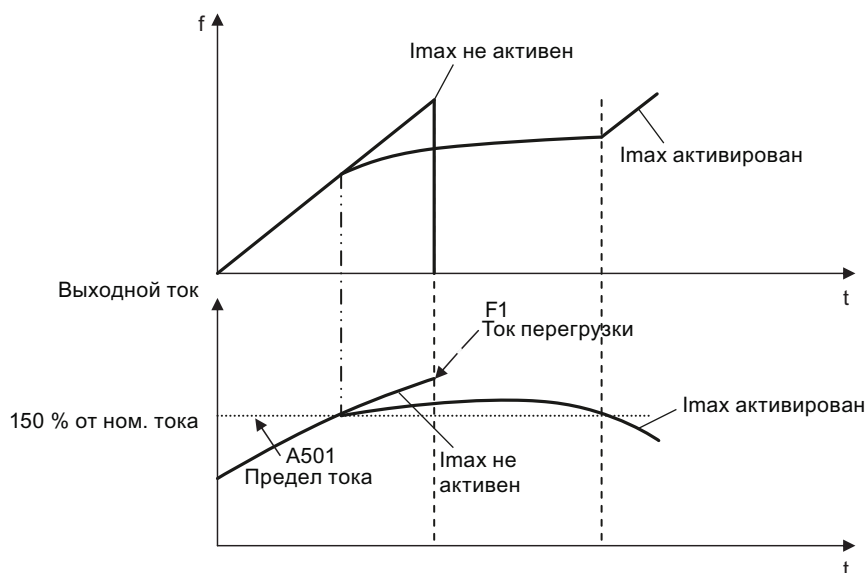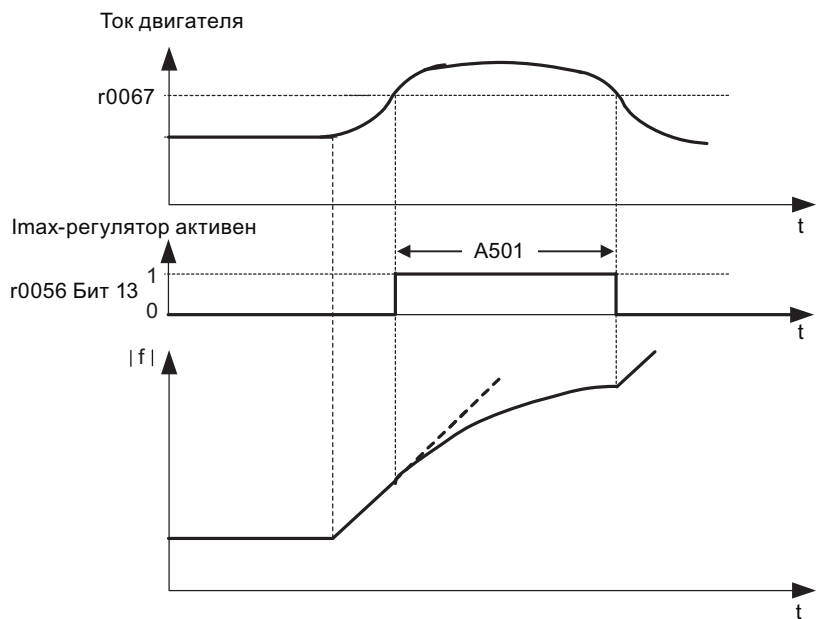



**Определение параметров**



Заводские установки  $I_{max}$ -регулятора должны изменяться только тогда, когда преобразователь при достижении предельного значения тока вибрирует или если он отключается из-за макс. тока.

Параметр	Функция	Установка
P0305[0...2]	Ном. ток двигателя [A]	Этот параметр определяет ном. ток двигателя согласно шильдику.
P0640[0...2]	Коэффициент перегрузки двигателя [%]	Этот параметр определяет границу тока перегрузки двигателя относительно ном. тока двигателя (P0305).
P1340[0...2]	П-усиление регулятора $I_{max}$	Этот параметр определяет П-усиление регулятора $I_{max}$ . Диапазон: 0,000 до 0,499 (заводская установка: 0.030)
P1341[0...2]	Постоянная времени интегрирования $I_{max}$ -регулятора [с]	Этот параметр определяет постоянную времени интегрирования регулятора $I_{max}$ . Установка P1341 на 0 деактивирует регулятор $I_{max}$ . Диапазон: 0,000 до 50,000 (заводская установка: 0.300)
P1345[0...2]	П-усиление регулятора напряжения $I_{max}$	Этот параметр определяет П-усиление регулятора напряжения $I_{max}$ . Если выходной ток (r0068) превысит макс. ток (r0067), то происходит динамическое управление преобразователем за счет понижения выходного напряжения. Диапазон: 0,000 до 5,499 (заводская установка: 0.250)
P1346[0...2]	Постоянная времени интегрирования $I_{max}$ -регулятора напряжения [с]	Этот параметр определяет постоянную времени интегрирования регулятора напряжения $I_{max}$ . Диапазон: 0,000 до 50,000 (заводская установка: 0.300)
r0056.13	Состояние блока управления двигателем: $I_{max}$ -регулятор активен	

### 5.6.2.8 Настройка Vdc-регулятора

#### Функции

Если времени торможения недостаточно, то преобразователь может выводить аварийное сообщение A911, указывающее на слишком высокое напряжение промежуточного контура. Регулятор Vdc управляет напряжением промежуточного контура динамически, чтобы не допустить отключений из-за перенапряжения в системах с высоким моментом инерции.

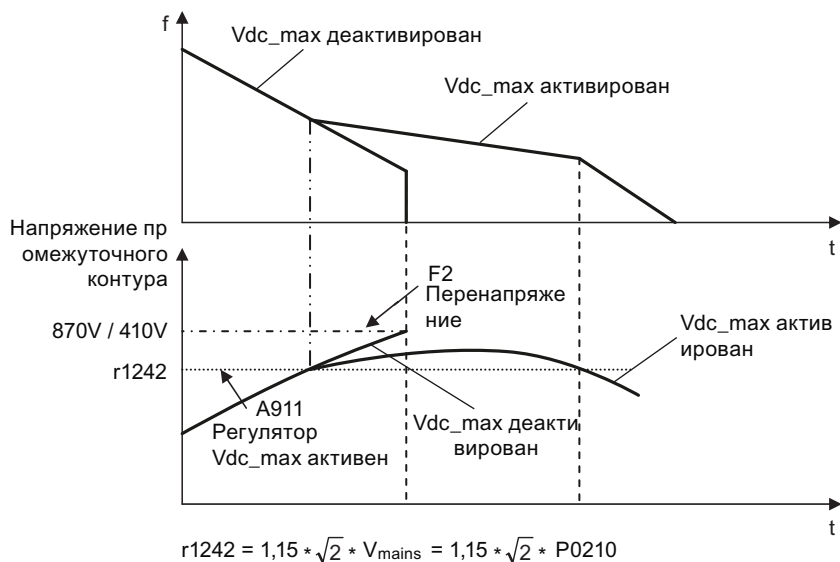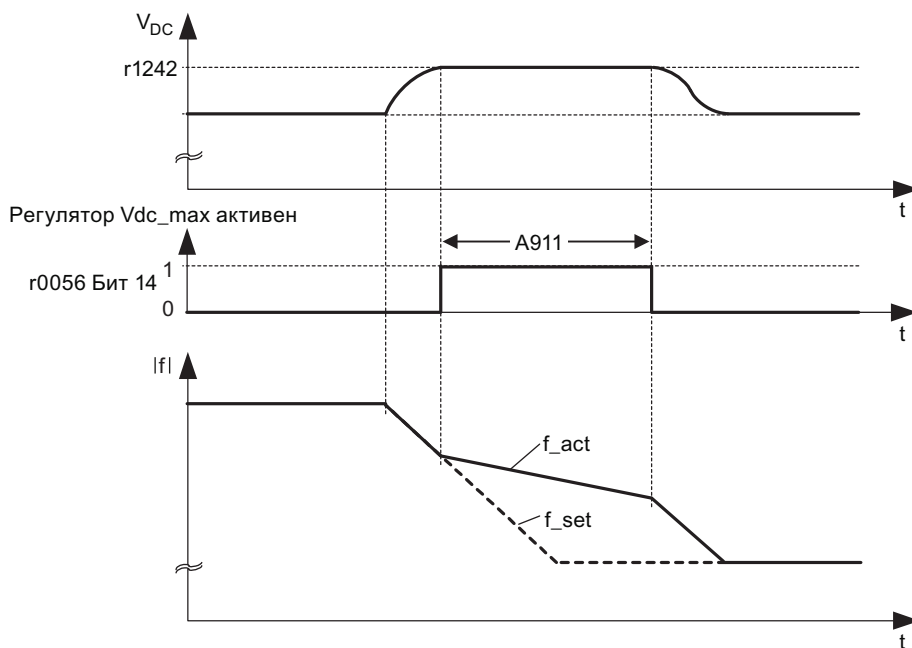

### Определение параметров

Параметр	Функция	Установка
P1240[0...2]	Конфигурация регулятора Vdc	Этот параметр активирует/деактивирует регулятор Vdc. = 0: Регулятор Vdc деактивирован = 1: Регулятор Vdc_max активирован (заводская установка) = 2: Регулирование Vdc_min активировано = 3: Регулятор Vdc_max и Vdc_min активированы <b>Указание:</b> Для использования тормозного резистора этот параметр должен быть установлен на 0 (Vdc-регулятор деактивирован).
P0210	Напряжение питания [В]	Этот параметр определяет напряжение питания. Значение по умолчанию зависит от типа преобразователя. Диапазон: 0 до 1000

#### 5.6.2.9 Настройка мониторинга нагрузки по моменту

##### Функции

С помощью мониторинга нагрузки по моменту можно контролировать механический передаточный механизм между двигателем и нагрузкой. С помощью этой функции можно определить блокировку нагрузки или прерывание механизма передачи.

Преобразователь контролирует момент нагрузки двигателя различными способами:

- Обнаружение блокировки двигателя
- Контроль холостого хода
- Зависящий от частоты вращения контроль момента нагрузки

### Определение параметров

Параметр	Функция	Установка
P2177[0...2]	Время задержки для блокировки двигателя [мс]	Определяет время ожидания при обнаружении блокировки двигателя. Диапазон: 0 до 10000 (заводская установка: 10)
P2179	Предельное значение тока для обнаружения отсутствия нагрузки [%]	Этот параметр определяет порог тока для A922 (нет нагрузки на преобразователь) относительно P0305 (ном. ток двигателя). Диапазон: 0,0 до 10,0 (заводская установка: 3.0)

Параметр	Функция	Установка
P2180	Время задержки для обнаружения отсутствия нагрузки [мс]	Определяет время ожидания при обнаружении отсутствия нагрузки на выходе. Диапазон: 0 до 10000 (заводская установка: 2000)
P2181[0...2]	Режим контроля нагрузки	Контроль нагрузки осуществляется посредством сравнения текущей кривой частоты/момента вращения с запрограммированным диапазоном значений (определен в параметрах P2182 до P2190). Если кривая выходит за пределы этого диапазона значений, то выводится предупреждение или происходит отключение. = 0: Контроль нагрузки не активен (заводская установка) = 1: Предупреждение: Низкий момент вращения/частота = 2: Предупреждение: Высокий момент вращения/частота = 3: Предупреждение: Высокий/низкий момент вращения/частота = 4: Отключение: Низкий момент вращения/частота = 5: Отключение: Высокий момент вращения/частота = 6: Отключение: Высокий/низкий момент вращения/частота
P2182[0...2]	Порог частоты для контроля нагрузки 1 [Гц]	Диапазон: 0,00 до 599,00 (заводская установка: 5.00)
P2183[0...2]	Порог частоты для контроля нагрузки 2 [Гц]	Диапазон: 0,00 до 599,00 (заводская установка: 30,00)
P2184[0...2]	Порог частоты для контроля нагрузки 3 [Гц]	Диапазон: 0,00 до 599,00 (заводская установка: 30,00)
P2185[0...2]	Верхнее пороговое значение момента вращения 1 [Нм]	Диапазон: 0,0 до 99999,0 (заводская установка: Значение в r0333)
P2186[0...2]	Нижнее пороговое значение момента вращения 1 [Нм]	Диапазон: 0,0 до 99999,0 (заводская установка: 0.0)
P2187[0...2]	Верхнее пороговое значение момента вращения 2 [Нм]	Диапазон: 0,0 до 99999,0 (заводская установка: Значение в r0333)
P2188[0...2]	Нижнее пороговое значение момента вращения 2 [Нм]	Диапазон: 0,0 до 99999,0 (заводская установка: 0.0)
P2189[0...2]	Верхнее пороговое значение момента вращения 3 [Нм]	Диапазон: 0,0 до 99999,0 (заводская установка: Значение в r0333)
P2190[0...2]	Нижнее пороговое значение момента вращения 3 [Нм]	Диапазон: 0,0 до 99999,0 (заводская установка: 0.0)
P2192[0...2]	Время задержки для контроля нагрузки [с]	Диапазон: 0 до 65 (заводская установка: 10)

### 5.6.3 Ввод в эксплуатацию расширенных функции

#### 5.6.3.1 Запуск двигателя в режиме добавленного момента вращения

##### Функции

При этом методе запуска в течение определенного времени для поддержки двигателя при пуске подается моментный импульс.

##### Основная область применения

Насосы для вязких субстанций

##### Определение параметров

Параметр	Функция	Установка
P3350[0...2]	Режимы добавленного момента вращения	= 1: Активировать режим добавленного момента вращения <b>Указание:</b> При изменении значения P3350, значение P3353 изменяется следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P3350 = 2: P3353 = 0,0 с</li> <li>• P3350 ≠ 2: P3353 = по умолчанию</li> </ul> Рампа разгона в 0 секунд обеспечивает дополнительный "толчковый" эффект при использовании режима ударного пуска.
P3351[0...2]	BI: Активировать режим добавленного момента вращения	Этот параметр определяет источник активации режима добавленного момента. Эта установка действует при P3352 = 2. Заводская установка: 0 (никогда не активировано)
P3352[0...2]	Запуск режима добавленного момента	Этот параметр определяет, когда режим добавленного момента будет активен. = 0: Активирован при первом запуске после включения = 1: Активирован при каждом запуске = 2: Активирован через цифровой вход (источник активации определяется P3351; 0 = никогда не активирован, 1 = активирован при каждом запуске)
P3353[0...2]	Время разгона режима добавленного момента [с]	Этот параметр определяет, какое время разгона должно использоваться при ускорении до частоты добавленного момента. Диапазон: 0,0 до 650,0 (заводская установка: 5.0)
P3354[0...2]	Частота добавленного момента [Гц]	Этот параметр определяет частоту, при которой в режиме добавленного момента вращения применяется дополнительное усиление. Диапазон: 0,0 до 599,0 (заводская установка: 5.0)


Параметр	Функция	Установка
P3355[0...2]	Уровень усиления режима добавленного момента [%]	Этот параметр определяет временный уровень усиления для режима добавленного момента. Усиление осуществляется в [%] относительно P0305 (ном. ток двигателя) сразу же по достижении частоты добавленного момента на установленный в P3356 срок. Диапазон: 0,0 до 200,0 (заводская установка: 150.0)
P3356[0...2]	Время усиления режима добавленного момента [с]	Этот параметр определяет, как долго применяется дополнительное усиление при удержании выходной частоты на установленном в P3354 значении. Диапазон: 0,0 до 20,0 (заводская установка: 5.0)

**Функциональная схема**

Описание:

Режим добавленного момента вращения активируется при получении команды ВКЛ и выполняется в следующей последовательности:

- Разгон с установленным в P1310, P1311 и P1312 уровнем увеличения до определенной в P3354 частоты.
- Удержание установленного в P3355 уровня усиления в течение определенного в P3356 срока.
- Понижение уровня увеличения до установленного в P1310, P1311 и P1312 уровня.
- Возврат к "обычному" заданному значению. Возможность запуска согласно P1120.

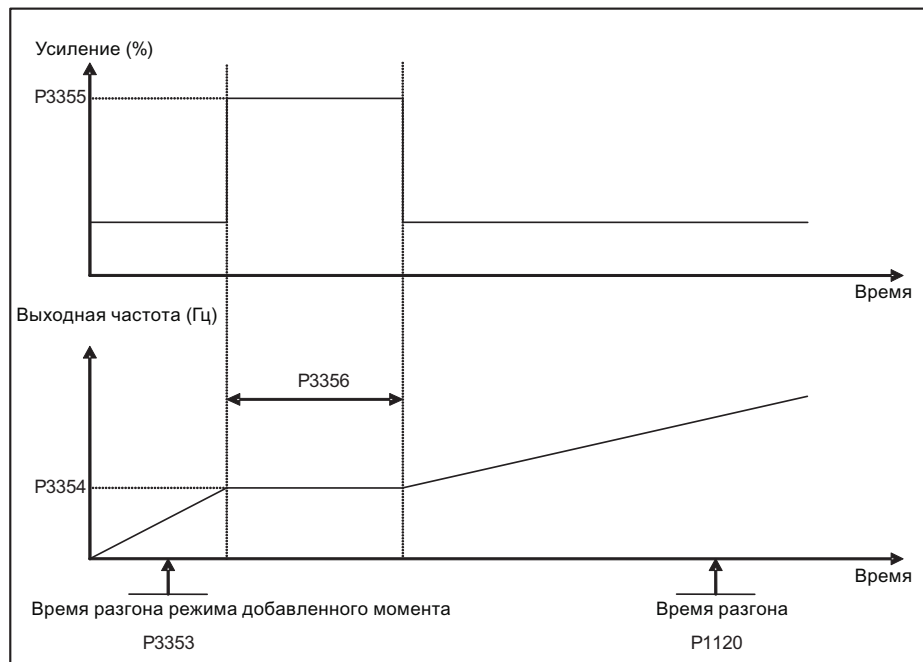

## 5.6.3.2 Запуск двигателя в режиме ударного пуска

## Функции

В этом пусковом режиме последовательность нескольких моментных импульсов используется для запуска двигателя.

## Основная область применения

Насосы для очень вязких субстанций

## Определение параметров

Параметр	Функция	Установка
P3350[0...2]	Режимы добавленного момента вращения	= 2: Запустить режим ударного пуска <b>Указание:</b> При изменении значения P3350, значение P3353 изменяется следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P3350 = 2: P3353 = 0,0 с</li> <li>• P3350 ≠ 2: P3353 = по умолчанию</li> </ul> Рампа разгона в 0 секунд обеспечивает дополнительный "толчковый" эффект при использовании режима ударного пуска.
P3351[0...2]	В1: Активировать режим добавленного момента вращения	Этот параметр определяет источник активации режима добавленного момента. Эта установка действует при P3352 = 2. Заводская установка: 0 (никогда не активировано)
P3352[0...2]	Запуск режима добавленного момента	Этот параметр определяет, когда режим добавленного момента будет активен. = 0: Активирован при первом запуске после включения = 1: Активирован при каждом запуске = 2: Активирован через цифровой вход (источник активации определяется P3351; 0 = никогда не активирован, 1 = активирован при каждом запуске)
P3353[0...2]	Время разгона режима добавленного момента [с]	Этот параметр определяет, какое время разгона должно использоваться при ускорении до частоты добавленного момента. Диапазон: 0,0 до 650,0 (заводская установка: 5.0)
P3354[0...2]	Частота добавленного момента [Гц]	Этот параметр определяет частоту, при которой в режиме добавленного момента вращения применяется дополнительное усиление. Диапазон: 0,0 до 599,0 (заводская установка: 5.0)

Параметр	Функция	Установка
P3357[0...2]	Уровень усиления режима ударного пуска [%]	Этот параметр определяет временный уровень усиления для режима ударного пуска. Усиление осуществляется в [%] относительно P0305 (ном. ток двигателя) сразу же по достижении частоты добавленного момента на установленный в P3356 срок. Диапазон: 0,0 до 200,0 (заводская установка: 150.0)
P3358[0...2]	Число ударных циклов	Этот параметр определяет, сколько раз будет использоваться уровень усиления режима ударного пуска. Диапазон: 1 до 10 (заводская установка: 5)
P3359[0...2]	Длительность ударного режима [мс]	Этот параметр определяет, как долго дополнительное усиление будет применяться для каждого повтора (должно быть равно как минимум 3-кратному сроку намагничивания двигателя). Диапазон: 0 до 1000 (заводская установка: 300)
P3360[0...2]	Длительность паузы ударного режима [мс]	Этот параметр определяет, как долго дополнительное усиление будет отключаться для каждого повтора (должно быть равно как минимум 3-кратному сроку намагничивания двигателя). Диапазон: 0 до 1000 (заводская установка: 100)


#### Функциональная схема

Описание:

Режим ударного пуска активируется при получении команды ВКЛ и выполняется в следующей последовательности:

- Разгон с установленным в P1310, P1311 и P1312 уровнем увеличения до определенной в P3354 частоты.
- Понижение уровня увеличения до установленного в P1310, P1311 и P1312 уровня.
- Возврат к "обычному" заданному значению. Возможность запуска согласно P1120.



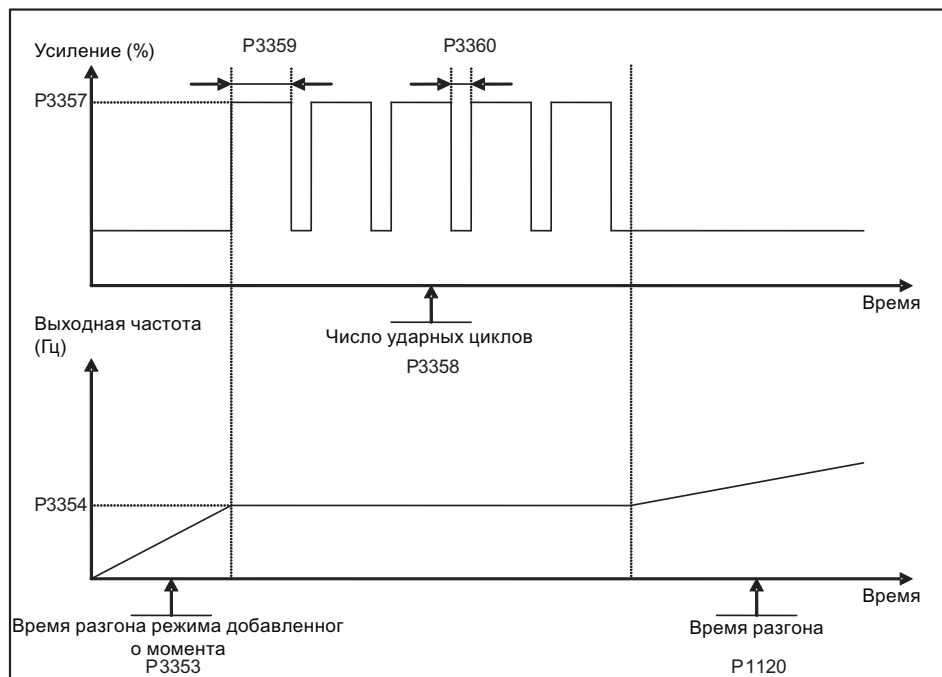

### 5.6.3.3 Запуск двигателя в режиме устранения засора

#### Функции

В этом пусковом режиме направление вращения двигателя кратковременно изменяется, чтобы устранить засор насоса.

#### Основная область применения

Устранение засора насоса

## Определение параметров

Параметр	Функция	Установка
P3350[0...2]	Режимы добавленного момента вращения	= 3: Активировать режим устранения засора <b>Указание:</b> При изменении значения P3350, значение P3353 изменяется следующим образом: – P3350 = 2: P3353 = 0,0 с – P3350 ≠ 2: P3353 = по умолчанию Рампа разгона в 0 секунд обеспечивает дополнительный "толчковый" эффект при использовании режима ударного пуска. При активации режима устранения засора (P3350 = 3) необходимо проследить, чтобы реверс не был заблокирован, т.е. P1032 = P1110 = 0.
P3351[0...2]	В1: Активировать режим добавленного момента вращения	Этот параметр определяет источник активации режима добавленного момента. Эта установка действует при P3352 = 2. Заводская установка: 0 (никогда не активировано)
P3352[0...2]	Запуск режима добавленного момента	Этот параметр определяет, когда режим добавленного момента будет активен. = 0: Активирован при первом запуске после включения = 1: Активирован при каждом запуске = 2: Активирован через цифровой вход (источник активации определяется P3351; 0 = никогда не активирован, 1 = активирован при каждом запуске)
P3353[0...2]	Время разгона режима добавленного момента [с]	Этот параметр определяет, какое время разгона должно использоваться при ускорении до частоты добавленного момента. Диапазон: 0,0 до 650,0 (заводская установка: 5.0)
P3361[0...2]	Частота устранения засора [Гц]	Этот параметр определяет, с какой частотой преобразователь вращается в режиме устранения засора в противоположном направлении до заданного значения. Диапазон: 0,0 до 599,0 (заводская установка: 5.0)
P3362[0...2]	Длительность встречного направления вращения в режиме устранения засора [с]	Этот параметр определяет, как долго преобразователь вращается в режиме устранения засора в противоположном направлении до заданного значения. Диапазон: 0,0 до 20,0 (заводская установка: 5.0)


Параметр	Функция	Установка
P3363[0...2]	Активировать быстрый разгон	Этот параметр определяет, будет ли преобразователь разгоняться до частоты устранения засора или запускается напрямую с этой частотой. = 0: Деактивировать быстрый разгон для устранения засора (использовать указанное в P3353 время разгона) = 1: Активировать быстрый разгон для устранения засора (переход на частоту встречного направления вращения) Благодаря этому возникает "толчковый эффект", способствующий устранению засора. Диапазон: 0 до 1 (заводская установка: 0)
P3364[0...2]	Число циклов устранения засора	Этот параметр определяет, как часто будет повторяться цикл встречного вращения для устранения засора. Диапазон: 1 до 10 (заводская установка: 1)

### Функциональная схема

Описание:

Режим устранения засора активируется при получении команды ВКЛ и выполняется в следующей последовательности:

- В зависимости от P3363, разгон до или прямой пуск с установленной в P3361 частоты во встречном направлении до заданного значения
- Для каждого повторения согласно P3364:
  - Торможение до 0 Гц за обычное время торможения согласно определению в P1121
  - В зависимости от P3363, разгон до или прямой пуск с установленной в P3361 частоты во встречном направлении до заданного значения
- Возврат к "обычному" заданному значению. Возможность запуска согласно P1120.

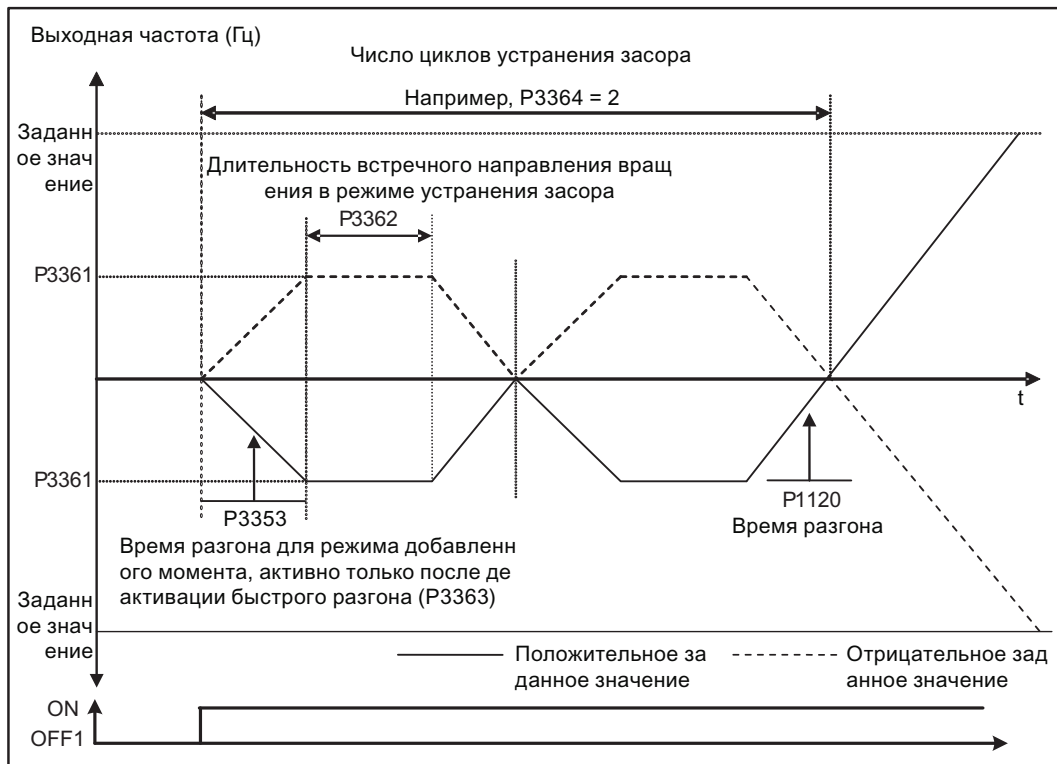

### 5.6.3.4 Работа преобразователя в экономичном режиме

#### Функции

В экономичном режиме выходное напряжение немного увеличивается или уменьшается, чтобы определить мин. входную мощность.

#### Примечание

Оптимизация экономичного режима действует только при работе с запрошенным заданным значением частоты. Алгоритм оптимизации начинает действовать через 5 секунд после достижения заданного значения и деактивируется при изменении заданного значения или при активации регуляторов  $I_{max}$  или  $V_{max}$ .


#### Основные области применения

Двигатели со стабильной или медленно изменяющейся нагрузкой

## Определение параметров

Параметр	Функция	Установка
P1300[0...2]	Тип управления	= 4: U/f в экономичном режиме с линейной характеристикой = 7: U/f в экономичном режиме с квадратичной характеристикой
r1348	Коэффициент экономичного режима [%]	Этот параметр содержит вычисленный коэффициент для экономичного режима (в диапазоне 80 до 120 %), который применяется к требуемому выходному напряжению. Слишком низкое значение может вызвать нестабильность в системе.

## Функциональная схема

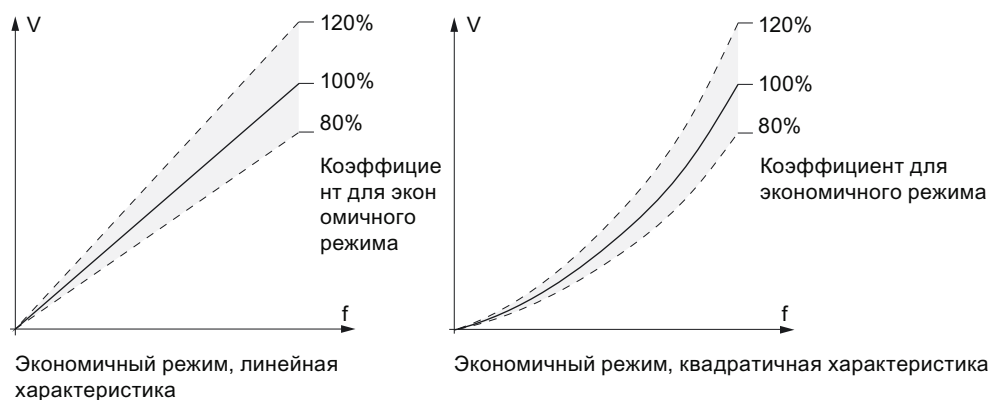

## 5.6.3.5 Определение защиты двигателя от перегрева согласно требованиям UL508C

## Функции

Эта функция защищает двигатель от перегрева. Функция определяет реакцию преобразователя при достижении температурой двигателя порога предупреждения. Преобразователь сохраняет текущую температуру двигателя на момент отключения и реагирует при следующем включении согласно установке в P0610. Если для P0610 устанавливается значение, отличное от 0 или 4, то преобразователь выполняет отключение (F11), если температура двигателя превысит порог предупреждения в P0604 на 10%.

## Примечание

Для обеспечения защиты по UL508C, использовать заводскую установку "6" для параметра P0610.

**Определение параметров**


Параметр	Функция	Установка
P0610[0...2]	Реакция при температуре двигателя I <sup>2</sup> t	<p>Этот параметр определяет реакцию преобразователя при достижении температурой двигателя порога предупреждения.</p> <p>При установках 0 до 2 (сохраненная на момент отключения) температура двигателя при включении не запрашивается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>= 0: Только предупреждение</li> <li>= 1: Предупреждение при регулировании I<sub>max</sub> (уменьшение тока двигателя) и отключение (F11)</li> <li>= 2: Предупреждение и отключение (F11)</li> </ul> <p>При установках 4 до 6 (сохраненная на момент отключения) температура двигателя при включении запрашивается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>= 4: Только предупреждение</li> <li>= 5: Предупреждение при регулировании I<sub>max</sub> (уменьшение тока двигателя) и отключение (F11)</li> <li>= 6: Предупреждение и отключение (F11)</li> </ul>

**5.6.3.6 Определение свободных функциональных блоков (FFB)**

**Функции**

Дополнительные соединения сигналов в преобразователе возможны с помощью свободных функциональных блоков (FFB). Каждый доступный через технику BICO цифровой и аналоговый сигнал может быть перенаправлен на подходящие входы свободных функциональных блоков. Аналогично выходы свободных функциональных блоков через технику BICO соединяются с другими функциями.

Пример

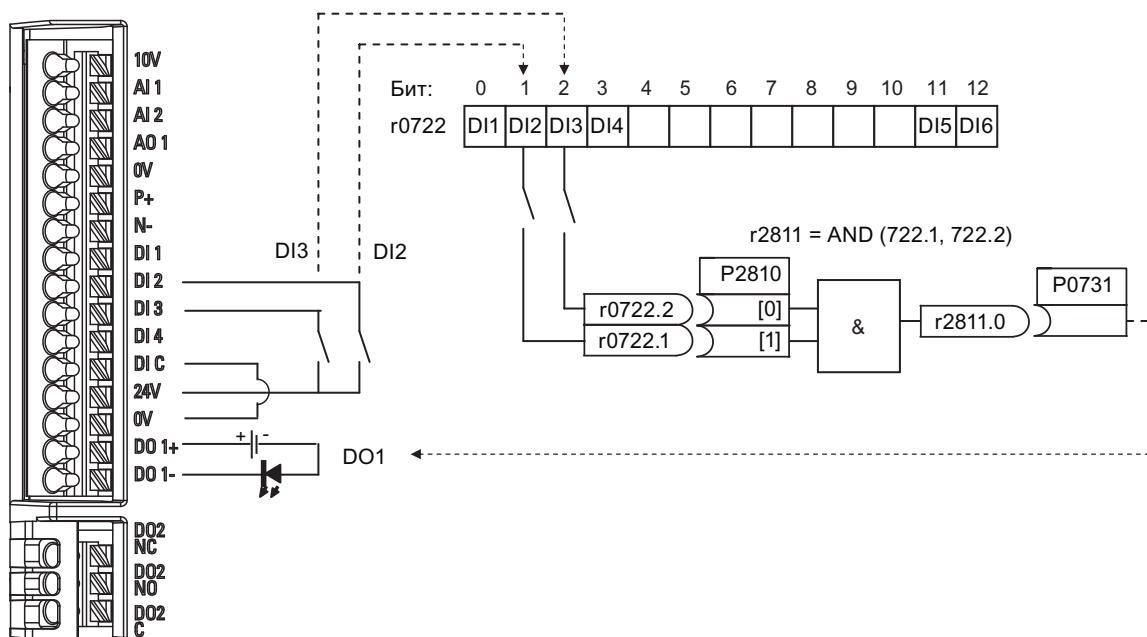

Определение параметров

Параметр	Функция	Установка
P0702	Функция цифрового входа 2	= 99: Активировать параметрирование ВICO для цифрового входа 2
P0703	Функция цифрового входа 3	= 99: Активировать параметрирование ВICO для цифрового входа 3
P2800	Активировать FFB	= 1: Активация (общая активация всех свободных функциональных блоков)
P2801[0]	Активировать FFB	= 1: Активировать AND 1
P2810[0]	ВI: AND 1	= 722.1
P2810[1]		= 722.2
P0731	ВI: Функция цифрового выхода 1	Этот параметр определяет источник цифрового выхода 1. = r2811.0: Включение светодиода с помощью AND (DI2, DI3)


Дополнительную информацию по FFB и дополнительным установкам отдельных параметров можно найти в главе "Список параметров (Страница 145)".

5.6.3.7 Настройка функции "Рестарт на лету"

Функции

С помощью функции "Рестарт на лету" (активация через P1200) преобразователь может подключаться к еще вращающемуся двигателю; при этом выходная частота преобразователя быстро изменяется до нахождения фактической частоты вращения двигателя. После двигатель ускоряется с обычным временем разгона до заданного значения.

Функция "Рестарт на лету" должна использоваться тогда, когда двигатель возможно еще вращается (к примеру, после кратковременного исчезновения напряжения сети) или вращается за счет нагрузки. В ином случае происходит отключение из-за тока перегрузки.

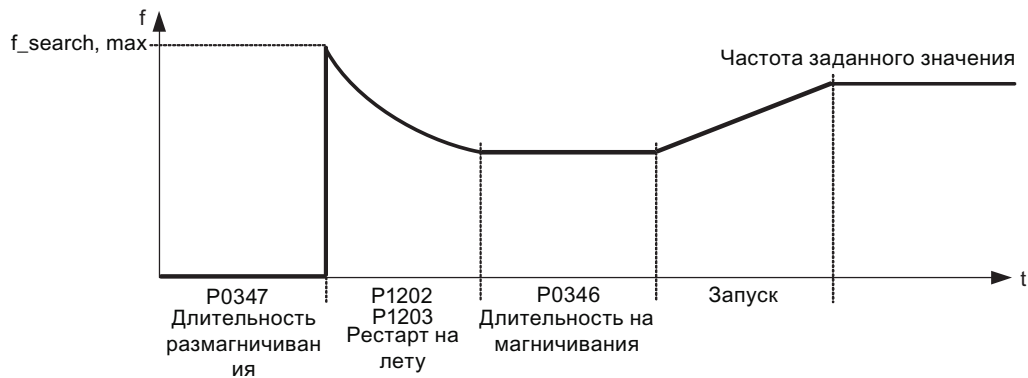

Определение параметров

Параметр	Функция	Установка
P1200	Рестарт на лету	При установках 1 до 3 поиск выполняется в обоих направлениях: = 0: Рестарт на лету деактивирован = 1: Рестарт на лету активен всегда = 2: Рестарт на лету активен после включения, ошибки ВыхЛ2 = 3: Рестарт на лету активен после ошибки ВыхЛ2 При установках 4 до 6 поиск выполняется только в направлении заданного значения: = 4: Рестарт на лету активен всегда = 5: Рестарт на лету активен после включения, ошибки ВыхЛ2 = 6: Рестарт на лету активен после ошибки ВыхЛ2



Параметр	Функция	Установка
P1202[0...2]	Ток двигателя: Рестарт на лету [%]	Этот параметр определяет используемый для рестарта на лету ток поиска. Диапазон: 10 до 200 (заводская установка: 100) <b>Указание:</b> Установки тока поиска в P1202 ниже 30 % (и иногда другие установки в P1202 и P1203) могут привести к тому, что частота вращения двигателя будет найдена слишком рано/поздно, что может привести к отключению F1 или F2.
P1203[0...2]	Интервал поиска: Рестарт на лету [%]	Этот параметр определяет коэффициент (только в режиме U/f), на который выходная частота изменяется при рестарте на лету, чтобы обеспечить синхронизацию с вращающимся двигателем. Диапазон: 10 до 500 (заводская установка: 100) <b>Указание:</b> Увеличение значения приводит к более пологой характеристике и тем самым к увеличению времени поиска. Более низкое значение имеет обратный эффект.

### 5.6.3.8 Настройка функции "Автоматический перезапуск"

#### Функции

После отказа питания (F3 "Пониженное напряжение" двигатель включается заново с помощью автоматического перезапуска (активация через P1210), если активна команда ВКЛ. Имеющиеся ошибки квитируются преобразователем автоматически.

При отключениях сети различают следующие ситуации:

- "Просадка сети" (Brownout) это состояние, при котором напряжение сети восстанавливается после исчезновения до гашения индикатора встроенной ВОР. (Речь идет об очень коротком исчезновении напряжения сети, при котором промежуточный контур постоянного напряжения не был полностью обесточен.)
- "Отключение сети" это состояние, при котором индикатор встроенной ВОР до возобновления питания гаснет. (Речь идет о длительном прерывании напряжения питания, при котором промежуточный контур постоянного напряжения был полностью обесточен.)


Определение параметров

Параметр	Функция	Установка
P1210	Автоматический перезапуск	Через этот параметр конфигурируется автоматический перезапуск. = 0: деактивирован = 1: Сброс ошибок после включения, P1211 деактивирован = 2: Перезапуск после отключения сети, P1211 деактивирован = 3: Перезапуск после просадки сети или ошибки, P1211 активирован = 4: Перезапуск после просадки сети, P1211 активирован = 5: Перезапуск после отключения сети и ошибки, P1211 деактивирован = 6: Перезапуск после отключения/просадки сети или ошибки, P1211 активирован = 7: Перезапуск после отключения/просадки сети или ошибки, отключение при достижении установленного в P1211 значения
P1211	Число попыток перезапуска	Этот параметр определяет, как часто преобразователь пытается выполнить перезапуск, если автоматический перезапуск активирован через P1210. Диапазон: 0 до 10 (заводская установка: 3)

5.6.3.9 Работа преобразователя в режиме защиты от замерзания

Функции

При падении температуры окружающей среды ниже установленного порогового значения, двигатель начинает автоматически вращаться, чтобы не допустить замерзания.

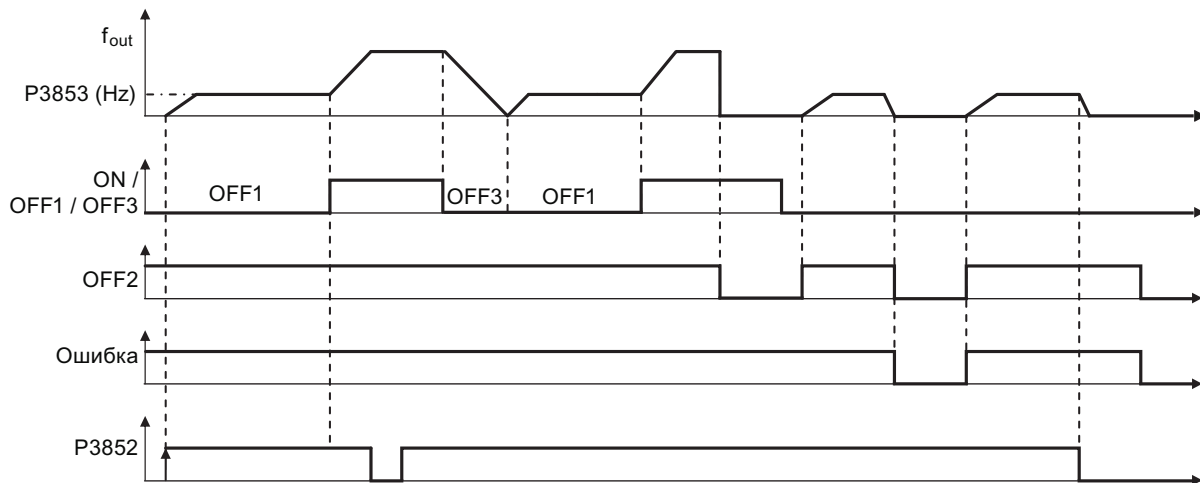

- ВЫКЛ1/ВЫКЛ3: Функция защиты от замерзания деактивирована, если активирована ВЫКЛ3, и снова запускается при активации ВЫКЛ1.
- ВЫКЛ2/ошибка: Двигатель останавливается и защита от замерзания деактивируется.


### Определение параметров

Параметр	Функция	Установка
P3852[0...2]	В1: Активировать защиту от замерзания	Этот параметр определяет источник команды для активации защиты. Если цифровой вход = 1, то инициируется защита (заводская установка: 0). Если P3853 ≠ 0, то защита от замерзания используется через применение установленной частоты к двигателю. Помните, что возможно переопределение защиты при следующих обстоятельствах: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если преобразователь работает и происходит активация сигнала защиты, то сигнал игнорируется.</li> <li>• Если двигатель работает от преобразователя, т.к. активен сигнал защиты, и поступает команда RUN, то команда RUN заменяет сигнал защиты.</li> <li>• Вывод команды ВЫКЛ при активированной защите останавливает двигатель.</li> </ul>
P3853[0...2]	Частота защиты от замерзания [Гц]	Этот параметр определяет частоту, применяемую при активной защите от замерзания к двигателю. Диапазон: 0,00 до 599,00 (заводская установка: 5.00)

#### 5.6.3.10 Работа преобразователя в режиме противоконденсатного подогрева

##### Функции

Если внешний датчик конденсата обнаруживает чрезмерный конденсат, то преобразователь использует постоянный ток для подогрева двигателя и предотвращения конденсации.

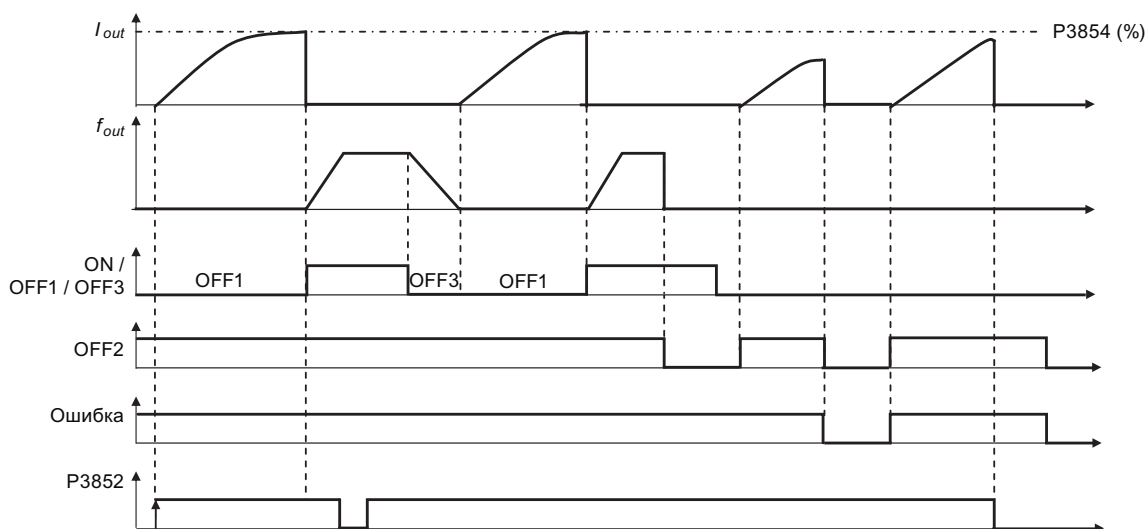

- ВЫКЛ1/ВЫКЛ3: Функция противоконденсатного подогрева деактивирована, если активирована ВЫКЛ3, и снова запускается при активации ВЫКЛ1.
- ВЫКЛ2/ошибка: Двигатель останавливается и противоконденсатный подогрев деактивируется.

Определение параметров


Параметр	Функция	Установка
P3852[0...2]	В1: Активировать защиту от замерзания	<p>Этот параметр определяет источник команды для активации защиты. Если цифровой вход = 1, то инициируется защита (заводская установка: 0).</p> <p>Если P3853 = 0 и P3854 ≠ 0, то противоконденсатный подогрев используется через подачу установленного тока на двигатель.</p> <p>Помнить, что возможно переопределение защиты при следующих обстоятельствах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если преобразователь работает и происходит активация сигнала защиты, то сигнал игнорируется.</li> <li>• Если двигатель работает от преобразователя, т.к. активен сигнал защиты, и поступает команда RUN, то команда RUN заменяет сигнал защиты.</li> <li>• Вывод команды ВЫКЛ при активированной защите останавливает двигатель.</li> </ul>
P3854[0...2]	Ток противоконденсатного подогрева [%]	<p>Этот параметр определяет постоянный ток (как процент от ном. тока), который при активном противоконденсатном подогреве подается на двигатель.</p> <p>Диапазон: 0 до 250 (заводская установка: 100)</p>

5.6.3.11 Работа преобразователя в спящем режиме

Функции

Двигатель отключается, если нагрузка падает ниже определенного порогового значения, и снова включается при превышении нагрузкой порогового значения.

Требуемая реакция простого режима энергосбережения

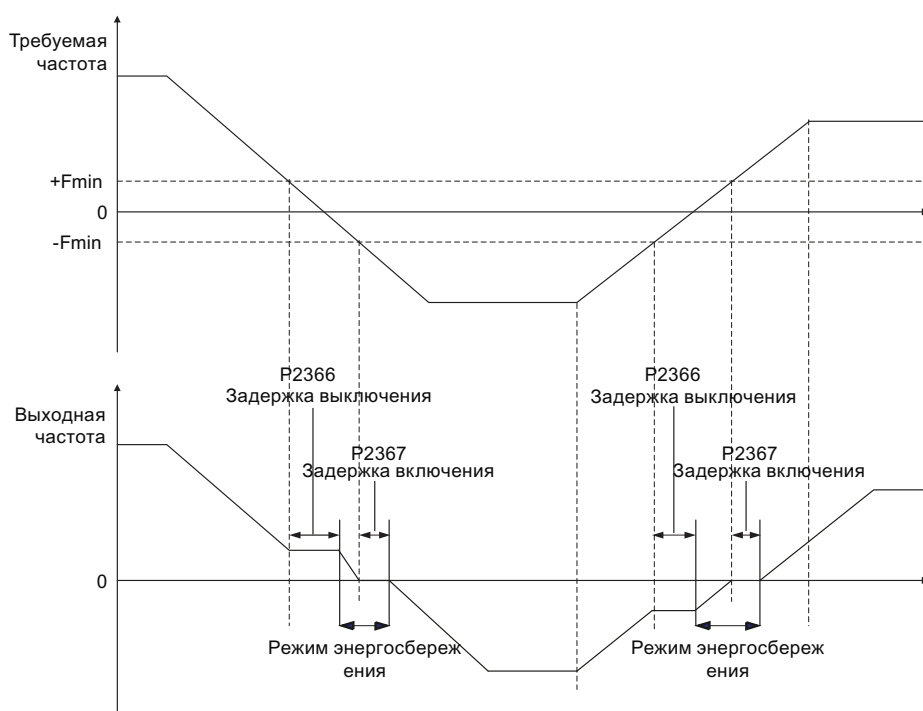


### Определение параметров

Параметр	Функция	Установка
P2365[0...2]	Активация / деактивация режима энергосбережения	Этот параметр активирует или деактивирует режим энергосбережения. = 0: деактивирован (заводская установка) = 1: активирован
P2366[0...2]	Задержка перед остановкой двигателя [с]	При активированном спящем режиме этот параметр определяет задержку перед переводом преобразователя в спящий режим. Диапазон: 0 до 254 (заводская установка: 5)
P2367[0...2]	Задержка перед запуском двигателя [с]	При активированном спящем режиме этот параметр определяет задержку перед выводом преобразователя из спящего режима. Диапазон: 0 до 254 (заводская установка: 2)
P1080[0...2]	Мин. частота [Гц]	Определяет мин. частоту для работы двигателя независимо от заданного значения частоты. Установленное здесь значение действует для вращения как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки. Диапазон: 0,00 до 599,00 (заводская установка: 0.00)

### 5.6.3.12 Настройка вобулятора

#### Функции

Вобулятор за счет наложения заданного значения вставляет predetermined, регулярные прерывания, необходимые при производстве искусственного волокна. Функция вобуляции может быть активирована через P2940. Функция не зависит от направления заданного значения, поэтому релевантно только абсолютное заданное значение. Сигнал вобуляции добавляется к главному заданному значению как дополнительное заданное значение. При изменении заданного значения функция вобуляции не активна. Макс. частота (P1082) также ограничивает сигнал вобуляции.

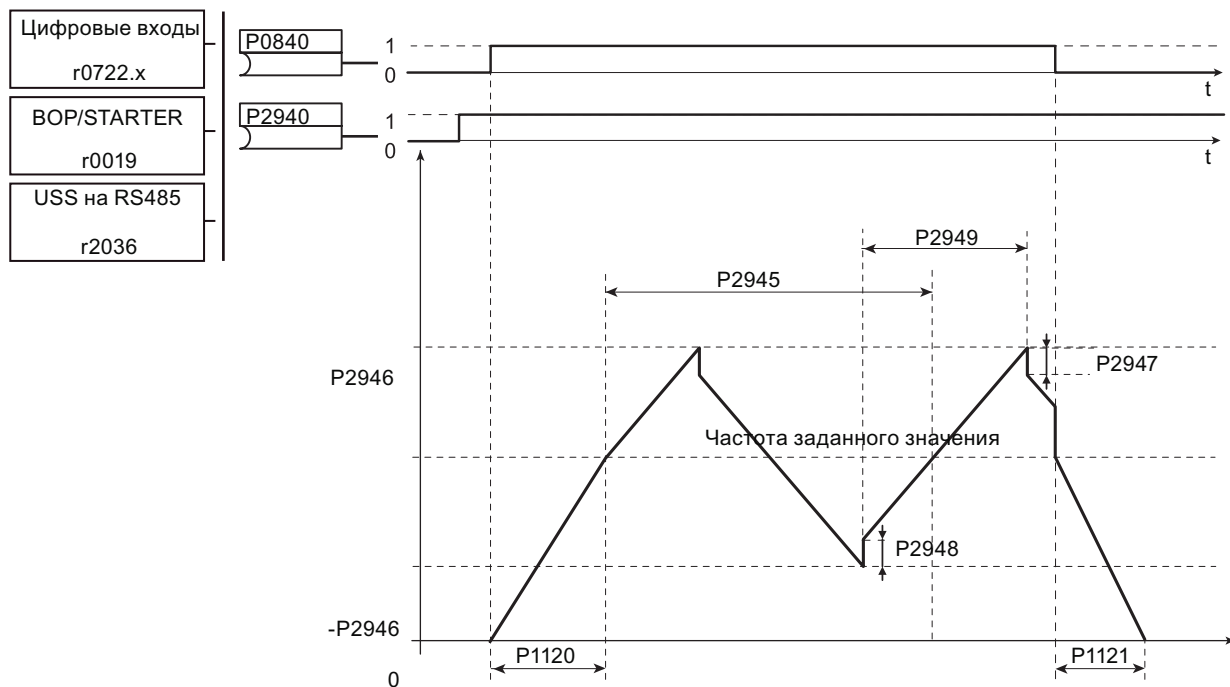

Сигнал ошибки функции вобуляции

#### Определение параметров

Параметр	Функция	Установка
P2940	BI: Разрешение функции вобуляции	Этот параметр определяет источник разрешения функции вобуляции. Заводская установка: 0.0
P2945	Частота сигнала вобуляции [Гц]	С помощью этого параметра определяется частота сигнала вобуляции. Диапазон: 0,001 до 10,000 (заводская установка: 1.000)


Параметр	Функция	Установка
P2946	Амплитуда сигнала вобуляции [%]	Этот параметр определяет величину амплитуды сигнала вобуляции, указанную как процент от актуального выводимого значения задатчика интенсивности (ЗИ). Диапазон: 0,000 до 0,200 (заводская установка: 0.000)
P2947	Шаг уменьшения сигнала вобуляции	Этот параметр определяет значение для шага уменьшения в конце положительного периода сигнала. Диапазон: 0,000 до 1,000 (заводская установка: 0.000)
P2948	Шаг увеличения сигнала вобуляции	Этот параметр определяет значение для шага увеличения в конце отрицательного периода сигнала. Диапазон: 0,000 до 1,000 (заводская установка: 0.000)
P2949	Длительность импульса сигнала вобуляции [%]	Этот параметр определяет относительную продолжительность переднего или заднего импульса. Диапазон: 0 до 100 (заводская установка: 50)

### 5.6.3.13 Работа преобразователя в режиме каскадирования двигателей


#### Функции

Каскадирование двигателей обеспечивает возможность управления макс. 2 дополнительными, ступенчатыми насосами или вентиляторами на основе системы ПИД. Система в целом состоит из одного управляемого преобразователем насоса/вентилятора и макс. 2 дополнительных насосов/вентиляторов, которые управляются контакторами или устройствами плавного пуска. Контактторы или устройства плавного пуска управляются через цифровые выходы преобразователя.

Рисунок ниже показывает традиционную насосную систему.

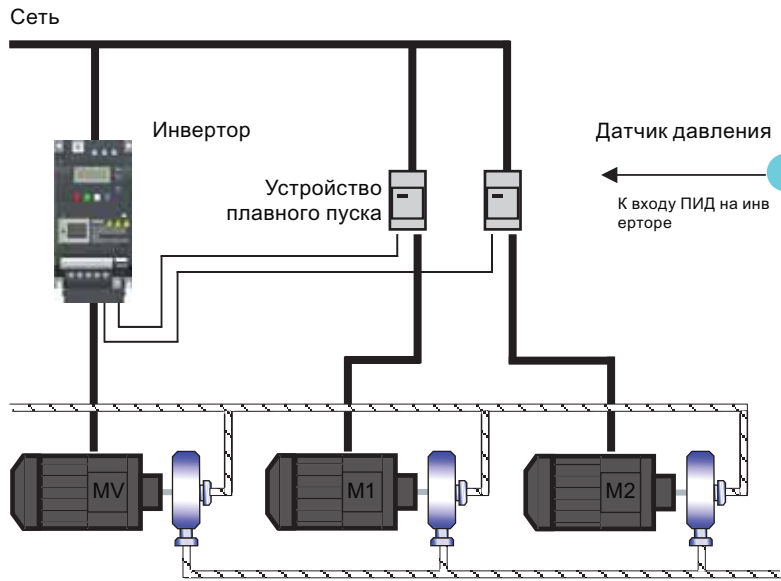

Каскадирование:

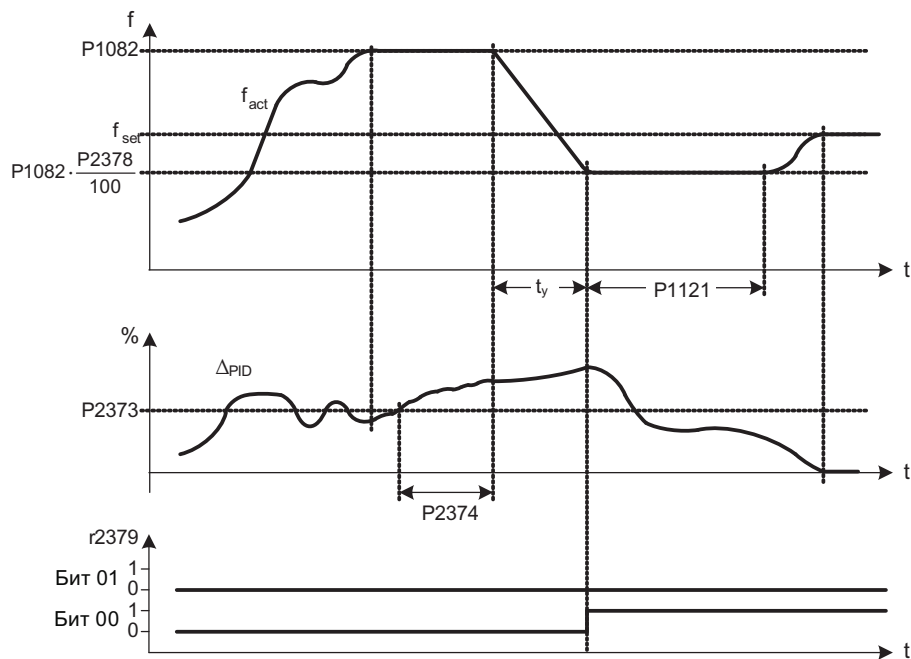


Условие для каскадирования:

- Ⓐ  $f_{act} \geq P1082$
- Ⓑ  $\Delta_{PID} \geq P2373$
- Ⓒ  $t_{\text{a}\text{b}} > P2374$

$$t_y = \left(1 - \frac{P2378}{100}\right) \cdot P1121$$



**Декаскадирование:**

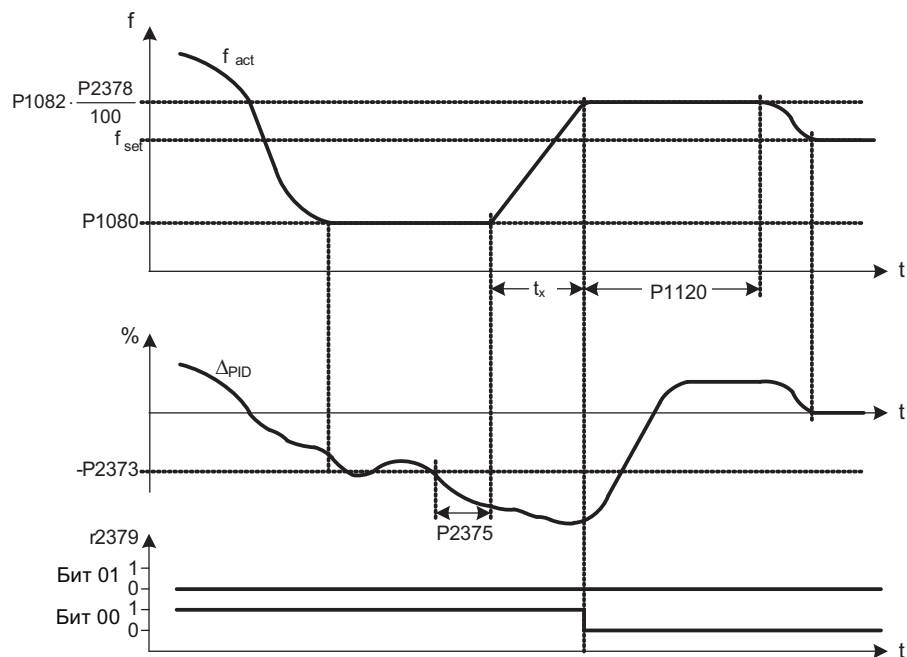

Условие для декаскадирования:

- Ⓐ  $f_{act} \leq P1080$
- Ⓑ  $\Delta_{PID} \leq -P2373$
- Ⓒ  $t_{\text{a} \oplus \text{b}} > P2375$

$$t_x = \left( \frac{P2378}{100} - \frac{P1080}{P1082} \right) \cdot P1120$$

**Определение параметров**


Параметр	Функция	Установка
P2370[0...2]	Режим останова для каскадирования двигателей	Этот параметр определяет режим останова для внешних двигателей при использовании каскадирования. = 0: Обычный останов (заводская установка) = 1: Последовательный останов
P2371[0...2]	Конфигурация каскадирования двигателей	Этот параметр определяет конфигурацию внешних двигателей (M1, M2), работающих в рамках функции каскадирования. = 0: Каскадирование двигателей деактивировано = 1: M1 = 1 x MV, M2 = не установлен = 2: M1 = 1 x MV, M2 = 1 x MV = 3: M1 = 1 x MV, M2 = 2 x MV
P2372[0...2]	Циклический режим каскадирования двигателей	Этот параметр обеспечивает циклический режим в рамках каскадирования двигателей. = 0: деактивирован (заводская установка) = 1: активирован

Параметр	Функция	Установка
P2373[0...2]	Гистерезис каскадирования двигателей [%]	P2373 как процент от заданного значения ПИД, на который должна быть превышена погрешность ПИД P2273, прежде чем вступит в силу задержка каскадирования. Диапазон: 0,0 до 200,0 (заводская установка: 20.0)
P2374[0...2]	Задержка каскадирования двигателей [с]	Этот параметр определяет период времени, в течение которого погрешность ПИД согласно P2273 должна превышать гистерезис каскадирования двигателей согласно P2373, прежде чем каскадирование начнет действовать. Диапазон: 0 до 650 (заводская установка: 30)
P2375[0...2]	Задержка декаскадирования двигателей [с]	Этот параметр определяет период времени, в течение которого погрешность ПИД согласно P2273 должна превышать гистерезис каскадирования двигателей согласно P2373, прежде чем каскадирование начнет действовать. Диапазон: 0 до 650 (заводская установка: 30)
P2376[0...2]	Переопределение задержки каскадирования двигателей [%]	P2376 как процент от заданного значения ПИД. Если погрешность ПИД P2273 превысит это значение, то каскадирование или декаскадирование двигателей выполняется независимо от установок задержки. Диапазон: 0,0 до 200,0 (заводская установка: 25.0) <b>Указание:</b> Значение этого параметра всегда должно превышать гистерезис каскадирования согласно P2373.
P2377[0...2]	Длительность блокировки каскадирования двигателей [с]	Этот параметр определяет, на сколько будет отложено переопределение задержки после каскадирования/декаскадирования двигателей. Диапазон: 0 до 650 (заводская установка: 30)
P2378[0...2]	Частота каскадирования двигателей f_st [%]	Этот параметр определяет частоту, на которую переключается цифровой выход (DO) при событии (де)каскадирования, если преобразователь движется от макс. к минимальной частоте (или наоборот). Диапазон: 0,0 до 120,0 (заводская установка: 50.0)
r2379.0...1	CO/BO: Слово состояния каскадирования двигателей	Этот параметр показывает выходное слово функции каскадирования двигателей, с помощью которого могут устанавливаться внешние соединения. Бит 00: Запуск двигателя 1 (Да = 1, Нет = 0) Бит 01: Запуск двигателя 2 (Да = 1, Нет = 0)
P2380[0...2]	Время работы каскадирования двигателей [ч]	Этот параметр показывает время работы внешних двигателей в часах. <b>Индекс:</b> [0]: Двигатель 1 – время работы в часах [1]: Двигатель 2 – время работы в часах [2]: Не используется Диапазон: 0,0 до 4294967295 (заводская установка: 0.0)

### 5.6.3.14 Работа преобразователя в режиме защиты от кавитации

#### Функции

Защита от кавитации инициирует ошибку/предупреждение при наличии условий кавитации. Если преобразователь не получает обратного сигнала от датчика насоса, то он инициирует отключение, чтобы предотвратить повреждения из-за кавитации.

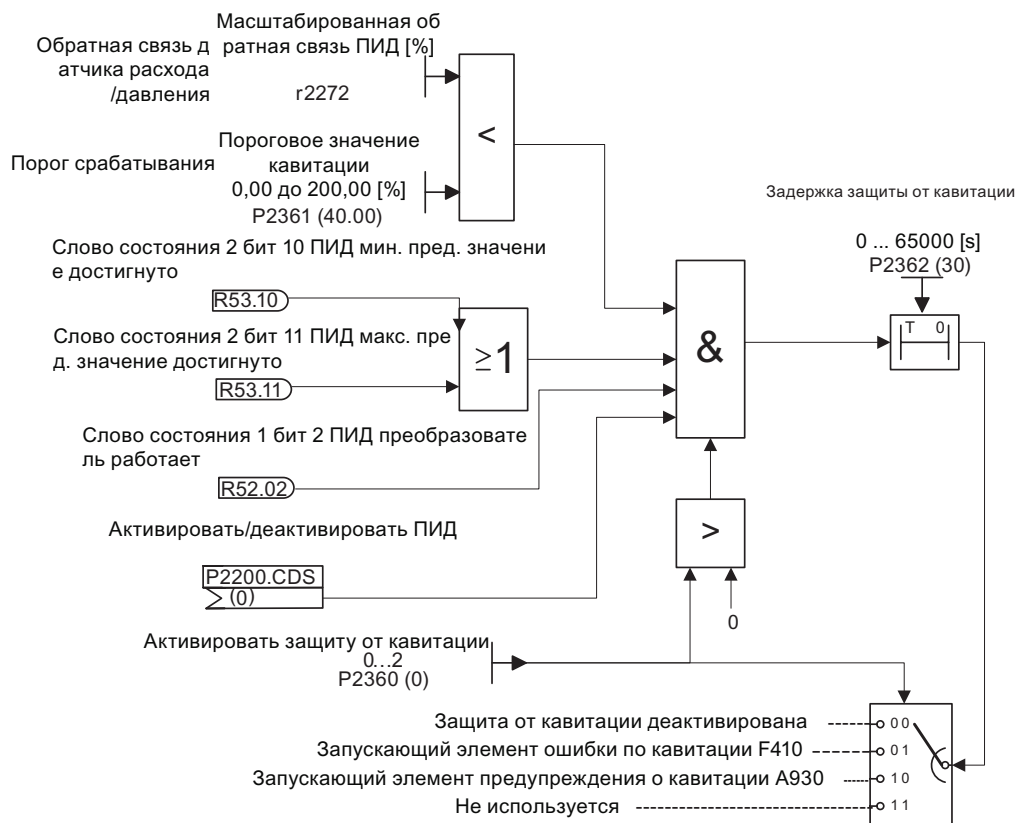

Логическая схема защиты от кавитации

## Определение параметров

Параметр	Функция	Установка
P2360[0...2]	Активировать защиту от кавитации	Этот параметр активирует функцию защиты от кавитации. = 1: Ошибка = 2: Предупреждение
P2361[0...2]	Пороговое значение кавитации [%]	Указывается как процентная доля (%), определяет пороговое значение обратной связи, после превышения которого выводится ошибка/предупреждение. Диапазон: 0,00 до 200,00 (заводская установка: 40.00)
P2362[0...2]	Длительность защиты от кавитации [с]	Этот параметр определяет, как долго должны иметь место условия кавитации, прежде чем будет выведена ошибка/предупреждение. Диапазон: 0 до 65000 (заводская установка: 30)

## 5.6.3.15 Установка определенных пользователем параметров по умолчанию

## Функции

С помощью функции определенных пользователем параметров по умолчанию можно сохранить блок параметров, отличающихся от заводских установок. После сброса параметров могут использоваться эти иные значения по умолчанию. Для удаления определенных пользователем значений по умолчанию и сброса преобразователя на предустановленные на заводе параметры потребуется дополнительный сброс на заводские установки.

## Создание определенных пользователем параметров по умолчанию

1. Установить необходимые для преобразователя параметры.
2. Если P0971 установлен на 21, то текущее состояние преобразователя сохраняется как данные пользователя.

## Изменение определенных пользователем параметров по умолчанию

1. Преобразователь может быть переведен в стандартное состояние через установку P0010 на 30 и P0970 на 1. Теперь преобразователь находится в определенном пользователем состоянии, если такое не сконфигурировано, то были снова применены заводские установки.
2. Установить необходимые для преобразователя параметры.
3. Через установку P0971 на 21 текущее состояние сохраняется как определенное пользователем.

## Определение параметров

Параметр	Функция	Установка
P0010	Параметры ввода в эксплуатацию	С помощью этого параметра фильтрация параметров выполняется таким образом, что выбираются только относящиеся к определенной функциональной группе параметры. Он должен быть установлен на 30, чтобы можно было сохранить или удалить определенные пользователем значения по умолчанию. = 30: Заводская установка
P0970	Сброс на заводские установки	С помощью этого параметра все параметры сбрасываются на значения определенных пользователем параметров по умолчанию или на заводские установки. = 1: Сброс параметров на определенные пользователем значения по умолчанию, а если таковые не сконфигурированы - восстановление заводских установок. = 21: Сброс параметров на заводские установки, при этом определенные пользователем значения по умолчанию (если таковые сохранены) удаляются.
P0971	Передача данных из RAM в EEPROM	С помощью этого параметра данные передаются из RAM в EEPROM. = 1: Запустить передачу = 21: Запустить передачу и сохранить изменения параметров как определенные пользователем значения по умолчанию.

Информацию по сбросу преобразователя на заводские установки можно найти в разделе "Восстановление значений по умолчанию (Страница 130)".

## 5.6.3.16 Установки для работы с двойным порогом частоты

## Функции


С помощью функции двойной рампы разгона/торможения можно спараметризовать преобразователь таким образом, что при разгоне или торможении до заданного значения от сможет переходить с одного порога частоты на другой. Эта функция полезна для чувствительных грузов, когда быстрый разгон или торможения могут привести к повреждениям. Функция работает следующим образом:

## Разгон:

- Преобразователь начинает ускорение по установленной в P1120 рампе разгона.
- При " $f_{act} > P2157$ " выполняется переход на рампу разгона в P1060.

**Торможение:**

- Преобразователь начинает замедление по установленной в P1061 рампе торможения.
- При "f\_act < P2159" выполняется переход на рампу торможения в P1121.

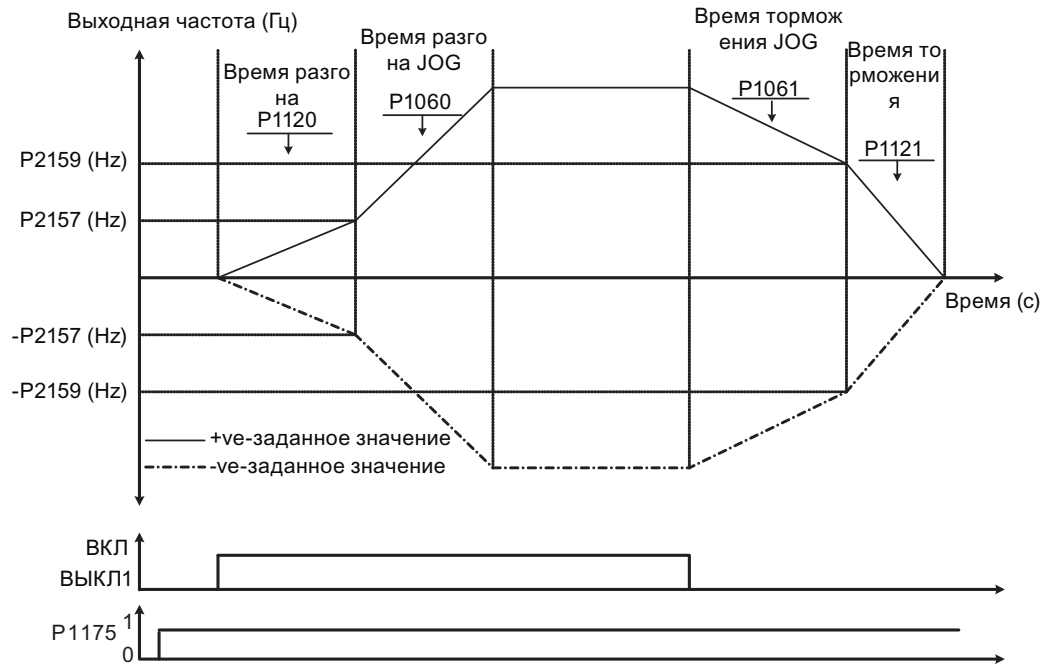

Помните, что алгоритм для двойной рампы разгона/торможения r2198, биты 1 и 2, используется для определения (f\_act > P2157) и (f\_act < P2159).

**Определение параметров**

Параметр	Функция	Установка
P1175[0...2]	BI: Активировать двойную рампу разгона/торможения	Этот параметр определяет источник команды для активации двойного порога частоты. Если цифровой вход равен 1, то используется двойная рампа разгона/торможения. Заводская установка 0.
P1060[0...2]	Время разгона JOG [с]	Этот параметр определяет время разгона JOG. Диапазон: 0,00 до 650,00 (заводская установка: 10.00)
P1061[0...2]	Время торможения JOG [с]	Этот параметр определяет время торможения JOG. Диапазон: 0,00 до 650,00 (заводская установка: 10.00)

Параметр	Функция	Установка
P1120[0...2]	Время разгона [с]	Этот параметр определяет интервал времени, необходимый двигателю, чтобы разогнаться из состояния покоя до макс. частоты (P1082), если время сглаживания не используется. Диапазон: 0,00 до 650,00 (заводская установка: 10.00)
P1121[0...2]	Время торможения [с]	Этот параметр определяет интервал времени, необходимый двигателю, чтобы остановиться от макс. частоты (P1082) до состояния покоя, если время сглаживания не используется. Диапазон: 0,00 до 650,00 (заводская установка: 10.00)
P2157[0...2]	Порог частоты f_2 [Гц]	Этот параметр определяет пороговое значение 2 для сравнения частоты вращения или частоты с пороговыми значениями. Диапазон: 0,00 до 599,00 (заводская установка: 30.00)
P2159[0...2]	Порог частоты f_3 [Гц]	Этот параметр определяет пороговое значение 3 для сравнения частоты вращения или частоты с пороговыми значениями. Диапазон: 0,00 до 599,00 (заводская установка: 30.00)

### 5.6.3.17 Настройка функции "Связь по постоянному току"

#### Функции


Преобразователь SINAMICS V20 позволяет выполнить электрическое соединение двух преобразователей одного типоразмера через промежуточный контур. Главными преимуществами такого соединения являются:

- Снижение энергозатрат за счет использования генераторной энергии одного преобразователя в качестве движущей энергии во втором преобразователе.
- Снижение монтажных расходов, т.к. преобразователи при необходимости могут использовать общий модуль торможения.
- В некоторых случаях возможность полного отказа от модуля торможения.

В типичном приложении, представленном на рисунке ниже, соединение двух преобразователей SINAMICS V20 одного типоразмера и характеристик, позволяет направлять энергию из одного преобразователя, который в настоящий момент осуществляет торможение груза, через промежуточный контур во второй преобразователь. Как следствие меньше энергии потребляется из сети. При таком сценарии общий расход тока уменьшается.

Соединение для связи по постоянному току

Рисунок ниже показывает подключение системы с помощью связи по постоянному току.

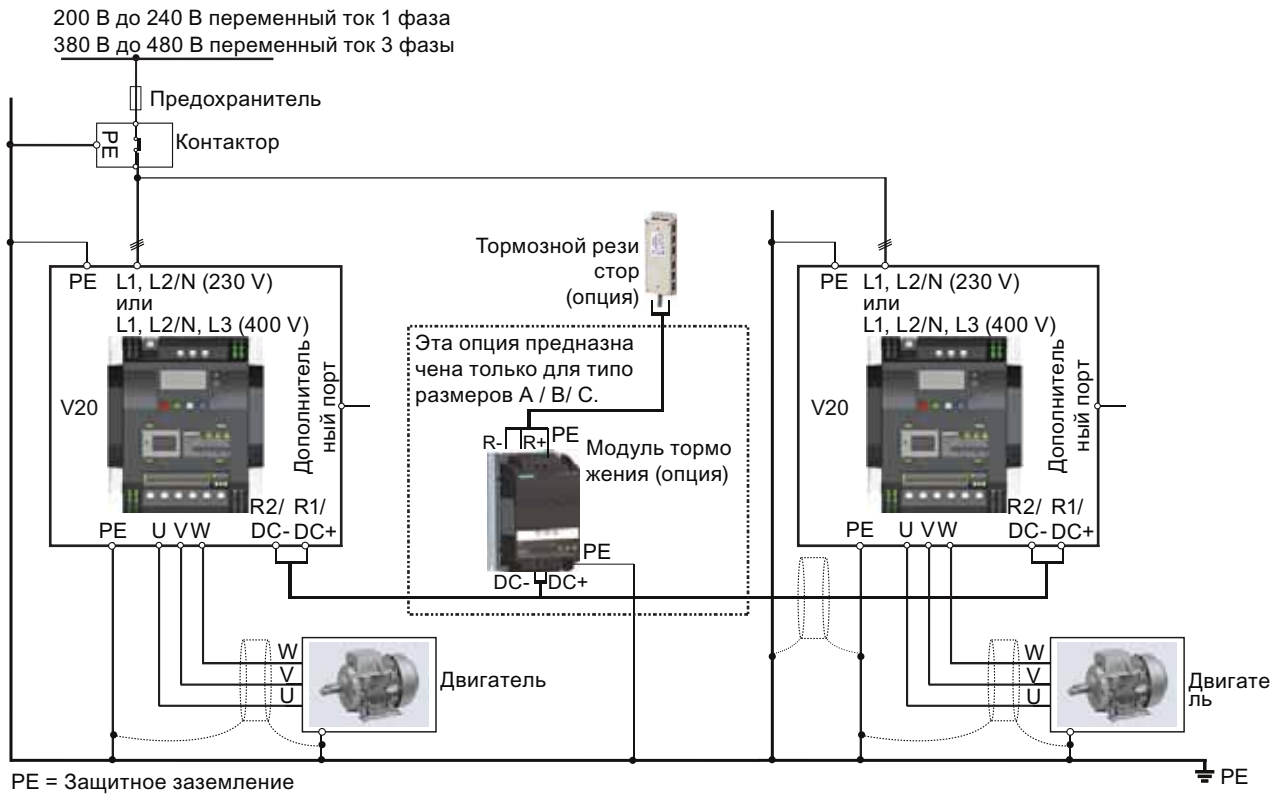


Рекомендуемые типы предохранителей, сечения кабелей и моменты затяжки винтов можно найти в разделе "Типичные точки подключения к системе (Страница 29)" и "Описание клемм (Страница 31)".

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Разрушение преобразователя**

Обязательно убедиться в правильной полярности соединений промежуточного контура. Спутывание полярности соединений клеммы постоянного тока может вызвать разрушение преобразователя.



 <b>ВНИМАНИЕ</b>
<b>Знание техники безопасности</b> Соединенные преобразователи SINAMICS V20 должны иметь одну ном. мощность и напряжение питания. Соединенные преобразователи должны быть подключены к сетевому питанию через отдельную систему предохранителей и контакторов, соотнесенную отдельному преобразователю используемого типа. С помощью связи по постоянному току может быть соединено макс. два преобразователя SINAMICS V20.
<b>ЗАМЕТКА</b>
<b>Встроенный тормозной прерыватель</b> Встроенный в преобразователь типоразмера D тормозной прерыватель активен только при поступлении команды ВКЛ на текущий работающий преобразователь. Если преобразователь выключен, то генераторная энергия не может перенаправляться на внешний тормозной резистор.

### Границы и ограничения

- Макс. длина соединительного кабеля составляет 3 метра.
- Для преобразователей типоразмера А до С, если требуется модуль торможения, необходимо использовать дополнительный штекерный разъем с тем же ном. током, что и у соединительного кабеля для подключения проводов модуля торможения к DC+ и DC-, т.к. клеммы преобразователя могут не выдержать дополнительного подключения.
- Ном. ток кабеля к модулю торможения должен составлять мин. 9,5 А для полной ном. мощности 5,5 кВт (измерено с мин. величиной сопротивления 56 Ω). Использовать экранированный соединительный кабель.
- Для 3-фазного преобразователя типоразмера D контур реостатного торможения является самостоятельным и требуется лишь подключить один внешний тормозной резистор к одному из преобразователей. Подробности по выбору подходящего тормозного резистора можно найти в разделе "Тормозной резистор (Страница 342)".
- Смешанное торможение не может быть активировано.

---

### Примечание

#### Мощность и потенциальная экономия энергии

Мощность и потенциальная экономия энергии при использовании функции связи по постоянному току во многом зависят от решаемой задачи. Поэтому Siemens не делает заключений касательно мощности и потенциальной экономии энергии метода связи по постоянному току.

---

**Примечание**

**Стандарты/нормы и исключение ответственности по ЭМС**

Конфигурация связи по постоянному току с преобразователями SINAMICS V20 не сертифицирована для использования в приложениях UL/cUL.

Поэтому претензии касательно характеристик ЭМС этой конфигурации не принимаются.

## 5.7 Восстановление значений по умолчанию

### Восстановление заводских установок

Параметр	Функция	Установка
P0003	Уровень доступа пользователя	= 1 (уровень по умолчанию для доступа пользователя)
P0010	Параметры ввода в эксплуатацию	= 30 (заводская установка)
P0970	Сброс на заводские установки	= 21: Сброс параметров на заводские установки, при этом определенные пользователем значения по умолчанию (если таковые сохранены) удаляются.


### Восстановление значений по умолчанию пользователя

Параметр	Функция	Установка
P0003	Уровень доступа пользователя	= 1 (уровень по умолчанию для доступа пользователя)
P0010	Параметры ввода в эксплуатацию	= 30 (заводская установка)
P0970	Сброс на заводские установки	= 1: Сброс параметров на определенные пользователем значения по умолчанию, а если таковые не сконфигурированы - восстановление заводских установок.

После установки параметра P0970 на преобразователе отображается „8 8 8 8“ и экран „P0970“. P0970 и P0010 автоматически сбрасываются на свое начальное значение 0.

SINAMICS V20 поддерживает коммуникацию с PLC от Siemens через USS на RS485. Через параметры можно установить, должен ли интерфейс RS485 использовать протокол USS или MODBUS RTU. USS это установка шины по умолчанию. Для коммуникации RS485 рекомендуется использовать экранированную витую пару.

Проверить правильность подключения шины. Для этого подключить терминатор 120 Ом между клеммами шины (P+, N-) устройства на стороне шины и терминатор между клеммами шины устройства на другой стороне шины. В случае терминатора речь должна идти о сопротивлении 1,5 кОм от 10 V к P+, 120 Ом от P+ к N- и 470 Ом от N- к 0 V. Подходящий терминатор можно приобрести на Siemens.

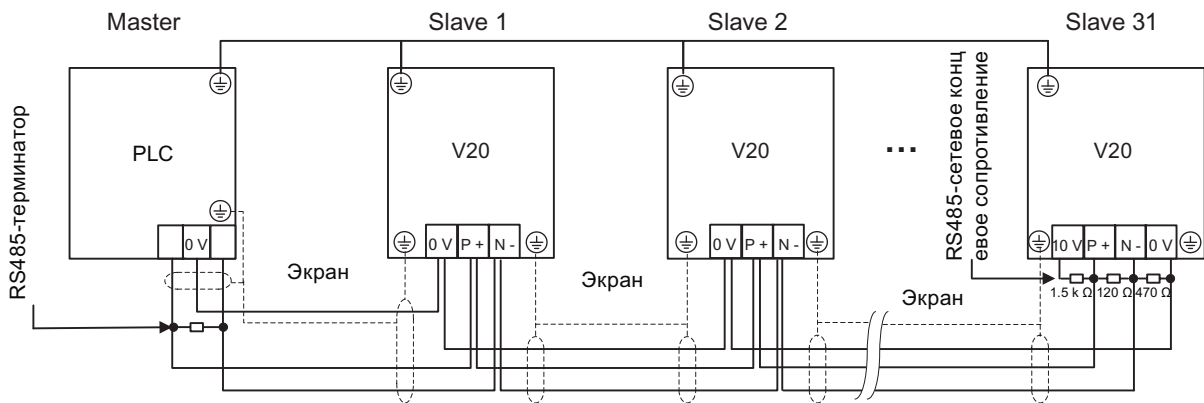


## 6.1 Коммуникация USS


### Обзор

К одному PLC (Master) через последовательный интерфейс может быть подключено до 31 преобразователя (Slave), которыми PLC управляет через протокол USS для последовательной шины. Slave никогда не может начать передачи без инициирования с Master, поэтому прямая передача между отдельными Slave невозможна.

Обмен данными:

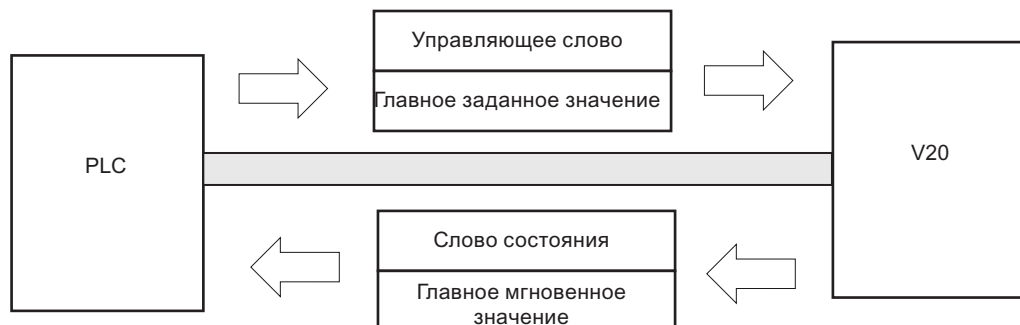

Сообщения всегда передаются в следующем формате (полудуплексный режим):

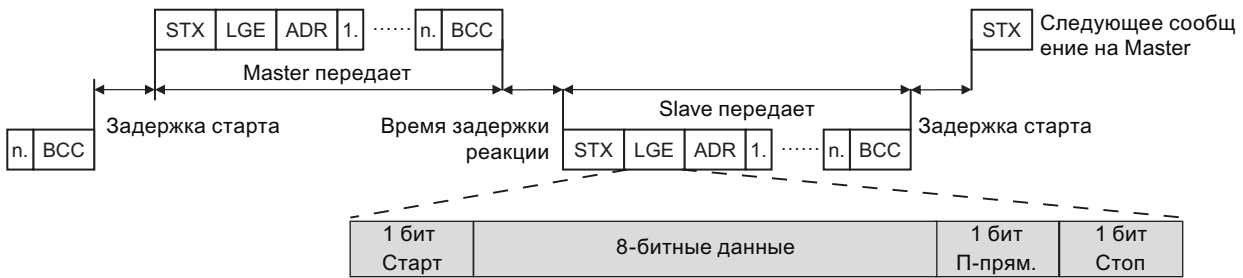

- Время задержки реакции: 20 мс
- Пусковая задержка: в зависимости от скорости передачи (мин. время для последовательности из 2 символов: 0,12 до 2,3 мс)
- Последовательность передачи для сообщений:
  - Master опрашивает Slave 1, после отвечает Slave 1
  - Master опрашивает Slave 2, после отвечает Slave 2
- Специальные символы, которые не могут быть изменены:
  - 8 битов данных
  - 1 бит четности
  - 1 стоповый бит

Сокращение	Объяснение	Длина	Объяснение
STX	Начало текста	Символ ASCII	02 шестн
LGE	Длина телеграммы	1 байт	Содержит длину телеграммы
ADR	Адрес	1 байт	Содержит адрес Slave и тип телеграммы (двоичная кодировка)
1. .... n.	Сетевые символы	Каждый 1 байт	Данные сети, содержание зависит от запроса
BCC	Символ контроля блока	1 байт	Символы защиты данных

**ID запроса и ответа**

ID запроса и ответа записываются в биты 12 до 15 компонента PKW (параметр-ID-значение) телеграммы USS.

**ID запроса (Master → Slave)**

ID запроса	Описание	ID ответа	
		полож.	отриц.
0	Нет запроса	0	7 / 8
1	Запрос значения параметра	1 / 2	7 / 8
2	Изменение значения параметра (слово)	1	7 / 8
3	Изменение значения параметра (двойное слово)	2	7 / 8
4	Запрос описательного элемента	3	7 / 8
6	Запрос значения параметра (массив)	4 / 5	7 / 8
7	Изменение значения параметра (массив, слово)	4	7 / 8
8	Изменение значения параметра (массив, двойное слово)	5	7 / 8
9	Запрос числа элементов массива	6	7 / 8
11	Изменение значения параметра (массив, двойное слово) и сохранение в EEPROM	5	7 / 8
12	Изменение значения параметра (массив, слово) и сохранение в EEPROM	4	7 / 8
13	Изменение значения параметра (двойное слово) и сохранение в EEPROM	2	7 / 8
14	Изменение значения параметра (слово) и сохранение в EEPROM	1	7 / 8

**ID ответа (Slave → Master)**

ID ответа	Описание
0	Нет ответа
1	Передать значения параметра (слово)
2	Передать значения параметра (двойное слово)
3	Передать описательный элемент
4	Передать значение параметра (массив, слово)
5	Передать значение параметра (массив, двойное слово)
6	Передать число элементов массива
7	Запрос не может быть обработан, задание не может быть выполнено (с номером ошибки)
8	Нет состояния мастер-контроллера / нет права изменения параметров интерфейса PKW

**Номера ошибок в ID ответа 7 (Запрос не может быть обработан)**

№	Описание
0	Недопустимый PNU (недопустимый номер параметра, номер параметра отсутствует)
1	Значение параметра не может быть изменено (параметр защищен от записи)
2	Значение выше или ниже порога (нарушение предельного значения)
3	Неправильный субиндекс

№	Описание
4	Нет массива
5	Неправильный тип параметра/неправильный тип данных
6	Недопустимая установка (значение параметра может быть сброшено только на ноль)
7	Описанный элемент не может быть изменен и возможно только его чтение.
9	Описательные данные отсутствуют
10	Неправильная группа доступа
11	Нет прав на изменение параметров. См. параметр P0927. Необходимо состояние мастер-управления.
12	Неправильный пароль
17	Текущее состояние преобразователя не позволяет обрабатывать запросы.
18	Другие ошибки
20	Недопустимое значение. Обращение с целью изменения для значения, которое хотя и находится в пределах границ, но является недопустимым по иным причинам (параметр с определенными индивидуальными значениями).
101	Параметр в настоящий момент деактивирован; параметр без функций в текущем состоянии преобразователя.
102	Ширины канала связи недостаточно для ответа (в зависимости от числа PKW и макс. длины полезных данных преобразователя).
104	Недопустимое значение параметра
105	Параметр индексирован.
106	Запрос не содержится / задача не поддерживается.
109	Превышение времени для запроса PKW/превышение числа повторных попыток/ожидание ответа от CPU
110	Значение параметра не может быть изменено (параметр заблокирован).
200 / 201	Выход за измененную нижнюю/верхнюю границу
202 / 203	Отсутствует индикация на BOP
204	Имеющегося права доступа не достаточно для изменения параметров.
300	Ошибка элементов массива.

Базовые установки преобразователя

Параметр	Функция	Установка
P0010	Параметры ввода в эксплуатацию	= 30: Сброс на заводские установки
P0970	Сброс на заводские установки	Возможные установки: = 1: Сброс всех параметров (без определенных пользователем параметров по умолчанию) на их значения по умолчанию = 21: Сброс всех параметров и всех определенных пользователем параметров по умолчанию на заводские установки <b>Указание:</b> Параметры P2010, P2011 и P2023 сохраняют свои значения после сброса на заводские установки.
P0003	Уровень доступа пользователя	= 3
P0700	Выбор источника команд	= 5: USS / MODBUS на RS485 Заводская установка: 1 (панель оператора)
P1000	Выбор заданного значения частоты	= 5: USS на RS485 Заводская установка: 1 (заданное значение MOP)
P2023	Выбор протокола RS485	= 1: USS (заводская установка) <b>Указание:</b> После изменения P2023 выключить и снова включить преобразователь. После отключения подождать, пока погаснет светодиод или индикатор (может длиться несколько секунд), прежде чем снова включать прибор. Если P2023 был изменен через PLC, то необходимо убедиться, что изменение было сохранено через P0971 в EEPROM.
P2010[0]	Скорость передачи USS / MODBUS	Возможные установки: = 6: 9600 бит/с = 7: 19200 бит/с = 8: 38400 бит/с (заводская установка) ... = 12: 115200 бит/с
P2011[0]	Адрес USS	Определяет однозначный адрес преобразователя. Диапазон: 0 до 31 (заводская установка: 0)
P2012[0]	Длина данных процесса USS	Определяет число 16-битных слов в области данных процесса телеграммы USS. Диапазон: 0 до 8 (заводская установка: 2)

Параметр	Функция	Установка
P2013[0]	USS длина PKW (параметр-ID-значение)	Определяет число 16-битных слов в области PKW телеграммы USS. Возможные установки: = 0, 3, 4: 0, 3 или 4 слова = 127: переменная длина (заводская установка)
P2014[0]	Период получения телеграммы USS / MODBUS [мс]	Если время установлено на 0, то ошибка не создается (т.е. контроль времени деактивирован).
r2024[0] ... r2031[0]	Статистика ошибок USS/MODBUS	Состояние информации телеграммы на RS485 передается независимо от установленного в P2023 протокола.
r2018[0...7]	CO: Данные процесса от USS/MODBUS на RS485	Показывает полученные через USS/MODBUS на RS485 данные процесса.
P2019[0...7]	CI: Данные процесса на USS/MODBUS на RS485	Показывает переданные через USS/MODBUS на RS485 данные процесса.

## 6.2 Коммуникация MODBUS

### Обзор

В случае MODBUS только Master может начинать коммуникацию, на которую отвечает Slave. Существуют две возможности передачи сообщения на Slave. Это одноадресный метод (адрес 1 до 247), при котором Master обращается к Slave напрямую, и метод широковещательной рассылки (адрес 0), при котором Master обращается ко всем Slave.

При получении Slave предназначенного ему сообщения код функции дает ему указание о выполнении действия. Для определенной в коде функции задачи Slave может получить некоторые данные. Для проверки ошибок передается и код CRC.

После получения и обработки одноадресного сообщения MODBUS-Slave отправляет ответ, но только в том случае, если в принятом сообщении отсутствуют ошибки. При ошибке обработки Slave возвращает сообщение об ошибке. Следующие специальные символы в сообщении не могут быть изменены: 8 битов данных, 1 бит четности и 1 стоповый бит.

Пауза в начале >= 3,5 Рабочий цикл символа	Блок прикладных данных					Пауза в конце >= 3,5 Рабочий цикл символа
	Адрес Slave	Блок данных протокола		CRC		
		Код функции	Данные	2 байта		
1 байт	1 байт	0 ... 252 байта	CRC низ.	CRC выс.		

### Поддерживаемые коды функции

SINAMICS V20 поддерживает только три кода функций. При получении неизвестного кода функции возвращается сообщение об ошибке.



### FC3 - чтение регистров временного хранения информации

При получении сообщения с FC = 0 x 03 ожидается 4 байта данных, т.е. FC3 содержит 4 байта информации:

- 2 байта для начального адреса
- 2 байта для числа регистров

Байт 1	Байт 2	Байт 3	Байт 4	Байт 5	Байт 6	Байт 7	Байт 8
Адрес	FC (0 x 03)	Начальный адрес (старший байт)	Начальный адрес (младший байт)	Число регистров (старший байт)	Число регистров (младший байт)	CRC	CRC

### FC6 - запись в отдельный регистр

При получении сообщения с FC = 0 x 06 ожидается 4 байта данных, т.е. FC6 содержит 4 байта информации:

- 2 байта для адреса регистра
- 2 байта для значения регистра

Байт 1	Байт 2	Байт 3	Байт 4	Байт 5	Байт 6	Байт 7	Байт 8
Адрес	FC (0 x 06)	Начальный адрес (старший байт)	Начальный адрес (младший байт)	Новое значение регистра (старший байт)	Новое значение регистра (младший байт)	CRC	CRC

### FC16 - запись в несколько регистров

При получении сообщения с FC = 0 x 10 ожидается 5 + N байт данных, т.е. FC16 содержит 5 + N байт информации:

- 2 байта для начального адреса
- 2 байта для числа регистров
- 1 байт для числа байтов
- N байтов для значений регистра

Байт 1	Байт 2	Байт 3	Байт 4	Байт 5	Байт 6	Байт 7	Байт 7 + n	Байт 8 + n	Байт 9 + n	Байт 10 + n
Адрес	FC (0 x 10)	Начальный адрес (старший байт)	Начальный адрес (младший байт)	Число регистров (старший байт)	Число регистров (младший байт)	Число байт	п. значение (старший байт)	п. значение (младший байт)	CRC	CRC

**Реакции на исключения**

Если в ходе обработки MODBUS обнаруживается ошибка, то Slave отвечает с FC запроса, но со старшим битом FC, а также с кодом исключительного условия в поле данных. Но обнаруженная в глобальном адресе 0 ошибка не приводит к ответу, так как не все Slave могут ответить одновременно.

Если ошибка обнаруживается в полученном сообщении (к примеру, ошибка четности, неправильный CRC и т.п.), то ответ на Master НЕ отправляется.

Учитывать: При получении запроса с F16, содержащего команду записи, которую преобразователь не может выполнить (среди прочего, запись с нулевой строкой), хотя ответ исключительного условия и возвращается, то оставшиеся возможные процессы записи все же выполняются.

SINAMICS V20 поддерживает следующие коды исключительного условия MODBUS:

Код исключительного условия	Обозначение MODBUS	Объяснение
01	Недействительный код функции	Этот код функции не поддерживается. Поддерживаются только FC3, FC6 и FC16.
02	Недействительный адрес данных	Был запрошен недействительный адрес.
03	Недействительное значение данных	Было обнаружено недействительное значение данных.
04	Отказ Slave-устройства	Возникла неустраняемая ошибка при обработке устройством операции.

Таблица ниже показывает случаи, когда возвращается код исключительного условия:

Описание ошибки	Код исключительного условия
Неизвестный код функции	01
Требуется чтение регистров, находящихся за пределами досягаемости.	02
Требуется запись в регистр, находящийся за пределами досягаемости.	02
Запрос на чтение для слишком большого числа регистров (>125)	03
Запрос на запись для слишком большого числа регистров (>123)	03
Неправильная длина сообщения	03
Запрошена запись в регистр с защитой от записи.	04
Запись в регистр, ошибка при доступе к параметрам	04
Чтение регистра, ошибка диспетчера параметров	04
Запрошена запись в нулевую строку.	04
Неизвестная ошибка	04

Базовые установки преобразователя

Параметр	Функция	Установка
P0010	Параметры ввода в эксплуатацию	= 30: Сброс на заводские установки
P0970	Сброс на заводские установки	Возможные установки: = 1: Сброс всех параметров (без определенных пользователем параметров по умолчанию) на их значения по умолчанию = 21: Сброс всех параметров и всех определенных пользователем параметров по умолчанию на заводские установки <b>Указание:</b> Параметры P2010, P2021 и P2023 сохраняют свои значения после сброса на заводские установки.
P0003	Уровень доступа пользователя	= 3
P0700	Выбор источника команд	= 5: USS / MODBUS на RS485 Заводская установка: 1 (панель оператора)
P2010[0]	Скорость передачи USS / MODBUS	Возможные установки: = 6: 9600 бит/с = 7: 19200 бит/с = 8: 38400 бит/с (заводская установка) ... =12 115.200 бит/с
P2014[0]	Период получения телеграммы USS / MODBUS [мс]	Если время установлено на 0, то ошибка не создается (т.е. контроль времени деактивирован).
P2021	Адрес Modbus	Определяет однозначный адрес преобразователя. Диапазон: 1 до 247 (заводская установка: 1)
P2022	Превышение времени для ответа Modbus [мс]	Диапазон: 0 до 10000 (заводская установка: 1000)
P2023	Выбор протокола RS485	= 2: Modbus Заводская установка: 1 (USS) <b>Указание:</b> После изменения P2023 выключить и снова включить преобразователь. После отключения подождать, пока погаснет светодиод или индикатор (может длиться несколько секунд), прежде чем снова включать прибор. Если P2023 был изменен через PLC, то необходимо убедиться, что изменение было сохранено через P0971 в EEPROM.
r2024[0] ... r2031[0]	Статистика ошибок USS/MODBUS	Состояние информации телеграммы на RS485 передается независимо от установленного в P2023 протокола.

Параметр	Функция	Установка
r2018[0...7]	CO: Данные процесса от USS/MODBUS на RS485	Показывает полученные через USS/MODBUS на RS485 данные процесса.
P2019[0...7]	CI: Данные процесса на USS/MODBUS на RS485	Показывает переданные через USS/MODBUS на RS485 данные процесса.

**Таблица соответствий**

Как следует из таблицы ниже, преобразователь SINAMICS V20 поддерживает два блока регистров (40001 до 40062 и 40100 до 40522). "Ч", "З", "Ч/З" в столбце "Доступ" означают "Чтение", "Запись" и "Чтение/запись".

Регистр №		Описание	Доступ	Единица	Коэффициент масштабирования	Область или текст Вкл/Выкл		Чтение	Запись
Преобразователь	MODBUS								
0	40001	WDOG TIME	Ч/З	мс	1	0 - 65535		-	-
1	40002	WDOG ACTION	Ч/З	-	1	-		-	-
2	40003	FREQ REF	Ч/З	%	100	0.00 - 100.00		HSW	HSW
3	40004	RUN ENABLE	Ч/З	-	1	0 - 1		STW:3	STW:3
4	40005	CMD FWD REV	Ч/З	-	1	0 - 1		STW:11	STW:11
5	40006	CMD START	Ч/З	-	1	0 - 1		STW:0	STW:0
6	40007	FAULT ACT	Ч/З	-	1	0 - 1		STW:7	STW:7
7	40008	PID SETP REF	Ч/З	%	100	-200.0 - 200.0		P2240	P2240
8	40009	ENABLE PID	Ч/З	-	1	0 - 1		r0055,8	(BICO) P2200
9	40010	CURRENT LMT	Ч/З	%	10	10.0 - 400.0		P0640	P0640
10	40011	ACCEL TIME	Ч/З	с	100	0.00 - 650.0		P1120	P1120
11	40012	DECEL TIME	Ч/З	с	100	0.00 - 650.0		P1121	P1121
12	40013	(Зарезервировано)							
13	40014	DIGITAL OUT 1	Ч/З	-	1	HIGH	LOW	r0747,0	(BICO) P0731
14	40015	DIGITAL OUT 2	Ч/З	-	1	HIGH	LOW	r0747,1	(BICO) P0732
15	40016	REF FREQ	Ч/З	Гц	100	1.00 - 599.00		P2000	P2000
16	40017	PID UP LMT	Ч/З	%	100	-200.0 - 200.0		P2291	P2291
17	40018	PID LO LMT	Ч/З	%	100	-200.0 - 200.0		P2292	P2292
18	40019	P GAIN	Ч/З	-	1000	0.000 - 65.000		P2280	P2280
19	40020	I GAIN	Ч/З	с	1	0 - 60		P2285	P2285
20	40021	D GAIN	Ч/З	-	1	0 - 60		P2274	P2274
21	40022	FEEDBK GAIN	Ч/З	%	100	0.00 - 500.00		P2269	P2269

Регистр №		Описание	Доступ	Единица	Коэффициент масштабирования	Область или текст Вкл/Выкл		Чтение	Запись
Преобразователь	MODBUS								
22	40023	LOW PASS	Ч/З	-	100	0.00 - 60.00		P2265	P2265
23	40024	FREQ OUTPUT	Ч	Гц	100	-327.68 - 327.67		r0024	r0024
24	40025	SPEED	Ч	об/мин	1	-16250 - 16250		r0022	r0022
25	40026	CURRENT	Ч	А	100	0 - 163.83		r0027	r0027
26	40027	TORQUE	Ч	Нм	100	-325.00 - 325.00		r0031	r0031
27	40028	ACTUAL PWR	Ч	кВт	100	0 - 327.67		r0032	r0032
28	40029	TOTAL KWH	Ч	кВт·ч	1	0 - 32767		r0039	r0039
29	40030	DC BUS VOLTS	Ч	В	1	0 - 32767		r0026	r0026
30	40031	REFERENCE	Ч	Гц	100	-327.68 - 327.67		r0020	r0020
31	40032	RATED PWR	Ч	кВт	100	0 - 327.67		r0206	r0206
32	40033	OUTPUT VOLTS	Ч	В	1	0 - 32767		r0025	r0025
33	40034	FWD REV	Ч	-	1	FWD	REV	ZSW:14	ZSW:14
34	40035	STOP RUN	Ч	-	1	STOP	RUN	ZSW:2	ZSW:2
35	40036	AT MAX FREQ	Ч	-	1	MAX	NO	ZSW:10	ZSW:10
36	40037	CONTROL MODE	Ч	-	1	SERIAL	LOCAL	ZSW:9	ZSW:9
37	40038	ENABLED	Ч	-	1	ON	OFF	ZSW:0	ZSW:0
38	40039	READY TO RUN	Ч	-	1	READY	OFF	ZSW:1	ZSW:1
39	40040	ANALOG IN 1	Ч	%	100	-300.0 - 300.0		r0754[0]	r0754[0]
40	40041	ANALOG IN 2	Ч	%	100	-300.0 - 300.0		r0754[1]	r0754[1]
41	40042	ANALOG OUT 1	Ч	%	100	-100.0 - 100.0		r0774[0]	r0774[0]
43	40044	FREQ ACTUAL	Ч	%	100	-100.0 - 100.0		HIW	HIW
44	40045	PID SETP OUT	Ч	%	100	-100.0 - 100.0		r2250	r2250
45	40046	PID OUTPUT	Ч	%	100	-100.0 - 100.0		r2294	r2294
46	40047	PID FEEDBACK	Ч	%	100	-100.0 - 100.0		r2266	r2266
47	40048	DIGITAL IN 1	Ч	-	1	HIGH	LOW	r0722,0	r0722,0
48	40049	DIGITAL IN 2	Ч	-	1	HIGH	LOW	r0722,1	r0722,1
49	40050	DIGITAL IN 3	Ч	-	1	HIGH	LOW	r0722,2	r0722,2
50	40051	DIGITAL IN 4	Ч	-	1	HIGH	LOW	r0722,3	r0722,3
53	40054	FAULT	Ч	-	1	FAULT	OFF	ZSW:3	ZSW:3
54	40055	LAST FAULT	Ч	-	1	0 - 32767		r0947 [0]	r0947 [0]
55	40056	1. FAULT	Ч	-	1	0 - 32767		r0947 [1]	r0947 [1]

Регистр №		Описание	Доступ	Единица	Коэффициент масштабирования	Область или текст Вкл/Выкл		Чтение	Запись
Преобразователь	MODBUS								
56	40057	2. FAULT	Ч	-	1	0 - 32767		r0947 [2]	r0947 [2]
57	40058	3. FAULT	Ч	-	1	0 - 32767		r0947 [3]	r0947 [3]
58	40059	WARNING	Ч	-	1	WARN	OK	ZSW:7	ZSW:7
59	40060	LAST WARNING	Ч	-	1	0 - 32767		r2110	r2110
60	40061	INVERTER VER	Ч	-	100	0.00 - 327.67		r0018	r0018
61	40062	DRIVE MODEL	Ч	-	1	0 - 32767		r0201	r0201
99	40100	STW	Ч/3	-	1			PZD 1	PZD 1
100	40101	HSW	Ч/3	-	1			PZD 2	PZD 2
109	40110	ZSW	Ч	-	1			PZD 1	PZD 1
110	40111	HIW	Ч	-	1			PZD 2	PZD 2
199	40200	DIGITAL OUT 1	Ч/3	-	1	HIGH	LOW	r0747,0	(BICO) P0731
200	40201	DIGITAL OUT 2	Ч/3	-	1	HIGH	LOW	r0747,1	(BICO) P0732
219	40220	ANALOG OUT 1	Ч	%	100	-100.0 - 100.0		r0774[0]	r0774[0]
239	40240	DIGITAL IN 1	Ч	-	1	HIGH	LOW	r0722,0	r0722,0
240	40241	DIGITAL IN 2	Ч	-	1	HIGH	LOW	r0722,1	r0722,1
241	40242	DIGITAL IN 3	Ч	-	1	HIGH	LOW	r0722,2	r0722,2
242	40243	DIGITAL IN 4	Ч	-	1	HIGH	LOW	r0722,3	r0722,3
259	40260	ANALOG IN 1	Ч	%	100	-300.0 - 300.0		r0754[0]	r0754[0]
260	40261	ANALOG IN 2	Ч	%	100	-300.0 - 300.0		r0754[1]	r0754[1]
299	40300	INVERTER MODEL	Ч	-	1	0 - 32767		r0201	r0201
300	40301	INVERTER VER	Ч	-	100	0.00 - 327.67		r0018	r0018
319	40320	RATED PWR	Ч	кВт	100	0 - 327.67		r0206	r0206
320	40321	CURRENT LMT	Ч/3	%	10	10.0 - 400.0		P0640	P0640
321	40322	ACCEL TIME	Ч/3	с	100	0.00 - 650.0		P1120	P1120
322	40323	DECEL TIME	Ч/3	с	100	0.00 - 650.0		P1121	P1121
323	40324	REF FREQ	Ч/3	Гц	100	1.00 - 650.0		P2000	P2000
339	40340	REFERENCE	Ч	Гц	100	-327.68 - 327.67		r0020	r0020
340	40341	SPEED	Ч	об/мин	1	-16250 - 16250		r0022	r0022
341	40342	FREQ OUTPUT	Ч	Гц	100	-327.68 - 327.67		r0024	r0024
342	40343	OUTPUT VOLTS	Ч	В	1	0 - 32767		r0025	r0025
343	40344	DC BUS VOLTS	Ч	В	1	0 - 32767		r0026	r0026

Регистр №		Описание	Доступ	Единица	Коэффициент масштабирования	Область или текст Вкл/Выкл	Чтение	Запись
Преобразователь	MODBUS							
344	40345	CURRENT	Ч	А	100	0 - 163.83	r0027	r0027
345	40346	TORQUE	Ч	Нм	100	-325.00 - 325.00	r0031	r0031
346	40347	ACTUAL PWR	Ч	кВт	100	0 - 327.67	r0032	r0032
347	40348	TOTAL KWH	Ч	кВт · ч	1	0 - 32767	r0039	r0039
348	40349	HAND AUTO	Ч	-	1	HAND   AUTO	r0807	r0807
399	40400	FAULT 1	Ч	-	1	0 - 32767	r0947 [0]	r0947 [0]
400	40401	FAULT 2	Ч	-	1	0 - 32767	r0947 [1]	r0947 [1]
401	40402	FAULT 3	Ч	-	1	0 - 32767	r0947 [2]	r0947 [2]
402	40403	FAULT 4	Ч	-	1	0 - 32767	r0947 [3]	r0947 [3]
403	40404	FAULT 5	Ч	-	1	0 - 32767	r0947 [4]	r0947 [4]
404	40405	FAULT 6	Ч	-	1	0 - 32767	r0947 [5]	r0947 [5]
405	40406	FAULT 7	Ч	-	1	0 - 32767	r0947 [6]	r0947 [6]
406	40407	FAULT 8	Ч	-	1	0 - 32767	r0947 [7]	r0947 [7]
407	40408	WARNING	Ч	-	1	0 - 32767	r2110 [0]	r2110 [0]
498	40499	PRM ERROR CODE	Ч	-	1	0 - 254	-	-
499	40500	ENABLE PID	Ч/3	-	1	0 - 1	r0055,8	(BICO) P2200
500	40501	PID SETP REF	Ч/3	%	100	-200.0 - 200.0	P2240	P2240
509	40510	LOW PASS	Ч/3	-	100	0.00 - 60.0	P2265	P2265
510	40511	FEEDBK GAIN	Ч/3	%	100	0.00 - 500.00	P2269	P2269
511	40512	P GAIN	Ч/3	-	1000	0.000 - 65.000	P2280	P2280
512	40513	I GAIN	Ч/3	с	1	0 - 60	P2285	P2285
513	40514	D GAIN	Ч/3	-	1	0 - 60	P2274	P2274
514	40515	PID UP LMT	Ч/3	%	100	-200.0 - 200.0	P2291	P2291
515	40516	PID LO LMT	Ч/3	%	100	-200.0 - 200.0	P2292	P2292
519	40520	PID SETP OUT	Ч	%	100	-100.0 - 100.0	r2250	r2250

Регистр №		Описание	Доступ	Единица	Коэффициент масштабирования	Область или текст Вкл/Выкл	Чтение	Запись
Преобразователь	MODBUS							
520	40521	PI FEEDBACK	Ч	%	100	-100.0 - 100.0	r2266	r2266
521	40522	PID OUTPUT	Ч	%	100	-100.0 - 100.0	r2294	r2294

#### Данные для контроля

- HSW (главное заданное значение): Заданное значение частоты вращения
- HIW (главное фактическое значение): Актуальная частота вращения
- STW: Управляющее слово
- ZSW: Слово состояния

Дополнительную информацию можно найти в параметрах r2018 и P2019 в главе "Список параметров (Страница 145)".

#### Масштабирование параметров

Из-за ограничений для целочисленных данных в протоколе MODBUS, параметры преобразователя перед передачей должны быть конвертированы. Это достигается за счет масштабирования, когда параметр, содержащий позицию за десятичной запятой, умножается на коэффициент, чтобы дробное значение более не было нужно. Коэффициенты масштабирования могут быть взяты из таблицы выше.

#### Параметры BICO

Параметры BICO также обновляются при обработке параметров в фоне. Из-за ограничений для значения регистра в параметр BICO могут быть записаны только "0" или "1". Тем самым вход BICO устанавливается на статическое значение "0" или "1". Предыдущее соединение с другим параметром теряется. При считывании параметра BICO возвращается текущее значение вывода BICO.

Пример: Номер регистра MODBUS 40200. При записи значения "0" или "1" в регистр вход BICO P0731 статически устанавливается на соответствующее значение. Процесс чтения возвращает выход BICO, сохраненный в r0747.0.

#### Ошибка

Ошибка (F72) должна возникать в следующих случаях:

- Параметр P2014 (USS/MODBUS период получения телеграммы) не равен 0.  
И
- С момента запуска преобразователя данные процесса поступали с Master.  
И
- Период времени между поступлением двух последовательных датаграмм превышает установленное в P2014 значение.



## Список параметров

### 7.1 Введение в параметры

#### Номер параметра

Номера параметров, начинающиеся на "r", указывают на то, что речь идет о параметрах с защитой по записи ("read-only").

Номера параметров, начинающиеся на "P", указывают на то, что речь идет о изменяемых параметрах (процессы записи возможны).

**[индекс]** указывает на то, что речь идет об индексированном параметре и специфицирует область доступных индексов. При индексе [0...2] и отсутствии значения обращаться к "Блоку данных".

**.0...15** указывает на то, что параметр имеет несколько битов, которые могут обрабатываться и комбинироваться по отдельности.

#### Блок данных

---

##### Примечание

По отображению параметров CDS/DDS см. "Указатель" в конце данного руководства.

---

В преобразователе используемые для определения источников команд и заданных значений параметры объединяются в **командный блок данных** (Command Data Set, CDS), параметры для открытой и закрытой цепи управления в **блок данных привода** (Drive Data Set, DDS).

Преобразователь за счет переключения командных блоков данных может управляться из различных источников сигналов. За счет переключения блоков данных привода можно переключаться между различными конфигурациями преобразователя (тип регулятора, двигатель).

Для каждого блока данных возможны три независимые установки. Эти установки могут осуществляться через индекс [0...2] соответствующего параметра.

Индекс	CDS	DDS
[0]	Командный блок данных 0	Блок данных привода 0
[1]	Командный блок данных 1	Блок данных привода 1
[2]	Командный блок данных 2	Блок данных привода 2

SINAMICS V20 имеет встроенную функцию копирования для передачи командных блоков данных. Тем самым можно копировать параметры CDS/DDS согласно соответствующему приложению.

Копирование CDS	Копирование DDS	Примечания
P0809[0]	P0819[0]	Копируемый блок данных (источник)
P0809[1]	P0819[1]	Блок данных, в который должны быть скопированы данные (цель)
P0809[2]	P0819[2]	= 1: Старт копирования
		= 0: Процесс копирования завершен

К примеру, для копирования всех значений из CDS0 в CDS2 действовать следующим образом:

1. P0809[0] = 0: копирование из CDS0
2. P0809[1] = 2: копирование в CDS2
3. P0809[2] = 1: Запустить процесс копирования

#### Командный блок данных

Командные блоки данных переключаются с помощью параметров BICO P0810 и P0811, при этом активный командный блок данных отображается в параметре r0050. Переключение возможно как в состоянии "Готовность", так и в состоянии "Работа".

P0810 = 0 P0811 = 0	CDS0
P0810 = 1 P0811 = 0	CDS1
P0810 = 0 или 1 P0811 = 1	CDS2

#### Блок данных привода

Командные блоки данных переключаются с помощью параметров BICO P0820 и P0821, при этом активный командный блок данных отображается в параметре r0051. Переключение блоков данных привода возможно только в состоянии "Готовность".

P0820 = 0 P0821 = 0	DDS0
P0820 = 1 P0821 = 0	DDS1
P0820 = 0 или 1 P0821 = 1	DDS2

## BI, BO, CI, CO, CO/BO в названиях параметров


### Примечание

По отображению параметров ВICO см. "Указатель" в конце данного руководства.

Перед названиями некоторых параметров стоят следующие сокращения: BI, BO, CI, CO и BO/CO с последующим двоеточием. Эти сокращения имеют следующие значения:

BI	=		Входной бинектор: Параметр выбирает источник двоичного сигнала.
BO	=		Выходной бинектор: Параметр подключается как двоичный сигнал.
CI	=		Входной коннектор: Параметр выбирает источник аналогового сигнала.
CO	=		Выходной коннектор: Параметр подключается как аналоговый сигнал.
CO/BO	=		Выходной коннектор/бинектор: Параметр подключается как аналоговый и/или двоичный сигнал.

### Пример ВICO

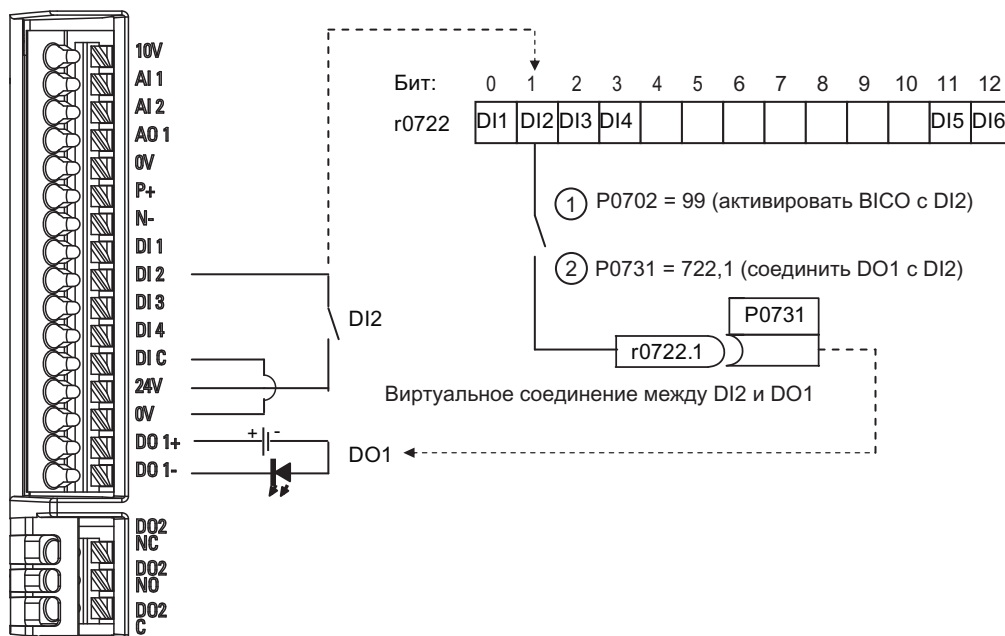

С помощью ВICO (Binary Interconnection Technology) пользователь может интегрировать внутренние функции и значения для реализации большого числа определенных пользователем функций.

Функции ВІСО обеспечивают высокий уровень гибкости при определении комбинации входных и выходных функций. В большинстве случаев использование возможно в комбинации с простыми установками уровня доступа 2.

Система ВІСО позволяет программировать сложные функции. Между входами (цифровой, аналоговый, последовательный и т.д.) и выходами (ток преобразователя, частота, аналоговый выход, цифровые выходы и т.д.) возможны булевы и математические отношения.

Параметр по умолчанию, с которым соединен ВІ- или СІ-параметр, отображается в списке параметров в столбце "Заводская установка".

### Уровень доступа (P0003)

Определяет уровень доступа пользователя к блокам параметров.

Уровень доступа	Описание	Примечания
0	Определенный пользователем список параметров	Определяет ограниченное число параметров, к которым есть доступ у конечного пользователя. Подробные инструкции по использованию можно найти в P0013.
1	Стандартный	Открывает доступ к наиболее часто используемым параметрам.
2	Расширенный	Обеспечивает расширенный доступ к увеличенному числу параметров.
3	Экспертный	Только для специалистов.
4	Сервисный	Только для авторизованного сервисного персонала, защита паролем.

### Тип данных

Следующая таблица показывает доступные типы данных.

U8	8 бит без знака
U16	16 бит без знака
U32	32 бит без знака
I16	16-битное целое число
I32	32-битное целое число
Float	32-битное число с плавающей запятой

В зависимости от типа данных входного параметра ВІСО (получатель сигнала) и выходного параметра ВІСО (источник сигнала) возможны следующие комбинации при создании соединений ВІСО:

Выходной параметр BICO	Входной параметр BICO			
	CI-параметр			BI-параметр
	U32/I16	U32/I32	U32/Float	U32/Bin
CO: U8	√	√	-	-
CO: U16	√	√	-	-
CO: U32	√	√	-	-
CO: I16	√	√	-	-
CO: I32	√	√	-	-
CO: Float	√	√	√	-
BO: U8	-	-	-	√
BO: U16	-	-	-	√
BO: U32	-	-	-	√
BO: I16	-	-	-	√
BO: I32	-	-	-	√
BO: Float	-	-	-	-
Экспликация: √: соединение BICO возможно -: соединение BICO невозможно				

### Масштабирование

Определение эталонной величины, на основе которой выполняется автоматическое преобразование значения сигнала.

Для указания физических единиц как процентной доли требуются эталонные величины, соответствующие 100 %. Эти эталонные величины указываются в P2000 до P2004.

В дополнение к P2000 до P2004 используется следующая унификация:

- TEMP: 100 °C = 100 %
- PROZENT: 1.0 = 100 %
- 4000H: 4000 шестн = 100 %

### Возможность изменения

Состояние преобразователя, в котором параметр может быть изменен. Возможны три состояния:

- Ввод в эксплуатацию: C(1)
- Рабочий режим: U
- Готовность к работе: T

7.2 Список параметров

Здесь определяется, когда параметры могут быть изменены. Может быть указан один, два или все три состояния. Указание всех трех состояний означает, что затронутые параметры могут изменяться во всех трех состояниях преобразователя. С(1) указывает, что параметр может быть изменен только при P0010 = 1 (базовый ввод в эксплуатацию).

## 7.2 Список параметров

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
r0002	<b>Состояние преобразователя</b>	-	-	-	-	-	U16	2
	Показывает текущее состояние преобразователя.							
	0	Режим ввода в эксплуатацию (P0010 ≠ 0)						
	1	Готовность преобразователя						
	2	Активная ошибка преобразователя						
	3	Преобразователь запускается (отображается только при подзарядке промежуточного контура постоянного напряжения)						
	4	Преобразователь работает						
	5	Останавливается (выключается)						
	6	Преобразователь заблокирован						
P0003	<b>Уровень доступа пользователя</b>	0 - 4	1	U, T	-	-	U16	1
	Определяет уровень доступа пользователя к блокам параметров.							
	0	Определенный пользователем список параметров - Подробности по использованию см. P0013						
	1	Стандартный: Открывает доступ к наиболее часто используемым параметрам.						
	2	Расширенный: Обеспечивает расширенный доступ, к примеру к функциям I/O преобразователя.						
	3	Экспертный: Только для специалистов						
	4	Сервисный: Только для авторизованного сервисного персонала, защита паролем						
P0004	<b>Фильтр параметров</b>	0 - 22	0	U, T	-	-	U16	1
	Фильтрует параметры по функциональности для специализации ввода в эксплуатацию.							
	0	Все параметры						
	2	Преобразователь						
	3	Двигатель						
	5	Технологические приложения / единицы измерения						

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
	7	Команды, двоичные I/O						
	8	Аналоговые входы и выходы						
	10	Канал заданного значения/ЗИ						
	12	Функции преобразователя						
	13	Устройство управления двигателем						
	19	Идентификация двигателя						
	20	Коммуникация						
	21	Предупреждения /ошибки / контроль						
	22	Технологический регулятор						
P0007	<b>Время задержки фоновой подсветки</b>	0 - 2000	0	U, T	-	-	U16	3
	Определяет интервал времени, по истечении которого отключается фоновая подсветка панели оператора, если клавиши не нажимаются.							
	0	Фоновая подсветка всегда включена						
	1 - 2000	Число секунд, по истечении которых фоновая подсветка отключается						
P0010	<b>Параметры ввода в эксплуатацию</b>	0 - 30	0	T	-	-	U16	1
	Фильтрация параметров выполняется таким образом, что выбираются только относящиеся к определенной функциональной группе параметры.							
	0	Готовность						
	1	Базовый ввод в эксплуатацию						
	2	Преобразователь						
	29	Загрузка						
	30	Заводская установка						
<b>Зависимость:</b>	Сброс на 0 для работы преобразователя. P0003 (уровень доступа пользователя) также определяет доступ к параметрам.							

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
<b>Указание:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P0010 = 1 С P0010 = 1 возможен очень быстрый и простой ввод преобразователя в эксплуатацию. После отображаются только важные параметры (к примеру, P0304, P0305 и т.п.). Значения этих параметров должны вводиться друг за другом. Завершение базового ввода в эксплуатацию и начало внутренних вычислений осуществляется через установку P3900 = 1 - 3. После P0010 и P3900 автоматически сбрасываются на ноль.</li> <li>• P0010 = 2 Только для сервисных целей.</li> <li>• P0010 = 30 При сбросе параметров или определенных пользователем значений P0010 должен быть установлен на 30. Сброс параметров начинается через установку параметра P0970 на "1". Преобразователь автоматически сбрасывает все свои параметры на их установки по умолчанию. Эта функция может быть полезна, если при установке параметров возникают проблемы и необходимо повторить процесс. Сброс определенных пользователем значений начинается через установку параметра P0970 на "21". Преобразователь автоматически сбрасывает все свои параметры на их заводские установки. Сброс на заводские установки занимает около 60 секунд.</li> </ul>							
P0011	<b>Блокировка определенных пользователем параметров</b>	0 - 65535	0	U, T	-	-	U16	3
	См. P0013							
P0012	<b>Ключ для определенных пользователем параметров</b>	0 - 65535	0	U, T	-	-	U16	3
	См. P0013							
P0013 [0...19]	<b>Определенный пользователем параметр</b>	0 - 65535	[0...16] 0 [17] 3 [18] 10 [19] 12	U, T	-	-	U16	3



Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
	<p>Определяет ограниченное число параметров, к которым есть доступ у конечного пользователя.</p> <p><b>Порядок действий:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установить P0003 на "3" (экспертный режим).</li> <li>2. Перейти на P0013, индексы 0 до 16 (список пользователя).</li> <li>3. Ввести в P0013, индексы 0 до 16, параметры, которые должны отображаться в определенном пользователем списке.</li> </ol> <p>Следующие значения являются статическими и не могут быть изменены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- P0013, индекс 17 = 3 (уровень доступа пользователя)</li> <li>- P0013, индекс 18 = 10 (фильтр для параметров ввода в эксплуатацию)</li> <li>- P0013, индекс 19 = 12 (ключ для определенных пользователем параметров)</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Установить P0003 на "0", чтобы активировать определенные пользователем параметры.</li> </ol>							
<b>Индекс:</b>	[0]	1. определенный пользователем параметр						
	[1]	2. определенный пользователем параметр						
	...	...						
	[19]	20. определенный пользователем параметр						
<b>Зависимость:</b>	<p>Сначала установить P0011 ("Блокировка") на значение, отличное от P0012 ("Ключ"), чтобы не допустить изменений определенных пользователем параметров.</p> <p>После установить P0003 на "0", чтобы активировать определенный пользователем список.</p> <p>Если блокировка действует и определенный пользователем параметр активирован, то существует единственная возможность выхода из определенного пользователем параметра (и показать другие параметры), а именно: установить P0012 ("Ключ") на значение в P0011 ("Блокировка").</p>							
P0014[0...2]	<b>Режим сохранения</b>	0 - 1	0	U, T	-	-	U16	3
	Определяет режим сохранения для параметров. Режим сохранения может быть сконфигурирован для всех интерфейсов в "Индекс".							
	0	Энергозависимый (RAM)						
	1	Бессрочный (EEPROM)						
<b>Индекс:</b>	[0]	USS на RS485						
	[1]	USS на RS232 (зарезервировано)						
	[2]	Зарезервировано						
<b>Указание:</b>	Независимый запрос памяти может быть частью последовательной коммуникации (к примеру, PKE, биты 15 - 12, протокол USS). Таблица ниже показывает последствия для установок в P0014.							
	<b>Значение P0014 [x]</b>	<b>Запрос на сохранение через USS</b>				<b>Результат</b>		
	RAM	EEPROM				EEPROM		
	EEPROM	EEPROM				EEPROM		

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
	RAM	RAM			RAM		RAM	
	EEPROM	RAM			EEPROM		EEPROM	
	1. Сам P0014 всегда сохраняется в EEPROM. 2. P0014 при сбросе на заводские установки не изменяется (P0010 = 30 и P0970 = 1). При передаче параметра P0014 преобразователь выполняет внутренние вычисления. На время этих вычислений коммуникация как через USS, так и через Modbus прерывается.							
r0018	Версия микропрограммного обеспечения	-	-	-	-	-	Float	1
	Отображает номер версии установленного микропрограммного обеспечения.							
r0019.0...14	СО/ВО: Управляющее слово для панели оператора	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает состояние команд панели оператора. Перечисленные ниже установки служат "исходным кодом" для клавиатурного управления при соединении с входными параметрами BICO.							
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>	<b>Сигнал 0</b>		
	00	ВКЛ/ВЫКЛ1			Да	Нет		
	01	ВЫКЛ2: Выбег до состояния покоя			Нет	Да		
	08	JOG вправо			Да	Нет		
	11	Реверс (инверсия заданного значения)			Да	Нет		
	13	Моторпотенциометр выше (МОР выше)			Да	Нет		
	14	Моторпотенциометр ниже (МОР ниже)			Да	Нет		
<b>Указание:</b>	Если клавишам панели оператора с помощью технологии BICO присваиваются функции, то этот параметр отображает текущее состояние релевантной команды.							
r0020	СО: Заданное значение частоты перед ЗИ [Гц]	-	-	-	-	-	Float	3
	Показывает текущее заданное значение частоты (вход задатчика интенсивности). Это значение доступно фильтрованным (r0020) и нефильТРованным (r1119). Текущее заданное значение частоты после ЗИ отображается в r1170.							
r0021	СО: Фильтрованное фактическое значение частоты [Гц]	-	-	-	-	-	Float	2
	Показывает текущую выходную частоту преобразователя (r0024) без учета компенсации скольжения (и гашения резонансов, ограничения частоты в режиме U/f).							

Параметр	Функция	Диапа- зон	Завод- ская установ- ка	Возможность изменения	Масшта- бирован- ие	Блок дан- ных	Тип дан- ных	Уров. дост.
r0022	Фильтрованная фактическая частота вращения ротора [об/мин]	-	-	-	-	-	Float	3
	Показывает вычисленную частоту вращения ротора на основе r0021 (фильтрованная выходная частота [Гц] x 120 / число полюсов) Значение обновляется каждые 128 мс.							
<b>Указание:</b>	При расчете зависящее от нагрузки скольжение не учитывается.							
r0024	СО: Фильтрованное фактическое значение выходной частоты [Гц]	-	-	-	-	-	Float	3
	Показывает текущее фильтрованное значение выходной частоты (компенсация скольжения, гашения резонансов и ограничения частоты учтены). См. также r0021. Это значение доступно фильтрованным (r0024) и нефильТРованным (r0066).							
r0025	СО: Выходное фактическое напряжение [В]	-	-	-	-	-	Float	2
	Показывает фильтрованное [RMS] выходное напряжение применительно к двигателю. Это значение доступно фильтрованным (r0025) и нефильТРованным (r0072).							
r0026[0]	СО: Фильтрованное фактическое значение напряжения промежуточного контура [В]	-	-	-	-	-	Float	2
	Показывает фильтрованное напряжение промежуточного контура. Это значение доступно фильтрованным (r0026) и нефильТРованным (r0070).							
<b>Индекс:</b>	[0]	Компенсация канала напряжения DC						
<b>Указание:</b>	r0026[0] = главное напряжение промежуточного контура r0026[1] = развязанное напряжение промежуточного контура для внутреннего питания. Зависит от топологии преобразователя. При отсутствии отображается значение "0".							
r0027	СО: Фактическое значение выходного тока [А]	-	-	-	P2002	-	Float	2
	Показывает значение RMS тока двигателя. Это значение доступно фильтрованным (r0027) и нефильТРованным (r0068).							
r0028	СО: Расчет тока двигателя	-	-	-	P2002	-	Float	4
	Показывает рассчитанное из тока промежуточного контура значение RMS тока двигателя.							

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
r0031	<b>СО: Фильтрованное фактическое значение момента вращения [Нм]</b>	-	-	-	-	-	Float	2
	Отображает электрический момент вращения. Это значение доступно фильтрованным (r0031) и нефильТРованным (r0080).							
<b>Указание:</b>	Электрический момент вращения не идентичен механическому моменту вращения, который может быть измерен на валу. Из-за турбулизации и трения часть электрического момента вращения в двигателе теряется.							
r0032	<b>СО: Фильтрованное фактическое значение мощности</b>	-	-	-	r2004	-	Float	2
	Показывает (механическую) мощность на валу. Значение отображается в [кВт] или [Л.С.], в зависимости от установки в P0100 (эксплуатация в Европе/Северной Америке). $P_{mech} = 2 * P_i * f * M \rightarrow$ $r0032[\text{кВт}] = (2 * P_i / 1000) * (r0022 / 60)[1 / \text{мин}] * r0031[\text{Нм}]$ $r0032[\text{Л.С.}] = r0032[\text{кВт}] / 0,75$							
r0035[0...2]	<b>СО: Фактическое значение температуры двигателя [°C]</b>	-	-	-	-	DDS	Float	2
	Показывает вычисленную температуру двигателя.							
r0036	<b>СО: Загрузка преобразователя относительно перегрузки [%]</b>	-	-	-	PROZENT	-	Float	4
	Показывает рассчитанную через модель I <sup>2</sup> t загрузку преобразователя относительно перегрузки. Фактическое значение I <sup>2</sup> t относительно макс. возможного значения I <sup>2</sup> t дает загрузку в [%]. При превышении током порогового значения для P0294 (предупреждение о перегрузке преобразователя I <sup>2</sup> t), выводится предупреждение A505 (преобразователь I <sup>2</sup> t) и выходной ток преобразователя уменьшается через P0290 (реакция при перегрузке преобразователя). При превышении 100 % перегрузки происходит отключение по ошибке F5 (преобразователь I <sup>2</sup> t).							
<b>Зависимость:</b>	r0036 > 0: При превышении ном. тока преобразователя (см. r0207) отображается загрузка, в иных случаях отображается загрузка 0 %.							
r0037[0...1]	<b>СО: Температура преобразователя [°C]</b>	-	-	-	-	-	Float	3
	Показывает измеренную температуру радиатора и вычисленную температуру перехода IGBT на основе тепловой модели.							

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
<b>Индекс:</b>	[0]	Измеренная температура радиатора						
	[1]	Общая температура перехода						
<b>Указание:</b>	Значения обновляются каждые 128 мс.							
r0038	<b>СО: Фильтрованный коэффициент мощности</b>	-	-	-	-	-	Float	3
	Показывает фильтрованный коэффициент мощности.							
r0039	<b>СО: Счетчик энергопотребления [кВт · ч]</b>	-	-	-	-	-	Float	2
	Отображает израсходованную преобразователем с момента последнего сброса индикации (см. P0040 - Сброс счетчика энергопотребления) электроэнергию.							
<b>Зависимость:</b>	Значение сбрасывается при P0040 = 1 (Сброс счетчика энергопотребления).							
P0040	<b>Сбросить счетчики энергопотребления и энергосбережения</b>	0 - 1	0	T	-	-	U16	2
	Сбрасывает значения r0039 (счетчик энергопотребления) и r0043 (счетчик энергосбережения) на ноль.							
	0	Нет сброса						
	1	Сбросить r0039 на "0"						
P0042[0...1]	<b>Масштабирование энергосбережения</b>	0.000 - 100.00	0.000	T	-	-	Float	2
	Масштабирует вычисленное значение энергосбережения.							
<b>Индекс:</b>	[0]	Коэффициент для пересчета кВт · ч в денежную сумму						
	[1]	Коэффициент для пересчета кВт · ч в CO2						
r0043[0...2]	<b>Сэкономленная энергия [кВт · ч]</b>	-	-	-	-	-	Float	2
	Показывает вычисленное энергосбережение							
<b>Индекс:</b>	[0]	Энергосбережение в кВт · ч						
	[1]	Энергосбережение в денежном эквиваленте						
	[2]	Энергосбережение в CO2						
r0050	<b>СО/ВО: Активный командный блок данных</b>	-	-	-	-	-	U16	2
	Показывает активный в настоящий момент командный блок данных.							
	0	Командный блок данных 0 (CDS)						
	1	Командный блок данных 1 (CDS)						
	2	Командный блок данных 2 (CDS)						
<b>Указание:</b>	См. P0810							

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
r0051[0...1]	<b>СО: Активный блок данных привода (DDS)</b>	-	-	-	-	-	U16	2
	Показывает выбранный и активный в настоящий момент блок данных привода (DDS).							
	0	Блок данных привода 0 (DDS0)						
	1	Блок данных привода 1 (DDS1)						
	2	Блок данных привода 2 (DDS2)						
<b>Индекс:</b>	[0]	Выбранный блок данных привода						
	[1]	Активный блок данных привода						
<b>Указание:</b>	См. P0820							
r0052.0...15	<b>СО/ВО: Активное слово состояния 1</b>	-	-	-	-	-	U16	2
	Показывает первое активное слово состояния преобразователя (битовый формат) и может использоваться для диагностики состояния преобразователя.							
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>	<b>Сигнал 0</b>		
	00	Готовность преобразователя			Да	Нет		
	01	Преобразователь готов к работе			Да	Нет		
	02	Преобразователь работает			Да	Нет		
	03	Активная ошибка преобразователя			Да	Нет		
	04	ВЫКЛ2 активен			Нет	Да		
	05	ВЫКЛ3 активен			Нет	Да		
	06	Блокировка включения активна			Да	Нет		
	07	Активное предупреждение преобразователя			Да	Нет		
	08	Отклонение м/у заданным и фактическим значением			Нет	Да		
	09	PZD-регулирование			Да	Нет		
	10	f_act  >= P1082 (f_max)			Да	Нет		
	11	Предупреждение: ограничение тока двигателя/момента вращения			Нет	Да		
	12	Тормоз отпущен			Да	Нет		
	13	Перегрузка двигателя			Нет	Да		
	14	Правое вращение двигателя			Да	Нет		
	15	Перегрузка преобразователя			Нет	Да		
<b>Зависимость:</b>	r0052, бит 03, "Активная ошибка преобразователя": Инверсия выхода бита 3 (ошибка) на цифровом выходе (low = ошибка, high = нет ошибки).							
<b>Указание:</b>	См. r2197 и r2198.							
r0053.0...15	<b>СО/ВО: Активное слово состояния 2</b>	-	-	-	-	-	U16	2

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
	Показывает второе слово состояния преобразователя (в битовом формате).							
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>	<b>Сигнал 0</b>		
	00	Тормоз постоянного тока активен			Да	Нет		
	01	f_act  > P2167 (f_off)			Да	Нет		
	02	f_act  > P1080 (f_min)			Да	Нет		
	03	Фактическое значение тока  r0068  >= P2170			Да	Нет		
	04	f_act  > P2155 (f_1)			Да	Нет		
	05	f_act  <= P2155 (f_1)			Да	Нет		
	06	f_act >= заданное значение (f_set)			Да	Нет		
	07	Нефильтрованное фактическое значение Vdc < P2172			Да	Нет		
	08	Нефильтрованное фактическое значение Vdc > P2172			Да	Нет		
	09	Завершение рампы			Да	Нет		
	10	ПИД-выход r2294 == P2292 (PID_min)			Да	Нет		
	11	ПИД-выход r2294 == P2291 (PID_max)			Да	Нет		
	14	Загрузка блока данных 0 с OP			Да	Нет		
	15	Загрузка блока данных 1 с OP			Да	Нет		
<b>Внимание:</b>	r0053, бит 00, "Тормоз постоянного тока активен" ==> см. P1233							
<b>Указание:</b>	См. r2197 и r2198.							
r0054.0...15	<b>СО/ВО: Активное управляющее слово 1</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает первое управляющее слово преобразователя (битовый формат) и может использоваться для проверки, какие команды активны.							
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>	<b>Сигнал 0</b>		
	00	ВКЛ/ВЫКЛ1			Да	Нет		
	01	ВЫКЛ2: Выбег до состояния покоя			Нет	Да		
	02	ВЫКЛ3: Быстрый останов			Нет	Да		
	03	Активировать импульс			Да	Нет		
	04	Активировать задатчик интенсивности			Да	Нет		
	05	Запустить задатчик интенсивности			Да	Нет		
	06	Активировать заданное значение			Да	Нет		
	07	Квитирование ошибок			Да	Нет		
	08	JOG вправо			Да	Нет		
	09	JOG влево			Да	Нет		
	10	Управление с PLC			Да	Нет		
	11	Реверс (инверсия заданного значения)			Да	Нет		

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
	13	Моторпотенциометр выше (MOP выше)			Да		Нет	
	14	Моторпотенциометр ниже (MOP ниже)			Да		Нет	
	15	CDS Бит 0 (Hand/Auto)			Да		Нет	
<b>Внимание:</b>	r0054 идентичен r2036, если USS выбирается в качестве источника команд через P0700 или P0719.							
r0055.0...15	<b>СО/ВО: Активное управляющее слово 2</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает дополнительное управляющее слово преобразователя (битовый формат) и может использоваться для проверки, какие команды активны.							
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>	<b>Сигнал 0</b>		
	00	Постоянная частота Бит 0			Да	Нет		
	01	Постоянная частота Бит 1			Да	Нет		
	02	Постоянная частота Бит 2			Да	Нет		
	03	Постоянная частота Бит 3			Да	Нет		
	04	Блок данных привода (DDS), бит 0			Да	Нет		
	05	Блок данных привода (DDS), бит 1			Да	Нет		
	06	Деактивировать быстрый останов			Да	Нет		
	08	Активировать ПИД			Да	Нет		
	09	Активировать тормоз постоянного тока			Да	Нет		
	13	Внешняя ошибка 1			Нет	Да		
	15	Командный блок данных (CDS), бит 1			Да	Нет		
<b>Внимание:</b>	r0055 идентичен r2037, если USS выбирается в качестве источника команд через P0700 или P0719.							
r0056.0...15	<b>СО/ВО: Состояние блока управления двигателем</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает состояние блока управления двигателем (в битовом формате), с помощью которого возможна диагностика состояния преобразователя.							
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>	<b>Сигнал 0</b>		
	00	Инициализация блока управления завершена			Да	Нет		
	01	Размагничивание двигателя завершено			Да	Нет		
	02	Импульсы активированы			Да	Нет		
	03	Выбор мягкого повышения напряжения			Да	Нет		
	04	Возбуждение двигателя завершено			Да	Нет		
	05	Пусковое усиление активно			Да	Нет		
	06	Усиление при ускорении активно			Да	Нет		
	07	Отрицательная частота			Да	Нет		



Параметр	Функция	Диапа- зон	Завод- ская установ- ка	Возможность изменения	Масшта- бирован- ие	Блок дан- ных	Тип дан- ных	Уров. дост.
	08	Ослабление поля активно			Да		Нет	
	09	Заданное значение напряжения ограничено			Да		Нет	
	10	Частота скольжения ограничена			Да		Нет	
	11	f_out > f_max част. ограничена			Да		Нет	
	12	Обращение фазы выбрано			Да		Нет	
	13	I_max-регулятор активен/граница момента достигнута			Да		Нет	
	14	Регулятор Vdc_max активен			Да		Нет	
	15	KIB (регулирование Vdc_min) активно			Да		Нет	
<b>Внимание:</b>	Регулятор I_max (r0056, бит 13) активируется, если фактическое значение выходного тока (r0027) превысит текущее установленное в r0067 предельное значение.							
r0066	<b>СО: Фактическое значение выходной частоты [Гц]</b>	-	-	-	-	-	Float	3
	Показывает фактическое значение выходной частоты в Гц. Это значение доступно фильтрованным (r0024) и нефильТРованным (r0066).							
<b>Указание:</b>	Выходная частота ограничивается значениями в P1080 (мин. частота) и P1082 (макс. частота).							
r0067	<b>СО: Актуальное предельное значение выходного тока [А]</b>	-	-	-	P2002	-	Float	3
	Показывает макс. допустимый выходной ток преобразователя. На r0067 влияют следующие величины: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ном. ток двигателя P0305</li> <li>• Коэффициент перегрузки двигателя P0640</li> <li>• Защита двигателя в зависимости от P0610</li> <li>• r0067 ниже или равен r0209 (макс. ток преобразователя).</li> <li>• Защита преобразователя в зависимости от P0290</li> </ul>							
<b>Указание:</b>	Снижение r0067 может указывать на перегрузку преобразователя или двигателя.							
r0068	<b>СО: Выходной ток [А]</b>	-	-	-	P2002	-	Float	3
	Показывает нефильТРованное значение [RMS] тока двигателя. Это значение доступно фильтрованным (r0027) и нефильТРованным (r0068).							
<b>Указание:</b>	Используется для контроля процесса (в отличие от фильтрованного значения r0027, которое используется для отображения значения через USS).							
r0069[0...5]	<b>СО: Фактическое значение фазного тока [А]</b>	-	-	-	P2002	-	Float	4
	Отображает измеренные значения фазного тока.							

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
<b>Индекс:</b>	[0]	U_фаза/эмиттер1/						
	[1]	Промежуточный контур/эмиттер2/						
	[2]	Промежуточный контур						
	[3]	Сдвиг U_фаза/эмиттер						
	[4]	Сдвиг промежуточный контур						
	[5]	Не используется						
r0070	<b>СО: Фактическое значение напряжения промежуточного контура [В]</b>	-	-	-	-	-	Float	3
	Показывает напряжение промежуточного контура. Это значение доступно фильтрованным (r0026) и нефильТРованным (r0070).							
<b>Указание:</b>	Используется для контроля процесса (в отличие от r0026 фактическое значение напряжения промежуточного контура, значение которого отфильтровано).							
r0071	<b>СО: Макс. выходное напряжение [В]</b>	-	-	-	-	-	Float	3
	Показывает макс. выходное напряжение.							
<b>Зависимость:</b>	Текущее макс. выходное напряжение зависит от актуального напряжения питания.							
r0072	<b>СО: Выходное фактическое напряжение [В]</b>	-	-	-	-	-	Float	3
	Показывает выходное напряжение. Это значение доступно фильтрованным (r0025) и нефильТРованным (r0072).							
r0074	<b>СО: Фактическое значение модуляции [%]</b>	-	-	-	PROZEN	-	Float	4
	Показывает текущий индекс модуляции. В случае индекса модуляции речь идет об отношении между величиной базового компонента фазного выходного напряжения преобразователя и половиной напряжения промежуточного контура.							
r0078	<b>СО: Фактическое значение тока Isq [А]</b>	-	-	-	P2002	-	Float	3
	Показывает компонент моментобразующего тока. Это значение доступно фильтрованным (r0030) и нефильТРованным (r0078).							
r0080	<b>СО: Фактическое значение момента вращения [Нм]</b>	-	-	-	-	-	Float	4
	Отображает текущий момент вращения. Это значение доступно фильтрованным (r0031) и нефильТРованным (r0080).							

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
r0084	СО: Фактическое значение магнитного потока в воздушном зазоре [%]	-	-	-	PROZEN T	-	Float	4
	Показывает магнитный поток в воздушном зазоре относительно ном. потока в двигателе.							
r0085	СО: Фактическое значение реактивного тока [A]	-	-	-	P2002	-	Float	3
	Показывает реактивный компонент тока двигателя.							
<b>Зависимость:</b>	Релевантно при выборе управления U/f в P1300 (тип управления), иначе отображается значение "0".							
r0086	СО: Фактическое значение активного тока [A]	-	-	-	P2002	-	Float	3
	Показывает активный компонент тока двигателя.							
<b>Зависимость:</b>	См. r0085							
r0087	СО: Фактическое значение коэффициента мощности	-	-	-	-	-	Float	3
	Показывает текущий коэффициент мощности.							
P0095[0...9]	СИ: Отображение сигналов PZD	-	0	T	4000H	-	U32/I 16	3
	Определяет источник для индикации сигналов PZD.							
<b>Индекс:</b>	[0]	1. сигнал PZD						
	[1]	2. сигнал PZD						
	...	...						
	[9]	10. сигнал PZD						
r0096[0...9]	PZD-сигналы [%]	-	-	-	-	-	Float	3
	Показывает PZD-сигналы							
<b>Индекс:</b>	[0]	1. сигнал PZD						
	[1]	2. сигнал PZD						
	...	...						
	[9]	10. сигнал PZD						
<b>Указание:</b>	r0096 = 100 % соответствует 4000 шестн.							
P0100	Европа / Северная Америка	0 - 2	0	C(1)	-	-	U16	1

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
	Определяет указание мощности в [кВт] или [Л.С.] (к примеру, ном. мощность двигателя P0307). В дополнение к опорной частоте в P2000 здесь автоматически определяются установки по умолчанию для ном. частоты двигателя (P0310) и макс. частоты (P1082).							
	0	Европа [кВт], стандартная частота двигателя 50 Гц						
	1	Северная Америка [Л.С.], базовая частота двигателя 60 Гц						
	2	Северная Америка [кВт], стандартная частота двигателя 60 Гц						
<b>Зависимость:</b>	Где: – Перед изменением этого параметра сначала остановить преобразователь (т.е. отключить все импульсы). – P0100 может быть изменен только через соответствующий интерфейс, если P0010 = 1 (режим ввода в эксплуатацию) (к примеру, USS). – Через изменение P0100 сбрасываются все ном. параметры двигателя, как и все параметры, имеющие в основе ном. параметры двигателя (см. P0340 расчет параметров двигателя).							
P0199	<b>Номер системы устройств</b>	0 - 255	0	U, T	-	-	U16	4
	Номер системы устройств. Это заводской параметр, не влияющий на работу преобразователя.							
r0206	<b>Ном. мощность преобразователя [кВт]/[Л.С.]</b>	-	-	-	-	-	Float	2
	Показывает ном. мощность двигателя преобразователя.							
<b>Зависимость:</b>	Значение отображается в [кВт] или [Л.С.], в зависимости от установки в P0100 (эксплуатация в Европе/Северной Америке).							
r0207[0...2]	<b>Ном. ток преобразователя [А]</b>	-	-	-	-	-	Float	2
	Показывает ном. ток преобразователя.							
<b>Индекс:</b>	[0]	Ном. ток преобразователя						
	[1]	Не используется						
	[2]	Ном. ток при высокой перегрузке (High Overload, HO)						
<b>Указание:</b>	Значения для ном. тока HO r0207[2] соответствуют подходящим 4-полюсным стандартным двигателям Siemens (IES) для выбранного цикла нагрузки (см. диаграмму). r0207[2] это значение по умолчанию P0305 в комбинации с приложением HO (цикл нагрузки).							
r0208	<b>Ном. напряжение преобразователя [В]</b>	-	-	-	-	-	U32	2
	Показывает ном. напряжение питания AC преобразователя.							

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
<b>Указание:</b>	r0208 = 230: 200 В до 240 В (допуск: -10 % до +10 %) r0208 = 400: 380 В до 480 В (допуск: -15 % до +10 %)							
r0209	<b>Макс. ток преобразователя [А]</b>	-	-	-	-	-	Float	2
	Показывает макс. выходной ток преобразователя.							
<b>Зависимость:</b>	r0209 зависит от снижения ном. значений параметров, на которое влияют частота импульсов P1800, температура окружающей среды и высота. Данные по снижению ном. значений параметров можно найти в руководстве по эксплуатации.							
P0210	<b>Напряжение питания [В]</b>	0 - 1000	400	T	-	-	U16	3
	P0210 определяет напряжение питания. Значение по умолчанию зависит от типа преобразователя. Если P0210 не соответствует напряжению питания, то требуется настройка.							
<b>Зависимость:</b>	<p>Оптимизирует регулятор Vdc, который увеличивает время торможения, если в ином случае генераторная энергия двигателя вызвала бы отключение из-за перенапряжения промежуточного контура.</p> <p>За счет уменьшения значения возможно более раннее вмешательство регулятора, что снижает риск перенапряжения.</p> <p>Если установить P1254 (автоматическое обнаружение порогов включения Vdc) на "0", то пороги включения для регулятора Vdc и смешанного торможения берутся напрямую из P0210 (напряжение питания).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Порог включения Vdc_min (r1246) = <math>P1245 * \sqrt{2} * P0210</math></li> <li>• Порог включения Vdc_max (r1242) = <math>1,15 * \sqrt{2} * P0210</math></li> <li>• Порог включения реостатного торможения = <math>1,13 * \sqrt{2} * P0210</math></li> <li>• Порог включения смешанного торможения = <math>1,13 * \sqrt{2} * P0210</math></li> </ul> <p>Если установить P1254 (автоматическое обнаружение порогов включения Vdc) на "1", то пороги включения для регулятора Vdc и смешанного торможения берутся напрямую из r0070 (напряжение промежуточного контура).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Порог включения Vdc_min (r1246) = <math>P1245 * r0070</math></li> <li>• Порог включения Vdc_max (r1242) = <math>1,15 * r0070</math></li> <li>• Порог включения реостатного торможения = <math>0,98 * r1242</math></li> <li>• Порог включения смешанного торможения = <math>0,98 * r1242</math></li> </ul> <p>Расчеты для автоматического определения выполняются только при нахождении преобразователя в режиме ожидания (Standby) дольше 20 секунд. При активированных импульсах вычисленные значения блокируются через 20 секунд после завершения импульсов.</p>							


Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
<b>Указание:</b>	<p>Для достижения лучших результатов рекомендуется использовать автоматическое обнаружение порогов включения Vdc (P1254 = 1). Установка P1254 = 0 рекомендуется только в случае сильных колебаний напряжения промежуточного контура при работе двигателя. В этом случае проверить правильность установки P0210.</p> <p>Если напряжение сети выше введенного значения, то возможна автоматическая деактивация регулятора Vdc, чтобы не допустить разгона двигателя. Тогда выводится предупреждение (A910).</p> <p>Значение по умолчанию зависит от типа преобразователя и его ном. параметров.</p>							
r0231[0...1]	<b>Макс. длина кабеля [м]</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Индексированный параметр для отображения максимально допустимой длины кабелей между преобразователем и двигателем.							
<b>Индекс:</b>	[0]	Макс. допустимая длина неэкранированного кабеля						
	[1]	Макс. допустимая длина экранированного кабеля						
<b>Внимание:</b>	Для полного выполнения требований ЭМС длина кабеля при использовании фильтра ЭМС не должна превышать 25 м.							
P0290	<b>Реакция преобразователя на перегрузку</b>	0 - 3	2	T	-	-	U16	3
	Определяет реакцию преобразователя на внутреннюю тепловую перегрузку.							
	0	Уменьшение выходной частоты и тока						
	1	Без уменьшения, отключение (F4/5/6) при достижении теплового предела						
	2	Уменьшение частоты импульсов, выходного тока и выходной частоты						
	3	Только уменьшение частоты импульсов и отключение (F6) при слишком высокой перегрузке						

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
<b>Зависимость:</b>	<p>Следующие физические величины влияют на контроль перегрузки преобразователя (см. диаграмму):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Температура радиатора (r0037[0]); как следствие A504 и F4.</li> <li>Температура перехода IGBT (r0037[1]); как следствие F4 или F6.</li> <li>Разница температур между радиатором и переходом; как следствие A504 и F6.</li> <li>Преобразователь I<sup>2</sup>t (r0036); как следствие A505 и F5.</li> </ul>							
<b>Внимание:</b>	<p>P0290 = 0, 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Снижение выходной частоты действует только вместе со снижением нагрузки. Это относится, к примеру, к приложениям с низкой перегрузкой, имеющим квадратичную характеристику момента, как то насосы или вентиляторы.</li> <li>При установке P0290 = 0 или 2 регулятор I<sub>max</sub> ограничивает выходной ток (r0067) при перегреве.</li> </ul> <p>P0290 = 0:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если частота импульсов выше ном. значения, то она сразу же снижается до ном. значения, если 0027 выше, чем r0067 (предельное значение тока).</li> </ul> <p>P0290 = 2, 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Частота импульсов P1800 уменьшается только тогда, когда актуальная частота импульсов выше 2 кГц и рабочая частота ниже 2 Гц.</li> <li>Текущая частота импульсов отображается в параметре r1801[0], мин. частота импульсов, до которой происходит снижение - в параметре r1801[1].</li> <li>Контроль I<sup>2</sup>t преобразователя влияет на выходной ток и выходную частоту, но не на частоту импульсов.</li> </ul> <p>Отключение всегда происходит в тех случаях, когда предпринятых мер недостаточно для снижения внутренней температуры.</p>							
P0291[0...2]	<b>Защита преобразователя</b>	0 - 6	1	T	-	DDS	U16	4
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>		<b>Сигнал 0</b>	
	00	Частота импульсов уменьшена			Да		Нет	
	01	Зарезервировано			Да		Нет	

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
	02	Обнаружение выпадения фазы			Нет		Да	
<b>Указание:</b>	См. P0290							
P0292	<b>Предупреждение температуры преобразователя [°C]</b>	0 - 25	5	U, T	-	-	U16	3
	<p>Определяет разницу температур (в °C) между пороговым значением отключения при перегреве (F4) и пороговым значением предупреждения (A504) преобразователя. Пороговое значение отключения сохранено в преобразователе и не может изменяться пользователем.</p>							
P0294	<b>Предупреждение преобразователя I<sup>2t</sup> [%]</b>	10.0 - 100.0	95.0	U, T	-	-	Float	3
	<p>Определяет процентное значение [%], при котором выводится предупреждение A505 (преобразователь I<sup>2t</sup>).</p> <p>Через расчет I<sup>2t</sup> преобразователя определяется макс. приемлемая продолжительность перегрузки преобразователя.</p> <p>Значение расчета I<sup>2t</sup> рассматривается как 100 %, если макс. приемлемая продолжительность достигнута.</p>							
<b>Зависимость:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Выходной ток преобразователя был снижен.</li> <li>- Значение I<sup>2t</sup> не превышает 100 %.</li> </ul>							
<b>Указание:</b>	P0294 = 100 % соответствует ном. нагрузке в состоянии покоя.							
P0295	<b>Задержка отключения вентилятора преобразователя [с]</b>	0 - 3600	0	U, T	-	-	U16	3
	<p>Определяет задержку при отключении вентилятора преобразователя после остановки преобразователя.</p>							
<b>Указание:</b>	При установке "0" вентилятор отключается одновременно с преобразователем, т.е. задержка отсутствует.							
P0304[0...2]	<b>Ном. напряжение двигателя [В]</b>	10 - 2000	400	C(1)	-	DDS	U16	1
	Ном. напряжение двигателя согласно шильдику.							
<b>Зависимость:</b>	<p>Возможность изменения только при P0010 = 1 (базовый ввод в эксплуатацию).</p> <p>Значение по умолчанию зависит от типа преобразователя и его ном. параметров.</p>							



Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
<b>Осторожно:</b>	<p>Вводимые данные шильдика должны соответствовать соединению двигателя (звезда / треугольник). Это означает, что при соединении двигателя треугольником необходимо ввести данные шильдика для соединения треугольником.</p> <p>IEC-двигатель</p> <p>Соединение треугольником</p> <p>Соединение в звезду</p>							
<b>Указание:</b>	<p>Рисунок ниже показывает типичный шильдик с позицией релевантных параметров двигателя.</p>							
P0305[0...2]	<b>Ном. ток двигателя [A]</b>	0.01 - 10000.00	1.86	C(1)	-	DDS	Float	1
	Ном. ток двигателя согласно шильдику.							
<b>Зависимость:</b>	<p>Возможность изменения только при P0010 = 1 (базовый ввод в эксплуатацию). Также зависит от P0320 (ток намагничивания двигателя).</p>							

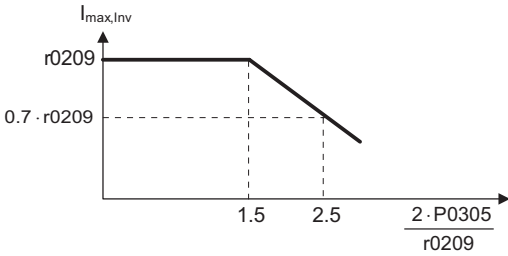Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
<b>Указание:</b>	<p>Макс. значение P0305 зависит от макс. тока преобразователя (r0209) и типа двигателя:                      Асинхронный двигатель: <math>P0305_{max} = P0209</math>                      Рекомендация: Отношение P0305 (ном. ток двигателя) к r0207 (ном. ток преобразователя) не должно быть меньше, чем: <math>(1 / 8) \leq (P0305 / r0207)</math>                      Если отношение ном. тока двигателя (P0305) к половине макс. тока преобразователя (r0209) превышает 1,5, применяется дополнительное понижение тока. Это необходимо для защиты преобразователя от гармонических колебаний тока.</p>  <p>Значение по умолчанию зависит от типа преобразователя и его ном. параметров.</p>							
P0307[0...2]	<b>Номинальная мощность двигателя</b>	0.01 - 2000.00	0.75	C(1)	-	DDS	Float	1
	Ном. мощность двигателя [кВт / Л.С.] согласно шильдику.							
<b>Зависимость:</b>	Если P0100 = 1, то значения указываются в [Л.С.]. Возможность изменения только при P0010 = 1 (базовый ввод в эксплуатацию).							
<b>Указание:</b>	Значение по умолчанию зависит от типа преобразователя и его ном. параметров.							
P0308[0...2]	<b>Коэффициент ном. мощности двигателя (cosφ)</b>	0.000 - 1.000	0.000	C(1)	-	DDS	Float	1
	Коэффициент ном. мощности двигателя [cosφ] согласно шильдику.							
<b>Зависимость:</b>	Возможность изменения только при P0010 = 1 (базовый ввод в эксплуатацию). Отображается только при P0100 = 0 или 2 (мощность двигателя указана в [кВт]). При установке 0 выполняется внутреннее вычисление значения. Значение отображается в r0332.							
P0309[0...2]	<b>Номинальный КПД двигателя [%]</b>	0.0 - 99.9	0.0	C(1)	-	DDS	Float	1
	Ном. КПД двигателя согласно шильдику.							
<b>Зависимость:</b>	Возможность изменения только при P0010 = 1 (базовый ввод в эксплуатацию). Отображается только при P0100 = 1 (мощность двигателя указана в [Л.С.]). При установке 0 выполняется внутреннее вычисление значения. Значение отображается в r0332.							
P0310[0...2]	<b>Ном. частота двигателя [Гц]</b>	12.00 - 599.00	50.00	C(1)	-	DDS	Float	1
	Ном. частота двигателя согласно шильдику.							

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
<b>Зависимость:</b>	Возможность изменения только при P0010 = 1 (базовый ввод в эксплуатацию). Число пар полюсов при изменении параметра автоматически вычисляется заново.							
<b>Указание:</b>	Изменения в P0310 могут повлиять на макс. частоту двигателя. Дополнительную информацию см. P1082.							
P0311[0...2]	<b>Ном. частота вращения двигателя [об/мин]</b>	0 - 40000	1395	C(1)	-	DDS	U16	1
	Ном. частота вращения двигателя согласно шильдику.							
<b>Зависимость:</b>	Возможность изменения только при P0010 = 1 (базовый ввод в эксплуатацию). При установке 0 выполняется внутреннее вычисление значения. Для правильной работы компенсации скольжения в управлении U/f необходима ном. частота вращения двигателя. Число пар полюсов при изменении параметра автоматически вычисляется заново.							
<b>Указание:</b>	Значение по умолчанию зависит от типа преобразователя и его ном. параметров.							
r0313[0...2]	<b>Пары полюсов двигателя</b>	-	-	-	-	DDS	U16	3
	Показывает число пар полюсов двигателя, которые сейчас используются преобразователем для внутренних вычислений.							
<b>Зависимость:</b>	Автоматически рассчитывается заново при изменении P0310 (ном. частота двигателя) или P0311 (ном. частота вращения двигателя). r0313 = 1: 2-полюсный двигатель r0313 = 2: 4-полюсный двигатель ...							
P0314[0...2]	<b>Число пар полюсов двигателя</b>	0 - 99	0	C(1)	-	DDS	U16	3
	Указывает число пар полюсов двигателя.							
<b>Зависимость:</b>	Возможность изменения только при P0010 = 1 (базовый ввод в эксплуатацию). При установке "0" r0313 (вычисленные пары полюсов двигателя) используется при работе. При установках > 0 r0313 заменяется. P0314 = 1: 2-полюсный двигатель P0314 = 2: 4-полюсный двигатель ...							
P0320[0...2]	<b>Ток намагничивания двигателя [%]</b>	0.0 - 99.0	0.0	C(1), T	-	DDS	Float	3
	Определяет ток намагничивания двигателя относительно P0305 (ном. ток двигателя).							
<b>Зависимость:</b>	Установка "0" вызывает расчет P0340 = 1 (данные введены с шильдика) или P3900 = 1 - 3 (конец базового ввода в эксплуатацию). Вычисленное значение отображается в r0331.							
r0330[0...2]	<b>Ном. скольжение двигателя [%]</b>	-	-	-	PROZE NT	DDS	Float	3

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
	Показывает ном. скольжение двигателя относительно P0310 (ном. частота двигателя) и P0311 (ном. частота вращения двигателя). $r0330[\%] = ((P0310 - r0313 * (P0311 / 60)) / P0310) * 100\%$							
r0331[0...2]	Ном. ток намагничивания [А]	-	-	-	-	DDS	Float	3
	Показывает вычисленный ток намагничивания двигателя.							
r0332[0...2]	Ном. коэффициент мощности	-	-	-	-	DDS	Float	3
	Показывает коэффициент мощности двигателя.							
<b>Зависимость:</b>	Значение вычисляется системой, если P0308 (коэффициент ном. мощности двигателя cosφ) установлен на "0"; в ином случае отображается введенное в P0308 значение.							
r0333[0...2]	Ном. момент вращения двигателя [Нм]	-	-	-	-	DDS	Float	3
	Отображает ном. момент вращения двигателя.							
<b>Зависимость:</b>	Значение вычисляется из P0307 (ном. мощность двигателя) и P0311 (ном. частота вращения двигателя). $r0333[\text{Нм}] = (P0307[\text{кВт}] * 1000) / ((P0311[1 / \text{мин}] / 60) * 2 * \text{Pi})$							
P0335[0...2]	Охлаждение двигателя	0 - 3	0	C(1), T	-	DDS	U16	2
	Определяет используемую систему охлаждения двигателя.							
	0	Самоохлаждающийся двигатель со смонтированным на валу вентиляторе (IC410 или IC411)						
	1	Принудительная вентиляция: вентилятор с автономным приводом (IC416)						
	2	Самоохлаждение с внутренним вентилятором						
	3	Принудительное охлаждение и внутренний вентилятор						
P0340[0...2]	Расчет параметров двигателя	0 - 4	0	T	-	DDS	U16	2
	Расчет различных параметров двигателя.							
				P0340 = 1	P0340 = 2	P0340 = 3	P0340 = 4	
	r0341[0...2] Момент инерции двигателя [кг*м^2]			x				
	P0342[0...2] Отношение общего момента инерции к таковому двигателя			x				
	P0344[0...2] Вес двигателя			x				
	P0346[0...2] Длительность намагничивания			x		x		
	P0347[0...2] Длительность размагничивания			x		x		

Параметр	Функция	Диапа- зон	Завод- ская установ- ка	Возможность изменения	Масшта- бирован- ие	Блок дан- ных	Тип дан- ных	Уров. дост.
	P0350[0...2] Сопротивление статора (фаза-фаза)			x	x			
	P0352[0...2] Сопротивление кабеля			x	x			
	P0354[0...2] Сопротивление ротора			x	x			
	P0356[0...2] Реактивное сопротивление рассеяния статора			x	x			
	P0358[0...2] Реактивное сопротивление рассеяния ротора			x	x			
	P0360[0...2] Основная индуктивность			x	x			
	P0625[0...2] Температура окружающей среды двигателя			x	x			
	P1253[0...2] Выходное ограничение регулятора			x		x		
	P1316[0...2] Конечная частота усиления			x		x		
	P1338[0...2] Усиление поглощения резонанса U/f			x		x		X
	P1341[0...2] Постоянная времени интегрирования I <sub>max</sub> -регулятора			x		x		X
	P1345[0...2] П-усиление I <sub>max</sub> -регулятора напряжения			x		x		X
	P1346[0...2] Постоянная времени интегрирования I <sub>max</sub> -регулятора напряжения			x		x		x
	P2002[0...2] Опорный ток			x				
	P2003[0...2] Опорный момент вращения			x				
	P2185[0...2] Верхнее пороговое значение момента вращения 1			x				
	P2187[0...2] Верхнее пороговое значение момента вращения 2			x				
	P2189[0...2] Верхнее пороговое значение момента вращения 3			x				
	0	Без расчета						
	1	Полное параметрирование						
	2	Расчет данных эквивалентной схемы						
	3	Расчет управления U/f						
	4	Только расчет установок регулятора						

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
<b>Указание:</b>	<p>Этот параметр используется при вводе в эксплуатацию для оптимизации рабочих характеристик преобразователя. При большом расхождении между ном. мощностями преобразователя и двигателя возможен неправильный расчет r0384 и r0386. В этом случае использовать P1900.</p> <p>При передаче P0340 преобразователь выполняет внутренние вычисления. В это время возможны прерывания связи с преобразователем.</p> <p>Ошибки могут быть квитированы сразу же по завершении расчетов в преобразователе. Расчеты занимают около 10 секунд.</p>							
P0341[0...2]	<b>Момент инерции двигателя (кг*м<sup>2</sup>)</b>	0.0001 - 1000.0	0.0018	U, T	-	DDS	Float	3
	<p>Определяет момент инерции двигателя без нагрузки.</p> <p>Вместе с P0342 (отношение общего момента инерции к таковому двигателя) и P1496 (коэффициент масштабирования ускорения) это значение создает момент вращения ускорения (r1518), который добавляется к каждому дополнительному, созданному источником ВСО моменту вращения (P1511) и может быть интегрировано в функцию управления по моменту.</p>							
<b>Зависимость:</b>	Этот параметр управляется определенными в P0340 автоматическими вычислениями.							
<b>Указание:</b>	<p>Результат P0341 * P0342 включается в расчет регулятора частоты вращения.</p> <p><math>P0341 * P0342 =</math> общий момент инерции двигателя</p> <p>P1496 = 100 % активирует предварительное регулирование ускорения для регулятора частоты вращения и рассчитывает момент вращения из P0341 и P0342.</p>							
P0342[0...2]	<b>Отношение общего момента инерции к таковому двигателя</b>	1.000 - 400.00	1.000	U, T	-	DDS	Float	3
	Указывает соотношение между общим моментом инерции (нагрузка + двигатель) и только моментом инерции двигателя.							
<b>Зависимость:</b>	См. P0341							
P0344[0...2]	<b>Вес двигателя [кг]</b>	1.0 - 6500.0	9.4	U, T	-	DDS	Float	3
	Указывает вес двигателя в [кг].							
<b>Зависимость:</b>	См. P0341							
<b>Указание:</b>	Это значение используется в тепловой модели двигателя. Обычно оно автоматически вычисляется из P0340 (параметры двигателя), то может быть введено и вручную. Значение по умолчанию зависит от типа преобразователя и его ном. параметров.							
r0345[0...2]	<b>Пусковой период двигателя [с]</b>	-	-	-	-	DDS	Float	3
	Показывает пусковой период двигателя. Это время соответствует стандартизированному моменту инерции двигателя. Пусковой период соответствует необходимому интервалу времени для достижения ном. частоты вращения двигателя из состояния покоя с ускорением с ном. моментом вращения двигателя (r0333).							

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
P0346[0...2]	<b>Длительность намагничивания [с]</b>	0.000 - 20.000	1.000	U, T	-	DDS	Float	3
	Определяет длительность намагничивания в [с], т.е. время ожидания между активацией импульсов и началом разгона. В течение этого интервала времени двигатель намагничивается. Период намагничивания обычно автоматически вычисляется из параметров двигателя и соответствует постоянной времени ротора.							
<b>Зависимость:</b>	См. P0341							
<b>Внимание:</b>	Слишком сильное сокращение этого времени может привести к недостаточному намагничиванию двигателя.							
<b>Указание:</b>	При установках усиления свыше 100 % длительность намагничивания может быть уменьшена. Значение по умолчанию зависит от типа преобразователя и его ном. параметров.							
P0347[0...2]	<b>Время размагничивания [с]</b>	0.000 - 20.000	1.000	U, T	-	DDS	Float	3
	Этот параметр изменяет допустимый интервал времени после ВЫКЛ2/состояния ошибки до возможности повторного разрешения импульсов.							
<b>Зависимость:</b>	См. P0341							
<b>Указание:</b>	Длительность размагничивания приблизительно равна 2,5 x постоянная времени ротора в секундах. Значение по умолчанию зависит от типа преобразователя и его ном. параметров.							
P0350[0...2]	<b>Сопротивление статора (фаза) [Ом]</b>	0.0000 - 2000.0	2.0000	U, T	-	DDS	Float	3
	Значение сопротивления статора для подключенного двигателя (фазное значение). Значение параметра не содержит сопротивления кабеля.							
<b>Зависимость:</b>	См. P0341							
<b>Указание:</b>	<p>Существует три возможности определения значения для этого параметра:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Расчет с помощью <ul style="list-style-type: none"> <li>– P0340 = 1 (ввод данных с шильдика) или</li> <li>– P0010 = 1, P3900 = 1, 2 или 3 (завершение базового ввода в эксплуатацию).</li> </ul> </li> <li>2. Измерение с помощью P1900 = 2 (стандартная идентификация параметров двигателя, значение для сопротивления статора заменяется).</li> <li>3. Ручное измерение с помощью омметра.</li> </ol> <p>Т.к. в случае измеренного вручную сопротивления речь идет о межфазном значении, в которое включены сопротивления кабеля, необходимо разделить измеренное значение на 2 и вычесть из этого значения сопротивление кабеля одной фазы.</p> <p>Введенное в P0350 значение вычислено по последнему методу. Значение по умолчанию зависит от типа преобразователя и его ном. параметров.</p>							
P0352[0...2]	<b>Сопротивление кабеля [Ом]</b>	0.0 - 120.0	0.0	U, T	-	DDS	Float	3

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
	Описывает сопротивление кабеля между преобразователем и двигателем для одной фазы. Значение соответствует сопротивлению кабеля между преобразователем и двигателем относительно ном. полного сопротивления.							
<b>Зависимость:</b>	См. P0341							
P0354[0...2]	<b>Сопротивление ротора [Ом]</b>	0.0 - 300.0	10.0	U, T	-	DDS	Float	3
	Определяет сопротивление ротора эквивалентной схемы двигателя (значение на фазу).							
<b>Зависимость:</b>	Автоматическое вычисление с помощью модели двигателя или определение с помощью P1900 (идентификация двигателя). Этот параметр управляется определенными в P0340 автоматическими вычислениями.							
P0356[0...2]	<b>Реактивное сопротивление рассеяния статора [мГн]</b>	0.0000 - 1000.0	10.000	U, T	-	DDS	Float	3
	Определяет реактивное сопротивление рассеяния статора эквивалентной схемы двигателя (значение на фазу).							
<b>Зависимость:</b>	См. P0354							
P0358[0...2]	<b>Реактивность рассеяния ротора [мГн]</b>	0.0 - 1000.0	10.0	U, T	-	DDS	Float	3
	Определяет реактивность рассеяния ротора эквивалентной схемы двигателя (значение на фазу).							
<b>Зависимость:</b>	См. P0354							
P0360[0...2]	<b>Основная индуктивность [мГн]</b>	0.0 - 10000.0	10.0	U, T	-	DDS	Float	3
	Определяет основную индуктивность эквивалентной схемы двигателя (значение на фазу).							
<b>Зависимость:</b>	См. P0354							
<b>Осторожно:</b>	Данные по эквивалентной схеме по отношению к соединению в звезду. Поэтому все имеющиеся данные эквивалентной схемы треугольника перед вводом в преобразователь должны быть переведены в эквивалентную схему звезды.							
r0370[0...2]	<b>Сопротивление статора [%]</b>	-	-	-	PROZEN T	DDS	Float	4
	Показывает стандартизированное сопротивление статора эквивалентной схемы двигателя (значение на фазу).							
r0372[0...2]	<b>Сопротивление кабеля [%]</b>	-	-	-	PROZEN T	DDS	Float	4
	Показывает стандартизированное сопротивление кабеля эквивалентной схемы двигателя (значение на фазу). Ориентировочно оно равно 20 % сопротивления статора.							
r0373[0...2]	<b>Ном. сопротивление статора [%]</b>	-	-	-	PROZEN T	DDS	Float	4



Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
	Показывает ном. сопротивление статора эквивалентной схемы двигателя (значение на фазу).							
r0374[0...2]	<b>Сопротивление ротора [%]</b>	-	-	-	PROZE NT	DDS	Float	4
	Показывает стандартизированное сопротивление ротора эквивалентной схемы двигателя (значение на фазу).							
r0376[0...2]	<b>Ном. сопротивление ротора [%]</b>	-	-	-	PROZE NT	DDS	Float	4
	Показывает ном. сопротивление ротора эквивалентной схемы двигателя (значение на фазу).							
r0377[0...2]	<b>Общий реактанс рассеяния [%]</b>	-	-	-	PROZE NT	DDS	Float	4
	Показывает стандартизированный общий реактанс рассеяния эквивалентной схемы двигателя (значение на фазу).							
r0382[0...2]	<b>Реактивное сопротивление намагничивания [%]</b>	-	-	-	PROZE NT	DDS	Float	4
	Показывает стандартизированное реактивное сопротивление намагничивания эквивалентной схемы двигателя (значение на фазу).							
r0384[0...2]	<b>Постоянная времени ротора [мс]</b>	-	-	-	-	DDS	Float	3
	Показывает вычисленную постоянную времени ротора.							
r0386[0...2]	<b>Постоянная времени общего рассеяния [мс]</b>	-	-	-	-	DDS	Float	4
	Показывает постоянную времени общего рассеяния двигателя.							
r0395	<b>СО: Общее сопротивление статора [%]</b>	-	-	-	PROZE NT	-	Float	3
	Показывает сопротивление статора двигателя как комбинацию сопротивления статора и кабеля.							
P0503[0...2]	<b>Активировать режим поддержания рабочего состояния</b>	0 - 1	0	T	-	-	U16	3
	Активирует режим поддержания рабочего состояния Попытка предотвращения отключения преобразователя через активацию всех возможных имеющихся функций по снижению номинальных значений и автоматического перезапуска. Можно использовать в комбинации с P2113 = 1 для скрытия всех возникающих предупреждений от пользователя.							
	0	Режим поддержания рабочего состояния деактивирован						
	1	Режим поддержания рабочего состояния активирован						

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
<b>Индекс:</b>	[0]	Блок данных привода 0 (DDS0)						
	[1]	Блок данных привода 1 (DDS1)						
	[2]	Блок данных привода 2 (DDS2)						
<b>Внимание:</b>	<p>P0503 = 1                      Устанавливает следующие значения параметров для уменьшения вероятности отключения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P0290 = 2</li> <li>• P1210 = 7</li> <li>• P1211 = 10</li> <li>• P1240 = 3</li> </ul> <p>P0503 = 0                      Сбрасывает следующие параметры на их значения по умолчанию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P0290 = 2</li> <li>• P1210 = 1</li> <li>• P1211 = 3</li> <li>• P1240 = 1</li> </ul>							
<b>Указание:</b>	<p>См. также:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P0290</li> <li>• P1210</li> <li>• P1211</li> <li>• P1240</li> <li>• P2113</li> </ul>							
P0507	<b>Прикладной макрос</b>	0 - 255	0	C(1)	-	-	U16	1
	<p>Выбирает определенный прикладной макрос; при этом речь идет о наборе значений параметров для определенного приложения. Существуют различные прикладные макросы, достаточные для ряда базовых приложений, к примеру, для простых задач с насосами, компрессорами и ленточными транспортерами.</p>							
<b>Указание:</b>	<p>Помнить, что номер прикладного макроса должен быть изменен только в ходе установки непосредственно после сброса параметров, чтобы обеспечить правильную установку прикладного макроса.</p>							
P0511[0...2]	<b>Масштабирование индикации</b>	0.00 - 100.00	[0] 1.00 [1] 1.00 [2] 0.00	U, T	-	-	Float	3

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
	<p>Обеспечивает возможность ввода коэффициентов масштабирования для индикации частоты двигателя.</p> <p>Индекс 0 = значение множителя (a) Индекс 1 = значение делителя (b) Индекс 2 = значение постоянной (c)</p> <p>Если параметр установлен на значение, отличное от стандартного, то отображенное значение для частоты и заданное значение на внутренней и внешней ВОР соответственно масштабируются. Помните, что единица "Гц" у масштабированного значения более не отображается. Индикация масштабируется по следующей формуле: <math>(a / b) * N + c</math>.</p>							
<b>Индекс:</b>	[0]	Множитель для масштабирования индикации						
	[1]	Делитель для масштабирования индикации						
	[2]	Постоянная для масштабирования индикации						
r0512	<b>СО: Масштабированная фильтрованная частота</b>	-	-	-	-	-	Float	2
	Показывает текущую выходную частоту преобразователя (r0024) без учета компенсации скольжения (и гашения резонансов, ограничения частоты в режиме U/f).							
P0604[0...2]	<b>Пороговое значение температуры двигателя [°C]</b>	0.0 - 200.0	130.0	U, T	-	DDS	Float	2
	Содержит порог предупреждения для тепловой защиты двигателя. Температура отключения всегда устанавливается на 10 % выше порога предупреждения (P0604). При превышении фактической температурой температуры предупреждения преобразователь реагирует согласно установке в P0610.							
<b>Зависимость:</b>	Это значение минимум на 40° С должно превышать температуру окружающей среды двигателя (P0625)							
P0610[0...2]	<b>Реакция при температуре двигателя I<sup>2</sup>t</b>	0 - 6	6	T	-	DDS	U16	3
	Этот параметр определяет реакцию при достижении температурой двигателя порога предупреждения.							
	0	Только предупреждение. (сохраненная на момент отключения) температура двигателя при включении не запрашивается.						
	1	Предупреждение при регулировании I <sub>max</sub> (уменьшение тока двигателя) и отключение (F11). (сохраненная на момент отключения) температура двигателя при включении не запрашивается.						
	2	Предупреждение и отключение (F11). (сохраненная на момент отключения) температура двигателя при включении не запрашивается.						

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
	4	Только предупреждение. (сохраненная на момент отключения) температура двигателя при включении запрашивается.						
	5	Предупреждение при регулировании I <sub>max</sub> (уменьшение тока двигателя) и отключение (F11). (сохраненная на момент отключения) температура двигателя при включении запрашивается.						
	6	Предупреждение и отключение (F11). (сохраненная на момент отключения) температура двигателя при включении запрашивается.						
<b>Зависимость:</b>	Уставка выключения = P0604 (пороговое значение температуры двигателя) * 110 %							
<b>Указание:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P0610 = 0 (реакция отсутствует, только предупреждение) При достижении температурой установленного в P0604 порога предупреждения, преобразователь выводит предупреждение A511, в остальном реакция отсутствует.</li> <li>• P0610 = 1 (предупреждение, снижение I<sub>max</sub> и отключение) При достижении температурой установленного в P0604 порога предупреждения, преобразователь выводит предупреждение A511, уменьшает частоту и отключается (F11), если температура превысит порог отключения.</li> <li>• P0610 = 2 (предупреждение и отключение F11) При достижении температурой установленного в P0604 порога предупреждения, преобразователь выводит предупреждение A511 и отключается (F11), если температура превысит порог отключения.</li> </ul> <p>Целью I<sup>2</sup>t двигателя является расчет температуры двигателя и отключение преобразователя при опасности перегрева двигателя. Режим I<sup>2</sup>t: Измеренный ток двигателя отображается в r0027. Температура двигателя в °C отображается в r0035. Эта температура выводится с помощью тепловой модели из вычисленного значения. Реакция на предупреждение может быть изменена с помощью P0610. С r0035 можно очень хорошо контролировать чрезмерное увеличение вычисленной температуры двигателя.</p>							
P0622[0...2]	<b>Длительность намагничивания для определения температуры после запуска [мс]</b>	0.000 - 20000	0.000	U, T	-	DDS	Float	3
	Определяет длительность намагничивания для определения сопротивления статора.							
r0623[0...2]	<b>СО: Индикация полученного сопротивления статора [Ом]</b>	-	-	-	-	DDS	Float	4
	Показывает полученное фактическое значение сопротивления статора после идентификации температуры.							

Параметр	Функция	Диапазон	Заводская установка	Возможность изменения	Масштабирование	Блок данных	Тип данных	Уров. дост.
P0625[0...2]	Температура окружающей среды двигателя [°C]	-40.0 - 80.0	20.0	C(1), U, T	-	DDS	Float	3
	Показывает температуру окружающей среды двигателя на момент идентификации параметров двигателя. Значение может изменяться только при холодном двигателе. После изменения значения выполнить идентификацию двигателя.							
<b>Зависимость:</b>	Этот параметр управляется определенными в P0340 автоматическими вычислениями.							
P0626[0...2]	Перегрев стали статора [°C]	20.0 - 200.0	50.0	U, T	-	DDS	Float	4
	Перегрев стали статора.							
<b>Указание:</b>	В синусном режиме нагрев допустим (нагрев кабеля питания). Нагрев из-за работы преобразователя (потери на модуляцию) и выходного фильтра также учитывается.							
P0627[0...2]	Перегрев обмотки статора [°C]	20.0 - 200.0	80.0	U, T	-	DDS	Float	4
	Перегрев обмотки статора. Значение может изменяться только при холодном двигателе. После изменения значения выполнить идентификацию двигателя.							
<b>Указание:</b>	См. P0626							
P0628[0...2]	Перегрев обмотки ротора [°C]	20.0 - 200.0	100.0	U, T	-	DDS	Float	4
	Перегрев обмотки ротора.							
<b>Указание:</b>	См. P0626							
r0630[0...2]	СО: Температура окружающей среды модели двигателя [°C]	-	-	-	-	DDS	Float	4
	Показывает температуру окружающей среды модели двигателя.							
r0631[0...2]	СО: Температура стали статора [°C]	-	-	-	-	DDS	Float	4
	Показывает температуру стали статора модели двигателя.							
r0632[0...2]	СО: Температура обмотки статора [°C]	-	-	-	-	DDS	Float	4
	Показывает температуру обмотки статора модели двигателя.							
r0633[0...2]	СО: Температура обмотки ротора [°C]	-	-	-	-	DDS	Float	4
	Показывает температуру обмотки ротора модели двигателя.							
P0640[0...2]	Коэффициент перегрузки двигателя [%]	10.0 - 400.0	150.0	C(1), U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет границу тока перегрузки двигателя относительно P0305 (ном. ток двигателя).							




<b>Зависимость:</b>	Ограничение до макс. тока преобразователя или до 400 % ном. тока двигателя (P0305), при этом используется более низкое значение. $P0640\_max = (\min(r0209, 4 * P0305) / P0305) * 100$							
<b>Указание:</b>	Изменение в P0640 ступает в силу только после следующего выключения.							
P0700[0...2]	<b>Выбор источника команд</b>	0 - 5	1	C(1), T	-	CDS	U16	1
	Выбирает цифровой источник команд.							
	0	Установка по умолчанию с завода						
	1	Панель оператора (клавиатура)						
	2	Соединение						
	5	USS / MBUS на RS485						
<b>Зависимость:</b>	При изменении этого параметра все установки для выбранного элемента сбрасываются на значения по умолчанию. Это затрагивает следующие параметры: P0701, ... (функция DI), P0840, P0842, P0844, P0845, P0848, P0849, P0852, P1020, P1021, P1022, P1023, P1035, P1036, P1055, P1056, P1074, P1110, P1113, P1124, P1140, P1141, P1142, P1230, P2103, P2104, P2106, P2200, P2220, P2221, P2222, P2223, P2235, P2236							
<b>Осторожно:</b>	Помнить, что при изменении P0700 все параметры VI сбрасываются на значение по умолчанию.							
<b>Указание:</b>	RS485 поддерживает как MODBUS-, так и USS-протокол. Все опции USS на RS485 действуют и для MODBUS.							
P0701[0...2]	<b>Функция цифрового входа 1</b>	0 - 99	0	T	-	CDS	U16	2
	Выбирает функцию цифрового входа 1.							
	0	Цифровой вход не активен						
	1	ВКЛ/ВЫКЛ1						
	2	ВКЛ рев / ВЫКЛ1						
	3	ВЫКЛ2 - Выбег до состояния покоя						
	4	ВЫКЛ3 – Быстрое торможение по рампе						
	9	Квитирование ошибок						
	10	JOG вправо						
	11	JOG влево						
	12	Назад						
	13	МОР выше (увеличение частоты)						
	14	МОР ниже (уменьшение частоты)						
	15	Выбор постоянной частоты, Бит 0						
	16	Выбор постоянной частоты, Бит 1						
	17	Выбор постоянной частоты, Бит 2						
	18	Выбор постоянной частоты, Бит 3						
	22	Быстрый останов, источник 1						
	23	Быстрый останов, источник 2						
	24	Быстрый останов, процентовка						
	25	Активировать тормоз постоянного тока						



	27	Активировать ПИД						
	29	Внешняя ошибка						
	33	Деактивировать доп. зад. значение частоты						
	99	Активировать параметрирование BICO						
<b>Зависимость:</b>	Для установки 99 (Активировать параметрирование BICO) требуется: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P0700-источник команд или</li> <li>• P0010 = 1, P3900 = 1, 2 или 3 (базовый ввод в эксплуатацию) или</li> <li>• P0010 = 30, P0970 = 1 сброс на заводские установки</li> </ul>							
<b>Указание:</b>	"ВКЛ/ВЫКЛ1" может быть выбран только для одного цифрового входа (к примеру, P0700 = 2 и P0701 = 1). Конфигурация DI2 с P0702 = 1 деактивирует DI1, т.к. устанавливается P0701 = 0. Только последний активированный цифровой вход служит источником команд. "ВКЛ/ВЫКЛ1" на одном цифровом входе можно комбинировать с "ВКЛ рев/ВЫКЛ1" на другом цифровом входе.							
P0702[0...2]	<b>Функция цифрового входа 2</b>	0 - 99	0	T	-	CDS	U16	2
	Выбирает функцию цифрового входа 2. См. P0701.							
P0703[0...2]	<b>Функция цифрового входа 3</b>	0 - 99	9	T	-	CDS	U16	2
	Выбирает функцию цифрового входа 3. См. P0701.							
P0704[0...2]	<b>Функция цифрового входа 4</b>	0 - 99	15	T	-	CDS	U16	2
	Выбирает функцию цифрового входа 4. См. P0701.							
P0712 [0...2]	<b>Аналоговый/цифровой вход 1</b>	0 - 99	0	T	-	CDS	U16	2
	Выбирает функцию цифрового входа AI1 (через аналоговый вход). См. P0701.							
<b>Указание:</b>	См. P0701. Сигналы выше 4 В активны, сигналы ниже 1,6 В не активны.							
P0713[0...2]	<b>Аналоговый/цифровой вход 2</b>	0 - 99	0	T	-	CDS	U16	2
	Выбирает функцию цифрового входа AI2 (через аналоговый вход). См. P0701.							
<b>Указание:</b>	См. P0701. Сигналы выше 4 В активны, сигналы ниже 1,6 В не активны.							
P0717	<b>Макрос для соединения</b>	0 - 255	0	C(1)	-	-	U16	1
	Выбирает определенный макрос для соединения. При этом речь идет о группе значений параметров для определенных соединений управления. Существует несколько макросов для соединения, определяющих различные базовые установки для соединений управления, к примеру, для подключений, ВОР, ПИД с аналоговым заданным значением и т.д.							

<b>Указание:</b>	Для обеспечения правильной установки макроса для соединения его номер должен изменяться только при начальной установке непосредственно после сброса параметров.							
P0719[0...2]	<b>Выбор заданного значения сигнала и частоты</b>	0 - 57	0	T	-	CDS	U16	4
	Центральный переключатель для выбора источника команд управления для преобразователя. В случае источника команд и заданных значений можно переключаться между свободно программируемыми параметрами BICO и постоянными профилями команд/заданных значений. Источники команд и заданных значений могут изменяться независимо друг от друга. Вторая позиция указывает источник команд, а первая позиция - источник заданных значений.							
	0	Cmd = BICO-параметр, заданное значение = BICO-параметр						
	1	Cmd = BICO-параметр, заданное значение = заданное значение MOP						
	2	Cmd = BICO-параметр, заданное значение = аналоговое заданное значение						
	3	Cmd = BICO-параметр, заданное значение = постоянная частота						
	4	Cmd = BICO-параметр, заданное значение = USS на RS232 (зарезерв.)						
	5	Cmd = BICO-параметр, заданное значение = USS на RS485						
	7	Cmd = BICO-параметр, заданное значение = аналоговое заданное значение 2						
	40	Cmd = USS на RS232 (зарезерв.), заданное значение = BICO-параметр						
	41	Cmd = USS на RS232 (зарезерв.), заданное значение = заданное значение MOP						
	42	Cmd = USS на RS232 (зарезерв.), заданное значение = аналоговое заданное значение						
	43	Cmd = USS на RS232 (зарезерв.), заданное значение = постоянная частота						
	44	Cmd = USS на RS232 (зарезерв.), заданное значение = USS на RS232 (зарезерв.)						
	45	Cmd = USS на RS232 (зарезерв.), заданное значение = USS на RS485						
	47	Cmd = USS на RS232 (зарезерв.), заданное значение = аналоговое заданное значение 2						
	50	Cmd = USS на RS485, заданное значение = BICO-параметр						
	51	Cmd = USS на RS485, заданное значение = заданное значение MOP						
	52	Cmd = USS на RS485, заданное значение = аналоговое заданное значение						
	53	Cmd = USS на RS485, заданное значение = постоянная частота						
	54	Cmd = USS на RS485, заданное значение = USS на RS232 (зарезерв.)						
	55	Cmd = USS на RS485, заданное значение = USS на RS485						




	57	Cmd = USS на RS485, заданное значение = аналоговое заданное значение 2							
<b>Зависимость:</b>	<p>P0719 имеет более высокий приоритет, чем P0700 и P1000.</p> <p>При установке отличного от 0 значения (т.е. BICO-параметр это не источник заданного значения) P0844/P0848 (первый источник ВЫКЛ2/ВЫКЛ3) не действуют. Вместо этого используются P0845/P0849 (второй источник ВЫКЛ2/ВЫКЛ3), и команды ВЫКЛ вызываются через соответствующий определенный источник.</p> <p>Установленные прежде соединения BICO сохраняются без изменений.</p>								
<b>Внимание:</b>	<p>Это полезно прежде всего тогда, когда источник команд временно, к примеру, P0700 = 2, изменяется на другое значение.</p> <p>В отличие от установок в P0700, через установки в P0719 цифровые входы (P0701, P0702, ...) не сбрасываются.</p>								
r0720	<b>Число цифровых входов</b>	-	-	-	-	-	U16	3	
	Показывает число цифровых входов.								
r0722.0...12	<b>СО/ВО: Значения цифрового входа</b>	-	-	-	-	-	U16	2	
	Показывает состояние цифровых входов.								
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>				<b>Сигнал 1</b>		<b>Сигнал 0</b>	
	00	Цифровой вход 1				Да		Нет	
	01	Цифровой вход 2				Да		Нет	
	02	Цифровой вход 3				Да		Нет	
	03	Цифровой вход 4				Да		Нет	
	11	Аналоговый вход 1				Да		Нет	
	12	Аналоговый вход 2				Да		Нет	
<b>Указание:</b>	Сегмент светится при активном сигнале.								
P0724	<b>Время устранения дребезга цифровых входов</b>	0 - 3	3	T	-	-	U16	3	
	Определяет используемое для цифровых входов время устранения дребезга (время фильтрации).								
	0	Без времени устранения дребезга							
	1	Время устранения дребезга 2,5 мс							
	2	Время устранения дребезга 8,2 мс							
	3	Время устранения дребезга 12,3 мс							
P0727[0...2]	<b>Выбор двух-/трехпроводной техники</b>	0 - 3	0	C(1), T	-	CDS	U16	2	

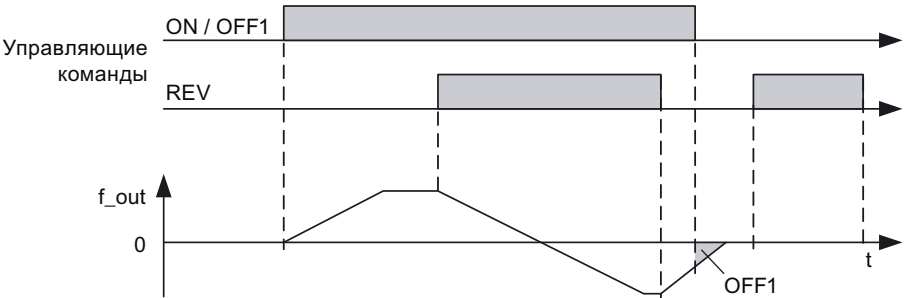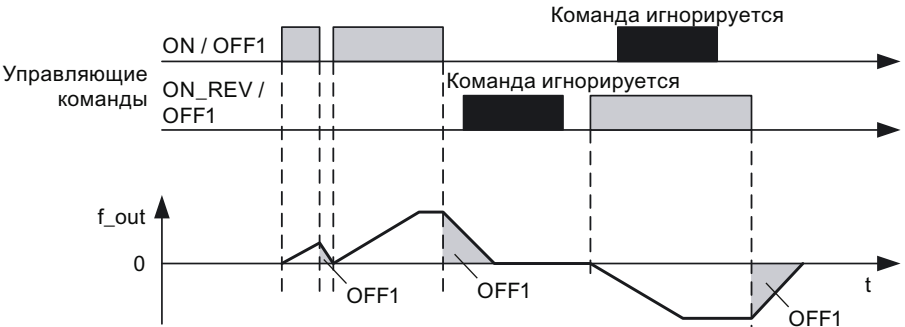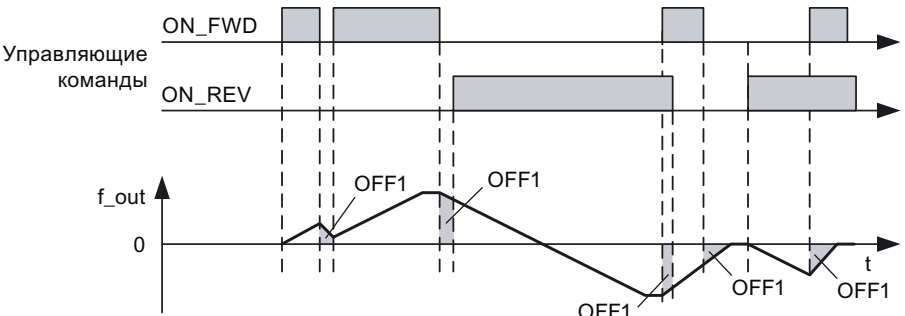	<p>Определяет используемый для соединений тип управления. Параметр служит для выбора метода управления. Различные методы управления являются взаимоисключающими.</p> <p>Двух-/трехпроводная техника позволяет запускать, останавливать и изменять направление вращения преобразователя одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Двухпроводная техника со стандартным управлением Siemens С ON / OFF1 и REV как продолжительными сигналами</li> </ul> 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Двухпроводная техника со стандартным управлением Siemens с ON / OFF1 и ON_REV / OFF1 как продолжительными сигналами</li> </ul> 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Двухпроводная техника С ON_FWD и ON_REV как продолжительными сигналами</li> </ul> 

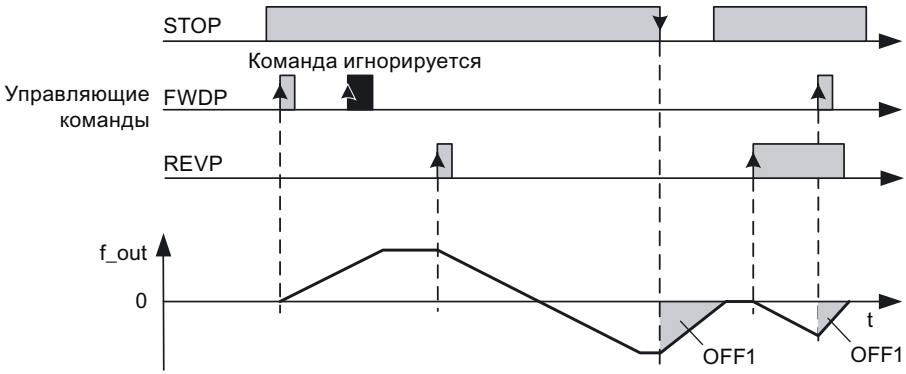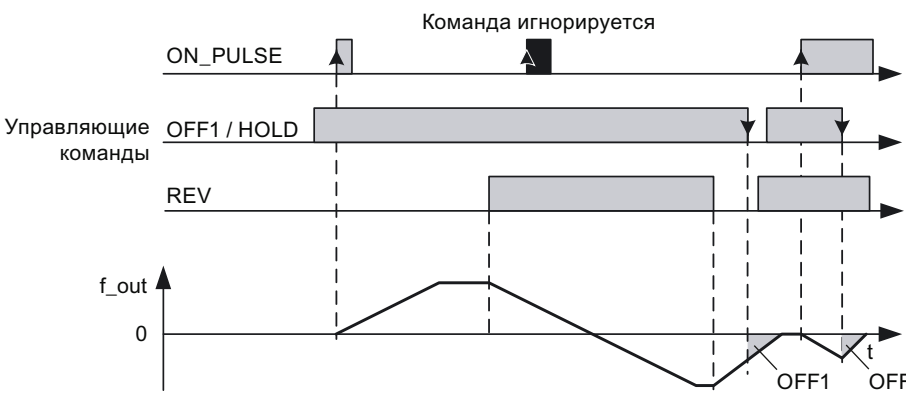	<p>• Трехпроводная техника с STOP как продолжительным сигналом, а также FWD и REVP как импульсами</p> 				
	<p>• Трехпроводная техника с OFF1 / HOLD и REV как продолжительным сигналом, а также ON как импульсами</p> 				
0	Siemens (старт / направление)				
1	Двухпроводная техника (вперед / назад)				
2	Трехпроводная техника (вперед / назад)				
3	Трехпроводная техника (старт / направление)				
<b>Указание:</b>	<p>Где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P = импульсы</li> <li>• FWD = ВПЕРЕД</li> <li>• REV = НАЗАД</li> </ul> <p>При выборе с помощью P0727 одной из функций управления, установки цифровых входов (P0701 до P0704) заново определяются следующим образом:</p>				
Установки P0701 – P0704	P0727 = 0 (стандартное управление Siemens)	P0727 = 1 (двухпроводная техника)	P0727 = 2 (трехпроводная техника)	P0727 = 3 (трехпроводная техника)	
= 1 (P0840)	ON / OFF1	ON_FWD	STOP	ON_PULSE	
= 2 (P0842)	ON_REV / OFF1	ON_REV	FWDP	OFF1 / HOLD	
= 12 (P1113)	REV	REV	REVP	REV	

	Для использования двух-/трехпроводной техники, источники для ON / OFF1 (P0840), ON_REV / OFF1 (P0842) и REV (P1113) должны быть установлены согласно заново определенным значениям.								
	Информацию по использованию постоянных частот см. P1000 и P1001.								
r0730	<b>Число цифровых выходов</b>	-	-	-	-	-	U16	3	
	Показывает число цифровых выходов.								
P0731[0...2]	<b>В1: Функция цифрового выхода 1</b>	-	52.3	U, T	-	CDS	U32/ Bin	2	
	Определяет источник цифрового выхода 1.								
<b>Внимание:</b>	Инверсная логика достигается за счет инверсии цифровых выходов в P0748.								
<b>Указание:</b>	Выполняется инверсия вывода бита ошибки 52.3 на цифровом выходе. Поэтому цифровой выход установлен с P0748 = 0 на низкий, если происходит ошибка. Если ошибка отсутствует, то он установлен на высокий. Функции контроля ==> см. r0052, r0053 Стояночный тормоз двигателя ==> см. P1215 Тормоз постоянного тока ==> см. P1232, P1233								
P0732[0...2]	<b>В1: Функция цифрового выхода 2</b>	-	52.7	U, T	-	CDS	U32/ Bin	2	
	Определяет источник цифрового выхода 2.								
r0747.0...1	<b>СО/ВО: Состояние цифровых выходов</b>	-	-	-	-	-	U16	3	
	Показывает состояние цифровых выходов (включая инверсию цифровых выходов через P0748).								
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>		<b>Сигнал 0</b>		
	00	Цифровой выход 1 под током			Да		Нет		
	01	Цифровой выход 2 под током			Да		Нет		
<b>Зависимость:</b>	Бит = Сигнал 0: Контакты разомкнуты Бит = Сигнал 1: Контакты замкнуты								
P0748	<b>Инверсия цифровых выходов</b>	-	0000 двоич	U, T	-	-	U16	3	
	Определяет верхнее и нижнее состояние цифрового выхода для определенной функции.								
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>		<b>Сигнал 0</b>		
	00	Инверсия цифрового выхода 1			Да		Нет		
	01	Инверсия цифрового выхода 2			Да		Нет		
r0750	<b>Число аналоговых входов</b>	-	-	-	-	-	U16	3	
	Показывает число доступных аналоговых входов.								
r0751.0...9	<b>СО/ВО: Слово состояния аналогового входа</b>	-	-	-	-	-	U16	3	
	Показывает состояние аналогового входа.								
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>		<b>Сигнал 0</b>		

	00	Потеря сигнала на AI1	Да	Нет				
	01	Потеря сигнала на AI2	Да	Нет				
	08	Нет потери сигнала на AI1	Да	Нет				
	09	Нет потери сигнала на AI2	Да	Нет				
r0752[0...1]	<b>Фактическое значение аналогового входа [В] или [мА]</b>	-	-	-	-	-	Float	2
	Показывает сглаженное значение аналогового входа в Вольтах или мА до модуля масштабирования.							
<b>Индекс:</b>	[0]	Аналоговый вход 1 (AI1)						
	[1]	Аналоговый вход 2 (AI2)						
P0753[0...1]	<b>Время сглаживания аналогового входа [мс]</b>	0 - 10000	3	U, T	-	-	U16	3
	Определяет время фильтрации (PT1-фильтр) для аналогового входа.							
<b>Индекс:</b>	См. r0752							
<b>Указание:</b>	Увеличение этого времени (сглаживание) уменьшает колебания, но одновременно замедляет ответы на цифровом входе. P0753 = 0: Нет фильтрации							
r0754[0...1]	<b>Фактическое значение аналогового входа после масштабирования [%]</b>	-	-	-	-	-	Float	2
	Показывает сглаженное значение аналогового входа после модуля масштабирования.							
<b>Индекс:</b>	См. r0752							
<b>Зависимость:</b>	P0757 до P0760 определяют область (масштабирование аналогового входа).							
r0755[0...1]	<b>СО: Фактическое значение аналогового входа после масштабирования [4000ш]</b>	-	-	-	-	4000H	116	2
	<p>Показывает масштабированный с помощью ASPmin и ASPmax (ASP = аналоговое заданное значение) аналоговый вход.</p> <p>Аналоговое заданное значение (ASP) из аналогового модуля масштабирования может изменяться между минимальным (ASPmin) и максимальным (ASPmax).</p> <p>Наибольшая амплитуда (значение без знака) ASPmin и ASPmax определяет масштабирование 16384.</p> <p>При согласовании с r0755 внутреннего значения (к примеру, заданное значение частоты), преобразователь рассчитывает масштабированное значение.</p> <p>Значение частоты рассчитывается с помощью следующего уравнения:  <math display="block">r0755 [Гц] = (r0755 [шестн] / 4000 [шестн]) * P2000 * (\max( ASP\_max ,  ASP\_min ) / 100\%)</math> </p>							
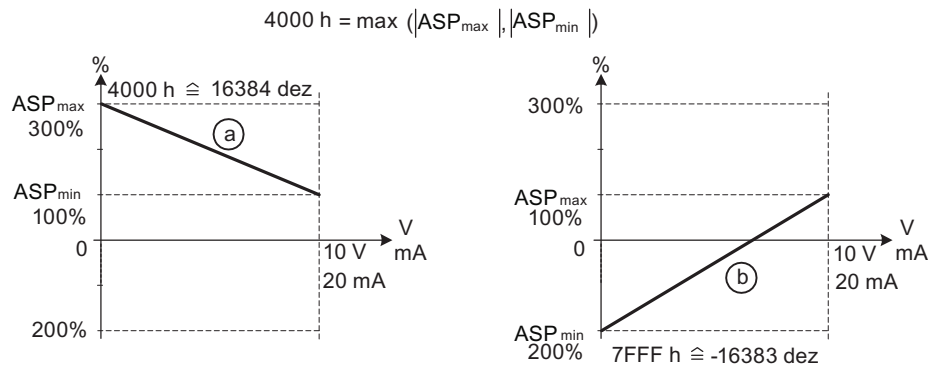
<p><b>Пример:</b></p>	<p>Случай а:  <math>ASP_{min} = 300\%</math>, <math>ASP_{max} = 100\%</math>, тогда <math>16384 = 300\%</math>.                  Возможны значения от 5461 до 16384.</p> <p>Случай б:  <math>ASP_{min} = -200\%</math>, <math>ASP_{max} = 100\%</math>, тогда <math>16384 = 200\%</math>.                  Возможны значения от -16384 до +8192.</p> <div style="text-align: center;"> <math>4000\text{ h} = \max( ASP_{max} ,  ASP_{min} )</math> </div> 							
<p><b>Индекс:</b></p>	<p>См. r0752</p>							
<p><b>Указание:</b></p>	<p>Это значение является вводным для аналоговых соединений BICO. <math>ASP_{max}</math> это макс. аналоговое заданное значение (к примеру, при 10 В). <math>ASP_{min}</math> это мин. аналоговое заданное значение (к примеру, при 0 В). См. P0757 до P0760 (масштабирование аналогового входа).</p>							
<p>P0756[0...1]</p>	<p><b>Тип аналогового входа</b></p>	<p>0 - 4</p>	<p>0</p>	<p>T</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>U16</p>	<p>2</p>
<p>Определяет тип аналогового входа и активирует контроль аналогового входа.</p>								
<p>0</p>		<p>Униполярный вход по напряжению (0 до +10 В)</p>						
<p>1</p>		<p>Униполярный вход по напряжению с контролем (0 до 10 В)</p>						
<p>2</p>		<p>Униполярный вход по току (0 до 20 мА)</p>						
<p>3</p>		<p>Униполярный вход по току с контролем (0 до 20 мА)</p>						
<p>4</p>		<p>Биполярный вход по напряжению (-10 до +10 В)</p>						
<p><b>Индекс:</b></p>	<p>См. r0752</p>							
<p><b>Зависимость:</b></p>	<p>Функция деактивируется, если аналоговый модуль масштабирования запрограммирован на вывод отрицательных заданных значений (см. P0757 до P0760).</p>							
<p><b>Внимание:</b></p>	<p>Если контроль активирован и определена мертвая зона (P0761), то создается условие ошибки (F80), как только напряжение аналогового входа падает ниже 50 % напряжения мертвой зоны. Биполярное напряжение не может быть выбрано для аналогового входа 2.</p>							
<p><b>Указание:</b></p>	<p>См. P0757 до P0760 (масштабирование аналогового входа).</p> <p>Если вход в режиме по току превысит 24 мА, то преобразователь отключается с ошибкой F80/11 для аналогового входа 1 и F80/12 для аналогового входа 2. Это вызывает переключение канала в режим по напряжению. Измеренные значения параметров аналогового входа для затронутого канала более не обновляются до устранения ошибки (F80). Как только ошибка устранена, вход возвращается в режим по току, и как и прежде считываются измеренные значения.</p>							

P0757[0...1]	<b>Значение x1 масштабирования аналогового входа</b>	-20 - 20	0	U, T	-	-	Float	2
	P0757 до P0760 конфигурируют масштабирование входа. x1 это первое значение обеих пар вариантов x1/y1 и x2/y2, обозначающих прямую. Значение x2 масштабирования аналогового входа P0759 должно быть больше значения x1 масштабирования аналогового входа P0757.							
<b>Индекс:</b>	См. r0752							
<b>Внимание:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Аналоговые заданные значения представляют процентную долю [%] нормированной частоты в P2000.</li> <li>Аналоговые заданные значения могут превышать 100 %.</li> <li>ASPmax это макс. аналоговое заданное значение (к примеру, при 10 В или 20 мА).</li> <li>ASPmin это мин. аналоговое заданное значение (к примеру, при 0 В или 20 мА).</li> <li>Значения по умолчанию имеют масштабирование 0 В или 0 мА = 0 % и 10 В или 20 мА = 100 %.</li> </ul>							
P0758[0...1]	<b>Значение y1 масштабирования аналогового входа [%]</b>	-99999 - 99999	0.0	U, T	-	-	Float	2
	Определяет значение y1, как описано в P0757 (масштабирования аналогового входа).							
<b>Индекс:</b>	См. r0752							
<b>Зависимость:</b>	Управляет P2000 до P2003 (опорные частота/ток или момент) в зависимости от генерируемого заданного значения.							
P0759[0...1]	<b>Значение x2 масштабирования аналогового входа</b>	-20 - 20	10	U, T	-	-	Float	2
	Определяет значение x2, как описано в P0757 (масштабирования аналогового входа).							
<b>Индекс:</b>	См. r0752							
<b>Внимание:</b>	Значение x2 масштабирования аналогового входа P0759 должно быть больше значения x1 масштабирования аналогового входа P0757.							
P0760[0...1]	<b>Значение y2 масштабирования аналогового входа [%]</b>	-99999 - 99999	100.0	U, T	-	-	Float	2
	Определяет значение y2, как описано в P0757 (масштабирования аналогового входа).							
<b>Индекс:</b>	См. r0752							
<b>Зависимость:</b>	См. P0758							
P0761[0...1]	<b>Ширина зоны нечувствительности на аналоговом входе</b>	0 - 20	0	U, T	-	-	Float	2
	Определяет ширину зоны нечувствительности на аналоговом входе.							

<b>Пример:</b>	<p>Пример ниже создает аналоговый вход с 2 до 10 В и 0 до 50 Гц (значение AI от 2 до 10 В, 0 до 50 Гц):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2000 = 50 Гц</li> <li>• P0759 = 8 В P0760 = 75 %</li> <li>• P0757 = 2 В P0758 = 0 %</li> <li>• P0761 = 2 В</li> <li>• P0756 = 0 или 1</li> </ul> <p>Пример ниже создает аналоговый вход с 0 до 10 В (-50 до +50 Гц) с нулём посередине и "контрольной точкой" шириной 0,2 В (0,1 В в каждую сторону от центра, значение AI от 0 до 10 В, -50 до +50 Гц):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2000 = 50 Гц</li> <li>• P0759 = 8 В P0760 = 75 %</li> <li>• P0757 = 2 В P0758 = -75 %</li> <li>• P0761 = 0,1 В</li> <li>• P0756 = 0 или 1</li> </ul>							
<b>Индекс:</b>	См. r0752							
<b>Внимание:</b>	Зоны нечувствительности начинаются с 0 В и до значения P0761, если оба значения P0758 и P0760 (Y-координаты масштабирования аналогового входа) положительные или отрицательные. Но зона нечувствительности активна от точки пересечения (между X-осью и кривой для масштабирования аналогового входа) в обоих направлениях, если знаки P0758 и P0760 являются противоположными.							
<b>Указание:</b>	<p>P0761[x] = 0: Нет активной зоны нечувствительности.</p> <p>При использовании конфигурации с нулём посередине минимальная частота P1080 должна быть ноль.</p> <p>Гистерезис на конце зоны нечувствительности отсутствует.</p>							
P0762[0...1]	<b>Задержка для реакции на потерю сигнала [мс]</b>	0 - 10000	10	U, T	-	-	U16	3
	Определяет временную задержку между потерей аналогового заданного значения и индикацией кода ошибки F80.							
<b>Индекс:</b>	См. r0752							
<b>Указание:</b>	Опытные пользователи могут выбрать необходимую реакцию на F80 (установка по умолчанию ВЫКЛ2).							
r0770	<b>Число аналоговых выходов</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает число доступных аналоговых выходов.							
P0771[0]	<b>С1: Аналоговый выход</b>	-	21[0]	U, T	-	-	U32/I32	2
	Определяет функцию аналогового выхода.							
<b>Индекс:</b>	[0]	Аналоговый выход 1 (AO1)						
P0773[0]	<b>Время сглаживания аналогового выхода [мс]</b>	0 - 1000	2	U, T	-	-	U16	2



	Определяет время сглаживания для сигнала на аналоговом выходе. Этот параметр позволяет выполнять сглаживание на аналоговом выходе с помощью фильтра РТ1.							
<b>Индекс:</b>	См. P0771							
<b>Зависимость:</b>	P0773 = 0: Деактивирует фильтр.							
r0774[0]	<b>Фактическое значение аналогового выхода [В] или [мА]</b>	-	-	-	-	-	Float	2
	Показывает значение аналогового выхода после фильтрации и масштабирования.							
<b>Индекс:</b>	См. P0771							
<b>Указание:</b>	Аналоговый выход это чистый выход по току. Путем подключения внешнего резистора в 500 Ом к клеммам (4/5) можно создать выход по напряжению с диапазоном измерения от 0 до 10 В.							
P0775[0]	<b>Разрешение абсолютного значения</b>	0 - 65535	0	T	-	-	U16	2
	Обозначает, будет ли использоваться абсолютное значение аналогового выхода. При активации этот параметр выводит абсолютное значение. Если исходное значение было отрицательным, то установлен соответствующий бит в r0785. В ином случае там пусто.							
<b>Индекс:</b>	См. P0771							
P0777[0]	<b>Значение x1 масштабирования аналогового выхода [%]</b>	-99999 - 99999	0.0	U, T	-	-	Float	2
	Определяет значение x1 характеристики выхода. Модуль масштабирования согласует определенное в P0771 (вход выходного аналогового коннектора) выходное значение. x1 это первое значение обеих пар вариантов x1/y1 и x2/y2, обозначающих прямую. Обе точки P1 (x1, y1) и P2 (x2, y2) могут выбираться свободно.							
<b>Указание:</b>	См. P0771							
<b>Зависимость:</b>	См. P0758							
P0778[0]	<b>Значение y1 масштабирования аналогового выхода [%]</b>	0 - 20	0	U, T	-	-	Float	2
	Определяет значение y1 характеристики выхода.							
<b>Индекс:</b>	См. P0771							
P0779[0]	<b>Значение x2 масштабирования аналогового выхода [%]</b>	-99999 - 99999	100.0	U, T	-	-	Float	2
	Определяет значение x2 характеристики выхода.							
<b>Индекс:</b>	См. P0771							
<b>Зависимость:</b>	См. P0758							

P0780[0]	<b>Значение y2 масштабирования аналогового выхода [%]</b>	0 - 20	20	U, T	-	-	Float	2
Определяет значение y2 характеристики выхода.								
<b>Индекс:</b>	См. P0771							
P0781[0]	<b>Ширина зоны нечувствительности на аналоговом выходе</b>	0 - 20	0	U, T	-	-	Float	2
Определяет ширину зоны нечувствительности на аналоговом выходе.								
<b>Индекс:</b>	См. P0771							
r0785,0	<b>CO/BO: Слово состояния аналогового выхода</b>	-	-	-	-	-	U16	2
Показывает состояние аналогового выхода. Бит 0 означает, что значение аналогового выхода 1 отрицательное.								
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>		<b>Сигнал 0</b>	
	00	Аналоговый выход 1 отрицательный			Да		Нет	
P0802	<b>Передача данных из EEPROM</b>	0 - 2	0	-	-	-	U16	3
Передает значения из преобразователя на внешнее устройство, если нулевое значение отсутствует. Для возможности этого P0010 должен быть установлен на 30.								
	0	деактивирован						
	2	Начать передачу MMC						
<b>Указание:</b>	Параметр после передачи автоматически сбрасывается на 0 (установка по умолчанию). P0010 после успешного завершения сбрасывается на 0. Убедиться, что на карте MMC достаточно места, прежде чем начинать передавать данные (8 kb).							
P0803	<b>Передача данных в EEPROM</b>	0 - 2	0	-	-	-	U16	3
Передает значения из внешнего устройства на преобразователь, если нулевое значение отсутствует. Для возможности этого P0010 должен быть установлен на 30. См. P0802 по значениям параметров.								
<b>Указание:</b>	Параметр после передачи автоматически сбрасывается на 0 (установка по умолчанию). P0010 после успешного завершения сбрасывается на 0.							
P0804	<b>Выбор копируемого файла</b>	0 - 99	0	-	-	-	U16	3
Выбирает выгружаемый или загружаемый копируемый файл. Если P0804 = 0, то имя файла "clone00.bin". Если P0804 = 1, то имя файла "clone01.bin". и т.д.								

P0806	<b>В1: Блокировать доступ к панели управления</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	3
Входной бинектор для блокировки доступа к панели управления через внешний клиент.								
r0807,0	<b>ВО: Показать клиентский доступ</b>	-	-	-	-	-	U16	3
Выходной бинектор, показывающий, соединен ли источник команд и заданных значений с внешним клиентом.								
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>		<b>Сигнал 0</b>	
	00	Приоритет управления активен			Да		Нет	
P0809[0...2]	<b>Копирование командного блока данных (CDS)</b>	0 - 2	[0] 0 [1] 1 [2] 0	T	-	-	U16	2
Вызывает функцию для копирования командного блока данных (CDS). Список параметров для командных блоков данных (CDS) можно найти в "Указателе" в конце руководства.								
<b>Пример:</b>	Для копирования всех значений из CDS0 в CDS2 действовать следующим образом: P0809[0] = 0 – копия из CDS0 P0809[1] = 2 – копия в CDS2 P0809[2] = 1 – запустить процесс копирования							
<b>Индекс:</b>	[0]	Копия из CDS						
	[1]	Копия в CDS						
	[2]	Запустить процесс копирования						
<b>Указание:</b>	Начальное значение в индексе 2 после выполнения функции автоматически сбрасывается на '0'.							
P0810	<b>В1: Командный блок данных Бит 0 (Hand / Auto)</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	2
Выбирает источник команд, из которого должен быть считан Бит 0 для выбора командного блока данных (CDS). Фактически выбранный CDS отображается в r0054.15 (CDS бит 0) и r0055.15 (CDS бит 1). Фактически активный CDS отображается в r0050.								
<b>Указание:</b>	P0811 также релевантен для выбора командного блока данных (CDS).							
P0811	<b>В1: Командный блок данных, Бит 1</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	2
Выбирает источник команд, из которого должен быть считан Бит 1 для выбора командного блока данных (см. P0810).								
<b>Указание:</b>	P0810 также релевантен для выбора командного блока данных (CDS).							
P0819[0...2]	<b>Копирование блока данных привода (DDS)</b>	0 - 2	[0] 0 [1] 1 [2] 0	T	-	-	U16	2
Вызывает функцию для копирования блока данных привода (DDS). Список параметров для блока данных привода (DDS) можно найти в "Указателе" в конце руководства.								

<b>Пример:</b>	Для копирования всех значений из DDS0 в DDS2 действовать следующим образом: P0819[0] = 0 – копия из DDS0 P0819[1] = 2 – копия в DDS2 P0819[2] = 1 – запустить процесс копирования								
<b>Индекс:</b>	[0]	Копия из DDS							
	[1]	Копия в DDS							
	[2]	Запустить процесс копирования							
<b>Указание:</b>	См. P0809								
P0820	<b>В1: Блок данных привода, бит 0</b>	-	0	T	-	-	U32/ Bin	3	
	Выбирает источник команд, из которого должен быть считан Бит 0 для выбора блока данных привода (DDS). Фактически выбранный блок данных привода (DDS) отображается в параметре r0051[0]. Фактически активный блок данных привода (DDS) отображается в параметре r0051[1].								
<b>Указание:</b>	P0821 также релевантен для выбора блока данных привода (DDS).								
P0821	<b>В1: Блок данных привода, бит 1</b>	-	0	T	-	-	U32/ Bin	3	
	Выбирает источник команд, из которого должен быть считан Бит 1 для выбора блока данных привода (см. P0820).								
<b>Указание:</b>	P0820 также релевантен для выбора блока данных привода (DDS).								
P0840[0...2]	<b>В1: ВКЛ/ВЫКЛ1</b>	-	19.0	T	-	CDS	U32/ Bin	3	
	Позволяет выбирать источник команд ВКЛ/ВЫКЛ1 через BICO.								
<b>Зависимость:</b>	Условием BICO для использования цифровых входов как источника команд является установка P0700 на 2 (активировать BICO). Установка по умолчанию (ВКЛ вправо) это цифровой вход 1 (722.0). Альтернативный источник возможен только после изменения функции цифрового входа 1 (через P0701), до изменения значения P0840.								
P0842[0...2]	<b>В1: ВКЛ рев / ВЫКЛ1</b>	-	0	T	-	CDS	U32/ Bin	3	
	Позволяет выбирать источник команд ВКЛ рев/ВЫКЛ1 через BICO. Выполняется разгон до положительного заданного значения частоты против часовой стрелки (отрицательная частота).								
P0844[0...2]	<b>В1: 1. ВЫКЛ2</b>	-	19.1	T	-	CDS	U32/ Bin	3	
	Определяет первый источник ВЫКЛ2, если P0719 = 0 (BICO).								
<b>Зависимость:</b>	Если для ВЫКЛ2 выбран один из цифровых входов, то преобразователь вводится в эксплуатацию только при активном цифровом входе.								
<b>Указание:</b>	ВЫКЛ2 означает немедленную деактивацию импульсов. Двигатель выбегает. ВЫКЛ2 активен (низкий), т.е.: 0 = импульс деактивируется. 1 = рабочее условие.								
P0845[0...2]	<b>В1: 2. ВЫКЛ2</b>	-	1	T	-	CDS	U32/ Bin	3	
	Определяет второй источник ВЫКЛ2.								

<b>Зависимость:</b>	В отличие от P0844 (первый источник ВЫКЛ2) этот параметр активен всегда, независимо от P0719 (выбор заданного значения сигнала и частоты). См. P0844.								
<b>Указание:</b>	См. P0844								
P0848[0...2]	<b>В1: 1. ВЫКЛ3</b>	-	1	T	-	CDS	U32/ Bin	3	
	Определяет первый источник ВЫКЛ3, если P0719 = 0 (BICO).								
<b>Зависимость:</b>	Если для ВЫКЛ3 выбран один из цифровых входов, то преобразователь вводится в эксплуатацию только при активном цифровом входе.								
<b>Указание:</b>	ВЫКЛ3 это быстрое торможение по рампе до 0. ВЫКЛ3 активен (низкий), т.е.: 0 = Быстрое торможение по рампе 1 = рабочее условие.								
P0849[0...2]	<b>В1: 2. ВЫКЛ3</b>	-	1	T	-	CDS	U32/ Bin	3	
	Определяет второй источник ВЫКЛ3.								
<b>Зависимость:</b>	В отличие от P0848 (первый источник ВЫКЛ3) этот параметр активен всегда, независимо от P0719 (выбор заданного значения сигнала и частоты). См. P0848.								
<b>Указание:</b>	См. P0848								
P0852[0...2]	<b>В1: Активировать импульс</b>	-	1	T	-	CDS	U32/ Bin	3	
	Определяет источник сигнала для активации/деактивации импульса.								
<b>Зависимость:</b>	Активен, только если P0719 = 0 (автоматический выбор источника команд/заданного значения).								
P0881[0...2]	<b>В1: Быстрый останов Источник 1</b>	-	1	T	-	CDS	U32/ Bin	3	
	Позволяет выбрать команду для быстрого останова из источника 1 через BICO. В качестве сигнала ожидается "активный (низкий)" (установка по умолчанию P0886 = 2).								
P0882[0...2]	<b>В1: Быстрый останов Источник 2</b>	-	1	T	-	CDS	U32/ Bin	3	
	Позволяет выбрать команду для быстрого останова из источника 2 через BICO. В качестве сигнала ожидается "активный (низкий)" (установка по умолчанию P0886 = 2).								
P0883[0...2]	<b>В1: Быстрый останов Процентовка</b>	-	0	T	-	CDS	U32/ Bin	3	
	Позволяет выбрать команду для быстрого останова процентовки через BICO. В качестве сигнала ожидается "активный (высокий)".								
r0885.0...4	<b>СО/ВО: Быстрый останов Состояние</b>	-	-	-	-	-	U16	3	
	Битовое поле с состоянием быстрого останова.								
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>				<b>Сигнал 1</b>		<b>Сигнал 0</b>	
	00	Быстрый останов активен				Да		Нет	
	01	Быстрый останов выбран				Да		Нет	
	02	Процентовка выбрана				Да		Нет	
	04	Быстрый останов активирован				Да		Нет	

P0886[0...2]	<b>Тип входа быстрого останова</b>	0 - 4	2	T	-	CDS	U16	3
	Управляющее слово для выбора типа входа быстрого останова.							
	0	Быстрый останов не выбран						
	1	Вход быстрого останова активен (high)						
	2	Вход быстрого останова активен (low)						
	3	Передний фронт входа быстрого останова						
	4	Задний фронт входа быстрого останова						
P0927	<b>Возможность изменения параметров через</b>	-	1111 двоич	U, T	-	-	U16	2
	Указывает интерфейсы, через которые параметры могут быть изменены. С помощью этого параметра пользователь простыми средствами может защитить преобразователь от неправомерного изменения параметров. Примечание: P0927 не защищен паролем							
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>		<b>Сигнал 0</b>	
	00	Не используется			Да		Нет	
	01	Не используется			Да		Нет	
	02	USS на RS232 (зарезервировано)			Да		Нет	
	03	USS на RS485			Да		Нет	
<b>Пример:</b>	По умолчанию: Все биты установлены. Установка по умолчанию позволяет изменять параметры через любой интерфейс.							
r0944	<b>Общее число сообщений</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает общее число доступных сообщений.							
r0947[0...63]	<b>СО: Последний код ошибки</b>	-	-	-	-	-	U16	2
	Показывает журнал ошибок.							
<b>Индекс:</b>	[0]	Предшествующее отключение по ошибке --, ошибка 1						
	[1]	Предшествующее отключение по ошибке --, ошибка 2						
	...	...						
	[7]	Предшествующее отключение по ошибке --, ошибка 8						
	[8]	Предшествующее отключение по ошибке -1, ошибка 1						
<b>Указание:</b>	См. главу "Коды ошибок и предупреждений (Страница 299)".							
r0948[0...63]	<b>Время ошибки</b>	-	-	-	-	-	U32	3
	Отметка времени возникновения ошибки. P0969 (счетчик времени работы системы) является возможным источником отметки времени.							
<b>Индекс:</b>	[0]	Предшествующее отключение по ошибке --, время ошибки 1						
	[1]	Предшествующее отключение по ошибке --, время ошибки 2						
	...	...						
	[7]	Предшествующее отключение по ошибке --, время ошибки 8						

	[8]	Предшествующее отключение по ошибке -1, время ошибки 1						
r0949[0...63]	<b>СО: Значение ошибки</b>	-	-	-	-	-	U32	3
	Отображает значения ошибок преобразователя. Обозначает тип объявленной ошибки для службы сервиса для клиентов. Значения не документируются. Они содержатся в коде при сигнализации ошибки.							
<b>Индекс:</b>	[0]	Предшествующее отключение по ошибке --, значение ошибки 1						
	[1]	Предшествующее отключение по ошибке --, значение ошибки 2						
	...	...						
	[7]	Предшествующее отключение по ошибке --, значение ошибки 8						
	[8]	Предшествующее отключение по ошибке -1, значение ошибки 1						
P0952	<b>Общее число отключений</b>	0 - 65535	0	T	-	-	U16	3
	Показывает число сохраненных отключений в r0947 (последний код ошибки).							
<b>Зависимость:</b>	Установка 0 сбрасывает историю ошибок (изменение значения на 0 также сбрасывает и "r0948 - время ошибки").							
r0964[0...6]	<b>Информация о версии микропрограммного обеспечения</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Информация о версии микропрограммного обеспечения.							
<b>Индекс:</b>	[0]	Фирма (Siemens = 42)						
	[1]	Тип изделия						
	[2]	Версия микропрограммного обеспечения						
	[3]	Дата микропрограммного обеспечения (год)						
	[4]	Дата микропрограммного обеспечения (день/месяц)						
	[5]	Число объектов преобразователя						
	[6]	Версия микропрограммного обеспечения						
r0967	<b>Управляющее слово 1</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает управляющее слово 1. См. r0054 по описанию битового поля.							
r0968	<b>Слово состояния 1</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Отображает слово состояния преобразователя для активного состояния (в двоичном формате). Служит для обнаружения активных команд. См. r0052 по описанию битового поля.							
P0969	<b>Счетчик времени работы системы с возможностью сброса</b>	0 - 4294967 295	0	T	-	-	U32	3
	Счетчик времени работы системы с возможностью сброса.							
P0970	<b>Сброс на заводские установки</b>	0 - 21	0	-	-	-	U16	1

	P0970 = 1 сбрасывает все параметры (без предустановок пользователя) на значения по умолчанию. P0970 = 21 сбрасывает все параметры и все предустановки пользователя на значения по умолчанию.							
	0	деактивирован						
	1	Сброс параметров						
	21	Сброс параметров по умолчанию пользователя						
<b>Зависимость:</b>	Сначала устанавливается P0010 = 30 (заводские установки). Перед сбросом параметров на значения по умолчанию необходимо остановить преобразователь (т.е. все импульсы деактивируются).							
<b>Указание:</b>	У следующих параметров значения после сброса на заводские установки сохраняются: <ul style="list-style-type: none"> <li>– r0039 СО: Счетчик энергопотребления [кВт · ч]</li> <li>– P0014 режим сохранения</li> <li>– P0100 Европа / Северная Америка</li> <li>– P2010 Скорость передачи USS / MODBUS</li> <li>– P2011 Адрес USS</li> <li>– P2021 Адрес MODBUS</li> <li>– P2023 RS485-выбор протокола</li> <li>– P8458 Управление копированием</li> </ul> При передаче P0970 преобразователь выполняет внутренние вычисления. На время этих вычислений коммуникация прерывается.							
P0971	<b>Передача данных из RAM в EEPROM</b>	0 - 21	0	U, T	-	-	U16	3
	При установке на 1 данные передаются из RAM в EEPROM. При установке на 21 предустановки пользователя передаются из RAM в EEPROM.							
	0	деактивирован						
	1	Запустить передачу						
	21	Запустить передачу предустановок пользователя						
<b>Указание:</b>	Все данные из RAM передаются в EEPROM Параметр после успешной передачи автоматически сбрасывается на 0 (предустановка). Сохранение из RAM в EEPROM осуществляется через P0971. После успешной передачи коммуникация восстанавливается. В процессе сброса коммуникация прервана. <ul style="list-style-type: none"> <li>– На BOP отображается 88888.</li> </ul> После завершения передачи коммуникация между преобразователем и внешней периферией (BOP, USS или Modbus-Master) восстанавливается автоматически.							
r0980[0...99]	<b>Список доступных номеров параметров</b>	-	-	-	-	-	U16	4
	Содержит 100 номеров параметров с индексом 0 до 99.							
<b>Индекс:</b>	[0]	Параметр 1						
	[1]	Параметр 2						
	...	...						
	[9]	Параметр 10						



<b>Указание:</b>	У массива списка параметров есть два элемента для уменьшения требуемой памяти. При каждом обращении к индексу элемента от 0 до 99 соответствующий результат динамически определяется функцией 'BeforeAccess' . Последний элемент содержит номер следующего поля параметров. Значение 0 обозначает конец списка.							
r0981[0...99]	<b>Список доступных номеров параметров</b>	-	-	-	-	-	U16	4
	Содержит 100 номеров параметров с индексом 100 до 199.							
<b>Индекс:</b>	См. r0980							
<b>Указание:</b>	См. r0980							
r0982[0...99]	<b>Список доступных номеров параметров</b>	-	-	-	-	-	U16	4
	Содержит 100 номеров параметров с индексом 200 до 299.							
<b>Индекс:</b>	См. r0980							
<b>Указание:</b>	См. r0980							
r0983[0...99]	<b>Список доступных номеров параметров</b>	-	-	-	-	-	U16	4
	Содержит 100 номеров параметров с индексом 300 до 399.							
<b>Индекс:</b>	См. r0980							
<b>Указание:</b>	См. r0980							
r0984[0...99]	<b>Список доступных номеров параметров</b>	-	-	-	-	-	U16	4
	Содержит 100 номеров параметров с индексом 400 до 499.							
<b>Индекс:</b>	См. r0980							
<b>Указание:</b>	См. r0980							
r0985[0...99]	<b>Список доступных номеров параметров</b>	-	-	-	-	-	U16	4
	Содержит 100 номеров параметров с индексом 500 до 599.							
<b>Индекс:</b>	См. r0980							
<b>Указание:</b>	См. r0980							
r0986[0...99]	<b>Список доступных номеров параметров</b>	-	-	-	-	-	U16	4
	Содержит 100 номеров параметров с индексом 600 до 699.							
<b>Индекс:</b>	См. r0980							
<b>Указание:</b>	См. r0980							
r0987[0...99]	<b>Список доступных номеров параметров</b>	-	-	-	-	-	U16	4
	Содержит 100 номеров параметров с индексом 700 до 799.							
<b>Индекс:</b>	См. r0980							
<b>Указание:</b>	См. r0980							
r0988[0...99]	<b>Список доступных номеров параметров</b>	-	-	-	-	-	U16	4
	Содержит 100 номеров параметров с индексом 800 до 899.							

<b>Индекс:</b>	См. r0980							
<b>Указание:</b>	См. r0980							
r0989[0...99]	<b>Список доступных номеров параметров</b>	-	-	-	-	-	U16	4
	Содержит 100 номеров параметров с индексом 900 до 999.							
<b>Индекс:</b>	См. r0980							
<b>Указание:</b>	См. r0980							
P1000[0...2]	<b>Выбор заданного значения частоты</b>	0 - 77	1	C(1), T	-	CDS	U16	1
	<p>Выбирает источник заданного значения частоты. Главное заданное значение указывается младшим значимым разрядом (правая позиция), а доп. заданное значение - старшим значимым разрядом (левая позиция). Отдельные цифры обозначают главные заданные значения, доп. заданное значение для которых отсутствует.</p>							
	0	Нет главного заданного значения						
	1	Заданное значение MOP						
	2	Аналоговое заданное значение						
	3	Постоянная частота						
	5	USS на RS485						
	7	Аналоговое заданное значение 2						
	10	Нет главного заданного значения + заданное значение MOP						
	11	Заданное значение MOP + заданное значение MOP						
	12	Аналоговое заданное значение + заданное значение MOP						
	13	Постоянная частота + заданное значение MOP						
	15	USS на RS485 + заданное значение MOP						
	17	Аналоговое заданное значение 2 + заданное значение MOP						
	20	Нет главного заданного значения + аналоговое заданное значение						
	21	Заданное значение MOP + аналоговое заданное значение						

	22	Аналоговое заданное значение + аналоговое заданное значение						
	23	Постоянная частота + аналоговое заданное значение						
	25	USS на RS485 + аналоговое заданное значение						
	27	Аналоговое заданное значение 2 + аналоговое заданное значение						
	30	Нет главного заданного значения + постоянная частота						
	31	Заданное значение MOP + постоянная частота						
	32	Аналоговое заданное значение + постоянная частота						
	33	Постоянная частота + постоянная частота						
	35	USS на RS485 + постоянная частота						
	37	Аналоговое заданное значение 2 + постоянная частота						
	50	Нет главного заданного значения + USS на RS485						
	51	Заданное значение MOP + USS на RS485						
	52	Аналоговое заданное значение + USS на RS485						
	53	Постоянная частота + USS на RS485						
	55	USS на RS485 + USS на RS485						
	57	Аналоговое заданное значение 2 + USS на RS485						
	70	Нет главного заданного значения + аналоговое заданное значение 2						
	71	Заданное значение MOP + аналоговое заданное значение 2						
	72	Аналоговое заданное значение + аналоговое заданное значение 2						
	73	Постоянная частота + аналоговое заданное значение 2						
	75	USS на RS485 + аналоговое заданное значение 2						
	77	Аналоговое заданное значение 2 + аналоговое заданное значение 2						
<b>Зависимость:</b>	Соответствующий параметр: P1074 (BI: деактивировать доп. заданное значение)							
<b>Осторожно:</b>	При изменении этого параметра все установки для выбранного элемента сбрасываются на значения по умолчанию. Это затрагивает следующие параметры: P1070, P1071, P1075, P1076 Если P1000 = 1 или 1X и P1032 (блокировать реверс MOP) = 1, то реверс на двигателе заблокирован.							
<b>Указание:</b>	RS485 поддерживает как MODBUS-, так и USS-протокол. Все опции USS на RS485 действуют и для MODBUS.							
P1001[0...2]	<b>Постоянная частота 1 [Гц]</b>	-599.00 - 599.00	10.00	U, T	-	DDS	Float	2

7.2 Список параметров

	<p>Определяет заданное значение постоянной частоты 1. Существует два типа постоянных частот:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Прямой выбор (P1016 = 1):</li> <li>8 В этом режиме работы 1 выбор постоянной частоты (P1020 до P1023) указывает постоянную частоту.</li> <li>9 Если несколько входов активно одновременно, то выбранные частоты складываются. Пример: FF1 + FF2 + FF3 + FF4.</li> <li>- Двоичный выбор (P1016 = 2):</li> <li>10 С помощью этого метода можно выбрать до 16 различных значений постоянных частот.</li> </ul>								
<b>Зависимость:</b>	<p>Выбор режима постоянной частоты (с помощью P1000). В случае прямого выбора преобразователю для запуска необходима команда ВКЛ. Поэтому для запуска необходимо соединить r1025 с P0840.</p>								
<b>Указание:</b>	<p>Постоянные частоты могут выбираться с помощью цифровых входов.</p>								
P1002[0...2]	<b>Постоянная частота 2 [Гц]</b>	-599.00 - 599.00	15.00	U, T	-	DDS	Float	2	
	<p>Определяет заданное значение постоянной частоты 2.</p>								
<b>Указание:</b>	<p>См. P1001</p>								
P1003[0...2]	<b>Постоянная частота 3 [Гц]</b>	-599.00 - 599.00	25.00	U, T	-	DDS	Float	2	
	<p>Определяет заданное значение постоянной частоты 3.</p>								
<b>Указание:</b>	<p>См. P1001</p>								
P1004[0...2]	<b>Постоянная частота 4 [Гц]</b>	-599.00 - 599.00	50.00	U, T	-	DDS	Float	2	
	<p>Определяет заданное значение постоянной частоты 4.</p>								
<b>Указание:</b>	<p>См. P1001</p>								
P1005[0...2]	<b>Постоянная частота 5 [Гц]</b>	-599.00 - 599.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2	
	<p>Определяет заданное значение постоянной частоты 5.</p>								
<b>Указание:</b>	<p>См. P1001</p>								
P1006[0...2]	<b>Постоянная частота 6 [Гц]</b>	-599.00 - 599.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2	
	<p>Определяет заданное значение постоянной частоты 6.</p>								
<b>Указание:</b>	<p>См. P1001</p>								
P1007[0...2]	<b>Постоянная частота 7 [Гц]</b>	-599.00 - 599.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2	
	<p>Определяет заданное значение постоянной частоты 7.</p>								
<b>Указание:</b>	<p>См. P1001</p>								
P1008[0...2]	<b>Постоянная частота 8 [Гц]</b>	-599.00 - 599.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2	
	<p>Определяет заданное значение постоянной частоты 8.</p>								
<b>Указание:</b>	<p>См. P1001</p>								

P1009[0...2]	<b>Постоянная частота 9 [Гц]</b>	-599.00 - 599.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет заданное значение постоянной частоты 9.							
<b>Указание:</b>	См. P1001							
P1010[0...2]	<b>Постоянная частота 10 [Гц]</b>	-599.00 - 599.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет заданное значение постоянной частоты 10.							
<b>Указание:</b>	См. P1001							
P1011[0...2]	<b>Постоянная частота 11 [Гц]</b>	-599.00 - 599.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет заданное значение постоянной частоты 11.							
<b>Указание:</b>	См. P1001							
P1012[0...2]	<b>Постоянная частота 12 [Гц]</b>	-599.00 - 599.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет заданное значение постоянной частоты 12.							
<b>Указание:</b>	См. P1001							
P1013[0...2]	<b>Постоянная частота 13 [Гц]</b>	-599.00 - 599.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет заданное значение постоянной частоты 13.							
<b>Указание:</b>	См. P1001							
P1014[0...2]	<b>Постоянная частота 14 [Гц]</b>	-599.00 - 599.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет заданное значение постоянной частоты 14.							
<b>Указание:</b>	См. P1001							
P1015[0...2]	<b>Постоянная частота 15 [Гц]</b>	-599.00 - 599.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет заданное значение постоянной частоты 15.							
<b>Указание:</b>	См. P1001							
P1016[0...2]	<b>Режим работы Постоянная частота</b>	1 - 2	1	T	-	DDS	U16	2
	Постоянные частоты могут выбираться в двух различных режимах работы. P1016 определяет режим работы.							
	1	Прямой выбор						
	2	Двоичный выбор						
<b>Указание:</b>	См. P1001 по описанию использования постоянных частот.							
P1020[0...2]	<b>В1: Выбор постоянной частоты, Бит 0</b>	-	722.3	T	-	CDS	U32/ Bin	3
	Определяет источник выбора постоянной частоты.							
<b>Зависимость:</b>	Доступ возможен только при P0701 - P070x = 99 (функция цифровых входов = BICO).							
P1021[0...2]	<b>В1: Выбор постоянной частоты, Бит 1</b>	-	722.4	T	-	CDS	U32/ Bin	3

	См. P1020								
P1022[0...2]	<b>VI: Выбор постоянной частоты, Бит 2</b>	-	722.5	T	-	CDS	U32/ Bin	3	
	См. P1020								
P1023[0...2]	<b>VI: Выбор постоянной частоты, Бит 3</b>	-	722.6	T	-	CDS	U32/ Bin	3	
	См. P1020								
r1024	<b>CO: Фактическое значение постоянной частоты [Гц]</b>	-	-	-	-	-	Float	3	
	Показывает сумму всех выбранных постоянных частот.								
r1025,0	<b>VO: Состояние постоянной частоты</b>	-	-	-	-	-	U16	3	
	Показывает состояние постоянных частот.								
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>		<b>Сигнал 0</b>		
	00	Состояние FF			Да		Нет		
P1031[0...2]	<b>Режим работы Моторпотенциометр</b>	-	1	U, T	-	DDS	U16	2	
	Спецификация режима MOP.								
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>		<b>Сигнал 0</b>		
	00	Сохранение заданного значения активно			Да		Нет		
	01	Состояния включения для моторпотенциометра не требуется			Да		Нет		
<b>Указание:</b>	Определяет режим работы моторпотенциометра. См. P1040.								
P1032	<b>Блокировать встречное направление моторпотенциометра</b>	0 - 1	1	T	-	-	U16	2	
	Блокирует выбор инверсии заданного значения на моторпотенциометре.								
	0	Реверсирование разрешено							
	1	Реверсирование заблокировано							
<b>Указание:</b>	Установка 0 позволяет изменять направление вращения двигателя с помощью заданного значения для моторпотенциометра (увеличение/уменьшение частоты). Если P1032 = 1 и P1000 = 1 или 1X, то реверс на двигателе заблокирован.								
P1035[0...2]	<b>VI: Активировать моторпотенциометр (команда повышения)</b>	-	19.13	T	-	CDS	U32/ Bin	3	
	Определяет источник для увеличения частоты через заданное значение моторпотенциометра.								

<b>Внимание:</b>	Если эта команда активируется короткими импульсами менее 1 секунды, то частота изменяется с шагом в 0,1 Гц. Если сигнал активируется более чем на 1 секунду, то ЗИ ускоряется со значением в P1047.							
P1036[0...2]	<b>В1: Активировать моторпотенциометр (команда понижения)</b>	-	19.14	T	-	CDS	U32/ Bin	3
	Определяет источник для уменьшения частоты через заданное значение моторпотенциометра.							
<b>Внимание:</b>	Если эта команда активируется короткими импульсами менее 1 секунды, то частота изменяется с шагом в 0,1 Гц. Если сигнал активируется более чем на 1 секунду, то ЗИ уменьшает частоту со значением в P1048.							
P1040[0...2]	<b>Заданное значение моторпотенциометра [Гц]</b>	-599.00 - 599.00	5.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет заданное значение для управления моторпотенциометра (P1000 = 1).							
<b>Зависимость:</b>	Моторпотенциометр (P1040) должен быть выбран как главного или доп. заданное значение (с помощью P1000).							
<b>Указание:</b>	<p>Если заданное значение моторпотенциометра выбрано как главное или доп. заданное значение, то реверс блокируется согласно предустановке P1032 (блокировать реверс моторпотенциометра). Для повторной активации реверса необходимо установить P1032 = 0.</p> <p>Краткое нажатие клавиши вверх или вниз (к примеру, панель оператора) изменяет заданное значение частоты с шагом в 0,1 Гц. При удержании заданное значение частоты изменяется быстрее.</p> <p>Начальное значение активируется только при запуске MOP (для вывода MOP). P1031 управляет поведением начального значения следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P1031 = 0: P1040 всегда активен в состоянии ВЫКЛ. При переключении в состояние ВКЛ он активируется после следующего включения/выключения.</li> <li>• P1031 = 1: Последнее значение на выходе моторпотенциометра перед остановкой сохраняется как начальное значение, т.к. сохранение выбрано. Поэтому изменение P1040 в состоянии ВКЛ не действует. В состоянии ВЫКЛ P1040 может изменяться.</li> <li>• P1031 = 2: Моторпотенциометр активен всегда, поэтому изменение в P1040 активируется после следующего включения/выключения или после изменения P1031 на 0.</li> </ul>							
P1041[0...2]	<b>В1: Автоматический/ручной выбор заданного значения MOP</b>	-	0	T	-	CDS	U32/ Bin	3

	<p>Устанавливает переключение источника сигнала из ручного в автоматический режим. При использовании моторпотенциометра в ручном режиме заданное значение изменяется с помощью двух сигналов для увеличения и уменьшения (к примеру, P1035 и P1036). В автоматическом режиме заданное значение должно быть подключено через входной коннектор (P1042).</p> <p>0: вручную 1: автоматически</p>							
<b>Внимание:</b>	См.: P1035, P1036, P1042							
P1042[0...2]	<b>CI: Автом. заданное значение МОР</b>	-	0	T	-	CDS	U32/I 32	3
	<p>Определяет источник сигнала для заданного значения моторпотенциометра, если выбран автоматический режим P1041.</p>							
<b>Внимание:</b>	См.: P1041							
P1043[0...2]	<b>BI: МОР принять заданное значение задатчика интенсивности</b>	-	0	T	-	CDS	U32/ Bin	3
	<p>Определяет, что источник сигнала для команды установки принимает уставку для моторпотенциометра. Значение активируется для фронта 0/1 команды установки.</p>							
<b>Внимание:</b>	См.: P1044							
P1044[0...2]	<b>CI: МОР заданное значение ЗИ</b>	-	0	T	-	CDS	U32/I 32	3
	<p>Определяет источник сигнала для заданного значения моторпотенциометра. Значение активируется для фронта 0/1 команды установки.</p>							
<b>Внимание:</b>	См.: P1043							
r1045	<b>CO: МОР входная частота ЗИ [Гц]</b>	-	-	-	-	-	Float	3
	<p>Показывает заданное значение моторпотенциометра до его поступления на ЗИ МОР.</p>							
P1047[0...2]	<b>МОР время разгона ЗИ [с]</b>	0.00 - 1000.00	10.00	U, T	-	DDS	Float	2
	<p>Определяет время разгона для внутреннего ЗИ моторпотенциометра. Заданное значение изменяется за этот промежуток времени, начиная с нуля до верхнего предельного значения, определенного в P1082.</p>							
<b>Внимание:</b>	См.: P1048, P1082							
P1048[0...2]	<b>МОР время торможения ЗИ [с]</b>	0.00 - 1000.0	10.00	U, T	-	DDS	Float	2
	<p>Определяет время торможения для внутреннего ЗИ моторпотенциометра. Заданное значение изменяется за этот промежуток времени, начиная с верхнего предельного значения, определенного в P1082, до нуля.</p>							
<b>Внимание:</b>	См.: P1047, P1082							
r1050	<b>CO: Фактическое значение выходной частоты моторпотенциометра [Гц]</b>	-	-	-	-	-	Float	2



	Показывает заданное значение для выходной частоты моторпотенциометра.								
P1055[0...2]	<b>В1: Активировать JOG вправо</b>	-	19.8	T	-	CDS	U32/ Bin	3	
	Определяет источник JOG вправо, если P0719 = 0 (автоматический выбор источника команд/заданного значения).								
P1056[0...2]	<b>В1: Активировать JOG влево</b>	-	0	T	-	CDS	U32/ Bin	3	
	Определяет источник JOG влево, если P0719 = 0 (автоматический выбор источника команд/заданного значения).								
P1057	<b>Активировать JOG</b>	0000 бин - 0001 бин	0001 бин	T	-	-	U16	3	
	Если для активации JOG определено значение "0", то режим отладки деактивирован (P1056 и P1055). При установке "1" режим отладки активирован.								
P1058[0...2]	<b>Частота JOG [Гц]</b>	0.00 - 599.00	5.00	U, T	-	DDS	Float	2	
	В режиме отладки частота вращения двигателя увеличивается маленькими шагами. В режиме JOG оператор может выполнить определенное число оборотов и позиционировать ротор вручную. В режиме JOG для управления частотой вращения двигателя клавиша RUN на панели оператора для режима отладки использует блокируемый переключатель на одном из цифровых входов. В режиме отладки P1058 это частота, с которой работает преобразователь. Частота вращения двигателя увеличивается до тех пор, пока выбраны "JOG влево" или "JOG вправо", до достижения левой или правой частоты JOG.								
<b>Зависимость:</b>	P1060 и P1061 определяют время разгона и торможения для режима отладки. Время сглаживания (P1130 – P1133), тип сглаживания (P1134) и P2167 также действуют на время разгона/торможения JOG.								
P1059[0...2]	<b>Частота JOG влево [Гц]</b>	0.00 - 599.00	5.00	U, T	-	DDS	Float	2	
	Этот параметр определяет частоту работы преобразователя при выбранном JOG влево.								
<b>Зависимость:</b>	P1060 и P1061 определяют время разгона и торможения для режима отладки.								
P1060[0...2]	<b>Время разгона JOG [с]</b>	0.00 - 650.00	10.00	U, T	-	DDS	Float	2	
	Определяет время разгона JOG. Это время используется при активном отладочном режиме.								
<b>Зависимость:</b>	См. также P3350, P3353.								
<b>Внимание:</b>	Время разгона/торможения используется следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P1060/P1061 : Режим JOG активен</li> <li>• P1120/P1121 : Обычный режим (ВКЛ/ВЫКЛ) активен</li> <li>• P1060/P1061 : Обычный режим (ВКЛ/ВЫКЛ) и P1124 активны</li> </ul> Сглаживание P1130 – P1133 действует на время разгона/торможения JOG.								
<b>Указание:</b>	Если была активирована функция "SuperTorque", то сначала преобразователь разгоняется со значением в P3353.								
P1061[0...2]	<b>Время торможения JOG [с]</b>	0.00 - 650.00	10.00	U, T	-	DDS	Float	2	

	Определяет время торможения. Это время используется при активном отладочном режиме.							
<b>Зависимость:</b>	См. также P3350, P3353.							
<b>Указание:</b>	См. P1060							
P1070[0...2]	<b>CI: Главное заданное значение</b>	-	1050[0]	T	-	CDS	U32/I 32	3
	Определяет источник главного заданного значения.							
P1071[0...2]	<b>CI: Масштабирование главного заданного значения</b>	-	1	T	4000H	CDS	U32/I 16	3
	Определяет источник масштабирования главного заданного значения.							
P1074[0...2]	<b>BI: Деактивировать доп. заданное значение</b>	-	0	U, T	-	CDS	U32/ Bin	3
	Деактивирует доп. заданное значение.							
P1075[0...2]	<b>CI: Дополнительное заданное значение</b>	-	0	T	-	CDS	U32/I 32	3
	Определяет источник доп. заданного значения (прибавляется к главному заданному значению).							
P1076[0...2]	<b>CI: Масштабирование дополнительного заданного значения</b>	-	[0] 1 [1] 0 [2] 1	T	4000H	CDS	U32/I 16	3
	Определяет источник масштабирования для доп. заданного значения (прибавляется к главному заданному значению).							
r1078	<b>CO: Заданное значение частоты общее [Гц]</b>	-	-	-	-	-	Float	3
	Показывает сумму главного и доп. заданного значения.							
r1079	<b>CO: Выбранное заданное значение частоты [Гц]</b>	-	-	-	-	-	Float	3
	Показывает выбранное заданное значение частоты. Отображаются следующие заданные значения частоты: <ul style="list-style-type: none"> <li>• r1078 Общее заданное значение частоты</li> <li>• P1058 Частота JOG вправо</li> <li>• P1059 Частота JOG влево</li> </ul>							
<b>Зависимость:</b>	P1055 (BI: активировать JOG вправо) или P1056 (BI: активировать JOG влево) определяют источники команд JOG вправо или JOG влево.							
<b>Указание:</b>	P1055 = 0 и P1056 = 0 ==> заданное значение частоты общее и выбранное.							
P1080[0...2]	<b>Мин. частота [Гц]</b>	0.00 - 599.00	0.00	C(1), U, T	-	DDS	Float	1

	<p>Определяет мин. частоту для работы двигателя независимо от заданного значения частоты. Мин. частота P1080 представляет собой пропускаемую частоту в 0 Гц для всех источников уставки частоты, к примеру, AI, MOP, FF и USS, за исключением источника уставки JOG (аналогично P1091). Тем самым частотный диапазон +/-P1080 проходится посредством ускорения/замедления оптимально по времени. Задержка в частотном диапазоне невозможна. Кроме этого выброс фактической частоты "f_act" выше мин. частоты P1080 выводится через сигнальную функцию " f_act  &gt; f_min".</p>																					
<b>Указание:</b>	<p>Установленное здесь значение действует для вращения как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки. При определенных условиях (к примеру, разгон/торможение), ограничение тока) двигатель может работать и с частотой ниже минимальной.</p>																					
P1082[0...2]	<b>Макс. частота [Гц]</b>	0.00 - 599.00	50.00	C(1), T	-	DDS	Float	1														
	<p>Определяет макс. частоту для работы двигателя независимо от заданного значения частоты. Установленное здесь значение действует для вращения как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки. Этот параметр также влияет и на функцию контроля " f_act  &gt;= P1082" (r0052 бит 10, см. пример ниже).</p>																					
<b>Пример:</b>																						
<b>Зависимость:</b>	<p>Макс. значение P1082 зависит и от ном. частоты: Макс. P1082 = мин (15*P0310, 599,0 Гц). Тем самым установка P0310 на более низкое значение может сказаться и на P1082. Макс. частота и частота импульсов зависят друг от друга. Макс. частота влияет на частоту импульсов согласно следующей таблице.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">P1800</th> </tr> <tr> <th>2 кГц</th> <th>4 кГц</th> <th>6 кГц</th> <th>8 - 16 кГц</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>f<sub>max</sub> P1082</td> <td>0 - 133,3 Гц</td> <td>0 - 266,6 Гц</td> <td>0 - 400 Гц</td> <td>0 - 599,0 Гц</td> </tr> </tbody> </table> <p>Пример: Если P1082 устанавливается на 350 Гц, то требуется частота импульсов мин. в 6 кГц. Если P1800 ниже 6 кГц, то параметр изменяется на P1800 = 6 кГц. Макс. выходная частота преобразователя может быть превышена при следующей активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- P1335 ≠ 0 (Компенсация скольжения активна):  <math display="block">f_{\max} (P1335) = f_{\max} + f_{\text{slip,max}} = P1802 + \frac{P1336}{100} \cdot \frac{r0330}{100} \cdot P0310</math> </li> <li>- P1200 ≠ 0 (Рестарт на лету активен):  <math display="block">f_{\max} (P1200) = f_{\max} + 2 \cdot f_{\text{slip,nom}} = P1802 + 2 \cdot \frac{r0330}{100} \cdot P0310</math> </li> </ul>									P1800				2 кГц	4 кГц	6 кГц	8 - 16 кГц	f <sub>max</sub> P1082	0 - 133,3 Гц	0 - 266,6 Гц	0 - 400 Гц	0 - 599,0 Гц
	P1800																					
	2 кГц	4 кГц	6 кГц	8 - 16 кГц																		
f <sub>max</sub> P1082	0 - 133,3 Гц	0 - 266,6 Гц	0 - 400 Гц	0 - 599,0 Гц																		

<b>Указание:</b>	При использовании источника заданного значения <ul style="list-style-type: none"> <li>Аналоговый вход</li> <li>USS</li> </ul> частота заданного значения (в Гц) циклически вычисляется с помощью следующих значений: <ul style="list-style-type: none"> <li>процент (к примеру, для аналогового входа r0754)</li> <li>шестн. значение (к примеру, для USS r2018[1])</li> <li>опорная частота P2000</li> </ul> Если, к примеру, P1082 = 80 Гц, P2000 = 50 Гц и аналоговый вход спараметрирован с P0757 = 0 В, P0758 = 0 %, P0759 = 10 В и P0760 = 100 %, то используется частота заданного значения в 50 Гц при 10 В аналогового входа. В случае базового ввода в эксплуатацию P2000 изменяется следующим образом: P2000 = P1082.							
r1084	<b>Результирующая макс. частота [Гц]</b>	-	-	-	-	-	Float	3
	Отображает рез. макс. частоту.							
P1091[0...2]	<b>Пропускаемая частота [Гц]</b>	0.00 - 599.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	3
	Определяет пропускаемую частоту 1, с помощью которой не допускаются механические резонансы и блокируются частоты в диапазоне +/-P1101 (полоса пропускаемой частоты).							
<b>Внимание:</b>	Стационарный режим в блокируемом частотном диапазоне невозможен. Диапазон (при разгоне/торможении) просто пропускается. Если, к примеру, P1091 = 10 Гц и P1101 = 2 Гц, то непрерывная работа между 10 Гц +/- 2 Гц (т.е. между 8 и 12 Гц) невозможна.							
<b>Указание:</b>	Функция деактивируется, если P1091 = 0.							
P1092[0...2]	<b>Пропускаемая частота 2 [Гц]</b>	0.00 - 599.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	3
	Определяет пропускаемую частоту 2, с помощью которой не допускаются механические резонансы и блокируются частоты в диапазоне +/-P1101 (полоса пропускаемой частоты).							
<b>Указание:</b>	См. P1091							
P1093[0...2]	<b>Пропускаемая частота 3 [Гц]</b>	0.00 - 599.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	3
	Определяет пропускаемую частоту 3, с помощью которой не допускаются механические резонансы и блокируются частоты в диапазоне +/-P1101 (полоса пропускаемой частоты).							
<b>Указание:</b>	См. P1091							
P1094[0...2]	<b>Пропускаемая частота 4 [Гц]</b>	0.00 - 599.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	3
	Определяет пропускаемую частоту 4, с помощью которой не допускаются механические резонансы и блокируются частоты в диапазоне +/-P1101 (полоса пропускаемой частоты).							
<b>Указание:</b>	См. P1091							
P1101[0...2]	<b>Полоса пропускаемой частоты [Гц]</b>	0.00 - 10.00	2.00	U, T	-	DDS	Float	3
	Указывает полосу частот, которая должна применяться к пропускаемым частотам.							
<b>Указание:</b>	См. P1091							

P1110[0...2]	<b>VI: Отрицательная блокировка заданного значения частоты</b>	-	0	T	-	CDS	U32/ Bin	3
	Этот параметр блокирует отрицательные заданные значения. Тем самым изменение направления вращения двигателя ограничивается каналом заданных значений. Если указаны мин. частота (P1080) и отрицательное заданное значение, то двигатель разгоняется с положительным значением относительно мин. частоты.							
P1113[0...2]	<b>VI: Назад</b>	-	19.11	T	-	CDS	U32/ Bin	3
	Определяет источник команды реверсирования, если P0719 = 0 (автоматический выбор источника команд/заданного значения).							
r1114	<b>CO: Заданное значение частоты после управления направлением [Гц]</b>	-	-	-	-	-	Float	3
	Показывает частоту заданного значения после изменения направления вращения.							
r1119	<b>CO: Заданное значение частоты перед ЗИ [Гц]</b>	-	-	-	-	-	Float	3
	Показывает заданное значение частоты на входе к ЗИ после изменения через другие функции, к примеру: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P1110 VI: Блокировать отрицательное заданное значение частоты,</li> <li>• P1091 – P1094 Пропускаемые частоты,</li> <li>• P1080 Мин. частота,</li> <li>• P1082 Макс. частота,</li> </ul> Это значение доступно фильтрованным (r0020) и нефильТРованным (r1119).							
P1120[0...2]	<b>Время разгона [с]</b>	0.00 - 650.00	10.00	C(1), U, T	-	DDS	Float	1
	Интервал времени, необходимый двигателю, чтобы разогнаться из состояния покоя до макс. частоты (P1082), если время сглаживания не используется. Следствием установки слишком короткого времени разгона может стать отключение преобразователя (макс. ток F1).							
<b>Зависимость:</b>	Время сглаживания (P1130 – P1133) и тип сглаживания (P1134) также действуют на время разгона/торможения. См. также P3350, P3353.							
<b>Внимание:</b>	Время разгона/торможения используется следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P1060/P1061 : Режим JOG активен</li> <li>• P1120/P1121 : Обычный режим (ВКЛ/ВЫКЛ) активен</li> <li>• P1060/P1061 : Обычный режим (ВКЛ/ВЫКЛ) и P1124 активны</li> </ul>							

<b>Указание:</b>	Если используется внешнее заданное значение частоты с установленной рампой разгона/торможения (к примеру, с PLC), то время разгона/торможения в P1120 и P1121 должно быть установлено немного меньшим такового PLC, чтобы обеспечить оптимальную производительность преобразователя. Изменения в P1120 вступают в силу немедленно. Если была активирована функция "SuperTorque", то сначала преобразователь разгоняется со значением в P3353.							
P1121[0...2]	<b>Время торможения [с]</b>	0.00 - 650.00	10.00	C(1), U, T	-	DDS	Float	1
	Интервал времени, необходимый двигателю, чтобы остановить от макс. частоты (P1082) до состояния покоя, если сглаживание не используется.							
<b>Зависимость:</b>	См. также P3350, P3353.							
<b>Внимание:</b>	Следствием установки слишком короткого времени торможения может стать отключение преобразователя (макс. ток F1 / перенапряжение F2). См. P1120							
<b>Указание:</b>	Изменения в P1121 вступают в силу немедленно. См. P1120							
P1124[0...2]	<b>В1: Активировать рампу разгона/торможения JOG</b>	-	0	T	-	CDS	U32/ Bin	3
	Определяет источник для переключения между рампой разгона/торможения JOG (P1060, P1061) и обычной рампой разгона/торможения (P1120, P1121), применяемых к ЗИ. Этот параметр действует только в обычном режиме (ВКЛ/ВЫКЛ).							
<b>Зависимость:</b>	См. также P1175.							
<b>Внимание:</b>	P1124 не действует, если выбран режим JOG. В этом случае всегда используется рампа разгона/торможения JOG (P1060, P1061). Если была выбрана функция для двойной ramпы разгона/торможения с P1175, то рампа разгона/торможения переключается между обычной (P1120, P1121) и рампой разгона/торможения JOG (P1060, P1061), в зависимости от установки P2150, P2157 и P2159. Поэтому не рекомендуется выбирать рампу разгона/торможения JOG одновременно с двойной рампой разгона/торможения. См. P1120							
P1130[0...2]	<b>Начальное время сглаживания разгона [с]</b>	0.00 - 40.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет время сглаживания в секундах в начале разгона.							
<b>Внимание:</b>	Время сглаживания предотвращает резкие реакции и тем самым повреждения механических компонентов. Не рекомендуется применять время сглаживания при использовании аналоговых входов, т.к. в этом случае оно привело бы к выбросам реакции преобразователя.							
<b>Указание:</b>	Если ramпы разгона/торможения определены слишком короткими или вообще не определены (P1120, P1121 < P1130, P1131, P1132, P1133), то общее время разгона (t_up) или общее время торможения (t_down) не зависят от P1130.							
P1131[0...2]	<b>Заключительное время сглаживания разгона [с]</b>	0.00 - 40.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет время сглаживания в секундах в конце разгона.							

<b>Внимание:</b>	См. P1130							
P1132[0...2]	<b>Начальное время сглаживания торможения [с]</b>	0.00 - 40.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет время сглаживания в секундах в начале торможения.							
<b>Внимание:</b>	См. P1130							
P1133[0...2]	<b>Заключительное время сглаживания торможения [с]</b>	0.00 - 40.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет время сглаживания в конце торможения.							
<b>Внимание:</b>	См. P1130							
P1134[0...2]	<b>Тип сглаживания</b>	0 - 1	0	U, T	-	DDS	U16	2
	Определяет сглаживание, активное за счет изменений заданного значения при разгоне или торможении (к примеру, новое заданное значение, ВЫКЛ1, ВЫКЛ3, REV). Это сглаживание используется при разгоне или торможении двигателя, если							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P1134 = 0,</li> <li>• P1132 &gt; 0, P1133 &gt; 0 и</li> <li>• заданное значение еще не достигнуто.</li> </ul>							
	0	Непрерывное сглаживание						
	1	Прерывистое сглаживание						
<b>Зависимость:</b>	Действует, только если P1130 (начальное время сглаживания разгона) или P1131 (заключительное время сглаживания разгона) или P1132 (начальное время сглаживания торможения) или P1133 (заключительное время сглаживания торможения) > 0 с.							
P1135[0...2]	<b>ВЫКЛ3 Время торможения [с]</b>	0.00 - 650.00	5.00	C(1), U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет время торможения от макс. частоты до состояния покоя для команды ВЫКЛ3. Установки в P1130 и P1134 не влияют на характеристику торможения ВЫКЛ3. Но включено начальное время сглаживания торможения приблизительно в 10 % от P1135. Для общего времени торможения ВЫКЛ3 действует: $t_{down,OFF3} = f(P1134) = 1.1 * P1135 * ( f_2  / P1082)$							
<b>Указание:</b>	Это время может быть превышено после достижения "Vdc_max".							
P1140[0...2]	<b>ВІ: Активировать задатчик интенсивности</b>	-	1	T	-	CDS	U32/ Bin	3
	Определяет источник команды для активации ЗИ. Если цифровой вход равен нулю, то выход ЗИ сразу же устанавливается на ноль.							
P1141[0...2]	<b>ВІ: Запустить задатчик интенсивности</b>	-	1	T	-	CDS	U32/ Bin	3
	Определяет источник команды для запуска ЗИ. Если цифровой вход равен нулю, то для выхода ЗИ сохраняется текущее значение.							
P1142[0...2]	<b>ВІ: Активировать заданное значение задатчика интенсивности</b>	-	1	T	-	CDS	U32/ Bin	3



	Определяет источник команды для активации заданного значения ЗИ. Если цифровой вход равен нулю, то вход ЗИ устанавливается на 0, а выход ЗИ работает на ноль.							
r1170	<b>СО: Заданное значение частоты после ЗИ [Гц]</b>	-	-	-	-	-	Float	3
	Показывает общее заданное значение частоты после ЗИ.							
P1175[0...2]	<b>ВІ: Активировать двойную рампу разгона/торможения</b>	-	0	T	-	CDS	U32/ Bin	3
	<p>Определяет источник команды для активации двойной ramпы разгона/торможения. Если цифровой вход равен 1, то используется двойная ramпа разгона/торможения. Это работает следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разгон: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Преобразователь начинает ускорение по установленной в P1120 ramпе разгона.</li> <li>- При "<math>f_{act} &gt; P2157</math>" выполняется переход на ramпу разгона в P1060.</li> </ul> </li> <li>2. Торможение: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Преобразователь начинает замедление по установленной в P1061 ramпе торможения.</li> <li>- При "<math>f_{act} &lt; P2159</math>" выполняется переход на ramпу торможения в P1121.</li> </ul> </li> </ol>							
<b>Зависимость:</b>	См. P2150, P2157, P2159, r2198.							
<b>Указание:</b>	<p>Алгоритм для двойной ramпы разгона/торможения использует r2198, биты 1 и 2 для определения (<math>f_{act} &gt; P2157</math>) и (<math>f_{act} &lt; P2159</math>). С помощью P2150 к этим установкам применяется гистерезис. Поэтому пользователь может изменять значение этого параметра для лучшего функционирования двойной ramпы разгона/торможения. Не рекомендуется использовать функцию для двойной ramпы разгона/торможения вместе с ramпой разгона/торможения JOG.</p> <p>См. P1124.</p>							



r1199.7...12	CO/BO: Слово состояния ЗИ	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает состояние ЗИ.							
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>		<b>Сигнал 0</b>	
	07	Рампа разгона/торможения 0 активна			Да		Нет	
	08	Рампа разгона/торможения 1 активна			Да		Нет	
	09	Завершение ramпы			Да		Нет	
	10	Правое/левое направление			Да		Нет	
	11	f_act > P2157(f_2)			Да		Нет	
	12	f_act < P2159(f_3)			Да		Нет	
<b>Указание:</b>	См. P2157 и P2159.							
P1200	<b>Рестарт на лету</b>	0 - 6	0	U, T	-	-	U16	2
	Позволяет включать преобразователь на работающем двигателе. При этом выходная частота преобразователя изменяется скачкообразно до нахождения фактической частоты вращения двигателя. После двигатель ускоряется с обычным временем разгона до заданного значения.							
	0	Рестарт на лету деактивирован						
	1	Рестарт на лету активен всегда; поиск в обоих направлениях						
	2	Рестарт на лету активен после включения, ошибки и ВЫКЛ2; поиск в обоих направлениях						
	3	Рестарт на лету активен после ошибки и ВЫКЛ2; поиск в обоих направлениях						
	4	Рестарт на лету активен всегда; поиск только в направлении заданного значения						
	5	Рестарт на лету активен после включения, ошибки и ВЫКЛ2; поиск только в направлении заданного значения						
	6	Рестарт на лету активен после ошибки и ВЫКЛ2; поиск только в направлении заданного значения						
<b>Внимание:</b>	Функция "Рестарт на лету" должна использоваться тогда, когда двигатель возможно еще вращается (к примеру, после кратковременного исчезновения напряжения сети) или вращается за счет нагрузки. В ином случае происходит отключение из-за тока перегрузки.							
<b>Указание:</b>	Целесообразно для двигателей, нагрузка которых имеет высокий момент инерции. При установках 1 до 3 поиск выполняется в обоих направлениях. При установках 4 до 6 поиск выполняется только в направлении заданного значения.							
P1202[0...2]	<b>Ток двигателя: Рестарт на лету [%]</b>	10 - 200	100	U, T	-	DDS	U16	3
	Определяет ток поиска для рестарта на лету. Значение указывается в [%] ном. тока двигателя (P0305).							
<b>Указание:</b>	Уменьшение тока поиска может увеличить производительность при рестарте на лету, если момент инерции системы не очень высок. Но установки тока поиска в P1202 ниже 30 % (и частично другие установки в P1202 и P1203) могут привести к тому, что частота вращения двигателя будет найдена слишком рано или слишком поздно, что может привести к отключению по ошибке F1 или F2.							

P1203[0...2]	<b>Интервал поиска: Рестарт на лету [%]</b>	10 - 500	100	U, T	-	DDS	U16	3
	<p>Определяет коэффициент (только в режиме U/f), на который выходная частота изменяется при рестарте на лету, чтобы обеспечить синхронизацию с вращающимся двигателем. Это значение вводится в [%]. Оно определяет обратное значение начального подъема кривой поиска. P1203 управляет временем, необходимым для поиска частоты двигателя.</p>							
<b>Пример:</b>	Для двигателя с 50 Гц и 1350 об/мин 100 % означали бы макс. время поиска в 600 мс.							
<b>Указание:</b>	Увеличение значения приводит к более плоскому подъему и тем самым увеличению времени поиска. Более низкое значение имеет обратный эффект.							
r1204	<b>Слово состояния: Рестарт на лету U/f</b>	-	-	-	-	-	U16	4
	Битовый параметр для проверки и контроля состояния при поиске.							
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>		<b>Сигнал 0</b>	
	00	Ток подается			Да		Нет	
	01	Увеличение тока невозможно			Да		Нет	
	02	Напряжение уменьшено			Да		Нет	
	03	Фильтр крутизны запущен			Да		Нет	
	04	Ток ниже предельного значения			Да		Нет	
	05	Мин. ток			Да		Нет	
	07	Не удалось определить скорость			Да		Нет	



P1210	<b>Автоматический перезапуск</b>	0 - 7	1	U, T	-	-	U16	2
	Конфигурирует автоматический перезапуск.							
	0	деактивирован						
	1	Сброс ошибок после включения, P1211 деактивирован						
	2	Перезапуск после отключения сети, P1211 деактивирован						
	3	Перезапуск после просадки сети или ошибки, P1211 активирован						
	4	Перезапуск после просадки сети, P1211 активирован						
	5	Перезапуск после отключения сети и ошибки, P1211 деактивирован						
	6	Перезапуск после отключения/просадки сети или ошибки, P1211 активирован						
	7	Перезапуск после отключения/просадки сети или ошибки, отключение при истечении P1211						
<b>Зависимость:</b>	Для автоматического перезапуска необходима постоянная команда ВКЛ через соединение цифрового входа.							
<b>Осторожно:</b>	P1210 > 2 может вызвать автоматический перезапуск двигателя без активации команды ВКЛ.							

<b>Внимание:</b>	<p>"Просадка сети" это кратковременное прерывание питания, при котором соединение постоянного тока не полностью обесточено до возобновления питания.</p> <p>"Отключение сети" это длительное прерывание питания, при котором соединение постоянного тока полностью обесточено до возобновления питания.</p> <p>"Время задержки" это промежуток между попытками квитирования ошибки. "Время задержки" первой попытки составляет 1 секунду и удваивается при каждой следующей попытке.</p> <p>"Число попыток перезапуска" может быть установлено в P1211. Указывает, сколько попыток перезапуска выполняет преобразователь для квитирования ошибки.</p> <p>Если ошибка была квитирована и 4 секунды не было условий ошибки, то "Число попыток перезапуска" сбрасывается на значение в P1211, а "Время задержки" на 1 секунду.</p>							
	<p>P1210 = 0: Автоматический перезапуск деактивирован.</p> <p>P1210 = 1: Преобразователь квитует ошибки, т.е. они сбрасываются при повторном включении. Поэтому преобразователь должен быть полностью выключен, просадки сети недостаточно. Преобразователь начнет работу только после вывода команды ВКЛ.</p> <p>P1210 = 2: Преобразователь квитует ошибку F3 при включении после отключения сети и продолжает работу. Важно, что команда ВКЛ передается через цифровой вход (DI).</p> <p>P1210 = 3: Для этих установок важно, чтобы перезапуск преобразователя выполнялся только в том случае, если на момент ошибки (F3 и т.д.) он находился в состоянии RUN. Преобразователь квитует ошибку и после просадки сети продолжает работу. Важно, что команда ВКЛ передается через цифровой вход (DI).</p> <p>P1210 = 4: Для этих установок важно, чтобы перезапуск преобразователя выполнялся только в том случае, если на момент ошибки (F3) он находился в состоянии RUN. Преобразователь квитует ошибку и после просадки сети продолжает работу. Важно, что команда ВКЛ передается через цифровой вход (DI).</p> <p>P1210 = 5: Преобразователь квитует ошибки (F3 и т.д.) при включении после отключения сети и продолжает работу. Важно, что команда ВКЛ передается через цифровой вход (DI).</p> <p>P1210 = 6: Преобразователь квитует ошибки (F3 и т.д.) при включении после отключения или просадки сети и продолжает работу. Важно, что команда ВКЛ передается через цифровой вход (DI). Установка 6 вызывает немедленный перезапуск двигателя.</p> <p>P1210 = 7: Преобразователь квитует ошибки (F3 и т.д.) при включении после отключения или просадки сети и продолжает работу. Важно, что команда ВКЛ передается через цифровой вход (DI). Установка 7 вызывает немедленный перезапуск двигателя.</p> <p>Разница между этим режимом и режимом 6 заключается в том, что бит состояния ошибки (r0052.3) устанавливается только после достижения определенного в P1211 числа попыток перезапуска.</p> <p>Функция "Рестарт на лету" должна использоваться тогда, когда двигатель возможно еще вращается (к примеру, после кратковременного исчезновения напряжения сети) или вращается за счет нагрузки (P1200).</p>							
P1211	<b>Число попыток перезапуска</b>	0 - 10	3	U, T	-	-	U16	3
	Указывает, как часто преобразователь при активации автоматического перезапуска P1210 пытается выполнить перезапуск.							

P1215	<b>Активировать стояночный тормоз</b>	0 - 1	0	C, T	-	-	U16	2	
	Активирует/деактивирует функцию стояночного тормоза. Стояночный тормоз двигателя (MHB) управляется через слово состояния 1, r0052, бит 12. Этот сигнал может выводиться следующим образом:								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Слово состояния последовательного интерфейса (к примеру, USS)</li> <li>Цифровые выходы (к примеру, DO1: ==&gt; P0731 = 52.C (r0052, бит 12))</li> </ul>								
	0	Стояночный тормоз двигателя деактивирован							
	1	Стояночный тормоз двигателя активирован							
<b>Осторожно:</b>	Если преобразователь управляет стояночным тормозом двигателя, то в случае потенциально опасных грузов (к примеру, подвешенные на кранах грузы), ввод в эксплуатацию разрешается только после фиксации груза. Нельзя использовать стояночный тормоз двигателя как рабочий тормоз, т.к. как правило он рассчитан на ограниченное число процессов аварийного торможения.								
P1216	<b>Задержка разрешения стояночного тормоза [с]</b>	0.0 - 20.0	1.0	C, T	-	-	Float	2	
	Определяет время, в течение которого преобразователь работает с мин. частотой (P1080) до разгона.								
P1217	<b>Задержка после торможения по рампе [с]</b>	0.0 - 20.0	1.0	C, T	-	-	Float	2	
	Определяет время, в течение которого преобразователь работает с мин. частотой (P1080) после торможения по рампе.								
<b>Указание:</b>	Если P1217 > P1227, то P1227 имеет приоритет.								
P1218[0...2]	<b>В1: Процентвка стояночного тормоза двигателя</b>	-	0	U, T	-	CDS	U32/ Bin	3	
	Позволяет шунтировать выход стояночного тормоза двигателя, поэтому тормоз может быть отпущен при отсоединенном управлении.								
P1227[0...2]	<b>Время контроля определения состояния покоя [с]</b>	0.0 - 300.0	4.0	U, T	-	DDS	Float	2	
	Устанавливает время контроля для определения состояния покоя. В процессах торможения с Вых1 или Вых3 по истечении этого времени определяется состояние покоя, если заданное значение частоты вращения падает ниже P2167. После выводится сигнал торможения, система учитывает время ожидания и после импульсы завершаются.								
<b>Указание:</b>	P1227 = 300.0: Функция деактивирована. P1227 = 0,0: Импульсы запираются немедленно. Если P1217 > P1227, то P1227 имеет приоритет.								
P1230[0...2]	<b>В1: Активация торможения постоянным током</b>	-	0	U, T	-	CDS	U32/ Bin	3	

	<p>Активирует торможение постоянным током через сигнал, поступающий из внешнего источника. Функция остается активной, пока активен входной внешний сигнал. Торможение постоянным током вызывает быстрый останов двигателя за счет использования тормозного тока DC, который останавливает и вал.</p> <p>При наличии сигнала торможения постоянным током, выходные импульсы преобразователя блокируются, и постоянный ток подается только после достаточного размагничивания двигателя. Это время задержки устанавливается в P0347 (время размагничивания). При слишком короткой задержке возможно отключение из-за избыточного тока. Уровень торможения постоянным током устанавливается в P1232 (тормозной ток DC относительно ном. тока двигателя). Предустановка 100 %.</p>								
<b>Осторожно:</b>	<p>При торможении постоянным током кинетическая энергия двигателя преобразуется тепло. Поэтому нахождение преобразователя в таком состоянии длительное время может вызвать его перегрев.</p>								
P1232[0...2]	<b>Тормозной ток DC [%]</b>	0 - 250	100	U, T	-	DDS	U16	2	
	<p>Определяет уровень тормозного тока DC относительно ном. тока двигателя (P0305). Торможение постоянным током возможно при соблюдении следующих зависимостей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ВЫКЛ1/ВЫКЛ3 ==&gt; см. P1233</li> <li>• ВICO ==&gt; см. P1230</li> </ul>								
P1233[0...2]	<b>Длительность торможения постоянным током [с]</b>	0.00 - 250.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2	
	<p>Определяет продолжительность активности торможения постоянным током после команды ВЫКЛ1 или ВЫКЛ3.</p> <p>После получения преобразователем команды ВЫКЛ1 или ВЫКЛ3, выходная частота уменьшается до 0 Гц.</p> <p>Как только выходная частота достигает установленного в P1234 значения, преобразователь подает тормозной ток DC P1232 на время в P1233.</p>								
<b>Осторожно:</b>	См. P1230								
<b>Внимание:</b>	<p>Функция торможения постоянным током вызывает быстрое отключение двигателя при подаче тормозного тока DC.</p> <p>При наличии сигнала торможения постоянным током, выходные импульсы преобразователя блокируются, и постоянный ток подается только после достаточного размагничивания двигателя (время размагничивания рассчитывается динамически на основе параметров двигателя).</p>								
<b>Указание:</b>	P1233 = 0 означает, что торможение постоянным током не активировано.								
P1234[0...2]	<b>Начальная частота торможения постоянным током [Гц]</b>	0.00 - 599.00	599.00	U, T	-	DDS	Float	2	
	<p>Устанавливает начальную частоту для торможения постоянным током.</p> <p>После получения преобразователем команды ВЫКЛ1 или ВЫКЛ3, выходная частота уменьшается до 0 Гц.</p> <p>Как только выходная частота достигает установленного в P1234 значения, преобразователь подает тормозной ток DC P1232 на время в P1233.</p>								

P1236[0...2]	<b>Ток смешанного торможения [%]</b>	0 - 250	0	U, T	-	DDS	U16	2
	<p>Определяет уровень постоянного тока, при котором происходит наложение формы колебаний переменного тока после превышения порогового значения напряжения промежуточного контура для смешанного торможения. Значение указывается в [%] относительно ном. тока двигателя (P0305). Порог включения для смешанного торможения (V_DC,Comp):                  Если P1254 = 0 --&gt; V_DC,Comp = 1,13 * sqrt(2) * V_mains = 1,13 * sqrt(2) * P0210                  Иначе V_DC,Comp = 0,98 * r1242</p> <p>Смешанное торможение это наложение генераторного торможения (эффективное торможение при ускорении/замедлении) на функцию торможения постоянным током после ВЫКЛ1 или ВЫКЛ3. Это позволяет выполнять торможение с контролируемой частотой двигателя и минимумом энергии, отдаваемой на двигатель. За счет оптимизации времени торможения и смешанного торможения возможен эффективный процесс торможения без дополнительных аппаратных компонентов.</p>							
<b>Зависимость:</b>	<p>Смешанное торможение зависит только от напряжения промежуточного контура (см. пороговое значение дальше вверху). Оно запускается при ВЫКЛ1, ВЫКЛ3 и во всех генераторных состояниях. Оно деактивируется в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Торможение постоянным током активно.</li> <li>• Функция "рестарт на лету" активна.</li> </ul>							
<b>Внимание:</b>	<p>В общем и целом, увеличение значения улучшает тормозные характеристики, но слишком высокое значение может вызвать отключение по избыточному току.</p> <p>При одновременно активации как динамического, так и смешанного торможения, приоритет имеет смешанное торможение.</p> <p>Если активирован регулятор Vdc_max, тормозная характеристика преобразователя может ухудшиться, особенно в случае высоких значений для смешанного торможения.</p>							
<b>Указание:</b>	P1236 = 0 означает, что смешанное торможение не активировано.							
P1237	<b>Реостатное торможение</b>	0 - 5	0	U, T	-	-	U16	2
	<p>При реостатном торможении тормозная энергия поглощается резистором-прерывателем. Этот параметр определяет ном. нагрузочный цикл тормозного резистора (резистора-прерывателя).</p> <p>Реостатное торможение активно, если функция активирована и напряжение промежуточного контура превышает порог включения реостатного торможения.</p> <p>Порог включения для реостатного торможения (V_DC,Chopper):                  Если P1254 = 0 --&gt; V_DC,Chopper = 1,13 * sqrt(2) * V_mains = 1,13 * sqrt(2) * P0210                  Иначе V_DC,Chopper = 0,98 * r1242</p>							
	0	деактивирован						
	1	5 % нагрузочный цикл						
	2	10 % нагрузочный цикл						
	3	20 % нагрузочный цикл						
	4	50 % нагрузочный цикл						
	5	100 % нагрузочный цикл						
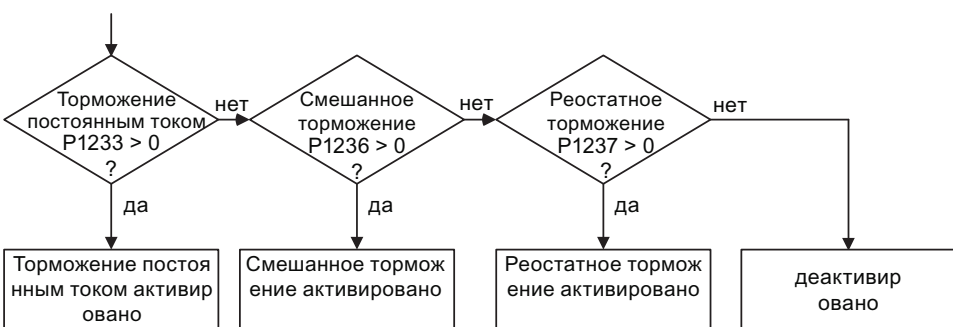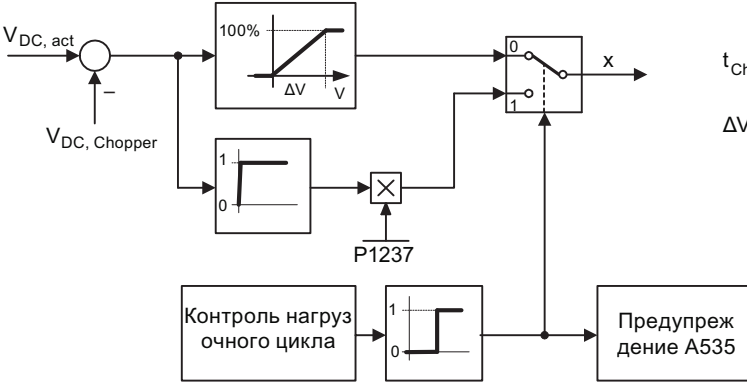
<b>Указание:</b>	Этот параметр действует только для преобразователей типоразмера D. Для типоразмеров A, B и C нагрузочный цикл тормозного резистора может быть выбран с помощью модуля торможения (см. "Модуль торможения (Страница 338)").							
<b>Зависимость:</b>	<p>Если реостатное торможение используется вместе с торможением постоянным током, то приоритет имеют торможение постоянным током и смешанное торможение.</p> 							
<b>Внимание:</b>	<p>В начале тормоз работает до достижения тепловой границы с высоким нагрузочным циклом, зависящим от величины напряжения промежуточного контура. После применяется указанный этим параметром нагрузочный цикл. Резистор должен работать на таком уровне неограниченное время без перегрева.</p>  <p>Пороговое значение для предупреждения A535 соответствует 10 секундам с нагрузочным циклом 95 %. Нагрузочный цикл ограничивается через 12 секунд с нагрузочным циклом в 95 %.</p>							
P1240[0...2]	<b>Конфигурация регулятора Vdc</b>	0 - 3	1	C, T	-	DDS	U16	3
	Активирует/деактивирует регулятор Vdc. Регулятор Vdc управляет напряжением промежуточного контура динамически, чтобы не допустить отключений из-за перенапряжения в системах с высоким моментом инерции.							
	0	Регулятор Vdc деактивирован						
	1	Регулятор Vdc_max активирован						
	2	Регулирование Vdc_min активировано						
	3	Регулятор Vdc_max и Vdc_min активированы						
<b>Осторожно:</b>	Слишком большое увеличение P1245 может сказаться на обычной работе преобразователя.							



<b>Указание:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Регулятор Vdc_max: Регулятор Vdc_max автоматически увеличивает время торможения для того, чтобы напряжение промежуточного контура (r0026) не выходило бы за предельные значения (r1242).</li> <li>Регулятор Vdc_min: Vdc_min активируется при падении напряжения промежуточного контура ниже порога включения P1245. В этом случае для буферизации напряжения промежуточного контура и торможения преобразователя используется кинетическая энергия двигателя. Если преобразователь сразу же отключается с ошибкой F3, то сначала попытаться увеличить коэффициент динамики P1247. Если отключение с F3 продолжается, то увеличить порог включения P1245.</li> </ul>							
r1242	<b>СО: Порог включения Vdc_max [В]</b>	-	-	-	-	-	Float	3
	<p>Показывает порог включения регулятора Vdc_max. Следующее равенство действительно только при P1254 = 0: <math>r1242 = 1,15 * \sqrt{2} * V\_mains = 1,15 * \sqrt{2} * P0210</math> В ином случае системой рассчитывается r1242.</p>							
P1243[0...2]	<b>Коэффициент динамики Vdc_max [%]</b>	10 - 200	100	U, T	-	DDS	U16	3
	<p>Определяет коэффициент динамики для регулятора промежуточного контура.</p>							
<b>Зависимость:</b>	<p>P1243 = 100 % означает, что P1250, P1251 и P1252 (усиление, время интеграции и время дифференциации) используются группой. В ином случае они умножаются на P1243 (коэффициент динамики Vdc_max).</p>							
<b>Указание:</b>	<p>Установка регулятора Vdc вычисляется автоматически на основе параметров двигателя и преобразователя.</p>							
P1245[0...2]	<b>Порог включения регулирования Vdc_min [%]</b>	65 - 95	76	U, T	-	DDS	U16	3
	<p>Порог включения для регулирования Vdc_min указывается как процент [%] относительно напряжения питания (P0210). <math>r1246[B] = (P1245[\%] / 100) * \sqrt{2} * P0210</math></p>							
<b>Предупреждение:</b>	<p>Слишком большое увеличение значения может сказаться на обычной работе преобразователя.</p>							
<b>Указание:</b>	<p>P1254 не сказывается на пороге включения для регулирования Vdc_min. Значение по умолчанию P1245 для 1-фазных модулей 74 %.</p>							
r1246[0...2]	<b>СО: Порог включения регулирования Vdc_min [В]</b>	-	-	-	-	DDS	Float	3



	Показывает порог включения регулятора Vdc_min. Регулирование Vdc_min активируется при падении напряжения промежуточного контура ниже значения в r1246. Это означает уменьшение частоты двигателя для поддержания действительного диапазона Vdc. Если генераторной энергии недостаточно, то преобразователь отключается по мин. напряжению.							
P1247[0...2]	<b>Коэффициент динамики регулирования Vdc_min [%]</b>	10 - 200	100	U, T	-	DDS	U16	3
	Показывает коэффициент динамики для регулирования Vdc_min. P1247 = 100 % означает, что P1250, P1251 и P1252 (усиление, время интеграции и время дифференциации) используются группой. В ином случае они умножаются на P1247 (коэффициент динамики Vdc_min).							
<b>Указание:</b>	Установка регулятора Vdc вычисляется автоматически на основе параметров двигателя и преобразователя.							
P1250[0...2]	<b>Усиление Vdc-регулятора</b>	0.00 - 10.00	1.00	U, T	-	DDS	Float	3
	Указывает усиление для регулятора Vdc.							
P1251[0...2]	<b>Время интеграции Vdc-регулятора [мс]</b>	0.1 - 1000.0	40.0	U, T	-	DDS	Float	3
	Указывает постоянную времени интеграции для регулятора Vdc.							
P1252[0...2]	<b>Время дифференциации Vdc-регулятора [мс]</b>	0.0 - 1000.0	1.0	U, T	-	DDS	Float	3
	Указывает постоянную времени дифференциации для регулятора Vdc.							
P1253[0...2]	<b>Выходное ограничение Vdc-регулятора [Гц]</b>	0.00 - 599.00	10.00	U, T	-	DDS	Float	3
	Ограничивает макс. действие регулятора Vdc_max.							
<b>Зависимость:</b>	Этот параметр управляется определенными в P0340 автоматическими вычислениями.							
<b>Указание:</b>	Заводская установка зависит от мощности преобразователя.							
P1254	<b>Автом. Обнаружение порогов включения Vdc</b>	0 - 1	1	C, T	-	-	U16	3
	Активирует/деактивирует автоматическое определение порогов включения для регулятора Vdc_max. Для достижения оптимальных результатов, рекомендуется установить P1254 на 1 (автоматическое обнаружение порогов включения Vdc активировано). Установка P1254 = 0 рекомендуется только в случае сильных колебаний напряжения промежуточного контура при работе двигателя. Учитывать, что автоматическое определение работает только при нахождении преобразователя в режиме ожидания (Standby) дольше 20 секунд.							
	0	деактивировано						
	1	активировано						
<b>Зависимость:</b>	См. P0210							

P1256[0...2]	<b>Реакция регулирования Vdc_min</b>	0 - 2	0	C, T	-	DDS	U16	3
	Показывает реакцию для регулятора Vdc_min. В зависимости от выбранной установки, определенное в P1257 предельное значение частоты используется либо для удержания частоты вращения, либо для деактивации импульсов. Если генераторной энергии недостаточно, то преобразователь отключается по мин. напряжению.							
	0	Поддержание напряжения промежуточного контура до отключения						
	1	Поддержание напряжения промежуточного контура до отключения/останова						
	2	Блокировка регулятора						
<b>Указание:</b>	<p>P1256 = 0: Напряжение промежуточного контура поддерживается до восстановления сетевого питания или отключения преобразователя по мин. напряжению. Частота поддерживается на значении выше предельного значения частоты в P1257.</p> <p>P1256 = 1: Если частота падает ниже предельного значения в P1257, то напряжение промежуточного контура поддерживается до восстановления сетевого питания, отключения преобразователя по мин. напряжению или деактивации импульсов.</p> <p>P1256 = 2: При этой опции частота уменьшается до состояния покоя, даже если напряжение питания восстанавливается.</p> <p>Если напряжение питания не восстанавливается, то частота с помощью регулятора Vdc_min уменьшается до предельного значения в P1257. После импульсы деактивируются, или появляется мин. напряжение. Если напряжение питания восстанавливается, то ВЫКЛ1 активен до предельного значения в P1257. После импульсы деактивируются.</p>							
P1257[0...2]	<b>Граница частоты регулирования Vdc_min [Гц]</b>	0.00 - 599.00	2.50	U, T	-	DDS	Float	3
	Частота, при которой регулирование Vdc_min в зависимости от установки P1256, либо поддерживает частоту вращения, либо деактивирует импульсы.							
P1300[0...2]	<b>Тип управления</b>	0 - 19	0	C(1), T	-	DDS	U16	2
	Параметры для выбора метода управления. Управляет отношением м/у частотой вращения двигателя и предоставляемым преобразователем напряжением.							
	0	U/f с линейной характеристикой						
	1	U/f-управление с FCC						
	2	U/f с квадратичной характеристикой						
	3	U/f с программируемой характеристикой						
	4	U/f с линейной характеристикой и Espotu-режимом						
	5	U/f для текстильной промышленности						
	6	U/f с FCC для текстильной промышленности						
	7	U/f с квадратичной характеристикой и Espotu-режимом						
	19	Управление U/f с независимым заданным значением напряжения						

Указание:	<p>P1300 = 1: U/f с FCC (управление по потокосцеплению)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Обеспечивает оптимальную эффективность потока двигателя.</li> <li>После выбора FCC на низких частотах активна U/f с линейной характеристикой.</li> </ul> <p>P1300 = 2: U/f с квадратичной характеристикой</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Подходит для центробежных вентиляторов/насосов.</li> </ul> <p>P1300 = 3: U/f с программируемой характеристикой</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Определенная пользователем характеристика (см. P1320)</li> </ul> <p>P1300 = 4: U/f с линейной характеристикой и Ecopotу-режимом</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Линейная характеристика экономичного режима</li> <li>Изменяет выходное напряжение для понижения энергопотребления.</li> </ul> <p>P1300 = 5,6: U/f для текстильной промышленности</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Компенсация скольжения деактивирована.</li> <li>Регулятор I<sub>max</sub> изменяет только выходное напряжение.</li> <li>Регулятор I<sub>max</sub> не влияет на выходную частоту.</li> </ul> <p>P1300 = 7: U/f с квадратичной характеристикой и Ecopotу-режимом</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Квадратичная характеристика экономичного режима</li> <li>Изменяет выходное напряжение для понижения энергопотребления.</li> </ul> <p>P1300 = 19: Управление U/f с независимым заданным значением напряжения</p> <p>Таблица ниже предлагает обзор параметров регулирования (U/f), которые могут изменяться по зависимостям P1300:</p>																																																																																																																																																																																																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ параметра</th> <th rowspan="2">Обозначение параметра</th> <th rowspan="2">Уровень</th> <th colspan="7">U/f</th> </tr> <tr> <th colspan="7">P1300 =</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>19</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P1300[3]</td> <td>Тип управления</td> <td>2</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>P1310[3]</td> <td>Постоянное усиление</td> <td>2</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>P1311[3]</td> <td>Усиление при ускорении</td> <td>2</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>P1312[3]</td> <td>Пусковое усиление</td> <td>2</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>P1316[3]</td> <td>Конечная частота усиления</td> <td>3</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>P1320[3]</td> <td>U/f с программируемой характеристикой, частота коорд. 1</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>x</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>P1321[3]</td> <td>U/f с программируемой характеристикой, напряжение коорд. 1</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>x</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>P1322[3]</td> <td>U/f с программируемой характеристикой, частота коорд. 2</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>x</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>P1323[3]</td> <td>U/f с программируемой характеристикой, напряжение коорд. 2</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>x</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>P1324[3]</td> <td>U/f с программируемой характеристикой, частота коорд. 3</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>x</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>P1325[3]</td> <td>U/f с программируемой характеристикой, напряжение коорд. 3</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>x</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>P1330[3]</td> <td>Cl: Заданное значение напряжения</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>P1333[3]</td> <td>Пусковая частота для FCC</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>x</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>P1335[3]</td> <td>Компенсация скольжения</td> <td>2</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>P1336[3]</td> <td>CO: Предел скольжения</td> <td>2</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>P1338[3]</td> <td>Усиление поглощения резонанса U/f</td> <td>3</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>P1340[3]</td> <td>П-усиление регулятора частоты I<sub>max</sub></td> <td>3</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>P1341[3]</td> <td>Постоянная времени интегрирования регулятора I<sub>max</sub></td> <td>3</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>P1345[3]</td> <td>П-усиление регулятора I<sub>max</sub></td> <td>3</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>P1346[3]</td> <td>Постоянная времени интегрирования регулятора напряжения I<sub>max</sub></td> <td>3</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>P1350[3]</td> <td>Мягкое увеличение напряжения</td> <td>3</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>									№ параметра	Обозначение параметра	Уровень	U/f							P1300 =										0	1	2	3	5	6	19	P1300[3]	Тип управления	2	x	x	x	x	x	x	x	P1310[3]	Постоянное усиление	2	x	x	x	x	x	x	x	P1311[3]	Усиление при ускорении	2	x	x	x	x	x	x	x	P1312[3]	Пусковое усиление	2	x	x	x	x	x	x	x	P1316[3]	Конечная частота усиления	3	x	x	x	x	x	x	x	P1320[3]	U/f с программируемой характеристикой, частота коорд. 1	3	-	-	-	x	-	-	-	P1321[3]	U/f с программируемой характеристикой, напряжение коорд. 1	3	-	-	-	x	-	-	-	P1322[3]	U/f с программируемой характеристикой, частота коорд. 2	3	-	-	-	x	-	-	-	P1323[3]	U/f с программируемой характеристикой, напряжение коорд. 2	3	-	-	-	x	-	-	-	P1324[3]	U/f с программируемой характеристикой, частота коорд. 3	3	-	-	-	x	-	-	-	P1325[3]	U/f с программируемой характеристикой, напряжение коорд. 3	3	-	-	-	x	-	-	-	P1330[3]	Cl: Заданное значение напряжения	3	-	-	-	-	-	-	x	P1333[3]	Пусковая частота для FCC	3	-	x	-	-	-	-	x	P1335[3]	Компенсация скольжения	2	x	x	x	x	-	-	-	P1336[3]	CO: Предел скольжения	2	x	x	x	x	-	-	-	P1338[3]	Усиление поглощения резонанса U/f	3	x	x	x	x	-	-	-	P1340[3]	П-усиление регулятора частоты I <sub>max</sub>	3	x	x	x	x	x	x	x	P1341[3]	Постоянная времени интегрирования регулятора I <sub>max</sub>	3	x	x	x	x	x	x	x	P1345[3]	П-усиление регулятора I <sub>max</sub>	3	x	x	x	x	x	x	x	P1346[3]	Постоянная времени интегрирования регулятора напряжения I <sub>max</sub>	3	x	x	x	x	x	x	x	P1350[3]	Мягкое увеличение напряжения	3	x	x	x	x	x	x
№ параметра	Обозначение параметра	Уровень	U/f																																																																																																																																																																																																																																																		
			P1300 =																																																																																																																																																																																																																																																		
			0	1	2	3	5	6	19																																																																																																																																																																																																																																												
P1300[3]	Тип управления	2	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																																																																																																																																																												
P1310[3]	Постоянное усиление	2	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																																																																																																																																																												
P1311[3]	Усиление при ускорении	2	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																																																																																																																																																												
P1312[3]	Пусковое усиление	2	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																																																																																																																																																												
P1316[3]	Конечная частота усиления	3	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																																																																																																																																																												
P1320[3]	U/f с программируемой характеристикой, частота коорд. 1	3	-	-	-	x	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																												
P1321[3]	U/f с программируемой характеристикой, напряжение коорд. 1	3	-	-	-	x	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																												
P1322[3]	U/f с программируемой характеристикой, частота коорд. 2	3	-	-	-	x	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																												
P1323[3]	U/f с программируемой характеристикой, напряжение коорд. 2	3	-	-	-	x	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																												
P1324[3]	U/f с программируемой характеристикой, частота коорд. 3	3	-	-	-	x	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																												
P1325[3]	U/f с программируемой характеристикой, напряжение коорд. 3	3	-	-	-	x	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																												
P1330[3]	Cl: Заданное значение напряжения	3	-	-	-	-	-	-	x																																																																																																																																																																																																																																												
P1333[3]	Пусковая частота для FCC	3	-	x	-	-	-	-	x																																																																																																																																																																																																																																												
P1335[3]	Компенсация скольжения	2	x	x	x	x	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																												
P1336[3]	CO: Предел скольжения	2	x	x	x	x	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																												
P1338[3]	Усиление поглощения резонанса U/f	3	x	x	x	x	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																												
P1340[3]	П-усиление регулятора частоты I <sub>max</sub>	3	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																																																																																																																																																												
P1341[3]	Постоянная времени интегрирования регулятора I <sub>max</sub>	3	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																																																																																																																																																												
P1345[3]	П-усиление регулятора I <sub>max</sub>	3	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																																																																																																																																																												
P1346[3]	Постоянная времени интегрирования регулятора напряжения I <sub>max</sub>	3	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																																																																																																																																																												
P1350[3]	Мягкое увеличение напряжения	3	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																																																																																																																																																												
P1310[0...2]	Постоянное усиление [%]	0.0 - 250.0	50.0	U, T	PROZE NT	DDS	Float	2																																																																																																																																																																																																																																													

	<p>Определяет усиление как процент [%] относительно P0305 (ном. ток двигателя) для линейной и квадратичной характеристик U/f.</p> <p>На низких выходных частотах выходное напряжение низкое для поддержания постоянного потока. Это означает, что выходного напряжения может быть недостаточно для следующих целей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для намагничивания асинхронного двигателя</li> <li>• Для удержания груза</li> <li>• Для компенсации потерь в системе</li> </ul> <p>С P1310 выходное напряжение может быть увеличено, чтобы компенсировать потери, удерживать нагрузку при 0 Гц или поддерживать намагничивание.</p> <p>Величина усиления в Вольтах при частоте ноль определяется следующим образом:  <math>V\_ConBoost,100 = P0305 * Rsadj * (P1310 / 100)</math></p> <p>Где:          Rsadj = настроенное по температуре сопротивление статора  <math>Rsadj = (r0395 / 100) * (P0304 / (\sqrt{3} * P0305)) * P0305 * \sqrt{3}</math></p>							
<b>Указание:</b>	<p>Вольтодобавка увеличивает нагрев двигателя (в частности в состоянии покоя).          Установка в P0640 (коэффициент перегрузки двигателя [%]) ограничивает усиление:  <math>sum(V\_Boost) / (P0305 * Rsadj) \leq P1310 / 100</math></p> <p>Величины усиления комбинируются друг с другом, если постоянное усиление (P1310) используется в комбинации с другими параметрами усиления (усиление при ускорении P1311 и пусковое усиление P1312). Эти параметры имеют следующие приоритеты:          P1310 &gt; P1311 &gt; P1312</p> <p>Общее усиление ограничивается по следующей формуле:  <math>sum(V\_Boost) \leq 3 * R\_S * I\_Mot = 3 * P0305 * Rsadj</math></p>							
P1311[0...2]	<b>Усиление при ускорении [%]</b>	0.0 - 250.0	0.0	U, T	PROZE NT	DDS	Float	2
	<p>Использует усиление как процент [%] относительно ном. тока двигателя (P0305). Оно активируется как реакция на изменение заданного значения и снова уменьшается при его достижении.</p> <p>P1311 создает вольтодобавку при разгоне/торможении и тем самым дополнительный момент при ускорении/замедлении.</p> <p>В отличие от P1312, который активен только при первом процессе ускорения после команды ВКЛ, P1311 действует при каждом процессе ускорения или торможения.</p> <p>Величина усиления в Вольтах при частоте ноль определяется следующим образом:  <math>V\_AccBoost,100 = P0305 * Rsadj * (P1311 / 100)</math></p> <p>Где:          Rsadj = настроенное по температуре сопротивление статора  <math>Rsadj = (r0395 / 100) * (P0304 / (\sqrt{3} * P0305)) * P0305 * \sqrt{3}</math></p>							
<b>Указание:</b>	См. P1310							
P1312[0...2]	<b>Пусковое усиление [%]</b>	0.0 - 250.0	0.0	U, T	PROZE NT	DDS	Float	2

	<p>Вызывает в отношении P0305 (ном. ток двигателя) постоянное, линейное смещение на активную характеристику U/f (линейную или квадратичную) после команды ВКЛ и остается активным:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. до первого достижения заданного значения выходом задатчика интенсивности или</li> <li>2. до уменьшения заданного значения ниже текущего значения выхода задатчика интенсивности</li> </ol> <p>Это полезно для запуска нагрузок с высоким моментом инерции. Установка слишком высокого пускового усиления (P1312) вызывает переход преобразователя на ограничение тока, как следствие этого выходная частота ограничивается до значения ниже заданной частоты.</p> <p>Величина усиления в Вольтах при частоте ноль определяется следующим образом:  <math>V\_StartBoost,100 = P0305 * Rsadj * (P1312 / 100)</math>          Где:          Rsadj = настроенное по температуре сопротивление статора  <math>Rsadj = (r0395 / 100) * (P0304 / (\sqrt{3} * P0305)) * P0305 * \sqrt{3}</math></p>							
<b>Указание:</b>	См. P1310							
r1315	<b>СО: Общее добавочное напряжение [В]</b>	-	-	-	-	-	Float	4
	Показывает общее значение вольтодобавки.							
P1316[0...2]	<b>Конечная частота усиления [%]</b>	0.0 - 100.0	20.0	U, T	PROZE NT	DDS	Float	3
	<p>Определяет точку, в которой запрограммированное усиление достигает 50 % своего значения. Значение указывается в процентах [%] относительно ном. тока двигателя (P0310). Стандартная частота определена следующим образом:  <math>V\_Boost,min = 2 * (3 + (153 / \sqrt{P\_Motor}))</math></p>							
<b>Зависимость:</b>	Этот параметр управляется определенными в P0340 автоматическими вычислениями.							
<b>Указание:</b>	<p>Опытные пользователи могут изменять это значение для управления формой характеристики, к примеру, для увеличения момента на определенной частоте.          Значение по умолчанию зависит от типа преобразователя и его ном. параметров.</p>							
P1320[0...2]	<b>U/f с программируемой характеристикой, частота коорд. 1 [Гц]</b>	0.00 - 599.00	0.00	T	-	DDS	Float	3
	Устанавливает частоту первой точки координат U/f (P1320/1321 до P1324/1325) для определения характеристики U/f. С помощью этих пар параметров можно указать правильный момент вращения при соответствующей частоте.							
<b>Зависимость:</b>	Выбрать для установки параметра P1300 = 3 (U/f с программируемой характеристикой). Определенные в P1311 и P1312 усиление при ускорении и пусковое усиление применяются к U/f с запрограммированной характеристикой.							
<b>Указание:</b>	<p>Между отдельными точками данных выполняется линейная интерполяция.          U/f с программируемой характеристикой (P1300 = 3) имеет три программируемые точки и две не программируемые точки. Двумя не программируемыми точками являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Постоянное усиление P1310 при 0 Гц</li> <li>• Ном. напряжение двигателя P0304 при ном. частоте двигателя P0310</li> </ul>							

P1321[0...2]	U/f с программируемой характеристикой, напряжение коорд. 1 [В]	0.0 - 3000.0	0.0	U, T	-	DDS	Float	3
	См. P1320							
P1322[0...2]	U/f с программируемой характеристикой, частота коорд. 2 [Гц]	0.00 - 599.00	0.00	T	-	DDS	Float	3
	См. P1320							
P1323[0...2]	U/f с программируемой характеристикой, напряжение коорд. 2 [В]	0.0 - 3000.0	0.0	U, T	-	DDS	Float	3
	См. P1320							
P1324[0...2]	U/f с программируемой характеристикой, частота коорд. 3 [Гц]	0.00 - 599.00	0.00	T	-	DDS	Float	3
	См. P1320							
P1325[0...2]	U/f с программируемой характеристикой, напряжение коорд. 3 [В]	0.0 - 3000.0	0.0	U, T	-	DDS	Float	3
	См. P1320							
P1330[0...2]	Cl: Заданное значение напряжения	-	0	T	-	CDS	U32/Float	3
	Параметр ВICO для выбора источника заданного значения напряжения для независимого U/f-регулирования (P1300 = 19).							
P1333[0...2]	Пусковая частота для FCC [%]	0.0 - 100.0	10.0	U, T	PROZENT	DDS	Float	3
	Определяет пусковую частоту, при которой активируется FCC (управление по потокосцеплению), как процент [%] от ном. частоты двигателя (P0310).							
<b>Внимание:</b>	Слишком низкое значение может вызвать нестабильность в системе.							
P1334[0...2]	Область действия компенсации скольжения [%]	1.0 - 20.0	6.0	U, T	PROZENT	DDS	Float	3

	<p>Служит для определения области действия для компенсации скольжения. Процент от P1334 относится к ном. частоте двигателя P0310. Верхнее пороговое значение всегда на 4 % превышает P1334. Область компенсации скольжения</p>							
<b>Зависимость:</b>	Компенсация скольжения (P1335) активна.							
<b>Указание:</b>	См. P1335. Начальная частота компенсации скольжения составляет P1334 * P0310.							
P1335[0...2]	<b>Компенсация скольжения [%]</b>	0.0 - 600.0	0.0	U, T	PROZE NT	DDS	Float	2
	<p>Параметр динамически согласует выходную частоту преобразователя таким образом, что частота вращения двигателя поддерживается постоянной независимо от нагрузки двигателя. При управлении U/f частота двигателя из-за частоты скольжения всегда ниже, чем выходная частота преобразователя. Для определенной выходной частоты, частота двигателя уменьшается с ростом нагрузки. Такое типичное для асинхронных двигателей поведение может быть исправлено с помощью компенсации скольжения. P1335 служит для активации точного согласования компенсации скольжения.</p>							
<b>Зависимость:</b>	Установка усиления позволяет точно настроить фактическую частоту вращения двигателя (см. P1460 управление по частоте, усиление). P1335 > 0, P1336 > 0, P1337 = 0, если P1300 = 5, 6.							
<b>Внимание:</b>	Указанное для компенсации скольжения значение (масштабировано с P1335) ограничивается следующим равенством: $f_{Slip\_comp,max} = r0330 * (P1336 / 100)$							
<b>Указание:</b>	<p>P1335 = 0 %: Компенсация скольжения деактивирована. P1335 = 50 % – 70 %: Полная компенсация скольжения на холодном двигателе (частичная нагрузка). P1335 = 100 % (установка по умолчанию для прогретого двигателя): Полная компенсация скольжения на прогретом двигателе (полная нагрузка).</p>							
P1336[0...2]	<b>Предел скольжения [%]</b>	0 - 600	250	U, T	-	DDS	U16	2
	Предельное значение для компенсации скольжения как процент [%] относительно r0330 (ном. скольжение двигателя), которое добавляется к заданному значению частоты.							
<b>Зависимость:</b>	Компенсация скольжения (P1335) активна.							
r1337	<b>СО: Частота скольжения U/f [%]</b>	-	-	-	PROZE NT	-	Float	3



	Показывает фактически компенсированное скольжение двигателя как процент [%]. $f_{slip} [\Gamma\zeta] = r1337 [\%] * P0310 / 100$							
<b>Зависимость:</b>	Компенсация скольжения (P1335) активна.							
P1338[0...2]	<b>Усиление поглощения резонанса U/f</b>	0.00 - 10.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	3
	Определяет усиление поглощения резонанса для U/f. Значение di/dt активного тока масштабируется через P1338. При увеличении значения di/dt цепь поглощения резонанса уменьшает выходную частоту преобразователя.							
<b>Зависимость:</b>	Этот параметр управляется определенными в P0340 автоматическими вычислениями.							
<b>Указание:</b>	Резонансная цепь гасит колебания активного тока, частот возникающие при работе без нагрузки. В режиме U/f (см. P1300) цепь поглощения резонанса активна в диапазоне от 6 % до 80 % ном. частоты двигателя (P0310). Если значение P1338 слишком высокое, то это вызывает нестабильность (эффект предупреждения).							
P1340[0...2]	<b>П-усиление регулятора I<sub>max</sub></b>	0.000 - 0.499	0.030	U, T	-	DDS	Float	3
	<p>П-усиление регулятора I<sub>max</sub></p> <p>Регулятор I<sub>max</sub> уменьшает ток преобразователя, если выходной ток превысит макс. ток двигателя (r0067).</p> <p>В режиме U/f с линейной характеристикой, U/f с параболической характеристикой, U/f с FCC и U/f с программируемой характеристикой регулятор I<sub>max</sub> использует как регулятор частоты (см. P1340 и P1341), так и регулятор напряжения (см. P1345 и P1346).</p> <p>Регулятор частоты пытается уменьшить тока через ограничение выходной частоты преобразователя (минимум до двойной ном. частоты скольжения).</p> <p>Если условие макс. тока этим не устраняется, то выходное напряжение преобразователя ограничивается с помощью регулятора напряжения I<sub>max</sub>.</p> <p>После успешного устранения условия макс. тока, ограничение по частоте устраняется с помощью установленного в P1120 времени разгона.</p> <p>В режиме U/f с линейной характеристикой для текстильной промышленности, U/f с FCC для текстильной промышленности или внешней U/f для уменьшения тока используется только регулятор напряжения I<sub>max</sub> (см. P1345 и P1346).</p>							
<b>Указание:</b>	<p>Регулятор I<sub>max</sub> может быть деактивирован, для чего постоянная времени интегрирования регулятора частоты P1341 устанавливается на ноль. Это деактивирует как регулятор частоты, так и регулятор напряжения.</p> <p>Помнить, что I<sub>max</sub>-регулятор после деактивации не предпринимает мер по уменьшению тока, но продолжают выводиться предупреждения о токе перегрузки и преобразователь при слишком высоком макс. токе или перегрузке отключается.</p>							
P1341[0...2]	<b>Постоянная времени интегрирования I<sub>max</sub>-регулятора [с]</b>	0.000 - 50.000	0.300	U, T	-	DDS	Float	3
	<p>Постоянная времени интегрирования регулятора I<sub>max</sub>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- P1341 = 0: Регулятор I<sub>max</sub> деактивирован</li> <li>- P1340 = 0 и P1341 &gt; 0: Расширенная постоянная времени интегрирования регулятора частоты</li> <li>- P1340 &gt; 0 и P1341 &gt; 0: Обычное ПИ-регулирование регулятора частоты</li> </ul>							



<b>Зависимость:</b>	Этот параметр управляется определенными в P0340 автоматическими вычислениями.							
<b>Указание:</b>	См. P1340 для дополнительной информации. Заводская установка зависит от мощности преобразователя.							
r1343	<b>СО: Частотный выход I<sub>max</sub>-регулятора [Гц]</b>	-	-	-	-	-	Float	3
	Отображает эфф. ограничение частоты.							
<b>Зависимость:</b>	Если I <sub>max</sub> -регулятор не работает, то параметр обычно показывает макс. частоту P1082.							
r1344	<b>СО: Выход по напряжению I<sub>max</sub>-регулятора [В]</b>	-	-	-	-	-	Float	3
	Показывает величину, на которую регулятор I <sub>max</sub> снижает выходное напряжение преобразователя.							
P1345[0...2]	<b>П-усиление регулятора напряжения I<sub>max</sub></b>	0.000 - 5.499	0.250	U, T	-	DDS	Float	3
	Если выходной ток (r0068) превысит макс. ток (r0067), то происходит динамической управление преобразователем за счет понижения выходного напряжения. Этот параметр определяет П-усиление этого регулятора.							
<b>Зависимость:</b>	Этот параметр управляется определенными в P0340 автоматическими вычислениями.							
<b>Указание:</b>	См. P1340 для дополнительной информации. Заводская установка зависит от мощности преобразователя.							
P1346[0...2]	<b>Постоянная времени интегрирования I<sub>max</sub>-регулятора напряжения [с]</b>	0.000 - 50.000	0.300	U, T	-	DDS	Float	3
	Постоянная времени интегрирования регулятора напряжения I <sub>max</sub> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P1341 = 0: Регулятор I<sub>max</sub> деактивирован</li> <li>• P1345 = 0 и P1346 &gt; 0: Расширенная постоянная времени интегрирования регулятора напряжения I<sub>max</sub></li> <li>• P1345 &gt; 0 и P1346 &gt; 0: Обычное ПИ-регулирование регулятора напряжения I<sub>max</sub></li> </ul>							
<b>Зависимость:</b>	Этот параметр управляется определенными в P0340 автоматическими вычислениями.							
<b>Указание:</b>	См. P1340 для дополнительной информации. Заводская установка зависит от мощности преобразователя.							
r1348	<b>Коэффициент экономичного режима [%]</b>	-	-	-	PROZE NT	-	Float	2

	Показывает вычисленный коэффициент для экономичного режима (в диапазоне 80 % - 120 %), который применяется к требуемому выходному напряжению. В экономичном режиме определяется самая эффективная рабочая точка для определенной нагрузки. Это реализуется за счет непрерывного поиска максимума. При этом выходное напряжение незначительно увеличивается или уменьшается и контролируется изменение входной мощности. Если мощность снижается, то алгоритм изменяет выходное напряжение в том же направлении. Если мощность увеличивается, то алгоритм изменяет выходное напряжение в противоположном направлении. С помощью этого алгоритма ПО может найти самую нижнюю точку на диаграмме входной мощности и выходного напряжения.							
<b>Внимание:</b>	Слишком низкое значение может вызвать нестабильность в системе.							
P1350[0...2]	<b>Мягкое увеличение напряжения</b>	0 - 1	0	U, T	-	DDS	U16	3
	Устанавливает, будет ли напряжение при намагничивании увеличиваться мягко (ВКЛ) или скачкообразно до добавочного напряжения (ВЫКЛ).							
	0	ВЫКЛ						
	1	ВКЛ						
<b>Указание:</b>	У установок для этого параметра есть как преимущества, так и недостатки: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P1350 = 0: ВЫКЛ (скачкообразное увеличение до добавочного напряжения) Преимущество: Быстрое формирование потока. Недостаток: Двигатель может двигаться</li> <li>• P1350 = 1: ВКЛ (мягкое увеличение напряжения) Преимущество: Вероятность вращения двигателя ниже. Недостаток: Поток формируется дольше.</li> </ul>							
P1780[0...2]	<b>Управляющее слово адаптации Rs/Rr</b>	0 - 1	1	U, T	-	DDS	U16	3
	Обеспечивает тепловую адаптацию сопротивления статора и ротора для уменьшения погрешности момента при управлении по частоте/моменту с датчиком частоты вращения или погрешности частоты вращения при управлении по частоте/моменту без датчика частоты вращения.							
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>		<b>Сигнал 0</b>	
	00	Активировать тепловую адаптацию Rs/Rr			Да		Нет	
P1800[0...2]	<b>Частота импульсов [кГц]</b>	2 - 16	4	U, T	-	DDS	U16	2
	Определяет частоту импульсов для переключателя преобразователя. Частота может изменяться с шагом в 2 кГц.							
<b>Зависимость:</b>	Мин./Макс. возможное значение частоты импульсов определяется используемой силовой частью. Кроме этого, мин. частота импульсов зависит от параметрирования P1082 (макс. частота) и P0310 (ном. частота двигателя).							




<b>Указание:</b>	<p>Если частота импульсов увеличивается, то макс. ток преобразователя r0209 может уменьшаться (ухудшение характеристик). Кривая ухудшения характеристик зависит от типа и мощности преобразователя.</p> <p>Если бесшумная работа не является обязательным условием, то можно уменьшить частоту импульсов, чтобы минимизировать потери преобразователя и высокочастотные эмиссии.</p> <p>При определенных условиях преобразователь может уменьшить частоту импульсов для защиты от перегрева (см. P0290 и P0291, бит 0).</p>							
r1801[0...1]	<b>CO: Частота импульсов [кГц]</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	<p>Показывает информацию по частоте импульсов переключателя преобразователя.</p> <p>r1801[0] отображает фактическую частоту импульсов преобразователя.</p> <p>r1801[1] отображает мин. частоту импульсов преобразователя, которая может быть достигнута, если активны функции "Идентификация двигателя" или "Реакция преобразователя на перегрузку". Если РМ не подключен, то этот параметр устанавливается на 0 кГц.</p>							
<b>Индекс:</b>	[0]	Фактическая частота импульсов						
	[1]	Мин. частота импульсов						
<b>Внимание:</b>	При определенных условиях (перегрев на преобразователе, см. P0290) возможно отклонение от выбранных в P1800 (частота импульсов) значений.							
P1802	<b>Тип модуляции</b>	1 - 3	3	U, T	-	-	U16	3
	Выбирает тип модуляции на преобразователе.							
	1	Асимметричная ПВМ						
	2	Пространственно-векторная модуляция						
	3	ПВМ/АПВМ-управление						
<b>Внимание:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Асимметричная пространственно-векторная модуляция (АПВМ) создает меньшие потери от переключения, чем пространственно-векторная модуляция (ПВМ), но на очень низких частотах может вызвать нерегулярность хода.</li> <li>Пространственно-векторная модуляция (ПВМ) с перемодуляцией при высоких выходных напряжениях может исказить форму тока.</li> <li>Пространственно-векторная модуляция (ПВМ) без перемодуляции снижает макс. выходное напряжение, доступное на двигателе.</li> </ul>							
P1803[0...2]	<b>Макс. модуляция [%]</b>	20.0 - 150.0	106.0	U, T	-	DDS	Float	3
	Определяет макс. индекс модуляции.							
<b>Указание:</b>	P1803 = 100 %: Предельное значение для перемодуляции (для идеального преобразователя без задержки при переключении).							
P1810[0...2]	<b>Управляющее слово регулирования Vdc</b>	0 - 3	3	U, T	-	-	U16	3
	Конфигурирует фильтрацию и компенсацию Vdc.							
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>		<b>Сигнал 0</b>	
	00	Активировать фильтр усреднения Vdc			Да		Нет	
	01	Активировать компенсацию Vdc			Да		Нет	
<b>Индекс:</b>	[0]	Блок данных привода 0 (DDS0)						

	[1]	Блок данных привода 1 (DDS1)						
	[2]	Блок данных привода 2 (DDS2)						
<b>Указание:</b>	Значение по умолчанию P1810 для 1-фазных модулей 2.							
P1820[0...2]	<b>Изменение чередования фаз выхода</b>	0 - 1	0	T	-	DDS	U16	2
	Изменяет чередование фаз без изменения полярности заданного значения.							
	0	вперед						
	1	Реверсирование двигателя						
<b>Указание:</b>	См. P1000							
P1825	<b>Пропускное напряжение IGBT [В]</b>	0.0 - 20.0	0.9	U, T	-	-	Float	4
	Исправляет пропускное напряжение IGBT.							
P1828	<b>Время запаздывания модулятора [мкс]</b>	0.00 - 3.98	0.01	U, T	-	-	Float	4
	Устанавливает время компенсации для блокировки модулятора.							
P1900	<b>Выбор идентификации параметров двигателя</b>	0 - 2	0	C(1), T	-	-	U16	2
	Выполняет идентификацию параметров двигателя.							
	0	деактивировано						
	2	Идентификация всех параметров в состоянии покоя						
<b>Зависимость:</b>	Проверка правильности параметров двигателя не выполняется. P1900 = 2: Вычисленное значение для сопротивления статора (см. P0350) заменяется.							
<b>Внимание:</b>	После завершения идентификации P1900 устанавливается на 0. При выборе установок для измерений учитывать следующее: Значение применяется как установка параметра P0350 и применяется как к регулятору, так и отображается в защищенных по записи параметрах дальше внизу. Убедиться, что при идентификации параметров двигателя стояночный тормоз двигателя не активен.							
<b>Указание:</b>	Перед выбором идентификации параметров двигателя необходимо выполнить "базовый ввод в эксплуатацию". Так как длина кабелей приложений сильно различается, предустановленное сопротивление P0352 является лишь приблизительным. При идентификации параметров двигателя могут быть достигнуты лучшие результаты, для чего перед началом необходимо указать полученное в результате измерения/вычисления сопротивление кабеля. После активации (P1900 > 0) выводится предупреждение A541, информирующее, что следующая команда ВКЛ запустит измерение параметров двигателя. Коммуникация – как по USS, так и по Modbus – на время этих внутренних вычислений прерывается. Расчеты могут занять до одной минуты.							

P1909[0...2]	Управляющее слово для идентификации параметров двигателя	-	0101 1100 0000 0000 бин	U, T	-	DDS	U16	4
Управляющее слово для идентификации параметров двигателя.								
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>		<b>Сигнал 0</b>	
	00	Оценка Xs			Да		Нет	
	01	ID двигателя при 2 кГц			Да		Нет	
	02	Оценка Tr			Да		Нет	
	03	Оценка Lsigma			Да		Нет	
	05	Tr-изм. с 2 частотами			Да		Нет	
	06	Измерение пропускного напряжения			Да		Нет	
	07	Определение запаздывания из измерения Rs			Да		Нет	
	08	MotID с компенсацией аппаратного запаздывания активна			Да		Нет	
	09	Без обнаружения запаздывания с 2 частотами			Да		Нет	
	10	Обнаружение Ls по методу LsBlock			Да		Нет	
	11	Адаптация MotID тока намагничивания			Да		Нет	
	12	Адаптация MotID реактивного сопротивление намагничивания			Да		Нет	
	13	MotID-кривая насыщения отключения оптимизирована			Да		Нет	
	14	MotID-кривая насыщения оптимизирована для всех типоразмеров			Да		Нет	
	15	MotID-кривая насыщения оптимизирована для больших типоразмеров			Да		Нет	
r1912[0]	Полученное сопротивление статора [Ом]	-	-	-	-	-	Float	4
Показывает измеренное значение для сопротивления статора (фаза-фаза). Это значение содержит и сопротивление кабеля.								
<b>Индекс:</b>	[0]	U_phase						
<b>Внимание:</b>	Если полученное значение (Rs = сопротивление статора) выходит за пределы диапазона $0,1 \% < R_s [p. u.] < 100 \%$ , то выводится сообщение об ошибке 41 (ошибка при идентификации параметров двигателя). P0949 содержит дополнительную информацию (в этом случае значение ошибки = 2).							
<b>Указание:</b>	Это значение измеряется с P1900 = 2.							
r1920[0]	Полученная динамическая индуктивность рассеяния	-	-	-	-	-	Float	4
Показывает полученную динамическую индуктивность рассеяния.								

<b>Индекс:</b>	[0]	U_phase						
r1925[0]	<b>Полученное пропускное напряжение [В]</b>	-	-	-	-	-	Float	4
Показывает полученное пропускное напряжение IGBT.								
<b>Индекс:</b>	[0]	U_phase						
<b>Внимание:</b>	Если полученное пропускное напряжение выходит за пределы диапазона 0,0 В < 10 В, то выводится сообщение об ошибке 41 (ошибка при идентификации параметров двигателя). P0949 содержит дополнительную информацию (в этом случае значение ошибки = 20).							
r1926	<b>Полученное время запаздывания модулятора [мкс]</b>	-	-	-	-	-	Float	2
Показывает полученное время запаздывания блокировки модулятора.								
P2000[0...2]	<b>Опорная частота [Гц]</b>	1.00 - 599.00	50.00	T	-	DDS	Float	3
P2000 обозначает опорную частоту для значений частоты, которые отображаются или передаются как процентные или шестн. значения. Где: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Шестн. 4000 H ==&gt; P2000 (к примеру, USS-PZD)</li> <li>• Процент 100 % ==&gt; P2000 (к примеру, AI)</li> </ul>								
<b>Пример:</b>	<p>Если между двумя параметрами устанавливается соединение BICO или как альтернатива используется P0719 или P1000, то 'единица' параметров может различаться (стандартизированные значения (шестн) или физические значения (Гц)). SINAMICS выполняет не явный автоматический пересчет значений в уставку.</p>							
<b>Зависимость:</b>	В случае базового ввода в эксплуатацию P2000 изменяется следующим образом: P2000 = P1082.							

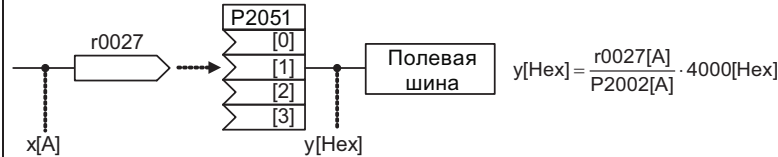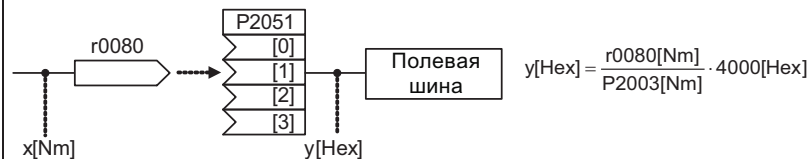
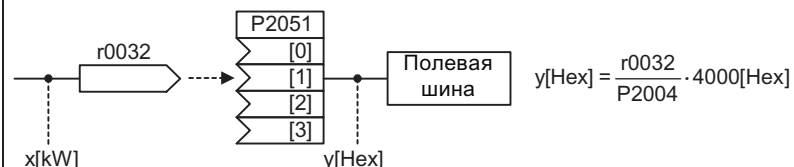


<p><b>Пример:</b></p>	<p>Если между двумя параметрами устанавливается соединение ВІСО, то 'единица' параметров может различаться (стандартизированные значения (шестн) или физические значения (А)). В этом случае выполняется не явный автоматический пересчет значений в уставку.</p>  $y[Hex] = \frac{r0027[A]}{P2002[A]} \cdot 4000[Hex]$							
<p><b>Зависимость:</b></p>	<p>Этот параметр управляется определенными в P0340 автоматическими вычислениями.</p>							
<p><b>Указание:</b></p>	<p>Изменения P2002 вызывают пересчет P2004.</p>							
<p>P2003[0...2]</p>	<p><b>Опорный момент вращения [Нм]</b></p>	<p>0.10 - 99999.0</p>	<p>0.75</p>	<p>T</p>	<p>-</p>	<p>DDS</p>	<p>Float</p>	<p>3</p>
<p>Общий опорный момент вращения через последовательный интерфейс (соотв. 4000Н).</p>								
<p><b>Пример:</b></p>	<p>Если между двумя параметрами устанавливается соединение ВІСО, то 'единица' параметров может различаться (стандартизированные значения (шестн) или физические значения (Нм)). В этом случае выполняется не явный автоматический пересчет значений в уставку.</p>  $y[Hex] = \frac{r0080[Nm]}{P2003[Nm]} \cdot 4000[Hex]$							
<p><b>Зависимость:</b></p>	<p>Этот параметр управляется определенными в P0340 автоматическими вычислениями.</p>							
<p><b>Указание:</b></p>	<p>Изменения P2003 вызывают пересчет P2004.</p>							
<p>P2004[0...2]</p>	<p><b>Опорная мощность</b></p>	<p>0.01 - 2000.0</p>	<p>0.75</p>	<p>T</p>	<p>-</p>	<p>DDS</p>	<p>Float</p>	<p>3</p>
<p>Общая опорная мощность через последовательный интерфейс (соотв. 4000Н).</p>								
<p><b>Пример:</b></p>	<p>Если между двумя параметрами устанавливается соединение ВІСО, то 'единица' параметров может различаться (стандартизированные значения (шестн) или физические значения (кВт/л.с.)). В этом случае выполняется не явный автоматический пересчет значений в уставку.</p>  $y[Hex] = \frac{r0032}{P2004} \cdot 4000[Hex]$ <p>в зависимости от P0100</p>							
<p>P2010[0...1]</p>	<p><b>Скорость передачи USS / MODBUS</b></p>	<p>6 - 12</p>	<p>8</p>	<p>U, T</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>U16</p>	<p>2</p>
<p>Устанавливает скорость передачи данных для коммуникации USS/MODBUS.</p>								
<p>6</p>		<p>9600 бит/с</p>						





	<p>Данные процесса передают управляющее слово и заданное значение или слово состояния и фактические значения.                  Число слов PZD в телеграмме USS определяется через P2012. Первыми двумя словами являются:                  а) Управляющее слово и главное заданное значение -или-                  б) Слово состояния и фактическое значение                  Если P2012 больше или равен 4, то дополнительное управляющее слово передается как четвертое слово PZD (установка по умолчанию).</p> <p>STW    Управляющее слово                      HSW    Главное заданное значение                  ZSW    Слово состояния                              HIW    Главное мгновенное значение                  PZD    Данные процесса</p>							
P2013[0...1]	<b>USS длина PKW</b>	0 - 127	127	U, T	-	-	U16	3
	<p>Определяет число 16-битных слов в области PKW телеграммы USS. Область PKW может изменяться. В зависимости от требований, можно спараметрировать длину в 3 или 4 слова или переменную длину. PKW-область телеграммы USS используется для чтения или записи отдельных значений параметров.</p>							
	0	Без слов						
	3	3 слова						
	4	4 слова						
	127	Переменно						
<b>Пример:</b>		Тип данных						
		U16 (16 бит)	U32 (32 бита)	Float (32 бита)				
	P2013 = 3	X	Ошибка при обращении к параметрам	Ошибка при обращении к параметрам				
	P2013 = 4	X	X	X				
	P2013 = 127	X	X	X				
<b>Индекс:</b>	[0]	USS / MODBUS на RS485						
	[1]	USS на RS232 (зарезервировано)						
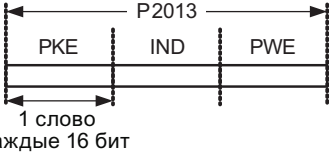
<p><b>Внимание:</b></p>	<p>Протокол USS состоит из данных процесса и PKW, которые могут изменяться пользователем с помощью P2012 или P2013. P2013 определяет число слов PKW в телеграмме USS. Через установку P2013 на 3 или 4 указывается длина слов PKW (3 = три слова и 4 = четыре слова). Если P2013 установлен на 127, то длина слов PKW согласуется автоматически.</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="margin-right: 10px;">P2013 = 3</div>  </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">P2013 = 4</div>  </div> <div style="margin-top: 10px; text-align: center;"> <p>PKE    Идентификатор параметра IND    Субиндекс PWE    Значение параметра</p> </div> </div> <p>Если для слов PKW была выбрана постоянная длина, то может быть передано только одно значение параметра.</p> <p>В случае индексированных параметров необходимо использовать слова PKW переменной длины, если значения всех индексов должны быть переданы в одной единственной телеграмме.</p> <p>При выборе слов PKW с постоянной длиной необходимо убедиться, что затронутое значение может быть передано с этой длиной PKW.</p> <p>P2013 = 3 определяет постоянную длину PKW, но ограничивает доступ несколькими значениями параметров.</p> <p>Если используется значение вне действительного диапазона, то создается ошибка параметра и значение не принимается. Но это не сказывается на состоянии преобразователя.</p> <p>Это подходит для приложений, в которых параметры не изменяются, но используются и MM3.</p> <p>Использование широковещательного режима с этой установкой невозможно.</p> <p>P2013 = 4, постоянная длина PKW.</p> <p>Обеспечивает доступ ко всем параметрам, но индексированные параметры могут считываться только по отдельности для каждого индекса.</p> <p>Последовательность слов для пословных значений отличается от установки 3 или 127 (см. пример ниже).</p> <p>P2013 = 127, самая полезная установка.</p> <p>Длина ответа PKW варьируется в зависимости от количества необходимой информации.</p> <p>При таких установках информация об ошибках и все индексы одного параметра могут быть считаны одной телеграммой.</p> <p>Пример: Установка P0700 на значение 5 (P0700 = 2BC (шестн))</p>			
		P2013 = 3	P2013 = 4	P2013 = 127
Master → SINAMICS	22BC 0000 0006	22BC 0000 0000	0006	22BC 0000 0006 0000

	SINAMICS → Master	12BC 0000 0006	12BC 0000 0000 0006	12BC 0000 0006				
P2014[0...1]	<b>Период получения телеграммы USS / MODBUS [мс]</b>	0 - 65535	2000	T	-	-	U16	3
	Индекс 0 определяет промежуток времени T_off, после которого создается ошибка (F72), если через USS/MODBUS-канал RS485 не была получена телеграмма. Индекс 1 определяет промежуток времени T_off, после которого создается ошибка (F71), если через USS-канал RS232 (зарезервировано) не была получена телеграмма.							
<b>Индекс:</b>	[0]	USS / MODBUS на RS485						
	[1]	USS на RS232 (зарезервировано)						
<b>Внимание:</b>	Если время установлено на 0, то ошибка не создается (т.е. контроль времени деактивирован).							
<b>Указание:</b>	Период получения телеграммы может использоваться на RS485 независимо от установленного в P2023 протокола.							
r2018[0...7]	<b>СО: Данные процесса от USS/MODBUS на RS485</b>	-	-	-	4000H	-	U16	3
	Показывает полученные через USS/MODBUS на RS485 данные процесса.							
<b>Индекс:</b>	[0]	Полученное слов 0						
	[1]	Полученное слов 1						
	...	...						
	[7]	Полученное слов 7						

<b>Указание:</b>	Ограничения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если в.у. последовательный интерфейс управляет преобразователем (P0700 или P0719), то первое управляющее слово должно быть передано в первом слове данных процесса.</li> <li>• Если источник заданного значения выбирается через P1000 или P0719, то главное заданное значение должно быть передано во втором слове данных процесса.</li> <li>• Если P2012 больше или равен 4, то доп. управляющее слово (второе управляющее слово) должно быть передано в четвертом слове данных процесса, если в.у. последовательный интерфейс управляет преобразователем (P0700 или P0719).</li> </ul>							
P2019[0...7]	<b>CI: Данные процесса на USS/MODBUS на RS485</b>	-	[0] 52[0] [1] 21[0] [2] 0 [3] 53[0] [4...7] 0	T	4000H	-	U32/I 16	3
<p>Показывает переданные через USS/MODBUS на RS485 данные процесса.</p> <p>STX Начало текста LGE Длина ADR Адрес PKW Значение идентификатора параметра PZD Данные процесса BCC Символ контроля блока ZSW Слово состояния HIW Главное мгновенное значение</p> <p>Согласование данных процесса из параметра P2019</p> <p>USS на RS485</p>								
<b>Индекс:</b>	[0]	Переданное слово 0						
	[1]	Переданное слово 1						
	...	...						
	[7]	Переданное слово 7						
<b>Указание:</b>	Если r0052 не индексирован, то индекс (".0") не отображается.							
P2021	<b>Адрес MODBUS</b>	1 - 247	1	T	-	-	U16	2
	Определяет однозначный адрес для преобразователя.							
P2022	<b>Превышение времени для ответа Modbus [мс]</b>	0 - 10000	1000	U, T	-	-	U16	3

Список параметров

7.2 Список параметров

	Время, в течение которого преобразователь может ответить на MODBUS-Master. Если формулировка ответа занимает больше времени, чем указано в этом параметре, то обработка хотя и выполняется, но ответ не передается.							
P2023	<b>Выбор протокола RS485</b>	0 - 2	1	T	-	-	U16	1
	Выбирает протокол, который выполняется на интерфейсе RS485.							
	0	Нет						
	1	USS						
	2	MODBUS						
<b>Внимание:</b>	После изменения P2023 необходимо выключить и снова включить преобразователь. После отключения подождать, пока погаснет светодиод или индикатор (может длиться несколько секунд), прежде чем снова включать прибор. Если P2023 был изменен через PLC, то необходимо убедиться, что изменение было сохранено через P0971 в EEPROM.							
r2024[0...1]	<b>USS/MODBUS правильные телеграммы</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает число полученных через USS/MODBUS телеграмм без ошибок.							
<b>Индекс:</b>	[0]	USS / MODBUS на RS485						
	[1]	USS на RS232 (зарезервировано)						
<b>Указание:</b>	Состояние информации телеграммы на RS485 передается независимо от установленного в P2023 протокола.							
r2025[0...1]	<b>USS/MODBUS отклоненные телеграммы</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает число отклоненных USS/MODBUS телеграмм.							
<b>Индекс:</b>	См. r2024							
<b>Указание:</b>	См. r2024							
r2026[0...1]	<b>USS/MODBUS ошибка времени обработки символа</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает число ошибок времени обработки символа USS/MODBUS.							
<b>Индекс:</b>	См. r2024							
<b>Указание:</b>	См. r2024							
r2027[0...1]	<b>USS/MODBUS ошибка переполнения</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает число ошибок переполнения USS/MODBUS.							
<b>Индекс:</b>	См. r2024							
<b>Указание:</b>	См. r2024							
r2028[0...1]	<b>USS/MODBUS ошибка четности</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает число USS/MODBUS телеграмм с ошибками четности.							
<b>Индекс:</b>	См. r2024							

<b>Указание:</b>	См. r2024								
r2029[0...1]	<b>USS пуск не определен</b>	-	-	-	-	-	U16	3	
	Показывает число USS/MODBUS телеграмм с не опознанным пуском.								
<b>Индекс:</b>	См. r2024								
<b>Указание:</b>	Не используется на MODBUS.								
r2030[0...1]	<b>USS/MODBUS ошибка BCC/CRC</b>	-	-	-	-	-	U16	3	
	Показывает число USS/MODBUS телеграмм с ошибками BCC/CRC.								
<b>Индекс:</b>	См. r2024								
<b>Указание:</b>	См. r2024								
r2031[0...1]	<b>USS/MODBUS ошибка длины</b>	-	-	-	-	-	U16	3	
	Показывает число USS/MODBUS телеграмм с неправильной длиной.								
<b>Индекс:</b>	См. r2024								
<b>Указание:</b>	См. r2024								
r2036.0...15	<b>ВО: Управляющее слово 1 от USS/MODBUS на RS485</b>	-	-	-	-	-	U16	3	
	Показывает управляющее слово 1 от USS/MODBUS на RS485 (т.е. слово 1 в рамках USS/MODBUS = PZD1). См. r0054 по описанию битового поля.								
<b>Зависимость:</b>	См. P2012								
r2037.0...15	<b>ВО: Управляющее слово 2 от USS на RS485 (USS)</b>	-	-	-	-	-	U16	3	
	Показывает управляющее слово 2 от USS на RS485 (т.е. слово 4 в рамках USS = PZD4). См. r0055 по описанию битового поля.								
<b>Зависимость:</b>	См. P2012								
<b>Указание:</b>	Для активации внешней функции ошибки (r2037, бит 13) через USS должны быть установлены следующие параметры: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2012 = 4</li> <li>• P2106 = 1</li> </ul>								
r2067.0...12	<b>СО/ВО: Состояние значений цифрового входа</b>	-	-	-	-	-	U16	3	
	Показывает состояние цифровых входов.								
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>				<b>Сигнал 1</b>		<b>Сигнал 0</b>	
	00	Цифровой вход 1				Да		Нет	
	01	Цифровой вход 2				Да		Нет	
	02	Цифровой вход 3				Да		Нет	
	03	Цифровой вход 4				Да		Нет	

7.2 Список параметров

	11	Цифровой вход AI1	Да	Нет
	12	Цифровой вход AI2	Да	Нет
<b>Указание:</b>	Используется для соединения ВСО без программных вмешательств.			
P2100[0...2]	<b>Выбор номера предупреждения</b>	0 - 65535	0	T
		-	-	U16
				3
	Выбирает до трех ошибок или предупреждений для не стандартных реакций.			
<b>Пример:</b>	Если, к примеру, для ошибки вместо ВЫКЛ2 должно быть выполнено ВЫКЛ3, то ввести номер ошибки в P2100 и выбрать требуемую реакцию в P2101 (в этом случае (ВЫКЛ3) P2101 = 3).			
<b>Индекс:</b>	[0]	Номер ошибки 1		
	[1]	Номер ошибки 2		
	[2]	Номер ошибки 3		
<b>Указание:</b>	Все коды ошибок показывают стандартную реакцию ВЫКЛ2. Но для некоторых кодов ошибок, вызванных аппаратным отключением (к примеру, макс. ток), стандартная реакция может быть изменена.			

P2101[0...2]	<b>Значение реакции на ошибку</b>	0 - 3	0	T	-	-	U16	3
	Определяет значения для реакции преобразователя на выбранные через P2100 (выбор номера предупреждения) ошибки. Этот индексированный параметр обозначает соответствующую реакцию на ошибки/предупреждения, определенные в P2100, индексы 0 до 2.							
	0	Нет реакции привода, нет индикации.						
	1	Реакция на ошибку ВЫКЛ1						
	2	Реакция на ошибку ВЫКЛ2						
	3	Реакция на ошибку ВЫКЛ3						
<b>Индекс:</b>	[0]	Значение реакции на ошибку 1						
	[1]	Значение реакции на ошибку 2						
	[2]	Значение реакции на ошибку 3						
<b>Указание:</b>	Установки 1 до 3 доступны только для кодов ошибок. Индекс 0 (P2101) относится к ошибке/предупреждению в индексе 0 (P2100).							
P2103[0...2]	<b>В1: 1. квитирование ошибки</b>	-	722.2	T	-	CDS	U32/ Bin	3
	Определяет первый источник квитирования ошибки.							
P2104[0...2]	<b>В1: 2. квитирование ошибки</b>	-	0	T	-	CDS	U32/ Bin	3
	Определяет второй источник квитирования ошибки.							
P2106[0...2]	<b>В1: Внешняя ошибка</b>	-	1	T	-	CDS	U32/ Bin	3
	Выбирает источник внешних ошибок.							



r2110[0...3]	<b>СО: Номер предупреждения</b>	-	-	-	-	-	U16	2
	Показывает предупредительные указания. Может быть отображено макс. 2 активных предупреждения (индексы 0 и 1) и 2 более ранних предупреждения (индексы 2 и 3).							
<b>Индекс:</b>	[0]	Предшествующие предупреждения --, Предупреждение 1						
	[1]	Предшествующие предупреждения --, Предупреждение 2						
	[2]	Предшествующие предупреждения -1, Предупреждение 3						
	[3]	Предшествующие предупреждения -1, Предупреждение 4						
<b>Внимание:</b>	Индексы 0 и 1 не сохраняются.							
<b>Указание:</b>	Светодиод в этом случае показывает состояние предупреждения. При активном предупреждении клавиатура мигает.							
P2111	<b>Общее число предупреждений</b>	0 - 4	0	T	-	-	U16	3
	Показывает число предупреждений (макс. 4) с момента последнего сброса. Установить 0, чтобы очистить журнал предупреждений.							
P2113[0...2]	<b>Деактивировать предупреждения преобразователя</b>	0 - 1	0	T	-	-	U16	3
	Отключает сигнализацию предупреждений преобразователя. Этот параметр может использоваться вместе с P0503 как дополнение к режиму поддержания рабочего состояния.							
	1	Предупреждения преобразователя деактивированы						
	0	Предупреждения преобразователя активированы						
<b>Индекс:</b>	[0]	Блок данных привода 0 (DDS0)						
	[1]	Блок данных привода 1 (DDS1)						
	[2]	Блок данных привода 2 (DDS2)						
<b>Указание:</b>	См. также P0503							
r2114[0...1]	<b>Счетчик времени работы</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает счетчик времени работы. Показывает общее время работы преобразователя. Значение сохраняется при выключении и восстанавливается при повторном включении. Счетчик времени работы рассчитывается следующим образом: Значение в r2114[0] умножается на 65536и после прибавляется к значению в r2114[1]. Результат указывается в секундах. Это значит, что r2114[0] не указывается в днях. Общее время работы = 65536 * r2114[0] + r2114[1] секунд.							
<b>Пример:</b>	Если r2114[0] = 1 и r2114[1] = 20864, получаем 1 * 65536 + 20864 = 86400 секунд, что соответствует одному дню.							
<b>Индекс:</b>	[0]	Системное время, секунды, старшее слово						
	[1]	Системное время, секунды, младшее слово						
P2115[0...2]	<b>Часы реального времени</b>	0 - 65535	257	T	-	-	U16	4

<p>Отображает реальное время.</p> <p>Всем преобразователям необходимы встроенные часы для возможности установки отметки времени и протоколирования всех неисправностей. Но они не имеют часов реального времени с аварийным батарейным питанием (RTC). Преобразователи могут поддерживать часы реального времени с программным управлением, которые по последовательному интерфейсу должны синхронизироваться с часами реального времени.</p> <p>Время сохраняется в параметр массива слов P2115. Время устанавливается через стандартные телеграммы протокола USS для "Записи параметров массива слов". Как только получено последнее слово в индексе 2, ПО запускает счетчик с использованием внутреннего такта в 1 мс. Тем самым это схоже с часами реального времени.</p> <p>Если устройство выключается и снова включается, то реальное время снов должно быть отправлено на преобразователь.</p> <p>Время управляется в параметре массива слов и кодируется следующим образом (формат, идентичный используемому в сообщениях об ошибках).</p>								
	Индекс	Старший байт (MSB)			Младший байт (LSB)			
	0	Секунды (0 – 59)			Минуты (0 – 59)			
	1	Часы (0 – 23)			Дни (1 – 31)			
	2	Месяц (1 – 12)			Годы (00 – 250)			
Значения выводятся в двоичном формате.								
<b>Индекс:</b>	[0]	Реальное время, секунды + минуты						
	[1]	Реальное время, часы + дни						
	[2]	Реальное время, месяц + год						
P2120	<b>Индикаторный счетчик</b>	0 - 65535	0	U, T	-	-	U16	4
Показывает общее число ошибок/предупреждений. Этот параметр всегда увеличивается при очередном событии ошибки/предупреждения.								
P2150[0...2]	<b>Гистерезисная частота f_hys [Гц]</b>	0.00 - 10.00	3.00	U, T	-	DDS	Float	3
Определяет значение гистерезиса, используемое для сравнения частоты и скорости вращения с пороговым значением.								
<b>Зависимость:</b>	См. P1175.							
<b>Указание:</b>	Если устанавливается P1175, то дополнительно используется P2150 для управления функцией для двойной рампы разгона/торможения.							
P2151[0...2]	<b>Cl: Заданное значение частоты вращения для сообщений</b>	-	1170[0]	U, T	-	DDS	U32/I 32	3
Выбирает источник частоты заданного значения. Фактическая частота сравнивается с этой частотой для обнаружения отклонений (см. бит контроля r2197.7).								
P2155[0...2]	<b>Порог частоты f_1 [Гц]</b>	0.00 - 599.00	30.00	U, T	-	DDS	Float	3
Устанавливает пороговое значение для сравнения фактической скорости вращения или частоты с пороговыми значениями f_1. Это пороговое значение управляет битами состояния 4 и 5 в слове состояния 2 (r0053).								

P2156[0...2]	<b>Время задержки порога частоты f_1 [мс]</b>	0 - 10000	10	U, T	-	DDS	U16	3
	Устанавливает время задержки перед сравнением с порогом частоты f_1 (P2155).							
P2157[0...2]	<b>Порог частоты f_2 [Гц]</b>	0.00 - 599.00	30.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Пороговое значение 2 для сравнения скорости вращения или частоты с пороговыми значениями.							
<b>Зависимость:</b>	См. P1175.							
<b>Указание:</b>	Если устанавливается P1175, то дополнительно используется P2157 для управления функцией для двойной рампы разгона/торможения.							
P2158[0...2]	<b>Время задержки порога частоты f_2 [мс]</b>	0 - 10000	10	U, T	-	DDS	U16	2
	При сравнении скорости вращения или частоты с пороговым значением f_2 (P2157) здесь указывается задержка перед удалением битов состояния.							
P2159[0...2]	<b>Порог частоты f_3 [Гц]</b>	0.00 - 599.00	30.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Пороговое значение 3 для сравнения скорости вращения или частоты с пороговыми значениями.							
<b>Зависимость:</b>	См. P1175.							
<b>Указание:</b>	Если устанавливается P1175, то дополнительно используется P2159 для управления функцией для двойной рампы разгона/торможения.							
P2160[0...2]	<b>Время задержки порога частоты f_3 [мс]</b>	0 - 10000	10	U, T	-	DDS	U16	2
	При сравнении скорости вращения или частоты с пороговым значением f_3 (P2159) здесь указывается задержка перед установкой битов состояния.							
P2162[0...2]	<b>Гистерезисная частота для завышенной скорости вращения [Гц]</b>	0.00 - 25.00	3.00	U, T	-	DDS	Float	3
	Гистерезисная скорость вращения (частота) для определения завышенной скорости вращения. В режиме управления U/f гистерезис работает ниже макс. частоты.							
P2164[0...2]	<b>Гистерезисная частота для отклонения [Гц]</b>	0.00 - 10.00	3.00	U, T	-	DDS	Float	3
	Гистерезисная частота для обнаружения допустимого отклонения (от заданного значения) частоты или скорости вращения. Это частота управляет битом 8 в слове состояния 1 (r0052).							
P2166[0...2]	<b>Время задержки завершения разгона [мс]</b>	0 - 10000	10	U, T	-	DDS	U16	3
	Время задержки для сигнала, обозначающего завершение разгона.							

P2167[0...2]	<b>Частота отключения f_off [Гц]</b>	0.00 - 10.00	1.00	U, T	-	DDS	Float	3
	<p>Определяет пороговое значение для функции контроля <math> f_{act}  &gt; P2167 (f_{off})</math>. P2167 управляет следующими функциями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Если фактическая частота падает ниже этого порогового значения и время задержки истекло, то бит 1 в слове состояния 2 (r0053) сбрасывается.</li> <li>- Если применялись ВЫКЛ1 или ВЫКЛ3 и бит 1 сбрасывается, то преобразователь деактивирует импульс (ВЫКЛ2).</li> </ul>							
P2168[0...2]	<b>Время задержки T_off [мс]</b>	0 - 10000	0	U, T	-	DDS	U16	3
	<p>Определяет время, в течение которого преобразователь может работать ниже частоты отключения (P2167) до его отключения.</p>							
<b>Зависимость:</b>	Активен, если не спараметрирован стояночный тормоз (P1215).							
P2170[0...2]	<b>Порог тока I_thresh [%]</b>	0.00 - 400.0	100.0	U, T	-	DDS	Float	3
	<p>Определяет пороговое значение для тока отн. P0305 (ном. ток двигателя), используемое при сравнении <math>I_{act}</math> и <math>I_{Thresh}</math>. Это пороговое значение управляет битом 3 в слове состояния 3 (r0053).</p>							
P2171[0...2]	<b>Время задержки тока [мс]</b>	0 - 10000	10	U, T	-	DDS	U16	3
	<p>Устанавливает время задержки перед сравнением тока.</p>							
P2172[0...2]	<b>Пороговое значение напряжения промежуточного контура [В]</b>	0 - 2000	800	U, T	-	DDS	U16	3
	<p>Определяет напряжение промежуточного контура, которое сравнивается с фактическим напряжением. Это напряжение управляет битом 7 и 8 в слове состояния 3 (r0053).</p>							
P2173[0...2]	<b>Время задержки напряжения промежуточного контура [мс]</b>	0 - 10000	10	U, T	-	DDS	U16	3
	<p>Устанавливает время задержки перед сравнением с пороговым значением.</p>							
P2177[0...2]	<b>Время задержки для блокировки двигателя [мс]</b>	0 - 10000	10	U, T	-	DDS	U16	3
	<p>Время задержки при определении блокировки двигателя.</p>							
P2179	<b>Предельное значение тока для обнаружения отсутствия нагрузки [%]</b>	0.00 - 10.0	3.0	U, T	-	-	Float	3
	<p>Порог тока для A922 (нет нагрузки на преобразователь) относительно P0305 (ном. ток двигателя).</p>							

<b>Внимание:</b>	Если заданное значение двигателя не может быть введено и предельное значение тока (P2179) не превышает, то по истечении времени задержки (P2180) выводится предупреждение A922 (нет нагрузки).							
<b>Указание:</b>	Возможно двигатель не подключен или нет фазы.							
P2180	<b>Время задержки для обнаружения отсутствия нагрузки [мс]</b>	0 - 10000	2000	U, T	-	-	U16	3
Время задержки при определении отсутствия нагрузки на привод.								
P2181[0...2]	<b>Режим контроля нагрузки</b>	0 - 6	0	T	-	DDS	U16	3
<p>Определяет режим контроля нагрузки.</p> <p>С помощью этой функции можно контролировать ошибки в механике привода преобразователя, к примеру, обрыв ремня преобразователя. Кроме этого, могут быть обнаружены условия, ведущие к перегрузке, к примеру, подпор. P2182 до P2190 устанавливаются на следующие значения, если параметр изменяется на значения, отличные от 0.</p> <p>P2182 = P1080 (Fmin)  P2183 = P1082 (Fmax) * 0,8  P2184 = P1082 (Fmax)  P2185 = r0333 (ном. момент двигателя) * 1,1  P2186 = 0  P2187 = r0333 (ном. момент двигателя) * 1,1  P2188 = 0  P2189 = r0333 (ном. момент двигателя) * 1,1  P2190 = r0333 (ном. момент двигателя) / 2</p> <p>Для этого характеристика фактической частоты / фактического момента сравнивается с запрограммированным диапазоном значений (см. P2182 до P2190). Если кривая выходит за пределы этого диапазона значений, то выводится предупреждение A952 или происходит отключение F452.</p>								
	0	Контроль нагрузки не активен						
	1	Предупреждение: Низкий момент вращения/частота						
	2	Предупреждение: Высокий момент вращения/частота						
	3	Предупреждение: Высокий/низкий момент вращения/частота						
	4	Отключение: Низкий момент вращения/частота						
	5	Отключение: Высокий момент вращения/частота						
	6	Отключение: Высокий/низкий момент вращения/частота						
P2182[0...2]	<b>Порог частоты для контроля нагрузки 1 [Гц]</b>	0.00 - 599.00	5.00	U, T	-	DDS	Float	3

	Устанавливает нижнее пороговое значение частоты f_1 для определения области, в которой выполняется контроль нагрузки. Диапазон значений для частоты/момента определяется девятью параметрами. Три из них это параметры частоты (P2182 до P2184), а другие шесть определяют нижнее и верхнее предельное значение момента вращения (P2185 до P2190) для каждой частоты.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2181 для вычисленного значения по умолчанию.							
<b>Указание:</b>	Ниже порогового значения в P2182и выше порогового значения в P2184 режим контроля нагрузки не активен. В этом случае действуют значения для обычного режима с указанными в P1521 и P1520 предельными значениями момента.							
P2183[0...2]	<b>Порог частоты для контроля нагрузки 2 [Гц]</b>	0.00 - 599.00	30.00	U, T	-	DDS	Float	3
	Устанавливает пороговое значение частоты f_2 для определения диапазона значений, в котором значения момента вращения действуют. См. P2182.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2181 для вычисленного значения по умолчанию.							
P2184[0...2]	<b>Порог частоты для контроля нагрузки 3 [Гц]</b>	0.00 - 599.00	50.00	U, T	-	DDS	Float	3
	Устанавливает верхнее пороговое значение частоты f_3 для определения области, в которой выполняется контроль нагрузки. См. P2182.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2181 для вычисленного значения по умолчанию.							
P2185[0...2]	<b>Верхнее пороговое значение момента вращения 1 [Нм]</b>	0.0 - 99999.0	Значени е в r0333	U, T	-	DDS	Float	3
	Верхнее пороговое значение 1 для сравнений с фактическим моментом вращения.							
<b>Зависимость:</b>	Этот параметр управляется определенными в P0340 автоматическими вычислениями. См. P2181 для вычисленного значения по умолчанию.							
<b>Указание:</b>	Заводская установка зависит от ном. параметров силового модуля и двигателя.							
P2186[0...2]	<b>Нижнее пороговое значение момента вращения 1 [Нм]</b>	0.0 - 99999.0	0.0	U, T	-	DDS	Float	3
	Нижнее пороговое значение 1 для сравнений с фактическим моментом вращения.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2181 для вычисленного значения по умолчанию.							
P2187[0...2]	<b>Верхнее пороговое значение момента вращения 2 [Нм]</b>	0.0 - 99999.0	Значени е в r0333	U, T	-	DDS	Float	3
	Верхнее пороговое значение 2 для сравнений с фактическим моментом вращения.							
<b>Зависимость:</b>	Этот параметр управляется определенными в P0340 автоматическими вычислениями. См. P2181 для вычисленного значения по умолчанию.							
<b>Указание:</b>	См. P2185							
P2188[0...2]	<b>Нижнее пороговое значение момента вращения 2 [Нм]</b>	0.0 - 99999.0	0.0	U, T	-	DDS	Float	3
	Нижнее пороговое значение 2 для сравнений с фактическим моментом вращения.							

<b>Зависимость:</b>	См. P2181 для вычисленного значения по умолчанию.							
P2189[0...2]	<b>Верхнее пороговое значение момента вращения 3 [Нм]</b>	0.0 - 99999.0	Значение в r0333	U, T	-	DDS	Float	3
	Верхнее пороговое значение 3 для сравнений с фактическим моментом вращения.							
<b>Зависимость:</b>	Этот параметр управляется определенными в P0340 автоматическими вычислениями. См. P2181 для вычисленного значения по умолчанию.							
<b>Указание:</b>	См. P2185							
P2190[0...2]	<b>Нижнее пороговое значение момента вращения 3 [Нм]</b>	0.0 - 99999.0	0.0	U, T	-	DDS	Float	3
	Нижнее пороговое значение 3 для сравнений с фактическим моментом вращения.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2181 для вычисленного значения по умолчанию.							
P2192[0...2]	<b>Время задержки для контроля нагрузки [с]</b>	0 - 65	10	U, T	-	DDS	Float	3
	P2192 определяет задержку перед активацией предупреждения/отключения. - Это позволяет обойти вызванные преходящими условиями события. - Параметр используется для обоих методов обнаружения ошибок.							
r2197.0...12	<b>СО/ВО: Слово контроля 1</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Слово контроля 1 обозначает состояние функций контроля. Каждый бит означает одну функцию контроля.							
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>	<b>Сигнал 0</b>		
	00	f_act  <= P1080 (f_min)			Да	Нет		
	01	f_act  <= P2155 (f_1)			Да	Нет		
	02	f_act  > P2155 (f_1)			Да	Нет		
	03	f_act >= ноль			Да	Нет		
	04	f_act >= заданное значение (f_set)			Да	Нет		
	05	f_act  <= P2167 (f_off)			Да	Нет		
	06	f_act  >= P1082 (f_max)			Да	Нет		
	07	f_act == заданное значение (f_set)			Да	Нет		
	08	Фактическое значение тока  r0027  >= P2170			Да	Нет		
	09	Нефильтрованное фактическое значение Vdc < P2172			Да	Нет		
	10	Нефильтрованное фактическое значение Vdc > P2172			Да	Нет		
	11	Нагрузка на привод отсутствует			Да	Нет		
	12	f_act  > P1082 с задержкой			Да	Нет		
r2198.0...12	<b>СО/ВО: Слово контроля 2</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Слово контроля 2 обозначает состояние функций контроля. Каждый бит означает одну функцию контроля.							



	Бит	Название сигнала			Сигнал 1	Сигнал 0		
	00	f_act  <= P2157 (f_2)			Да	Нет		
	01	f_act  > P2157 (f_2)			Да	Нет		
	02	f_act  <= P2159 (f_3)			Да	Нет		
	03	f_act  > P2159 (f_3)			Да	Нет		
	04	f_set  < P2161 (f_min_set)			Да	Нет		
	05	f_set > 0			Да	Нет		
	06	Двигатель заблокирован			Да	Нет		
	07	Двигатель опрокинулся			Да	Нет		
	08	l_act  r0068  < P2170			Да	Нет		
	09	m_act  > P2174 и заданное значение достигнуто			Да	Нет		
	10	m_act  > P2174			Да	Нет		
	11	Аварийное сообщение контроля нагрузки			Да	Нет		
	12	Контроль нагрузки сигнализирует ошибку			Да	Нет		
P2200[0...2]	<b>В1: Активировать ПИД-регулятор</b>	-	0	U, T	-	CDS	U32/ Bin	2
	Позволяет активировать/деактивировать ПИД-регулятор. Установка 1 активирует ПИД-регулятор с замкнутым регулирующим контуром.							
<b>Зависимость:</b>	Установка 1 автоматически деактивирует обычное время разгона и торможения, определенное в P1120 и P1121, а также обычные заданные значения частоты. После команды ВЫКЛ1 или ВЫКЛ3 частота преобразователя снижается до нуля с учетом установленного в P1121 (P1135 для ВЫКЛ3) времени торможения.							
<b>Внимание:</b>	Мин. и макс. частота двигателя (P1080 и P1082), а также пропускаемые частоты (P1091 до P1094) остаются активными на выходе преобразователя. Но активация пропускаемых частот с ПИД-регулированием может привести к нестабильности.							
<b>Указание:</b>	Источник заданного значения ПИД выбирается с помощью P2253. Заданное значение ПИД и обратный сигнал ПИД интерпретируются как проценты [%] (не в [Гц]). Вывод ПИД-регулятора отображается в [%] и после с помощью P2000 (опорная частота) нормируется в [Гц], если ПИД активирован. Команда реверсирования не активна при активном ПИД. Внимание: Параметры P2200 и P2803 являются взаимоисключающими. ПИД и FFB из одного блока данных не могут быть активны одновременно.							
P2201[0...2]	<b>Постоянное заданное значение ПИД 1 [%]</b>	-200.00 - 200.00	10.00	U, T	-	DDS	Float	2



	<p>Определяет постоянное заданное значение ПИД 1. Существует два типа постоянных частот:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прямой выбор (P2216 = 1): <ul style="list-style-type: none"> <li>– В этом режиме работы 1 выбор постоянной частоты (P2220 до P2223) указывает постоянную частоту.</li> <li>– Если несколько входов активно одновременно, то выбранные частоты складываются. Пример: PID-FF1 + PID-FF2 + PID-FF3 + PID-FF4.</li> </ul> </li> <li>2. Двоичный выбор (P2216 = 2): <ul style="list-style-type: none"> <li>– С помощью этого метода можно выбрать до 16 различных значений постоянных частот.</li> </ul> </li> </ol>							
<b>Зависимость:</b>	P2200 = 1 необходим на уровне доступа пользователя 2, чтобы активировать источник заданного значения.							
<b>Указание:</b>	<p>Можно комбинировать различные типы частот. Но помнить, что они складываются при одновременном выборе. P2201 = 100 % соответствует 4000 шестн.</p>							
P2202[0...2]	<b>Постоянное заданное значение ПИД 2 [%]</b>	-200.00 - 200.00	20.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет постоянное заданное значение ПИД 2.							
<b>Указание:</b>	См. P2201							
P2203[0...2]	<b>Постоянное заданное значение ПИД 3 [%]</b>	-200.00 - 200.00	50.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет постоянное заданное значение ПИД 3.							
<b>Указание:</b>	См. P2201							
P2204[0...2]	<b>Постоянное заданное значение ПИД 4 [%]</b>	-200.00 - 200.00	100.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет постоянное заданное значение ПИД 4.							
<b>Указание:</b>	См. P2201							
P2205[0...2]	<b>Постоянное заданное значение ПИД 5 [%]</b>	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет постоянное заданное значение ПИД 5.							
<b>Указание:</b>	См. P2201							
P2206[0...2]	<b>Постоянное заданное значение ПИД 6 [%]</b>	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет постоянное заданное значение ПИД 6.							
<b>Указание:</b>	См. P2201							
P2207[0...2]	<b>Постоянное заданное значение ПИД 7 [%]</b>	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет постоянное заданное значение ПИД 7.							

<b>Указание:</b>	См. P2201							
P2208[0...2]	<b>Постоянное заданное значение ПИД 8 [%]</b>	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет постоянное заданное значение ПИД 8.							
<b>Указание:</b>	См. P2201							
P2209[0...2]	<b>Постоянное заданное значение ПИД 9 [%]</b>	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет постоянное заданное значение ПИД 9.							
<b>Указание:</b>	См. P2201							
P2210[0...2]	<b>Постоянное заданное значение ПИД 10 [%]</b>	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет постоянное заданное значение ПИД 10.							
<b>Указание:</b>	См. P2201							
P2211[0...2]	<b>Постоянное заданное значение ПИД 11 [%]</b>	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет постоянное заданное значение ПИД 11.							
<b>Указание:</b>	См. P2201							
P2212[0...2]	<b>Постоянное заданное значение ПИД 12 [%]</b>	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет постоянное заданное значение ПИД 12.							
<b>Указание:</b>	См. P2201							
P2213[0...2]	<b>Постоянное заданное значение ПИД 13 [%]</b>	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет постоянное заданное значение ПИД 13.							
<b>Указание:</b>	См. P2201							
P2214[0...2]	<b>Постоянное заданное значение ПИД 14 [%]</b>	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет постоянное заданное значение ПИД 14.							
<b>Указание:</b>	См. P2201							
P2215[0...2]	<b>Постоянное заданное значение ПИД 15 [%]</b>	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Определяет постоянное заданное значение ПИД 15.							
<b>Указание:</b>	См. P2201							

P2216[0...2]	Режим работы с постоянным заданным значением ПИД	1 - 2	1	T	-	DDS	U16	2
	Постоянные частоты для заданного значения ПИД могут выбираться в двух различных режимах. P2216 определяет режим.							
	1	Прямой выбор						
	2	Двоичный выбор						
P2220[0...2]	ВІ: Выбор постоянного заданного значения ПИД, Бит 0	-	722.3	T	-	CDS	U32/ Bin	3
	Определяет источник команд для выбора постоянного заданного значения ПИД, Бит 0.							
P2221[0...2]	ВІ: Выбор постоянного заданного значения ПИД, Бит 1	-	722.4	T	-	CDS	U32/ Bin	3
	Определяет источник команд для выбора постоянного заданного значения ПИД, Бит 1.							
P2222[0...2]	ВІ: Выбор постоянного заданного значения ПИД, Бит 2	-	722.5	T	-	CDS	U32/ Bin	3
	Определяет источник команд для выбора постоянного заданного значения ПИД, Бит 2.							
P2223[0...2]	ВІ: Выбор постоянного заданного значения ПИД, Бит 3	-	722.6	T	-	CDS	U32/ Bin	3
	Определяет источник команд для выбора постоянного заданного значения ПИД, Бит 3.							
r2224	СО: Фактическое значение постоянного задания ПИД [%]	-	-	-	-	-	Float	2
	Показывает весь набор для выбора постоянного заданного значения ПИД.							
<b>Указание:</b>	P2224 = 100 % соответствует 4000 шестн.							
r2225.0	ВО: Состояние постоянной частоты ПИД	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает состояние постоянных частот ПИД.							
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>		<b>Сигнал 0</b>	
	00	Состояние FF			Да		Нет	
P2231[0...2]	Режим ПИД-МОР	-	0	U, T	-	DDS	U16	2
	Спецификация режима ПИД-МОР.							
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>		<b>Сигнал 0</b>	
	00	Сохранение заданного значения активно			Да		Нет	

	01	Состояния включения для моторпотенциометра не требуется			Да	Нет		
<b>Указание:</b>	Определяет режим работы моторпотенциометра. См. P2240.							
P2232	<b>Блокировать реверс ПИД-МОР</b>	0 - 1	1	T	-	-	U16	2
	Блокирует выбор инверсии заданного значения на ПИД-МОР.							
	0	Реверсирование разрешено						
	1	Реверсирование заблокировано						
<b>Указание:</b>	Установка 0 позволяет изменять направление вращения двигателя с помощью заданного значения для моторпотенциометра (увеличение/уменьшение частоты).							
P2235[0...2]	<b>VI: Активировать ПИД-МОР (команда повышения)</b>	-	19.13	T	-	CDS	U32/ Bin	3
	Определяет источник команды повышения.							
<b>Зависимость:</b>	Заданное значение изменяется следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сконфигурировать цифровой вход как источник.</li> <li>• Использовать клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ на панели оператора.</li> </ul>							
<b>Внимание:</b>	Если эта команда активируется короткими импульсами менее 1 секунды, то частота изменяется с шагом в 0,2 % (P0310). Если сигнал активируется более чем на 1 секунду, то ЗИ ускоряется со значением в P2247.							
P2236[0...2]	<b>VI: Активировать ПИД-МОР (команда понижения)</b>	-	19.14	T	-	CDS	U32/ Bin	3
	Определяет источник команды понижения.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2235							
<b>Внимание:</b>	Если эта команда активируется короткими импульсами менее 1 секунды, то частота изменяется с шагом в 0,2 % (P0310). Если сигнал активируется более чем на 1 секунду, то ЗИ замедляется со значением в P2248.							
P2240[0...2]	<b>Заданное значение ПИД-МОР [%]</b>	-200.00 - 200.00	10.00	U, T	-	DDS	Float	2
	Заданное значение моторпотенциометра. Позволяет пользователю установить цифровое заданное значение ПИД в [%].							
<b>Указание:</b>	P2240 = 100 % соответствует 4000 шестн. Начальное значение активируется только при запуске МОР (для вывода МОР). P2231 управляет поведением начального значения следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2231 = 0: P2240 всегда активен в состоянии ВЫКЛ. При переключении в состояние ВКЛ он активируется после следующего включения/выключения.</li> <li>• P2231 = 1: Последний вывод МОР перед остановкой сохраняется как начальное значение, т.к. сохранение выбрано. Поэтому изменение P2240 в состоянии ВКЛ не действует. В состоянии ВЫКЛ P2240 может изменяться.</li> <li>• P2231 = 2: Моторпотенциометр активен всегда, поэтому изменение в P2240 активируется после следующего включения/выключения или после изменения P2231 на 0.</li> </ul>							

P2241[0...2]	<b>VI: ПИД-МОР выбор автом./ручн. заданное значение</b>	-	0	T	-	CDS	U32/ Bin	3
	<p>Устанавливает переключение источника сигнала из ручного в автоматический режим. При использовании моторпотенциометра в ручном режиме заданное значение изменяется с помощью двух сигналов для увеличения и уменьшения (к примеру, P2235 и P2236).</p> <p>В автоматическом режиме заданное значение должно быть подключено через входной коннектор (P2242).</p> <p>0: вручную 1: автоматически</p>							
<b>Внимание:</b>	См.: P2235, P1036, P2242							
P2242[0...2]	<b>SI: ПИД-МОР автом. заданное значение</b>	-	0	T	-	CDS	U32/ 32	3
	<p>Определяет источник сигнала для заданного значения моторпотенциометра, если выбран автоматический режим P2241.</p>							
<b>Внимание:</b>	См.: P2241							
P2243[0...2]	<b>VI: ПИД-МОР принять заданное значение задатчика интенсивности</b>	-	0	T	-	CDS	U32/ Bin	3
	<p>Определяет, что источник сигнала для команды установки принимает уставку для моторпотенциометра. Значение активируется для фронта 0/1 команды установки.</p>							
<b>Внимание:</b>	См.: P2244							
P2244[0...2]	<b>SI: ПИД-МОР заданное значение задатчика интенсивности</b>	-	0	T	-	CDS	U32/ 32	3
	<p>Определяет источник сигнала для заданного значения моторпотенциометра. Значение активируется для фронта 0/1 команды установки.</p>							
<b>Внимание:</b>	См.: P2243							
r2245	<b>CO: ПИД-МОР собственная частота ЗИ [%]</b>	-	-	-	-	-	Float	3
	<p>Показывает заданное значение моторпотенциометра до его поступления на ЗИ ПИД-МОР.</p>							
P2247[0...2]	<b>ПИД-МОР время разгона ЗИ [с]</b>	0.00 - 1000.0	10.00	U, T	-	DDS	Float	2
	<p>Определяет время разгона для внутреннего ЗИ ПИД-МОР. Заданное значение изменяется за этот промежуток времени, начиная с нуля до верхнего предельного значения, определенного в P1082.</p>							
<b>Внимание:</b>	См.: P2248, P1082							
P2248[0...2]	<b>ПИД-МОР время торможения ЗИ [с]</b>	0.00 - 1000.0	10.00	U, T	-	DDS	Float	2

	Определяет время торможения для внутреннего ЗИ ПИД-МОР. Заданное значение изменяется за этот промежуток времени, начиная с верхнего предельного значения, определенного в P1082, до нуля.							
<b>Внимание:</b>	См.: P2247, P1082							
r2250	<b>СО: Вывод заданного значения ПИД-МОР [%]</b>	-	-	-	PROZEN T	-	Float	2
	Показывает выходной заданное значение моторпотенциометра.							
P2251	<b>Режим ПИД</b>	0 - 1	0	T	-	-	U16	3
	Активирует функцию ПИД-регулятора.							
	0	ПИД как заданное значение						
	1	ПИД для компенсации						
<b>Зависимость:</b>	Активно только при активированном регулирующем контуре ПИД (см. P2200).							
P2253[0...2]	<b>СИ: Заданное значение ПИД</b>	-	0	U, T	4000H	CDS	U32/I 16	2
	Определяет источник заданного значения для входа заданного значения ПИД. Этот параметр позволяет пользователю выбрать источник заданного значения ПИД. Обычно цифровое заданное значение выбирается либо с помощью постоянного заданного значения ПИД, либо с помощью активного заданного значения.							
P2254[0...2]	<b>СИ: ПИД-источник компенсации</b>	-	0	U, T	4000H	CDS	U32/I 16	3
	Выбирает источник компенсации для заданного значения ПИД. Сигнал умножается на компенсационное усиление и прибавляется к заданному значению ПИД.							
P2255	<b>Коэффициент усиления заданного значения ПИД</b>	0.00 - 100.00	100.00	U, T	-	-	Float	3
	Коэффициент усиления для заданного значения ПИД. Вход заданного значения ПИД умножается на этот коэффициент усиления, чтобы создать подходящее соотношение м/у заданным значением и компенсацией.							
P2256	<b>Коэффициент усиления компенсации ПИД</b>	0.00 - 100.00	100.00	U, T	-	-	Float	3
	Коэффициент усиления для компенсации ПИД. Сигнал компенсации масштабируется через этот коэффициент усиления и прибавляется к главному заданному значению ПИД.							
P2257	<b>Время разгона для заданного значения ПИД [с]</b>	0.00 - 650.00	1.00	U, T	-	-	Float	2
	Определяет время разгона для заданного значения ПИД.							
<b>Зависимость:</b>	P2200 = 1 (ПИД-регулятор активирован) деактивирует обычное время разгона (P1120). Время разгона ПИД действует только на заданное значение ПИД и активно только тогда, когда заданное значение ПИД изменяется или когда выводится команда RUN (когда заданное значение ПИД используется время разгона для достижения значения исходя из 0 %).							
<b>Внимание:</b>	Следствием установки слишком короткого времени разгона может стать отключение преобразователя, к примеру, из-за макс. тока.							

P2258	<b>Время торможения для заданного значения ПИД [с]</b>	0.00 - 650.00	1.00	U, T	-	-	Float	2
	Определяет время торможения для заданного значения ПИД.							
<b>Зависимость:</b>	P2200 = 1 (ПИД-регулятор активирован) деактивирует обычное время торможения (P1121). Время торможения для заданного значения ПИД действует только при изменениях заданного значения ПИД. P1121 (время торможения) и P1135 (время торможения ВЫКЛ3) определяют время торможения, используемое после ВЫКЛ1 или ВЫКЛ3.							
<b>Внимание:</b>	Следствием установки слишком короткого времени торможения при перенапряжении F2 или макс. токе F1 может стать отключение преобразователя.							
r2260	<b>СО: Заданное значение ПИД после ПИД-ЗИ [%]</b>	-	-	-	-	-	Float	2
	Показывает активное общее заданное значение ПИД после ПИД-ЗИ.							
<b>Указание:</b>	r2260 = 100 % соответствует 4000 шестн.							
P2261	<b>Постоянная времени фильтрации заданного значения ПИД [с]</b>	0.00 - 60.00	0.00	U, T	-	-	Float	3
	Определяет постоянную времени для сглаживания заданного значения ПИД.							
<b>Указание:</b>	P2261 = 0 = нет сглаживания.							
r2262	<b>СО: Фильтрованное заданное значение ПИД после ЗИ [%]</b>	-	-	-	-	-	Float	3
	Показывает фильтрованное заданное значение ПИД после ЗИ. r2262 это результат значения в r2260, отфильтрованного фильтром РТ1 и постоянными времени в P2261.							
<b>Указание:</b>	r2262 = 100 % соответствует 4000 шестн.							
P2263	<b>Тип ПИД-регулятора</b>	0 - 1	0	T	-	-	U16	3
	Определяет тип ПИД-регулятора.							
	0	Д-составляющая в обратном сигнале						
	1	Д-составляющая в сигнале ошибки						
P2264[0...2]	<b>СИ: Обратная связь ПИД</b>	-	755[0]	U, T	4000H	CDS	U32/I 16	2
	Выбирает источник обратного сигнала ПИД.							
<b>Указание:</b>	При выборе аналогового входа смещение и усиление могут быть реализованы с помощью P0756 до P0760 (масштабирование AI).							
P2265	<b>Постоянная времени фильтрации обратной связи ПИД [с]</b>	0.00 - 60.00	0.00	U, T	-	-	Float	2
	Определяет постоянную времени для фильтра обратной связи ПИД.							
r2266	<b>СО: Фильтрованная обратная связь ПИД [%]</b>	-	-	-	-	-	Float	2

	Отображает обратный сигнал ПИД.							
<b>Указание:</b>	r2266 = 100 % соответствует 4000 шестн.							
P2267	<b>Макс. значение для обратной связи ПИД [%]</b>	-200.00 - 200.00	100.00	U, T	-	-	Float	3
	Определяет верхнее предельное значение для обратного сигнала.							
<b>Внимание:</b>	Если ПИД активирован (P2200 = 1) и сигнал превысит это значение, то преобразователь отключится с F222.							
<b>Указание:</b>	P2267 = 100 % соответствует 4000 шестн.							
P2268	<b>Мин. значение для обратной связи ПИД [%]</b>	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	-	Float	3
	Определяет нижнее предельное значение для обратного сигнала.							
<b>Внимание:</b>	Если ПИД активирован (P2200 = 1) и сигнал упадет ниже этого значения, то преобразователь отключится с F221.							
<b>Указание:</b>	P2268 = 100 % соответствует 4000 шестн.							
P2269	<b>Используемое усиление для обратной связи ПИД</b>	0.00 - 500.00	100.00	U, T	-	-	Float	3
	Позволяет пользователю масштабировать обратную связь ПИД как процентное значение. Усиление в 100,0 % означает, что значение по умолчанию обратного сигнала было сохранено.							
P2270	<b>Выбор функции обратной связи ПИД</b>	0 - 3	0	U, T	-	-	U16	3
	Применяет математические функции к обратному сигналу ПИД и допускает умножение результата на P2269.							
	0	деактивировано						
	1	квадратный корень (корень из x)						
	2	квадрат (x*x)						
	3	куб (x*x*x)						
P2271	<b>Тип датчика ПИД</b>	0 - 1	0	U, T	-	-	U16	2
	Позволяет выбрать тип преобразователя для обратного сигнала ПИД.							
	0	деактивировано						
	1	Инверсия обратного сигнала ПИД						
<b>Внимание:</b>	Важно выбрать правильный тип преобразователя. Если нет уверенности в правильности 0 или 1, то правильный тип может быть определен следующим образом: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Деактивировать функцию ПИД (P2200 = 0).</li> <li>2. Увеличивать частоту двигателя, измеряя при этом обратный сигнал.</li> <li>3. Если обратный сигнал с ростом частоты двигателя увеличивается, то установить 0 в качестве типа преобразователя ПИД.</li> <li>4. Если обратный сигнал с ростом частоты двигателя уменьшается, то установить 1 в качестве типа преобразователя ПИД.</li> </ol>							



r2272	СО: Масштабированная обратная связь ПИД [%]	-	-	-	-	-	Float	2
Отображает масштабированный обратный сигнал ПИД.								
<b>Указание:</b> r2272 = 100 % соответствует 4000 шестн.								
r2273	СО: Ошибки ПИД [%]	-	-	-	-	-	Float	2
Отображает сигнал ошибки ПИД (разность) между сигналом заданного значения и обратным сигналом.								
<b>Указание:</b> r2273 = 100 % соответствует 4000 шестн.								
P2274	Постоянная времени дифференцирования ПИД [с]	0.000 - 60.000	0.000	U, T	-	-	Float	2
Определяет постоянную времени дифференцирования ПИД. P2274 = 0: Постоянная времени дифференцирования не действует (используется усиление 1).								
P2280	Пропорциональное усиление ПИД	0.000 - 65.000	3.000	U, T	-	-	Float	2
Позволяет пользователю установить П-усиление для ПИД-регулятора. ПИД-регулятор реализуется с использованием стандартной модели. Наилучший результат достигается при активации П-, так и И-составляющей.								
<b>Зависимость:</b> P2280 = 0 (П-составляющая ПИД = 0): И-составляющая действует на квадрат сигнала ошибки. P2285 = 0 (И-составляющая ПИД = 0): ПИД-регулятор работает как П- или ПД-регулятор.								
<b>Указание:</b> Если для системы свойственны внезапные скачки в обратном сигнале, то обычно устанавливается более низкое значение для П-составляющей (0,5) с быстрой И-составляющей для оптимальной мощности.								
P2285	Постоянная времени интегрирования ПИД [с]	0.000 - 60.000	0.000	U, T	-	-	Float	2
Определяет постоянную времени интегрирования для ПИД-регулятора.								
<b>Указание:</b> См. P2280								
P2291	Выход ПИД верхняя граница [%]	-200.00 - 200.00	100.00	U, T	-	-	Float	2
Определяет верхнее предельное значение для выхода ПИД-регулятора.								
<b>Зависимость:</b> Если f_max (P1082) выше, чем P2000 (опорная частота), то необходимо изменить P2000 или P2291 (ПИД-выход верхняя граница), чтобы достичь f_max.								
<b>Указание:</b> P2291 = 100 % соответствует 4000 шестн. (как определено через P2000 (опорная частота)).								
P2292	Выход ПИД нижняя граница [%]	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	-	Float	2
Определяет нижнее предельное значение для выхода ПИД-регулятора.								
<b>Зависимость:</b> Отрицательное значение делает возможным биполярный режим ПИД-регулятора.								
<b>Указание:</b> P2292 = 100 % соответствует 4000 шестн.								

P2293	<b>Время разгона/торможения границы ПИД [с]</b>	0.00 - 100.00	1.00	U, T	-	-	Float	3
	<p>Определяет макс. время разгона/торможения для выхода ПИД.                  Если активирована ПИ, то выходные предельные значения увеличиваются от 0 до установленного в P2291 (ПИД-выход верхняя граница) и P2292 (ПИД-выход нижняя граница) предельного значения. Предельные значения не допускают больших скачков на выходе ПИД при запуске. При достижении предельных значений данные ПИД выводятся сразу же. Время разгона/торможения всегда используется при выводе команды RUN.</p>							
<b>Указание:</b>	<p>Если выводится команда ВЫКЛ1 или ВЫКЛ3, то выходная частота преобразователя уменьшается согласно установкам в P1121 (время торможения) или P1135 (время торможения ВЫКЛ3).</p>							
r2294	<b>СО: Фактическое значение вывода ПИД [%]</b>	-	-	-	-	-	Float	2
	<p>Отображает выводимые данные ПИД.</p>							
<b>Указание:</b>	<p>r2294 = 100 % соответствует 4000 шестн.</p>							
P2295	<b>Используемое усиление для выхода ПИД</b>	-100.00 - 100.00	100.00	U, T	-	-	Float	3
	<p>Позволяет пользователю масштабировать выход ПИД как процентное значение. Усиление в 100,0 % означает, что значение по умолчанию выходного сигнала было сохранено.</p>							
<b>Указание:</b>	<p>Используемое ПИД-регулятором время разгона/торможения удерживается для защиты преобразователя на 0,1 с/100 %.</p>							
P2350	<b>Активировать автоматическую оптимизацию ПИД</b>	0 - 4	0	U, T	-	-	U16	2
	<p>Активирует функцию автоматической оптимизации ПИД-регулятора.</p>							
	0	Автоматическая оптимизация ПИД деактивирована						
	1	Автоматическая оптимизация ПИД по стандарту Циглера Николса (ZN)						
	2	Автоматическая оптимизация ПИД как в 1, плюс небольшой выброс (O/S)						
	3	Автоматическая оптимизация ПИД как в 2, с небольшим или без выброса (O/S)						
	4	Автоматическая оптимизация ПИД только ПИ, демпфированный на четверть ответ						
<b>Зависимость:</b>	<p>Активно только при активированном регулирующем контуре ПИД (см. P2200).</p>							

<b>Указание:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P2350 = 1 Это стандартная оптимизация Циглера Николса (ZN), выводящая единовременно демпфированную на четверть реакцию.</li> <li>• P2350 = 2 Такая оптимизация создает небольшой выброс (O/S), но должна быть быстрее опции 1.</li> <li>• P2350 = 3 Эта оптимизация создает лишь небольшой/не создает выброса, но не такая быстрая, как опция 2.</li> <li>• P2350 = 4 Эта оптимизация изменяет только значения П и И и должна выводить демпфированную на четверть реакцию.</li> </ul> <p>Какая опция должна быть выбрана, зависит от области применения. Общий вывод: опция 1 имеет хорошую реакцию, опция 2 рекомендуется для более быстрой реакции. Опция 3 когда выбросы нежелательны. Опция 4, когда Д-составляющая не нужна. Метод оптимизации идентичен для всех опций. Отличия есть только в вычислениях П- и Д-значений. После автоматической оптимизации этот параметр устанавливается на ноль (автоматическая оптимизация завершена).</p>							
P2354	<b>Длительность превышения времени компенсации ПИД [с]</b>	60 - 65000	240	U, T	-	-	U16	3
	Этот параметр определяет, как долго ожидает код автоматической оптимизации, прежде чем процесс оптимизации будет отменен, т.к. колебание не было достигнуто.							
P2355	<b>Смещение компенсации ПИД [%]</b>	0.00 - 20.00	5.00	U, T	-	-	Float	3
	Определяет используемое смещение и отклонение для автоматической оптимизации ПИД.							
<b>Указание:</b>	Возможны колебания в зависимости от условий, к примеру, очень большая постоянная времени системы может потребовать более высокого значения.							
P2360[0...2]	<b>Активировать защиту от кавитации</b>	0 - 2	0	U, T	-	DDS	U16	2

<p>Защита от кавитации активирована. Создает ошибку/предупреждение при наличии условий кавитации.</p> <p>Масштабированная обратная связь датчика расхода/давления r2272</p> <p>Пороговое значение кавитации 0,00 до 200,00 [%] P2361 (40.00)</p> <p>Слово состояния 2 бит 10 ПИД мин. пред. значение достигнуто R53.10</p> <p>Слово состояния 2 бит 11 ПИД макс. пред. значение достигнуто R53.11</p> <p>Слово состояния 1 бит 2 ПИД преобразователь работает R52.02</p> <p>Активировать/деактивировать ПИД P2200.CDS &gt; (0)</p> <p>Активировать защиту от кавитации 0..2 P2360 (0)</p> <p>Задержка защиты от кавитации 0 ... 65000 [s] P2362 (30)</p> <p>Защита от кавитации деактивирована 00</p> <p>Запускающий элемент ошибки по кавитации F410 01</p> <p>Запускающий элемент предупреждения о кавитации A930 10</p> <p>Не используется 11</p> <p><b>Логическая схема защиты от кавитации</b></p>								
0	Деактивировать							
1	Ошибка							
2	Предупреждение							
P2361[0...2]	<b>Пороговое значение кавитации [%]</b>	0.00 - 200.00	40.00	U, T	-	DDS	Float	2
Пороговое значение обратной связи в процентах (%), после превышения которого выводится ошибка/предупреждение.								
P2362[0...2]	<b>Длительность защиты от кавитации [с]</b>	0 - 65000	30	U, T	-	DDS	U16	2
Определяет, как долго должны иметь место условия кавитации, прежде чем будет выведена ошибка/предупреждение.								
P2365[0...2]	<b>Активация / деактивация режима энергосбережения</b>	0 - 1	0	U, T	-	DDS	U16	2


	Активирует или деактивирует режим энергосбережения. 0 = деактивировано 1 = активировано							
P2366[0...2]	<b>Задержка перед остановкой двигателя [с]</b>	0 - 254	5	U, T	-	DDS	U16	3
	При активированном режиме энергосбережения. Если требуемая частота падает ниже порогового значения, то применяется задержка на указанное в P2366 число секунд, прежде чем преобразователь будет остановлен.							
P2367[0...2]	<b>Задержка перед запуском двигателя [с]</b>	0 - 254	2	U, T	-	DDS	U16	3
	При активированном режиме энергосбережения. Если импульсы были деактивирована через активацию режима энергосбережения на устройстве и требуемая частота превысила пороговое значение для режима энергосбережения, то применяется задержка на указанное в P2367 число секунд, прежде чем преобразователь будет снова запущен.							
P2370[0...2]	<b>Режим останова для каскадирования двигателей</b>	0 - 1	0	T	-	DDS	U16	3
	Выбирает режим останова для внешних двигателей при использовании каскадирования.							
	0	Обычный останов						
	1	Последовательный останов						
P2371[0...2]	<b>Конфигурация каскадирования двигателей</b>	0 - 3	0	T	-	DDS	U16	3
	Выбирает конфигурацию внешних двигателей (M1, M2), работающих в рамках функции каскадирования.							
	0	Каскадирование двигателей деактивировано						
	1	M1 = 1 x MV, M2 = не установлен						
	2	M1 = 1 x MV, M2 = 1 x MV						
	3	M1 = 1 x MV, M2 = 2 x MV						
<b>Осторожно:</b>	Для такого использования двигателей обязательно деактивировать отрицательное заданное значение частоты.							

**Указание:**

Каскадирование двигателей обеспечивает возможность управления макс. 2 дополнительными, ступенчатыми насосами или вентиляторами на основе системы ПИД. Система в целом состоит из одного управляемого преобразователем насоса/вентилятора и макс. 2 дополнительных насосов/вентиляторов, которые управляются контакторами или устройствами плавного пуска.

Контакторы или устройства плавного пуска управляются через выходы преобразователя. Рисунок ниже показывает традиционную насосную систему.

Схожая система, состоящая из вентиляторов и воздуховодов вместо насосов и трубопроводов также возможна.

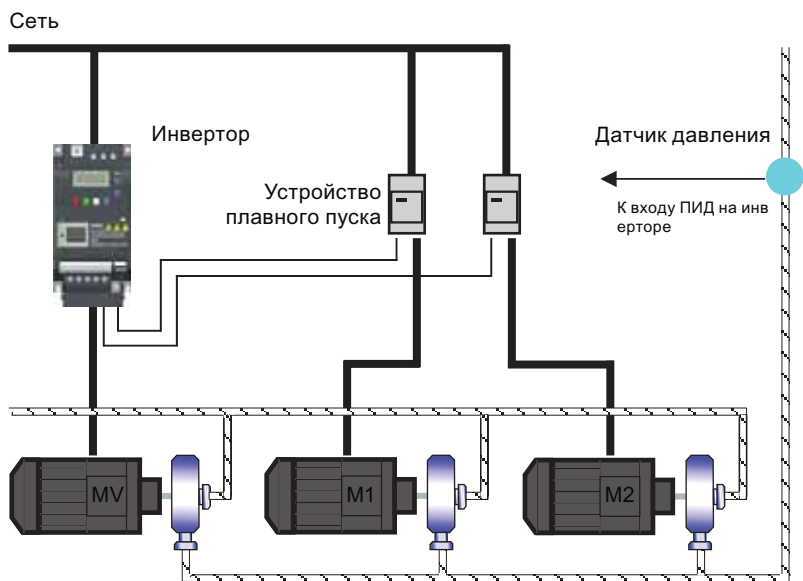

Состояния двигателей стандартно управляются через цифровые выходы (DO).

В тексте ниже используются следующие термины:

MV - переменная частота вращения (управляемый через преобразователь двигатель)

M1 - переключение двигателя через цифровой выход 1 (DO1)

M2 - переключение двигателя через цифровой выход 2 (DO2)

Каскадирование: Запуск двигателя с постоянной частотой вращения.

Декаскадирование: Останов двигателя с постоянной частотой вращения.

Если преобразователь работает с макс. частотой и обратная связь ПИД показывает, что требуется увеличение частоты вращения, то преобразователь включает один из регулируемых через цифровые выходы двигателей M1 или M2 (каскадирование).

Для удержания регулируемой переменной по возможности на одном уровне, преобразователь одновременно должен перейти на мин. частоту.

Поэтому ПИД-регулирование в процессе каскадирования должно быть прервано (см. P2378 и следующий рисунок).

**Каскадирование внешних двигателей (M1, M2)**

		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Включение
		+	+	+	+	+	+	+	t
P2371 = 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1
2	-	M1	M1+M2	M1+M2	M1+M2	M1+M2	M1+M2	M1+M2	M1+M2
3	-	M1	M2	M1+M2	M1+M2	M1+M2	M1+M2	M1+M2	M1+M2

	<p>Если преобразователь работает с мин. частотой и обратная связь ПИД показывает, что требуется уменьшение частоты вращения, то преобразователь выключает один из регулируемых через цифровые выходы двигателей M1 или M2 (декаскадирование). В этом случае преобразователь должен разогнаться с мин. до макс. частоты без ПИД-регулирования (см. P2378 и следующую диаграмму).</p> <p><b>Декаскадирование внешних двигателей (M1, M2)</b> <span style="float: right;">Выключение</span></p> <p>P2371 = 0    -    -    -    -    -    -    -    -  1    M1    -    -    -    -    -    -  2    M1+M2    M1    -    -    -    -    -  3    M1+M2    M2    M1    -    -    -    -</p>
P2372[0...2]	<p><b>Циклический режим каскадирования двигателей</b></p> <p>0 - 1    0    T    -    DDS    U16    3</p>
	<p>Обеспечивает циклическую работу двигателя в рамках каскадирования. При активации выбранный для каскадирования/декаскадирования двигатель использует счетчик времени работы P2380. При каскадировании включается двигатель с наименьшим временем работы. При декаскадировании выключается двигатель с наибольшим временем работы. Если двигатели каскадирования разные по размеру, то критерием выбора двигателя сначала является необходимый размер, а потом время работы.</p>
	<p>0    деактивировано</p> <p>1    активировано</p>
P2373[0...2]	<p><b>Гистерезис каскадирования двигателей [%]</b></p> <p>0.0 - 200.0    20.0    U, T    PROZE NT    DDS    Float    3</p>
	<p>P2373 как процент от заданного значения ПИД, на который должна быть превышена погрешность ПИД P2273, прежде чем вступит в силу задержка каскадирования.</p>
<b>Указание:</b>	<p>Значение этого параметра всегда должно быть ниже времени блокировки превышения задержки P2377.</p>
P2374[0...2]	<p><b>Задержка каскадирования двигателей [с]</b></p> <p>0 - 650    30    U, T    -    DDS    U16    3</p>
	<p>Период времени, в течение которого погрешность ПИД P2273 должна превышать гистерезис каскадирования двигателей P2373, прежде чем каскадирование начнет действовать.</p>
P2375[0...2]	<p><b>Задержка декаскадирования двигателей [с]</b></p> <p>0 - 650    30    U, T    -    DDS    U16    3</p>
	<p>Период времени, в течение которого погрешность ПИД P2273 должна превышать гистерезис каскадирования двигателей P2373, прежде чем декаскадирование начнет действовать.</p>
P2376[0...2]	<p><b>Переопределение задержки каскадирования двигателей [%]</b></p> <p>0.0 - 200.0    25.0    U, T    PROZE NT    DDS    Float    3</p>

	P2376 как процент от заданного значения ПИД. Если погрешность ПИД P2273 превысит это значение, то каскадирование или декаскадирование двигателей выполняется независимо от установок задержки.							
<b>Указание:</b>	Значение этого параметра всегда должно быть выше гистерезиса каскадирования P2373.							
P2377[0...2]	<b>Длительность блокировки каскадирования двигателей [с]</b>	0 - 650	30	U, T	-	DDS	U16	3
	<p>Определяет, на сколько будет отложено переопределение задержки после каскадирования/декаскадирования двигателей.</p> <p>Это блокирует второе каскадирование непосредственно после события каскадирования, которое было запущено после первого на основе переходных условий.</p>							
P2378[0...2]	<b>Частота каскадирования двигателей f_st [%]</b>	0.0 - 120.0	50.0	U, T	PROZEN T	DDS	Float	3
	<p>Частота как процент от макс. частоты. Это частота, на которую переключается цифровой выход (DO) при событии (де)каскадирования, если преобразователь движется от макс. к минимальной частоте (или наоборот).</p> <p>Это представлено на следующих рисунках.</p> <p><b>Каскадирование:</b></p> <p><b>Условие для каскадирования:</b></p> <p>Ⓐ <math>f_{act} \geq P1082</math></p> <p>Ⓑ <math>\Delta_{PID} \geq P2373</math></p> <p>Ⓒ <math>t_{a\&amp;b} &gt; P2374</math></p> $t_y = \left(1 - \frac{P2378}{100}\right) \cdot P1121$							






<p><b>Декаскадирование:</b></p> <p>Условие для декаскадирования:</p> <p>         (a) <math>f_{act} \leq P1080</math>          (b) <math>\Delta_{PID} \leq -P2373</math>          (c) <math>t_{(a)(b)} &gt; P2375</math> </p> $t_x = \left( \frac{P2378 - P1080}{100 - P1082} \right) \cdot P1120$								
r2379.0...1	<b>СО/ВО: Слово состояния каскадирования двигателей</b>	-	-	-	-	-	U16	3
Выходное слово функции каскадирования двигателей, с помощью которого могут устанавливаться внешние соединения.								
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>		<b>Сигнал 0</b>	
	00	Запустить двигатель 1			Да		Нет	
	01	Запустить двигатель 2			Да		Нет	
P2380[0...2]	<b>Время работы каскадирования двигателей [ч]</b>	0.0 - 4294967 20.0	0.0	U, T	-	-	Float	3
Показывает время работы внешних двигателей в часах. Для сброса времени работы установить значение ноль. Тогда все другие значения игнорируются.								
<b>Пример:</b>	P2380 = 0.1 ==> 6 мин 60 мин = 1 ч							
<b>Индекс:</b>	[0]	Двигатель 1 – время работы в часах						
	[1]	Двигатель 2 – время работы в часах						
	[2]	Не используется						
P2800	<b>Активировать FFB</b>	0 - 1	0	U, T	-	-	U16	3



	[3]	Активировать OR 1						
	[4]	Активировать OR 2						
	[5]	Активировать OR 3						
	[6]	Активировать функцию XOR 1						
	[7]	Активировать функцию XOR 2						
	[8]	Активировать функцию XOR 3						
	[9]	Активировать NOT 1						
	[10]	Активировать NOT 2						
	[11]	Активировать NOT 3						
	[12]	Активировать D-FF 1						
	[13]	Активировать D-FF 2						
	[14]	Активировать RS-FF 1						
	[15]	Активировать RS-FF 2						
	[16]	Активировать RS-FF 3						
<b>Зависимость:</b>	Установить P2800 на 1, чтобы активировать функциональные блоки. Активные функциональные блоки рассчитываются каждые 128 мс, если установлен уровень 1 до 3. Быстрые свободные функциональные блоки (уровень 4 до 6) рассчитываются каждые 8 мс.							
P2802 [0...13]	<b>Активировать FFB</b>	0 - 3	0	U, T	-	-	U16	3
	Активирует свободные функциональные блоки (FFB) и определяет хронологическую последовательность каждого функционального блока. См. P2801.							
	0	Не активен						
	1	Уровень 1						
	2	Уровень 2						
	3	Уровень 3						
<b>Индекс:</b>	[0]	Активировать таймер 1						
	[1]	Активировать таймер 2						
	[2]	Активировать таймер 3						
	[3]	Активировать таймер 4						
	[4]	Активировать функцию ADD 1						
	[5]	Активировать функцию ADD 2						
	[6]	Активировать SUB 1						
	[7]	Активировать SUB 2						
	[8]	Активировать MUL 1						
	[9]	Активировать MUL 2						
	[10]	Активировать DIV 1						
	[11]	Активировать DIV 2						
	[12]	Активировать CMP 1						
	[13]	Активировать CMP 2						

<b>Зависимость:</b>	Установить P2800 на 1, чтобы активировать функциональные блоки. Активные функциональные блоки, активированные с помощью P2802, рассчитываются каждые 128 мс.																						
P2803[0...2]	<b>Активировать быстрые FFB</b>	0 - 1	0	U, T	-	CDS	U16	3															
	Быстрые свободные функциональные блоки (FFB) активируются в два этапа: 1. P2803 активирует использование быстрых свободных функциональных блоков (P2803 = 1). 2. P2801 активирует каждый быстрый свободный функциональный блок по отдельности и определяет хронологическую последовательность (P2801[x] = 4 до 6).																						
	0	Деактивировать																					
	1	Активировать																					
<b>Зависимость:</b>	Активные быстрые функциональные блоки рассчитываются каждые 8 мс.																						
<b>Указание:</b>	Внимание: Параметры P2200 и P2803 являются взаимоисключающими. ПИД и FFB из одного блока данных не могут быть активны одновременно.																						
P2810[0...1]	<b>BI: AND 1</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	3															
	P2810[0] и P2810[1] определяют входы элемента AND 1. Выход r2811.																						
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>					A	B	C	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	C																					
0	0	0																					
0	1	0																					
1	0	0																					
1	1	1																					
<b>Индекс:</b>	[0]	Входной бинактор 0 (BI 0)																					
	[1]	Входной бинактор 1 (BI 1)																					
<b>Зависимость:</b>	P2801[0] присваивает последовательности обработки элемент AND.																						
r2811.0	<b>BO: AND 1</b>	-	-	-	-	-	U16	3															
	Выход элемента AND 1. Демонстрирует логику AND определенных в P2810[0] и P2810[1] битов.																						
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>	<b>Сигнал 0</b>																	
	00	Выход BOP			Да	Нет																	
<b>Зависимость:</b>	См. P2810																						
P2812[0...1]	<b>BI: AND 2</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	3															
	P2812[0] и P2812[1] определяют входы элемента AND 2. Выход r2813.																						
<b>Индекс:</b>	См. P2810																						
<b>Зависимость:</b>	P2801[1] присваивает последовательности обработки элемент AND.																						
r2813.0	<b>BO: AND 2</b>	-	-	-	-	-	U16	3															
	Выход элемента AND 2. Демонстрирует логику AND определенных в P2812[0] и P2812[1] битов. См. r2811 по описанию битового поля.																						
<b>Зависимость:</b>	См. P2812																						

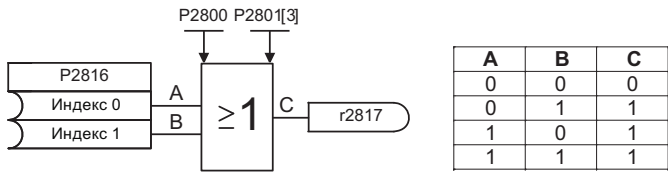P2814[0...1]	<b>BI: AND 3</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	3															
	P2814[0] и P2814[1] определяют входы элемента AND 3. Выход r2815.																						
<b>Индекс:</b>	См. P2810																						
<b>Зависимость:</b>	P2801[2] присваивает последовательности обработки элемент AND.																						
r2815.0	<b>BO: AND 3</b>	-	-	-	-	-	U16	3															
	Выход элемента AND 3. Демонстрирует логику AND определенных в P2814[0] и P2814[1] битов. См. r2811 по описанию битового поля.																						
<b>Зависимость:</b>	См. P2814																						
P2816[0...1]	<b>BI: OR 1</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	3															
	P2816[0] и P2816[1] определяют входы элемента OR 1. Выход r2817.																						
	 <table border="1" data-bbox="783 824 1002 952"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>								A	B	C	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
A	B	C																					
0	0	0																					
0	1	1																					
1	0	1																					
1	1	1																					
<b>Индекс:</b>	См. P2810																						
<b>Зависимость:</b>	P2801[3] присваивает последовательности обработки элемент OR.																						
r2817.0	<b>BO: OR 1</b>	-	-	-	-	-	U16	3															
	Выход элемента OR 1. Демонстрирует логику OR определенных в P2816[0] и P2816[1] битов. См. r2811 по описанию битового поля.																						
<b>Зависимость:</b>	См. P2816																						
P2818[0...1]	<b>BI: OR 2</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	3															
	P2818[0] и P2818[1] определяют входы элемента OR 2. Выход r2819.																						
<b>Индекс:</b>	См. P2810																						
<b>Зависимость:</b>	P2801[4] присваивает последовательности обработки элемент OR.																						
r2819.0	<b>BO: OR 2</b>	-	-	-	-	-	U16	3															
	Выход элемента OR 2. Демонстрирует логику OR определенных в P2818[0] и P2818[1] битов. См. r2811 по описанию битового поля.																						
<b>Зависимость:</b>	См. P2818																						
P2820[0...1]	<b>BI: OR 3</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	3															
	P2820[0] и P2820[1] определяют входы элемента OR 3. Выход r2821.																						
<b>Индекс:</b>	См. P2810																						
<b>Зависимость:</b>	P2801[5] присваивает последовательности обработки элемент OR.																						
r2821.0	<b>BO: OR 3</b>	-	-	-	-	-	U16	3															
	Выход элемента OR 3. Демонстрирует логику OR определенных в P2820[0] и P2820[1] битов. См. r2811 по описанию битового поля.																						
<b>Зависимость:</b>	См. P2820																						

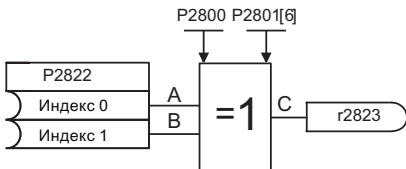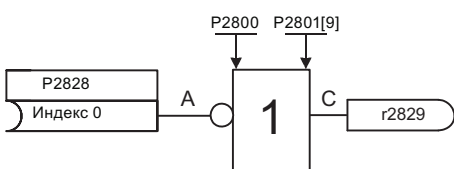P2822[0...1]	<b>BI: XOR 1</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	3															
<p>P2822[0] и P2822[1] определяют входы элемента XOR 1. Выход r2823.</p>  <table border="1" data-bbox="742 459 965 593"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>									A	B	C	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	C																					
0	0	0																					
0	1	1																					
1	0	1																					
1	1	0																					
<b>Индекс:</b>	См. P2810																						
<b>Зависимость:</b>	P2801[6] присваивает последовательности обработки элемент XOR.																						
r2823.0	<b>BO: XOR 1</b>	-	-	-	-	-	U16	3															
<p>Выход элемента XOR 1. Демонстрирует логику XOR (исключающее ИЛИ) определенных в P2822[0] и P2822[1] битов. См. r2811 по описанию битового поля.</p>																							
<b>Зависимость:</b>	См. P2822																						
P2824[0...1]	<b>BI: XOR 2</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	3															
<p>P2824[0] и P2824[1] определяют входы элемента XOR 2. Выход r2825.</p>																							
<b>Индекс:</b>	См. P2810																						
<b>Зависимость:</b>	P2801[7] присваивает последовательности обработки элемент XOR.																						
r2825.0	<b>BO: XOR 2</b>	-	-	-	-	-	U16	3															
<p>Выход элемента XOR 2. Демонстрирует логику XOR (исключающая ИЛИ) определенных в P2824[0] и P2824[1] битов. См. r2811 по описанию битового поля.</p>																							
<b>Зависимость:</b>	См. P2824																						
P2826[0...1]	<b>BI: XOR 3</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	3															
<p>P2826[0] и P2826[1] определяют входы элемента XOR 3. Выход r2827.</p>																							
<b>Индекс:</b>	См. P2810																						
<b>Зависимость:</b>	P2801[8] присваивает последовательности обработки элемент XOR.																						
r2827.0	<b>BO: XOR 3</b>	-	-	-	-	-	U16	3															
<p>Выход элемента XOR 3. Демонстрирует логику XOR (исключающее ИЛИ) определенных в P2826[0] и P2826[1] битов. См. r2811 по описанию битового поля.</p>																							
<b>Зависимость:</b>	См. P2826																						
P2828	<b>BI: NOT 1</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	3															
<p>P2828 определяет вход элемента NOT 1. Выход r2829.</p>  <table border="1" data-bbox="798 1825 957 1904"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>									A	C	0	1	1	0									
A	C																						
0	1																						
1	0																						
<b>Зависимость:</b>	P2801[9] присваивает последовательности обработки элемент NOT.																						

r2829,0	<b>BO: NOT 1</b>	-	-	-	-	-	U16	3																																										
	Выход элемента NOT 1. Демонстрирует логику NOT определенных в P2828 битов. См. r2811 по описанию битового поля.																																																	
<b>Зависимость:</b>	См. P2828																																																	
P2830	<b>BI: NOT 2</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	3																																										
	P2830 определяет вход элемента NOT 2. Выход r2831.																																																	
<b>Зависимость:</b>	P2801[10] присваивает последовательности обработки элемент NOT.																																																	
r2831,0	<b>BO: NOT 2</b>	-	-	-	-	-	U16	3																																										
	Выход элемента NOT 2. Демонстрирует логику NOT определенных в P2830 битов. См. r2811 по описанию битового поля.																																																	
<b>Зависимость:</b>	См. P2830																																																	
P2832	<b>BI: NOT 3</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	3																																										
	P2832 определяет вход элемента NOT 3. Выход r2833.																																																	
<b>Зависимость:</b>	P2801[11] присваивает последовательности обработки элемент NOT.																																																	
r2833,0	<b>BO: NOT 3</b>	-	-	-	-	-	U16	3																																										
	Выход элемента NOT 3. Демонстрирует логику NOT определенных в P2832 битов. См. r2811 по описанию битового поля.																																																	
<b>Зависимость:</b>	См. P2832																																																	
P2834[0...3]	<b>BI: D-FF 1</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	3																																										
	P2834[0], P2834[1], P2834[2] и P2834[3] определяют входы D-триггера 1. Выходы это r2835 и r2836.																																																	
	<table border="1" data-bbox="874 1579 1332 1832"> <thead> <tr> <th>УСТАН ОВКА</th> <th>СБРОС</th> <th>D</th> <th>СОХРА НЕНИЕ</th> <th>Q</th> <th><math>\bar{Q}</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>x</td> <td>x</td> <td><math>Q_{n-1}</math></td> <td><math>\bar{Q}_{n-1}</math></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td><math>\uparrow</math></td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td><math>\uparrow</math></td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ВКЛЮЧЕНИЕ</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>								УСТАН ОВКА	СБРОС	D	СОХРА НЕНИЕ	Q	$\bar{Q}$	1	0	x	x	1	0	0	1	x	x	0	1	1	1	x	x	$Q_{n-1}$	$\bar{Q}_{n-1}$	0	0	1	$\uparrow$	1	0	0	0	0	$\uparrow$	0	1	ВКЛЮЧЕНИЕ				0	1
УСТАН ОВКА	СБРОС	D	СОХРА НЕНИЕ	Q	$\bar{Q}$																																													
1	0	x	x	1	0																																													
0	1	x	x	0	1																																													
1	1	x	x	$Q_{n-1}$	$\bar{Q}_{n-1}$																																													
0	0	1	$\uparrow$	1	0																																													
0	0	0	$\uparrow$	0	1																																													
ВКЛЮЧЕНИЕ				0	1																																													
<b>Индекс:</b>	[0]	Входной бинектор: Определение																																																
	[1]	Входной бинектор: D-вход																																																

	[2]	Входной бинектор: Сохранение импульса																														
	[3]	Входной бинектор: Сбросить																														
<b>Зависимость:</b>	P2801[12] присваивает последовательности обработки элемент D-триггер.																															
r2835,0	<b>BO: Q D-FF 1</b>	-	-	-	-	-	U16	3																								
	Показывает выход D-триггера 1. Входы определены в P2834[0], P2834[1], P2834[2] и P2834[3]. См. r2811 по описанию битового поля.																															
<b>Зависимость:</b>	См. P2834																															
r2836,0	<b>BO: NOT-Q D-FF 1</b>	-	-	-	-	-	U16	3																								
	Показывает выход NOT D-триггера 1. Входы определены в P2834[0], P2834[1], P2834[2] и P2834[3]. См. r2811 по описанию битового поля.																															
<b>Зависимость:</b>	См. P2834																															
P2837[0...3]	<b>BI: D-FF 2</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	3																								
	P2837[0], P2837[1], P2837[2] и P2837[3] определяют входы D-триггера 2. Выходы это r2838 и r2839.																															
<b>Индекс:</b>	См. P2834																															
<b>Зависимость:</b>	P2801[13] присваивает последовательности обработки элемент D-триггер.																															
r2838,0	<b>BO: Q D-FF 2</b>	-	-	-	-	-	U16	3																								
	Показывает выход D-триггера 2. Входы определены в P2837[0], P2837[1], P2837[2] и P2837[3]. См. r2811 по описанию битового поля.																															
<b>Зависимость:</b>	См. P2837																															
r2839,0	<b>BO: NOT-Q D-FF 2</b>	-	-	-	-	-	U16	3																								
	Показывает выход NOT D-триггера 2. Входы определены в P2837[0], P2837[1], P2837[2] и P2837[3]. См. r2811 по описанию битового поля.																															
<b>Зависимость:</b>	См. P2837																															
P2840[0...1]	<b>BI: RS-FF 1</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	3																								
	P2840[0], P2840[1] определяют входы RS-триггера 1. Выходы это r2841 и r2842.																															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>УСТАНОВКА</th> <th>СБРОС</th> <th>Q</th> <th>Q̄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>Q<sub>n-1</sub></td> <td>Q̄<sub>n-1</sub></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>Q<sub>n-1</sub></td> <td>Q̄<sub>n-1</sub></td> </tr> <tr> <td>ВКЛЮЧЕНИЕ</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>								УСТАНОВКА	СБРОС	Q	Q̄	0	0	Q <sub>n-1</sub>	Q̄ <sub>n-1</sub>	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	Q <sub>n-1</sub>	Q̄ <sub>n-1</sub>	ВКЛЮЧЕНИЕ	0	1	1
УСТАНОВКА	СБРОС	Q	Q̄																													
0	0	Q <sub>n-1</sub>	Q̄ <sub>n-1</sub>																													
0	1	0	1																													
1	0	1	0																													
1	1	Q <sub>n-1</sub>	Q̄ <sub>n-1</sub>																													
ВКЛЮЧЕНИЕ	0	1	1																													
<b>Индекс:</b>	[0]	Входной бинектор: Определение																														
	[1]	Входной бинектор: Сбросить																														
<b>Зависимость:</b>	P2801[14] присваивает последовательности обработки элемент RS-триггер.																															
r2841,0	<b>BO: Q RS-FF 1</b>	-	-	-	-	-	U16	3																								
	Показывает выход RS-триггера 1. Входы определены в P2840[0], P2840[1]. См. r2811 по описанию битового поля.																															
<b>Зависимость:</b>	См. P2840																															



r2842,0	<b>BO: NOT-Q RS-FF 1</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает выход NOT RS-триггера 1. Входы определены в P2840[0], P2840[1]. См. r2811 по описанию битового поля.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2840							
P2843[0...1]	<b>BI: RS-FF 2</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	3
	P2843[0] и P2843[1] определяют входы RS-триггера 2. Выходы это r2844 и r2845.							
<b>Индекс:</b>	См. P2840							
<b>Зависимость:</b>	P2801[15] присваивает последовательности обработки элемент RS-триггер.							
r2844,0	<b>BO: Q RS-FF 2</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает выход RS-триггера 2. Входы определены в P2843[0], P2843[1]. См. r2811 по описанию битового поля.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2843							
r2845,0	<b>BO: NOT-Q RS-FF 2</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает выход NOT RS-триггера 2. Входы определены в P2843[0], P2843[1]. См. r2811 по описанию битового поля.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2843							
P2846[0...1]	<b>BI: RS-FF 3</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	3
	P2846[0] и P2846[1] определяют входы RS-триггера 3. Выходы это r2847 и r2848.							
<b>Индекс:</b>	См. P2840							
<b>Зависимость:</b>	P2801[16] присваивает последовательности обработки элемент RS-триггер.							
r2847,0	<b>BO: Q RS-FF 3</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает выход RS-триггера 3. Входы определены в P2846[0], P2846[1]. См. r2811 по описанию битового поля.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2846							
r2848,0	<b>BO: NOT-Q RS-FF 3</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает выход NOT RS-триггера 3. Входы определены в P2846[0], P2846[1]. См. r2811 по описанию битового поля.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2846							
P2849	<b>BI: Таймер 1</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	3

<p>Определяет входной сигнал таймера 1. P2849, P2850 и P2851 это входы таймера. Выходы это r2852 и r2853.</p> <p> <b>Вкл</b>  <b>Выкл</b>  <b>Выкл</b> r2852  <b>NOut</b> r2853         </p> <p> <b>Вкл</b>  <b>Выкл</b>  <b>Вкл</b>  <b>Выкл</b> </p>									
<b>Зависимость:</b>	P2802[0] присваивает последовательности обработки элемент таймер.								
P2850	<b>Время задержки таймер 1 [с]</b>	0.0 - 9999.9	0.0	U, T	-	-	Float	3	
<p>Определяет время задержки таймера 1. P2849, P2850 и P2851 это входы таймера. Выходы это r2852 и r2853.</p>									
<b>Зависимость:</b>	См. P2849								
P2851	<b>Режим таймер 1</b>	0 - 13	0	U, T	-	-	U16	3	



	Выбирает режим таймера 1. P2849, P2850 и P2851 это входы таймера. Выходы это r2852 и r2853.							
	0	Задержка ВКЛ (секунды)						
	1	Задержка ВЫКЛ (секунды)						
	2	Задержка ВКЛ/ВЫКЛ (секунды)						
	3	Импульсный датчик (секунды)						
	10	Задержка ВКЛ (минуты)						
	11	Задержка ВЫКЛ (минуты)						
	12	Задержка ВКЛ/ВЫКЛ (минуты)						
	13	Импульсный датчик (минуты)						
<b>Зависимость:</b>	См. P2849							
r2852,0	<b>ВО: Таймер 1</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает выход таймера 1. P2849, P2850 и P2851 это входы таймера. Выходы это r2852 и r2853. См. r2811 по описанию битового поля.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2849							
r2853,0	<b>ВО: Nout-таймер 1</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает выход NOT таймера 1. P2849, P2850 и P2851 это входы таймера. Выходы это r2852 и r2853. См. r2811 по описанию битового поля.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2849							
P2854	<b>ВІ: Таймер 2</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	3
	Определяет входной сигнал таймера 2. P2854, P2855 и P2856 это входы таймера. Выходы это r2857 и r2858.							
<b>Зависимость:</b>	P2802[1] присваивает последовательности обработки элемент таймер.							
P2855	<b>Время задержки таймер 2 [с]</b>	0.0 - 9999.9	0.0	U, T	-	-	Float	3
	Определяет время задержки таймера 2. P2854, P2855 и P2856 это входы таймера. Выходы это r2857 и r2858.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2854							
P2856	<b>Режим таймер 2</b>	0 - 13	0	U, T	-	-	U16	3
	Выбирает режим таймера 2. P2854, P2855 и P2856 это входы таймера. Выходы это r2857 и r2858. См. P2851 по описанию значений.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2854							
r2857,0	<b>ВО: Таймер 2</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает выход таймера 2. P2854, P2855 и P2856 это входы таймера. Выходы это r2857 и r2858. См. r2811 по описанию битового поля.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2854							
r2858,0	<b>ВО: Nout-таймер 2</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает выход NOT таймера 2. P2854, P2855 и P2856 это входы таймера. Выходы это r2857 и r2858. См. r2811 по описанию битового поля.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2854							

7.2 Список параметров

P2859	<b>VI: Таймер 3</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	3
	Определяет входной сигнал таймера 3. P2859, P2860 и P2861 это входы таймера. Выходы это r2862 и r2863.							
<b>Зависимость:</b>	P2802[2] присваивает последовательности обработки элемент таймер.							
P2860	<b>Время задержки таймер 3 [с]</b>	0.0 - 9999.9	0.0	U, T	-	-	Float	3
	Определяет время задержки таймера 3. P2859, P2860 и P2861 это входы таймера. Выходы это r2862 и r2863.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2859							
P2861	<b>Режим таймер 3</b>	0 - 13	0	U, T	-	-	U16	3
	Выбирает режим таймера 3. P2859, P2860 и P2861 это входы таймера. Выходы это r2862 и r2863. См. P2851 по описанию значений.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2859							
r2862,0	<b>ВО: Таймер 3</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает выход таймера 3. P2859, P2860 и P2861 это входы таймера. Выходы это r2862 и r2863. См. r2811 по описанию битового поля.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2859							
r2863,0	<b>ВО: Nout-таймер 3</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает выход NOT таймера 3. P2859, P2860 и P2861 это входы таймера. Выходы это r2862 и r2863. См. r2811 по описанию битового поля.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2859							
P2864	<b>VI: Таймер 4</b>	-	0	U, T	-	-	U32/ Bin	3
	Определяет входной сигнал таймера 4. P2864, P2865 и P2866 это входы таймера. Выходы это r2867 и r2868.							
<b>Зависимость:</b>	P2802[3] присваивает последовательности обработки элемент таймер.							
P2865	<b>Время задержки таймер 4 [с]</b>	0.0 - 9999.9	0.0	U, T	-	-	Float	3
	Определяет время задержки таймера 4. P2864, P2865 и P2866 это входы таймера. Выходы это r2867 и r2868.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2864							
P2866	<b>Режим таймер 4</b>	0 - 13	0	U, T	-	-	U16	3
	Выбирает режим таймера 4. P2864, P2865 и P2866 это входы таймера. Выходы это r2867 и r2868. См. P2851 по описанию значений.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2864							
r2867,0	<b>ВО: Таймер 4</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает выход таймера 4. P2864, P2865 и P2866 это входы таймера. Выходы это r2867 и r2868. См. r2811 по описанию битового поля.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2864							
r2868,0	<b>ВО: Nout-таймер 4</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает выход NOT таймера 4. P2864, P2865 и P2866 это входы таймера. Выходы это r2867 и r2868. См. r2811 по описанию битового поля.							

<b>Зависимость:</b>	См. P2864							
P2869[0...1]	<b>CI: ADD 1</b>	-	0	U, T	4000H	-	U32/I 16	3
	<p>Определяет входы сумматора 1. Результат указывается в r2870.</p> <p><b>Результат = <math>x1 + x2</math></b>          Если: <math>x1 + x2 &gt; 200\% \rightarrow</math> Результат = 200%  <math>x1 + x2 &lt; -200\% \rightarrow</math> Результат = -200%</p>							
<b>Индекс:</b>	[0]	Входной коннектор 0 (CI 0)						
	[1]	Входной коннектор 1 (CI 1)						
<b>Зависимость:</b>	P2802[4] присваивает последовательности обработки сумматор.							
r2870	<b>CO: ADD 1</b>	-	-	-	-	-	Float	3
	Результат сумматора 1.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2869							
P2871[0...1]	<b>CI: ADD 2</b>	-	0	U, T	4000H	-	U32/I 16	3
	Определяет входы сумматора 2. Результат указывается в r2872.							
<b>Индекс:</b>	См. P2869							
<b>Зависимость:</b>	P2802[5] присваивает последовательности обработки сумматор.							
r2872	<b>CO: ADD 2</b>	-	-	-	-	-	Float	3
	Результат сумматора 2.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2871							
P2873[0...1]	<b>CI: SUB 1</b>	-	0	U, T	4000H	-	U32/I 16	3
	<p>Определяет входы вычитателя 1. Результат указывается в r2874.</p> <p><b>Результат = <math>x1 - x2</math></b>          Если: <math>x1 - x2 &gt; 200\% \rightarrow</math> Результат = 200%  <math>x1 - x2 &lt; -200\% \rightarrow</math> Результат = -200%</p>							
<b>Индекс:</b>	См. P2869							
<b>Зависимость:</b>	P2802[6] присваивает последовательности обработки вычитатель.							
r2874	<b>CO: SUB 1</b>	-	-	-	-	-	Float	3
	Результат вычитателя 1.							
<b>Зависимость:</b>	См. P2873							
P2875[0...1]	<b>CI: SUB 2</b>	-	0	U, T	4000H	-	U32/I 16	3
	Определяет входы вычитателя 2. Результат указывается в r2876.							
<b>Индекс:</b>	См. P2869							
<b>Зависимость:</b>	P2802[7] присваивает последовательности обработки вычитатель.							

r2876	CO: SUB 2	-	-	-	-	-	Float	3
	Результат вычитателя 2.							
Зависимость:	См. P2875							
P2877[0...1]	CI: MUL 1	-	0	U, T	4000H	-	U32/I 16	3
	<p>Определяет входы умножителя 1. Результат указывается в r2878.</p>							
Индекс:	См. P2869							
Зависимость:	P2802[8] присваивает последовательности обработки умножитель.							
r2878	CO: MUL 1	-	-	-	-	-	Float	3
	Результат умножителя 1.							
Зависимость:	См. P2877							
P2879[0...1]	CI: MUL 2	-	0	U, T	4000H	-	U32/I 16	3
	Определяет входы умножителя 2. Результат указывается в r2880.							
Индекс:	См. P2869							
Зависимость:	P2802[9] присваивает последовательности обработки умножитель.							
r2880	CO: MUL 2	-	-	-	-	-	Float	3
	Результат умножителя 2.							
Зависимость:	См. P2879							
P2881[0...1]	CI: DIV 1	-	0	U, T	4000H	-	U32/I 16	3
	<p>Определяет входы делителя 1. Результат указывается в r2882</p>							
Индекс:	См. P2869							
Зависимость:	P2802[10] присваивает последовательности обработки делитель							
r2882	CO: DIV 1	-	-	-	-	-	Float	3
	Результат делителя 1.							
Зависимость:	См. P2881							
P2883[0...1]	CI: DIV 2	-	0	U, T	4000H	-	U32/I 16	3
	Определяет входы делителя 2. Результат указывается в r2884.							

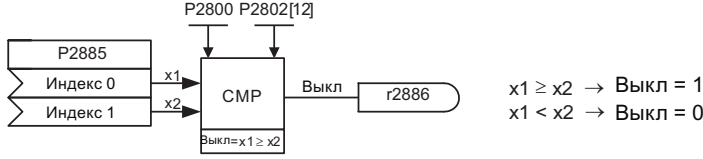Индекс:	См. P2869							
Зависимость:	P2802[11] присваивает последовательности обработки делитель							
r2884	CO: DIV 2	-	-	-	-	-	Float	3
	Результат делителя 2.							
Зависимость:	См. P2883							
P2885[0...1]	CI: CMP 1	-	0	U, T	4000H	-	U32/I 16	3
	<p>Определяет входы блока сравнения 1. Результат указывается в r2886.</p> 							
Индекс:	См. P2869							
Зависимость:	P2802[12] присваивает последовательности обработки блок сравнения.							
r2886,0	BO: CMP 1	-	-	-	-	-	Float	3
	Показывает бит состояния блока сравнения 1. См. r2811 по описанию битового поля.							
Зависимость:	См. P2885							
P2887[0...1]	CI: CMP 2	-	0	U, T	4000H	-	U32/I 16	3
	Определяет входы блока сравнения 2. Результат указывается в r2888.							
Индекс:	См. P2869							
Зависимость:	P2802[13] присваивает последовательности обработки блок сравнения.							
r2888,0	BO: CMP 2	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает бит состояния блока сравнения 2. См. r2811 по описанию битового поля.							
Зависимость:	См. P2887							
P2889	CO: Постоянное заданное значение 1 в [%]	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	-	Float	3
	<p>Постоянная установка процента 1.</p> <p>Установка штекера в %</p>  <p>Диапазон: -200 % до 200 %</p>							
P2890	CO: Постоянное заданное значение 2 в [%]	-200.00 - 200.00	0.00	U, T	-	-	Float	3
	Постоянная установка процента 2.							
P2940	VI: Разрешение функции вобуляции	-	0.0	T	-	-	U32	2
	Этот параметр определяет источник разрешения функции вобуляции.							


7.2 Список параметров

P2945	<b>Частота сигнала вобуляции [Гц]</b>	0.001 - 10.000	1.000	T	-	-	DEC U16	2
Определяет частоту сигнала вобуляции.								
P2946	<b>Амплитуда сигнала вобуляции [%]</b>	0.000 - 0.200	0.000	T	-	-	DEC U16	2
<p>Определяет величину амплитуды сигнала вобуляции, указанную как процент от актуального выводимого значения задатчика интенсивности. Значение из P2946 умножается на выходное значение ЗИ и после прибавляется к выходу ЗИ.</p> <p>Если, к примеру, выход ЗИ 10 Гц и значение P2946 0,100, то амплитуда сигнала вобуляции составляет <math>0,100 * 10 = 1</math> Гц. Это значит, что выход ЗИ колеблется между 9 Гц и 11 Гц.</p>								
P2947	<b>Шаг уменьшения сигнала вобуляции</b>	0.000 - 1.000	0.000	T	-	-	DEC U16	2
<p>Определяет значение для шага уменьшения в конце положительного периода сигнала. Амплитуда шага зависит от амплитуды сигнала следующим образом:</p> <p>Амплитуда шага уменьшения сигнала = <math>P2947 * P2946</math></p>								
P2948	<b>Шаг увеличения сигнала вобуляции</b>	0.000 - 1.000	0.000	T	-	-	DEC U16	2
<p>Определяет значение для шага увеличения в конце отрицательного периода сигнала. Амплитуда шага увеличения зависит от амплитуды сигнала следующим образом:</p> <p>Амплитуда шага увеличения сигнала = <math>P2948 * P2946</math></p>								
P2949	<b>Длительность импульса сигнала вобуляции [%]</b>	0 - 100	50	T	-	-	U16	2
<p>Определяет относительную продолжительность переднего или заднего импульса. Значение в P2949 определяет долю периода вобуляции (определен через P2945), которая присваивается переднему импульсу. Оставшееся время присваивается заднему импульсу.</p> <p>Значение в 60 % в P2949 означает, что выход вобуляции растет в течение 60 % периода вобуляции. В оставшиеся 40 % периода вобуляции выход вобуляции падает.</p>								
r2955	<b>СО: Выход сигнала вобуляции [%]</b>	-	-	-	-	-	DECI 32	2
Показывает выход функции вобуляции.								
r3113.0...15	<b>СО/ВО: Битовое поле ошибки</b>	-	-	-	-	-	U16	1
Содержит информацию по имеющейся ошибке.								
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>		<b>Сигнал 0</b>	
	00	Ошибка преобразователя			Да		Нет	
	01	Отключение сети			Да		Нет	
	02	Напряжение промежуточного контура			Да		Нет	
	03	Ошибка блока силовой электроники			Да		Нет	
	04	Перегрев преобразователя			Да		Нет	
	05	Замыкание на землю			Да		Нет	
	06	перегрузка двигателя			Да		Нет	




	07	Ошибка шины	Да	Нет				
	09	Зарезервировано	Да	Нет				
	10	Ошибка внутренней коммуникации	Да	Нет				
	11	Предельное значение тока двигателя	Да	Нет				
	12	Отключение сети	Да	Нет				
	13	Зарезервировано	Да	Нет				
	14	Зарезервировано	Да	Нет				
	15	Другие ошибки	Да	Нет				
P3350[0...2]	<b>Режимы добавленного момента вращения</b>	0 - 3	0	T	-	-	U16	2
<p>Выбирает функцию для импульсов момента вращения. Доступно три импульсных режима:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавленный момент – Использует импульс момента вращения в течение определенного времени для разгона двигателя.</li> <li>• Ударный пуск – Использует последовательность импульсов момента вращения для разгона двигателя.</li> <li>• Устранение засора – Выполняет возвратно-поступательные движения для устранения засора насоса.</li> </ul> <p><b>Работа с добавленным моментом:</b></p> <p>The figure consists of two vertically aligned graphs sharing a common time axis labeled 'Время'.</p> <p>The top graph plots 'Усиление (%)' (Torque) on the y-axis. It shows a baseline torque level. A vertical dashed line marks the start of the 'added torque' pulse, which rises to a level labeled 'P3355' and remains constant for a duration. Another vertical dashed line marks the end of this pulse, after which the torque returns to the baseline level.</p> <p>The bottom graph plots 'Выходная частота (Гц)' (Output frequency) on the y-axis. It shows a ramp up from zero to a level labeled 'P3354'. A horizontal segment follows, corresponding to the duration of the torque pulse in the top graph. This duration is labeled 'P3356'. After this segment, the frequency continues to ramp up. A vertical dashed line marks the end of the torque pulse, and another vertical dashed line marks the end of the frequency hold. Below the x-axis, two points are marked with arrows: 'P3353' (labeled 'Время разгона режима добавленного момента') and 'P1120' (labeled 'Время разгона').</p>								

**Работа с ударным пуском:**

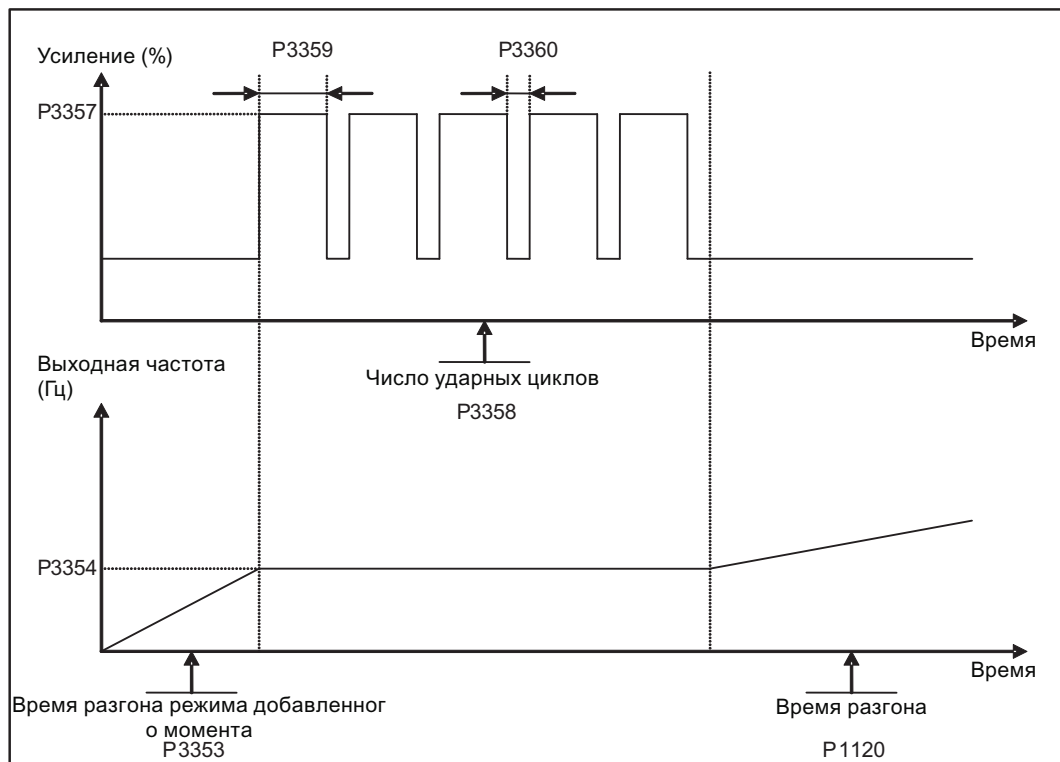

**Работа с устранением засора:**

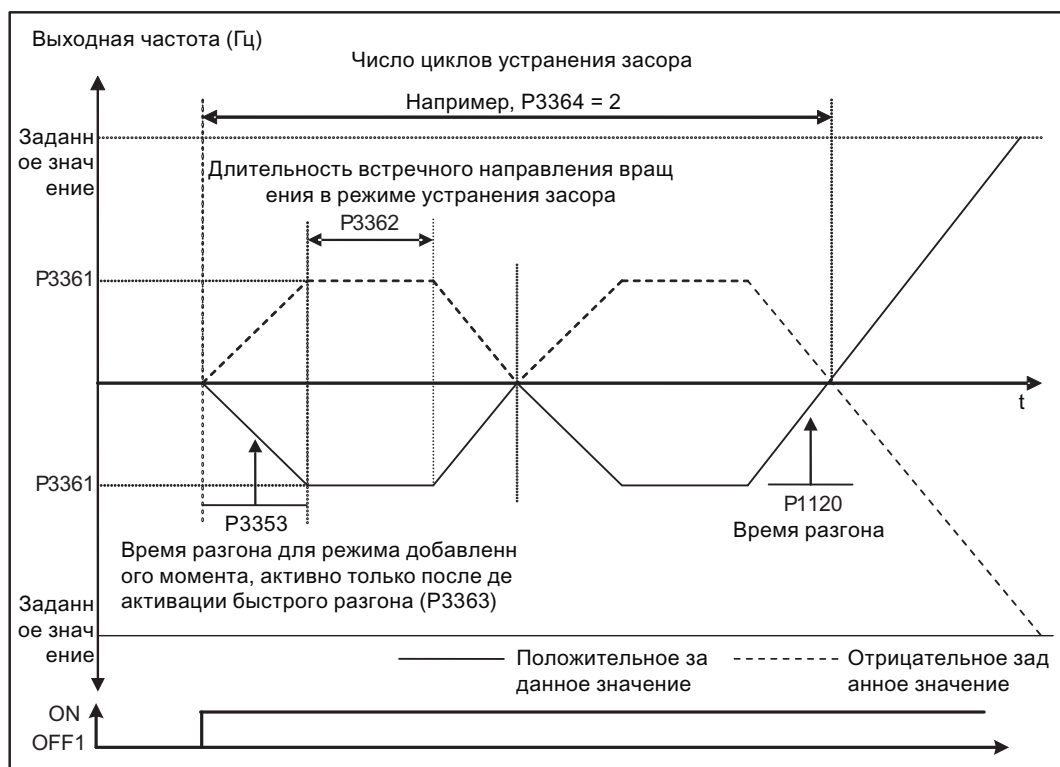

	0	Добавленный момент деактивирован						
	1	Добавленный момент активирован						
	2	Ударный пуск активирован						
	3	Устранение засора активировано						
<b>Индекс:</b>	[0]	Блок данных привода 0 (DDS0)						
	[1]	Блок данных привода 1 (DDS1)						
	[2]	Блок данных привода 2 (DDS2)						
<b>Указание:</b>	<p>При изменении значения P3350, значение P3353 изменяется следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P3350 = 2: P3353 = 0,0 с</li> <li>• P3350 ≠ 2: P3353 = по умолчанию</li> </ul> <p>Рампа разгона в 0 секунд обеспечивает дополнительный "толчковый" эффект при использовании режима ударного пуска.</p> <p>Эта установка может быть отключена пользователем.</p> <p>При активации режима устранения засора (P3350 = 3) необходимо проследить, чтобы реверс не был заблокирован, т.е. P1032 = P1110 = 0.</p>							
P3351[0...2]	<b>В1: Активировать режим добавленного момента вращения</b>	-	0	T	-	CDS	U32/ Bin	2
	Определяет источник для активации режима добавленного момента вращения, если P3352 = 2.							
<b>Зависимость:</b>	Используется только при P3352 = 2.							
P3352[0...2]	<b>Запуск режима добавленного момента</b>	0 - 2	1	T	-	-	U16	2
	Определяет момент активации добавленного момента вращения.							
	0	Активирован при первом запуске после включения						
	1	Активирован при каждом запуске						
	2	Активирован через цифровой вход						
<b>Индекс:</b>	См. P3350							
<b>Зависимость:</b>	Если P3352 = 2, то источник активации определяется через P3351.							
P3353[0...2]	<b>Время разгона режима добавленного момента [с]</b>	0.0 - 650.0	5.0	T	-	-	Float	2
	Определяет время разгона для всех функций добавленного момента. Заменяет P1120/P1060, если преобразователь разгоняется до частоты добавленного момента/ударного пуска (P3354) или частоты устранения засора (P3361).							
<b>Индекс:</b>	См. P3350							
<b>Зависимость:</b>	Значение этого параметра изменяется через установку P3350. См. описание P3350.							
P3354[0...2]	<b>Частота добавленного момента [Гц]</b>	0.0 - 599.0	5.0	T	-	-	Float	2

	Определяет частоту, при которой в режиме добавленного момента вращения и ударного пуска применяется дополнительное усиление.							
<b>Индекс:</b>	См. P3350							
P3355[0...2]	<b>Уровень усиления режима добавленного момента [%]</b>	0.0 - 200.0	150.0	T	PROZEN T	-	Float	2
	<p>Уровень усиления в режиме добавленного момента рассчитывается следующим образом:</p> $V_{ST} = P0305 * R_{sadj} * (P3355 / 100)$ <p>Указание:</p> <p>R<sub>sadj</sub> = настроенное по температуре сопротивление статора</p> $R_{sadj} = (r0395 / 100) * (P0304 / (\sqrt{3} * P0305)) * P0305 * \sqrt{3}$							
<b>Индекс:</b>	См. P3350							
<b>Зависимость:</b>	До 200 % от ном. тока двигателя (P0305) или предельное значение преобразователя.							
<b>Указание:</b>	<p>Усиление в режиме добавленного момента рассчитывается аналогично постоянному усилению (P1310). При использовании сопротивления статора вычисленное напряжение является правильным только при 0 Гц. После оно варьируется так же, как постоянное усиление.</p> <p>Установка в P0640 (коэффициент перегрузки двигателя [%]) ограничивает усиление.</p>							
P3356[0...2]	<b>Время усиления режима добавленного момента [с]</b>	0.0 - 20.0	5.0	T	-	-	Float	2
	Определяет, как долго применяется дополнительное усиление при удержании выходной частоты на установленном в P3354 значении.							
<b>Индекс:</b>	См. P3350							
P3357[0...2]	<b>Уровень усиления режима ударного пуска [%]</b>	0.0 - 200.0	150.0	T	PROZEN T	-	Float	2
	<p>Уровень усиления в режиме ударного пуска рассчитывается следующим образом:</p> $V_{HS} = P0305 * R_{sadj} * (P3357 / 100)$ <p>Указание:</p> <p>R<sub>sadj</sub> = настроенное по температуре сопротивление статора</p> $R_{sadj} = (r0395 / 100) * (P0304 / (\sqrt{3} * P0305)) * P0305 * \sqrt{3}$							
<b>Индекс:</b>	См. P3350							
<b>Зависимость:</b>	До 200 % от ном. тока двигателя (P0305) или предельное значение преобразователя.							
<b>Указание:</b>	<p>Усиление в режиме ударного пуска рассчитывается аналогично постоянному усилению (P1310). При использовании сопротивления статора вычисленное напряжение является правильным только при 0 Гц. После оно варьируется так же, как постоянное усиление.</p> <p>Установка в P0640 (коэффициент перегрузки двигателя [%]) ограничивает усиление.</p>							
P3358[0...2]	<b>Число ударных циклов</b>	1 - 10	5	C, T	-	-	U16	2

	Определяет, сколько раз будет использоваться уровень усиления режима ударного пуска (P3357).							
<b>Индекс:</b>	См. P3350							
P3359[0...2]	<b>Длительность ударного режима [мс]</b>	0 - 1000	300	T	-	-	U16	2
	Указывает, как долго дополнительное усиление будет применяться при каждом повторении.							
<b>Индекс:</b>	См. P3350							
<b>Зависимость:</b>	Время должно как минимум в три раза превышать время намагничивания двигателя (P0346).							
P3360[0...2]	<b>Длительность паузы ударного режима [мс]</b>	0 - 1000	100	T	-	-	U16	2
	Указывает, как долго дополнительное усиление будет отключаться при каждом повторении.							
<b>Индекс:</b>	См. P3350							
<b>Указание:</b>	В течение этого времени уровень усиления уменьшается до определенного через P1310 (постоянное усиление) значения.							
P3361[0...2]	<b>Частота устранения засора [Гц]</b>	0.0 - 599.0	5.0	T	-	-	Float	2
	Определяет, с какой частотой преобразователь вращается в режиме устранения засора в противоположном направлении до заданного значения.							
<b>Индекс:</b>	См. P3350							
P3362[0...2]	<b>Длительность встречного направления вращения в режиме устранения засора [с]</b>	0.0 - 20.0	5.0	T	-	-	Float	2
	Определяет, как долго преобразователь вращается в режиме устранения засора в противоположном направлении до заданного значения.							
<b>Индекс:</b>	См. P3350							
P3363[0...2]	<b>Активировать быстрый разгон</b>	0 - 1	0	T	-	-	U16	2
	Определяет, будет ли преобразователь разгоняться до частоты устранения засора (P3361) или запускается напрямую с этой частотой.							
	0	Деактивировать быстрый разгон для устранения засора						
	1	Активировать быстрый разгон для устранения засора						
<b>Индекс:</b>	См. P3350							
<b>Указание:</b>	Если P3363 = 1, то выход переходит на частоту встречного направления вращения. Благодаря этому возникает "толчковый эффект", способствующий устранению засора.							
P3364[0...2]	<b>Число циклов устранения засора</b>	1 - 10	1	T	-	-	U16	2

	Определяет, как часто будет повторяться цикл встречного вращения для устранения засора.								
<b>Индекс:</b>	См. P3350								
r3365	<b>Слово состояния: Добавленный момент вращения</b>	-	-	-	-	-	U16	2	
	Показывает при активации рабочее состояние функции добавленного момента вращения.								
	<b>Бит</b>	<b>Название сигнала</b>			<b>Сигнал 1</b>		<b>Сигнал 0</b>		
	00	Добавленный момент вращения активен			Да		Нет		
	01	Рампа разгона добавленного момента вращения			Да		Нет		
	02	Усиление добавленного момента вращения вкл			Да		Нет		
	03	Усиление добавленного момента вращения выкл			Да		Нет		
	04	Встречное направление вращения устранения засора вкл			Да		Нет		
	05	Встречное направление вращения устранения засора выкл			Да		Нет		
P3852[0...2]	<b>VI: Активировать защиту от замерзания</b>	-	0	U, T	-	CDS	U32/ Bin	2	
	<p>Определяет источник команды для активации защита от замерзания. Если двоичный вход = 1, то инициируется защита. Если преобразователь остановлен и сигнал защиты активируется, то защитные меры применяются следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если P3853 ≠ 0, то защита от замерзания используется через применение установленной частоты к двигателю.</li> <li>• Если P3853 = 0 и P3854 ≠ 0, то противоконденсатный подогрев используется через подачу установленного тока на двигатель.</li> </ul>								
<b>Указание:</b>	<p>Защита может быть отключена в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если преобразователь работает и происходит активация сигнала защиты, то сигнал игнорируется.</li> <li>• Если двигатель работает от преобразователя, т.к. активен сигнал защиты, и поступает команда RUN, то команда RUN заменяет сигнал защиты.</li> <li>• Вывод команды ВЫКЛ при активированной защите останавливает двигатель.</li> </ul>								
P3853[0...2]	<b>Частота защиты от замерзания [Гц]</b>	0.00 - 599.00	5.00	U, T	-	DDS	Float	2	
	Частота, применяемая при активной защите от замерзания к двигателю.								
<b>Зависимость:</b>	См. также P3852.								
P3854[0...2]	<b>Ток противоконденсатног о подогрева [%]</b>	0 - 250	100	U, T	-	DDS	U16	2	

	Постоянный ток (как процент от ном. тока), который при активном противоконденсатном подогреве подается на двигатель.							
<b>Зависимость:</b>	См. также P3852.							
P3900	<b>Конец базового ввода в эксплуатацию</b>	0 - 3	0	C(1)	-	-	U16	1
	Выполняет необходимые для оптимальной работы двигателя вычисления. После завершения расчета P3900 и P0010 (группы параметров для ввода в эксплуатацию) автоматически сбрасываются на свое начальное значение 0.							
	0	Нет базового ввода в эксплуатацию						
	1	Завершение базового ввода в эксплуатацию со сбросом на заводские установки						
	2	Конец базового ввода в эксплуатацию						
	3	Завершение базового ввода в эксплуатацию только для параметров двигателя						
<b>Зависимость:</b>	Возможность изменения только при P0010 = 1 (базовый ввод в эксплуатацию).							
<b>Указание:</b>	<p><b>P3900 = 1:</b> При выборе установки 1 сохраняются только сделанные через меню ввода в эксплуатацию "Базовый ввод в эксплуатацию" установки параметров. Все другие изменения параметров, включая установки I/O, теряются. Расчеты двигателя также выполняются.</p> <p><b>P3900 = 2:</b> При выборе установки 2 рассчитываются только параметры, зависящие от параметров в меню ввода в эксплуатацию "Базовый ввод в эксплуатацию" (P0010 = 1). Установки I/O также сбрасываются на значения по умолчанию, и расчеты двигателя выполняются.</p> <p><b>P3900 = 3:</b> При выборе установки 3 выполняются только расчеты двигателей и регулятора. Завершение базового ввода в эксплуатацию с этой установкой экономит время (к примеру, если были изменены только данные на шильдике двигателя).</p> <p>Рассчитываются разные параметры двигателя, прежние значения переписываются. К ним относятся P0344 (вес двигателя), P0350 (сопротивление статора), P2000 (опорная частота) и P2002 (опорный ток).</p> <p>При передаче P3900 преобразователь выполняет внутренние вычисления. Коммуникация – как по USS, так и по полевой шине – на время этих внутренних вычислений прерывается. Из-за этого на подключенном контроллере SIMATIC S7 могут появляться следующие сообщения об ошибках (коммуникация по полевой шине):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ошибка параметров 30</li> <li>• Ошибка преобразователя 70</li> <li>• Ошибка преобразователя 75</li> </ul>							
r3930[0...4]	<b>Версия данных преобразователя</b>	-	-	-	-	-	U16	3
	Показывает номер A5E и версии данных преобразователя.							
<b>Индекс:</b>	[0]	Первые 4 позиции A5E						
	[1]	Вторые 4 позиции A5E						
	[2]	Версия логистики						
	[3]	Постоянная версия данных						

	[4]	Версия данных калибровки						
P3950	<b>Обращение к скрытым параметрам</b>	0 - 255	0	U, T	-	-	U16	4
	Доступ к специальным параметрам для разработки (только эксперты) и заводским функциям (параметры калибровки).							
r3954[0...12]	<b>CM Info и GUI ID</b>	-	-	-	-	-	U16	4
	Служит для классификации FW (только для внутреннего использования на SIEMENS).							
<b>Индекс:</b>	[0]	CM-шильдик (счетчики/отвод)						
	[1]	CM-шильдик (счетчики)						
	[2]	CM-шильдик						
	[3...10]	GUI ID						
	[11]	GUI ID основной релиз						
	[12]	GUI ID второстепенный релиз						
r3978	<b>BICO-счетчик</b>	-	-	-	-	-	U16	4
	Указывает число измененных соединений BICO.							
P3981	<b>Сбросить активную ошибку</b>	0 - 1	0	T	-	-	U16	4
	При изменении с 0 на 1 сбрасывает активную ошибку.							
	0	Не сбрасывать ошибку						
	1	Сбросить ошибку						
<b>Указание:</b>	См. P0947 (последний код ошибки) Автоматический сброс на 0.							
P3984	<b>Период получения телеграммы от клиента [мс]</b>	100 - 10000	1000	T	-	-	U16	3
	Определяет время, по истечении которого выводится ошибка (F73), если телеграмма от клиента не получена.							
<b>Зависимость:</b>	Установка 0 = контроль времени деактивирован							
r3986[0...1]	<b>Число параметров</b>	-	-	-	-	-	U16	4
	Число параметров на преобразователе.							
<b>Индекс:</b>	[0]	Только чтение						
	[1]	Чтение и запись						
P7844	<b>Приемочное испытание, подтверждение</b>	0 - 2	0	T	-	-	U16	3
	После автоматической загрузки с карты MMC при запуске этот параметр автоматически устанавливается на 1. Кроме этого, создается ошибка F395. Установка P7844 = 0 квитирует ошибку F395 и подтверждает установки параметров. Установка этого параметра на 2 возможна только после автоматической загрузки при запуске. В этом случае загрузка отменяется и активируются сохраненные прежде параметры.							
	0	Приемочное испытание/подтверждение ок.						



	1	Приемочное испытание/подтверждение ожидается.						
	2	Отменить копирование						
<b>Указание:</b>	Если при запуске автоматическая загрузка с карты MMC не выполнена, то выбор установки 2 невозможен.							
P8458	<b>Управление копированием</b>	0 - 2	2	T	-	-	U16	3
	Этот параметр указывает, выполняется ли копирование при запуске. Файл "clone00.bin" используется. Если карта MMC не была вставлена, то выполняется обычный запуск.							
	0	Без копирования при запуске						
	1	Однократное копирование при запуске						
	2	Всегда копировать при запуске						
<b>Указание:</b>	Значение по умолчанию 2. После первого копирования параметр устанавливается на 0. Если вставляется карта MMC без действительного файла, то преобразователь создает ошибку F61/F63/F64, которая может быть устранена только выключением и повторным включением. Ошибка отображается миганием RUN-LED (ввод в эксплуатацию). SF-LED выключен. P8458 не изменяется сбросом на заводские установки.							
P8553	<b>Тип меню</b>	0 - 1	0	U, T	-	-	U16	1
	Выбор отображения на BOP меню без текста или с сокращенным текстом.							
	0	Меню без текста						
	1	Меню с сокращенным текстом						




---

## Примечание





При активности нескольких ошибок и предупреждений, на ВОР сначала последовательно отображаются все ошибки. После последовательной индикации всех ошибок, последовательно отображаются все предупреждения.

---

## Ошибки

Непосредственно после возникновения ошибки отображается символ ошибки  и индикация переходит на экран ошибок. Экран ошибок отображает "F" с последующим номером ошибки.

### Квитирование/удаление ошибок


- Для перехода по текущему списку ошибок использовать  или .
- Нажать для удаления/квитирования ошибки , или выполнить внешнее квитирование ошибки, если преобразователь был настроен соответствующим образом.
- Нажать  для игнорирования ошибки

После квитирования или игнорирования ошибки на экране восстанавливается прежнее изображение. Символ ошибки отображается до ее удаления/квитирования.

---

## Примечание

В следующих случаях экран ошибки отображается повторно:

- Если ошибка не была удалена и нажимается клавиша , то экран ошибки отображает повторно.
- Если в течение 60 секунд не нажимается ни одна из клавиш.

Если ошибка активна и в течение 60 секунд не нажимается ни одна из клавиш, то фоновая подсветка мигает (P0070).

---

Список кодов ошибок

Ошибка	Причина	Метод устранения
<p><b>F1</b> Ток перегрузки</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность двигателя (P0307) не соответствует мощности преобразователя (r0206).</li> <li>• Короткое замыкание к кабеле двигателя</li> <li>• Замыкание на землю</li> </ul> <p>r0949 = 0: Аппаратное сообщение r0949 = 1: Программное сообщение r0949 = 22: Аппаратное сообщение</p>	<p>Проверить следующие пункты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность двигателя (P0307) должна соответствовать мощности преобразователя (r0206).</li> <li>• Запрещено превышать макс. длины кабелей.</li> <li>• Не должно быть короткого замыкания или замыкания на землю соединительного кабеля двигателя и двигателя.</li> <li>• Параметры двигателя должны совпадать с используемым двигателем.</li> <li>• Значение для сопротивления статора (P0350) должно быть правильным.</li> <li>• Двигатель не должен быть заблокирован или перегружен.</li> <li>• Увеличить время разгона (p1120)</li> <li>• Уменьшить пусковое усиление (P1312)</li> </ul>
<p><b>F2</b> Перенапряжение</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Слишком высокое напряжение сети</li> <li>• Двигатель в генераторном режиме</li> </ul> <p>r0949 = 0: Аппаратное сообщение r0949 = 1 или 2: Программное сообщение</p>	<p>Проверить следующие пункты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Напряжение питания (P0210) должно лежать в границах указанных на шильдике предельных значений.</li> <li>• Время торможения (P1121) должно соответствовать моменту инерции нагрузки.</li> <li>• Требуемая тормозная мощность должна лежать в границах установленных предельных значений.</li> <li>• Vdc-регулятор должен быть активирован (P1240) и правильно спараметрирован.</li> </ul> <p><b>Указание:</b> Генераторный режим может быть запущен быстрым торможением или приводом двигателя активной нагрузкой. Для высокого момента инерции требуется более длинная рампа торможения. В ином случае необходим использовать тормозной резистор.</p>

Ошибка	Причина	Метод устранения
<b>F3</b> Низшее напряжение	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отказ сети питания.</li> <li>Ударная нагрузка вне установленных предельных значений.</li> </ul> r0949 = 0: Аппаратное сообщение r0949 = 1 или 2: Программное сообщение	Проверить напряжение питания.
<b>F4</b> Перегрев преобразователя	<ul style="list-style-type: none"> <li>Преобразователь перегружен</li> <li>Недостаточная вентиляция</li> <li>Слишком высокая частота импульсов</li> <li>Слишком высокая температура окружающей среды</li> <li>Вентилятор не работает</li> </ul>	Проверить следующие пункты: <ul style="list-style-type: none"> <li>Слишком высокая нагрузка или нагрузочный цикл?</li> <li>Мощность двигателя (P0307) должна соответствовать мощности преобразователя (r0206).</li> <li>Частота импульсов должна быть установлена на значение по умолчанию.</li> <li>Слишком высокая температура окружающей среды?</li> <li>При работе преобразователя вентилятор должен вращаться.</li> </ul>
<b>F5</b> Преобразователь I <sup>2</sup> t	<ul style="list-style-type: none"> <li>Преобразователь перегружен.</li> <li>Слишком высокий нагрузочный цикл.</li> <li>Мощность двигателя (P0307) превышает мощность преобразователя (r0206).</li> </ul>	Проверить следующие пункты: <ul style="list-style-type: none"> <li>Нагрузочный цикл должен лежать в границах установленных предельных значений.</li> <li>Мощность двигателя (P0307) должна соответствовать мощности преобразователя (r0206).</li> </ul> <b>Указание:</b> F5 не может быть удалена, до тех пор пока загрузка преобразователя относительно перегрузки (r0036) ниже, чем предупреждение о перегрузке преобразователя I <sup>2</sup> t (P0294).
<b>F6</b> Температура чипа выше критической.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Слишком высокая нагрузка при запуске.</li> <li>Шаг нагрузки слишком высокий.</li> <li>Время разгона слишком короткое.</li> </ul>	Проверить следующие пункты: <ul style="list-style-type: none"> <li>Слишком высокая нагрузка или нагрузочный цикл?</li> <li>Увеличить время разгона (p1120).</li> <li>Мощность двигателя (P0307) должна соответствовать мощности преобразователя (r0206).</li> <li>Использовать установку P0290 = 0 или 2 для предотвращения F6.</li> </ul>

Ошибка	Причина	Метод устранения
<b>F11</b> Перегрев двигателя	<ul style="list-style-type: none"> <li>Двигатель перегружен.</li> </ul>	Проверить следующие пункты: <ul style="list-style-type: none"> <li>Слишком высокая нагрузка или нагрузочный цикл?</li> <li>Ном. параметры для перегрева двигателя (P0626 – P0628) должны быть правильными.</li> <li>Необходимо соблюдать порог предупреждения для температуры двигателя (P0604).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Эта ошибка возможна тогда, когда используются маленькие двигатели (<math>\leq 250</math> В, 4- или 2-полюсные) и на частоте ниже 15 Гц, даже если температура двигателя остается в допустимых пределах.</li> </ul>	Проверить следующие пункты: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ток двигателя не превышает ном. тока двигателя согласно шильдику</li> <li>Физическая температура двигателя в пределах нормы</li> </ul> Если оба этих условия выполнены, установить параметр P0335 = 1.
<b>F12</b> Сигнал для температуры преобразователя пропал	Обрыв кабеля датчика температуры преобразователя (радиатор)	
<b>F20</b> Слишком высокая пульсация постоянного тока	Вычисленная пульсация постоянного тока превысила безопасное пороговое значение. Причиной этого чаще всего является выпадение входной фазы сети.	Проверить кабель питания.
<b>F35</b> Автоматический перезапуск после n	Число попыток автоматического перезапуска превышает значение в P1211.	

Ошибка	Причина	Метод устранения
<b>F41</b> Сбой идентификации параметров двигателя	Идентификация параметров двигателя не удалась. <ul style="list-style-type: none"> <li>• r0949 = 0: Нет нагрузки</li> <li>• r0949 = 1: Граница тока была достигнута при идентификации.</li> <li>• r0949 = 2: Полученное сопротивление статора ниже 0,1 % или выше 100 %.</li> <li>• r0949 = 30: Регулятор тока на предельном значении напряжения</li> <li>• r0949 = 40: Неконсистентность полученного блока данных, не удалась минимум одна идентификация</li> </ul> Процентные значения на базе полного сопротивления $Z_b = V_{mot,nom} / \sqrt{3} / I_{mot,nom}$	Проверить следующие пункты: <ul style="list-style-type: none"> <li>• r0949 = 0: Двигатель подключен к преобразователю?</li> <li>• r0949 = 1 – 49: Параметры двигателя в P0304 до P0311 правильные?</li> <li>• Проверить, какой тип соединения двигателя необходим (звезда, треугольник).</li> </ul>

Ошибка	Причина	Метод устранения
<p><b>F51</b> Ошибка параметров EEPROM</p>	<p>Ошибка чтения или записи при обращении к EEPROM. Причиной может быть и заполнение EEPROM, если было изменено слишком много параметров.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для устранения этой ошибки необходимо выключить и снова включить устройство, т.к. возможно, что некоторые параметры были считаны неправильно.</li> <li>• Если выключение/включение не устраняет ошибки, то потребуется сброс на заводские установки и повторное параметрирование.</li> <li>• Установить некоторые параметры на значения по умолчанию, если EEPROM переполнен, и после выключить и снова включить устройство.</li> <li>• Заменить преобразователь.</li> </ul> <p><b>Указание:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• r0949 = 1: EEPROM заполнен</li> <li>• r0949 = 1000 + номер блока: Ошибка при чтении блока данных</li> <li>• r0949 = 2000 + номер блока: Превышение времени при чтении блока данных</li> <li>• r0949 = 3000 + номер блока: Ошибка CRC при чтении блока данных</li> <li>• r0949 = 4000 + номер блока: Ошибка при записи блока данных</li> <li>• r0949 = 5000 + номер блока: Превышение времени при записи блока данных</li> <li>• r0949 = 6000 + номер блока: Ошибка проверки при записи блока данных</li> <li>• r0949 = 7000 + номер блока: Чтение блока данных в неправильный момент времени</li> <li>• r0949 = 8000 + номер блока: Запись блока данных в неправильный момент времени</li> <li>• r0949 = 9000 + номер блока: Ошибка при сбросе на заводские установки из-за перезапуска или отключения сети</li> </ul>



Ошибка	Причина	Метод устранения
<b>F52</b> Ошибка в ПО преобразователя	Ошибка при чтении данных преобразователя или недействительные данные.	<b>Указание:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• r0949 = 1: Ошибка при чтении ID преобразователя</li> <li>• r0949 = 2: Неправильный ID преобразователя</li> <li>• r0949 = 3: Ошибка при чтении версии преобразователя</li> <li>• r0949 = 4: Неправильная версия преобразователя</li> <li>• r0949 = 5: Неправильное начало части 1 данных преобразователя</li> <li>• r0949 = 6: Неправильный номер преобразователя датчика температуры</li> <li>• r0949 = 7: Неправильный номер преобразователя приложения</li> <li>• r0949 = 8: Неправильное начало части 3 данных преобразователя</li> <li>• r0949 = 9: Ошибка при чтении цепочки символов для данных преобразователя</li> <li>• r0949 = 10: Ошибка CRC на преобразователе</li> <li>• r0949 = 11: Преобразователь пустой</li> <li>• r0949 = 15: Ошибка CRC блока преобразователя 0</li> <li>• r0949 = 16: Ошибка CRC блока преобразователя 1</li> <li>• r0949 = 17: Ошибка CRC блока преобразователя 2</li> <li>• r0949 = 20: Преобразователь недействительный</li> <li>• r0949 = 30: Неправильный размер директории</li> <li>• r0949 = 31: Неправильный ID директории</li> <li>• r0949 = 32: Недействительный блок</li> <li>• r0949 = 33: Неправильный размер файла</li> <li>• r0949 = 34: Неправильный размер сегмента данных</li> </ul>

Ошибка	Причина	Метод устранения
F52 (продолжение)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• r0949 = 35: Неправильный размер сегмента блока</li> <li>• r0949 = 36: Размер RAM превышен</li> <li>• r0949 = 37: Неправильный размер параметра</li> <li>• r0949 = 38: Неправильная заглавная строка устройства</li> <li>• r0949 = 39: Недействительный указатель файла</li> <li>• r0949 = 40: Неправильная версия блока масштабирования</li> <li>• r0949 = 41: Неправильная версия блока калибровки</li> <li>• r0949 = 50: Неправильный формат серийного номера</li> <li>• r0949 = 51: Неправильный формат серийного номера в начале</li> <li>• r0949 = 52: Неправильный формат серийного номера в конце</li> <li>• r0949 = 53: Неправильный формат серийного для месяца</li> <li>• r0949 = 54: Неправильный формат серийного для дня</li> <li>• r0949 = 1000 + адрес: Ошибка при чтении данных на преобразователе</li> <li>• r0949 = 2000 + адрес: Ошибка при записи данных на преобразователе</li> <li>• r0949 = 3000 + адрес: Неправильное время при чтении данных на преобразователе</li> <li>• r0949 = 4000 + адрес: Неправильное время при записи данных на преобразователе</li> <li>• r0949 = 5000 + адрес: Недействительное чтение данных на преобразователе</li> <li>• r0949 = 6000 + адрес: Недействительная запись данных на преобразователе</li> <li>• Выключить и снова включить преобразователь</li> <li>• Свяжитесь со службой сервиса для клиентов или заменить преобразователь</li> </ul>

Ошибка	Причина	Метод устранения
<b>F60</b> Превышение времени на ASIC	Внутренняя ошибка коммуникации.	<p>Проверить преобразователь.</p> <p>Ошибка появляется спорадически:</p> <p><b>Указание:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• r0949 = 0: Аппаратное сообщение об отсутствии соединения</li> <li>• r0949 = 1: Программное сообщение об отсутствии соединения</li> <li>• r0949 = 6: Обратный сигнал не был деактивирован для чтения данных преобразователя.</li> <li>• r0949 = 7: При загрузке на преобразователь не было передано сообщение для деактивации обратного сигнала.</li> <li>• Ошибка коммуникации из-за проблем ЭМС</li> <li>• Проверить и при необходимости исправить ЭМС</li> <li>• Использовать фильтр ЭМС</li> </ul>
<b>F61</b> Ошибка при копировании параметров на карте MMC/SD	<p>Ошибка при копировании параметров.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• r0949 = 0: Карта MMC/SD не вставлена, неправильный тип карты или карта не инициализирована для автоматического копирования</li> <li>• r0949 = 1: Данные преобразователя не могут быть записаны на карту.</li> <li>• r0949 = 2: Файл копирования параметров отсутствует</li> <li>• r0949 = 3: Карта MMC/SD не может прочесть файл.</li> <li>• r0949 = 4: Ошибка при чтении данных из копии файла (к примеру, ошибка при чтении, неправильные данные или контрольная сумма)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• r0949 = 0: Использовать карту MMC/SD в формате FAT16 или FAT32 или вставить карту MMC/SD в преобразователь.</li> <li>• r0949 = 1: Проверить карту MMC/SD (к примеру, на предмет заполнения памяти). - Заново форматировать карту в FAT16 или FAT32.</li> <li>• r0949 = 2: Сохранить правильно названный файл в нужную директорию (/USER/SINAMICS/DATA).</li> <li>• r0949 = 3: Убедиться, что доступ к файлу возможен. При необходимости заново создать файл.</li> <li>• r0949 = 4: Файл был изменен. Заново создать файл.</li> </ul>
<b>F62</b> Недействительное содержание копии параметров	Файл имеется, но с недействительным содержанием (управляющее слово повреждено).	Заново скопировать файл и убедиться, что процесс завершен.

Ошибка	Причина	Метод устранения
<b>F63</b> Несовместимое содержание копии параметров	Файл имеется, но с тип преобразователя был неправильный.	Убедиться, что копия поступила от совместимого типа преобразователя.
<b>F64</b> Привод предпринял попытку автоматического копирования при запуске	В директории /USER/SINAMICS/DATA нет файла "Clone00.bin".	Если необходимо автоматическое копирование: <ul style="list-style-type: none"> <li>Вставить карту MMC/SD с правильным файлом и выключить/снова включить устройство.</li> </ul> Если автоматическое копирование не нужно: <ul style="list-style-type: none"> <li>Удалить карту, если она больше не нужна, и выключить/снова включить устройство.</li> <li>Сбросить P8458 на 0 и выключить/снова включить устройство.</li> </ul> <b>Указание:</b> Ошибка может быть стерта только через выключение и повторное включение
<b>F71</b> Ошибка заданного значения USS	За время получения телеграммы заданные значения с USS не были получены.	Проверить USS-Master.
<b>F72</b> Ошибка заданного значения USS / MODBUS	За время получения телеграммы заданные значения от USS/MODBUS не были получены.	Проверить USS MODBUS-Master.
<b>F80</b> Отказ входного сигнала на AI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обрыв провода</li> <li>Сигнал вне предельных значений</li> </ul>	
<b>F85</b> Внешняя ошибка	Внешняя ошибка, запущенная командным входом через управляющее слово 2, бит 13.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить P2106.</li> <li>Деактивировать управляющее слово 2, бит 13 как источник команды.</li> <li>Деактивировать вход триггера ошибки на клеммнике.</li> </ul>
<b>F100</b> Сбросить контроль времени	Программная ошибка	Связаться со службой сервиса для клиентов или заменить преобразователь.
<b>F101</b> Переполнение стека	Программная ошибка или отказ процессора.	Связаться со службой сервиса для клиентов или заменить преобразователь.
<b>F221</b> Обратный сигнал ПИД ниже мин. значения	Обратный сигнал ПИД ниже мин. значения в P2268.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изменить значение P2268.</li> <li>Согласовать коэффициент усиления обратной связи.</li> </ul>

Ошибка	Причина	Метод устранения
<b>F222</b> Обратный сигнал ПИД выше макс. значения	Обратный сигнал ПИД выше макс. значения в P2267.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изменить значение P2267.</li> <li>Согласовать коэффициент усиления обратной связи.</li> </ul>
<b>F350</b> Ошибка вектора конфигурации для преобразователя	<p>При запуске преобразователь проверяет, был ли вектор конфигурации (SZL-вектор) запрограммирован правильно и соответствует ли аппаратное обеспечение запрограммированному вектору. Если нет, то преобразователь отключается.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>r0949 = 1: Внутренняя ошибка. Вектор аппаратной конфигурации недоступен.</li> <li>r0949 = 2: Внутренняя ошибка. Вектор программной конфигурации недоступен.</li> <li>r0949 = 11: Внутренняя ошибка. Код преобразователя не поддерживается.</li> <li>r0949 = 12: Внутренняя ошибка. Программный вектор невозможен.</li> <li>r0949 = 13: Установлен неправильный силовой модуль.</li> <li>r0949 &gt; 1000: Внутренняя ошибка. Установлена неправильная плата I/O.</li> </ul>	<p>Внутренние ошибки не могут быть устранены.</p> <p>r0949 = 13 – Убедиться, что смонтирован правильный силовой модуль.</p> <p><b>Указание:</b> Для квитирования ошибки выключить и снова включить устройство.</p>

Ошибка	Причина	Метод устранения
<p><b>F395</b> Отсутствует приемочное испытание/подтверждение</p>	<p>Эта ошибка возникает после копирования при запуске. Она может быть вызвана неправильным чтением из EEPROM (см. F51).</p> <p>Возможно, что копия перезапуска была изменена или не соответствует случаю использования.</p> <p>Этот блок должен быть проверен до запуска двигателя преобразователем.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• r0949 = 3/4: Изменение данных преобразователя</li> <li>• r0949 = 5: При перезапуске было выполнено копирование через карту MMC/SD.</li> <li>• r0949 = 10: Предшествующее копирование при перезапуске было отменено.</li> </ul>	<p>Текущий блок параметров должен быть проверен и подтвержден через удаление сообщения об ошибке.</p>

Ошибка	Причина	Метод устранения
<b>F410</b> Сбой защиты от кавитации	Имеющиеся условия могут вызвать повреждения из-за кавитации. Повреждения из-за кавитации имеют причиной насос в насосной системе, если проток жидкости недостаточен. Это может привести к перегреву и повреждению насоса как следствию.	Если кавитация отсутствует, то можно уменьшить пороговое значение кавитации в P2361 или увеличить задержку для обнаружения кавитации. Необходимо убедиться, что обратный сигнал датчика работает.
<b>F452</b> Отключение по контролю нагрузки	Условия нагрузки на двигателях показывают обрыв ремня или механическую неисправность. <ul style="list-style-type: none"> <li>• r0949 = 0: Отключение, низкие момент/частота</li> <li>• r0949 = 1: Отключение, высокие момент/частота</li> </ul>	Проверить следующие пункты: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Места поломки, повреждения или препятствия на приводе от преобразователя.</li> <li>• При необходимости нанести смазку.</li> </ul> При использовании внешнего датчика частоты вращения необходимо проверить правильность следующих параметров: <ul style="list-style-type: none"> <li>- P2192 (время задержки для допустимого отклонения)</li> <li>- P2182 (порог частоты f1)</li> <li>- P2183 (порог частоты f2)</li> <li>- P2184 (порог частоты f3)</li> </ul> При использовании спец. диапазона момента/частоты проверить следующие параметры: <ul style="list-style-type: none"> <li>- P2182 (порог частоты 1)</li> <li>- P2183 (порог частоты 2)</li> <li>- P2184 (порог частоты 3)</li> <li>- P2185 (верхний порог момента вращения 1)</li> <li>- P2186 (нижний порог момента вращения 1)</li> <li>- P2187 (верхний порог момента вращения 2)</li> <li>- P2188 (нижний порог момента вращения 2)</li> <li>- P2189 (верхний порог момента вращения 3)</li> <li>- P2190 (нижний порог момента вращения 3)</li> <li>- P2192 (время задержки для допустимого отклонения)</li> </ul>

## Предупреждения

При предупреждении сразу же отображается символ предупреждения ▲ и на индикации появляется "A" с последующим кодом предупреждения.

### Примечание

Предупреждения не могут квитироваться. Они удаляются автоматически, как только причина предупреждения была исправлена.

## Список кодов предупреждений

Предупреждение	Причина	Метод устранения
<b>A501</b> Предел тока	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мощность двигателя не соответствует мощности преобразователя.</li> <li>Кабели двигателя слишком длинные.</li> <li>Замыкание на землю</li> </ul>	См. F1.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Маленькие двигатели (120 В) в режиме FCC при небольшой нагрузке могут вызывать высокий ток.</li> </ul>	Использовать очень маленькие двигатели в режиме U/f.
<b>A502</b> Предельное значение перенапряжения	Предельное значение перенапряжения было достигнуто. При торможении может появиться предупреждение, если Vdc-регулятор деактивирован (P1240 = 0).	Если предупреждение остается длительное время, то проверить входное напряжение на преобразователе.
<b>A503</b> Предельное значение пониженного напряжения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отказ сети питания.</li> <li>Напряжение сети и тем самым напряжение промежуточного контура (r0026) упали ниже установленного предельного значения.</li> </ul>	Проверить напряжение сети.



Предупреждение	Причина	Метод устранения
<b>A504</b> Перегрев преобразователя	Порог предупреждения для температуры радиатора на преобразователе, для запирающего слоя чипа или для допустимого перепада температуры на запирающем слое чипа, был превышен, что привело к падению частоты импульсов и/или выходной частоты (в зависимости от параметрирования в P0290).	<b>Указание:</b> r0037 = 0: Температура радиатора r0037 = 1: Температуры на запирающем слое чипа (включает радиатор) Проверить следующие пункты: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Температура окружающей среды должна лежать в границах установленных предельных значений.</li> <li>• Условия нагрузки и шаги нагрузки должны быть соразмерными.</li> <li>• При работе преобразователя вентилятор должен вращаться.</li> </ul>
<b>A505</b> Преобразователь I <sup>2</sup> t	Порог предупреждения был превышен. Ток уменьшается, если было спараметрировано (P0610 = 1).	Проверить лежит ли нагрузочный цикл в границах установленных предельных значений.
<b>A506</b> Предупреждение из-за роста температуры на запирающем слое IGBT	Предупреждение о перегрузке. Разность между температурой на радиаторе и запирающем слое IGBT превышает границы предупреждения.	Проверить лежат ли шаги нагрузки и ударная нагрузка в границах установленных предельных значений.
<b>A507</b> Сигнал для температуры преобразователя пропал	Сигнал для температуры радиатора на преобразователе пропал. Возможен отказ датчика.	Связаться со службой сервиса для клиентов или заменить преобразователь.

Предупреждение	Причина	Метод устранения
<b>A511</b> Перегрев двигателя I <sup>2</sup> t	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Двигатель перегружен.</li> <li>• Циклы нагрузки или шаги нагрузки слишком высоки.</li> </ul>	Независимо от типа определения температуры, необходимо проверить следующее: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P0604 Порог предупреждения для температуры двигателя</li> <li>• P0625 Температура окружающей среды двигателя</li> <li>• Проверить правильность данных шильдика. В ином случае выполнить "базовый ввод в эксплуатацию". Точные данные схемы замещения могут быть получены при идентификации двигателя (P1900 = 2).</li> <li>• Проверить соразмерность веса двигателя (P0344). При необходимости изменить.</li> <li>• С помощью P0626, P0627 и P0628 можно изменить перегрев по умолчанию, если двигатель не является стандартным двигателем SIEMENS.</li> </ul>
<b>A535</b> Перегрузка тормозного резистора	Тормозная энергия слишком высокая. Тормозной резистор не подходит для приложения.	Снизить тормозную энергию. Использовать тормозной резистор большей мощности.
<b>A541</b> Идентификация параметров двигателя активна	Идентификация параметров двигателя (P1900) была выбрана или выполняется.	
<b>A600</b> Предупреждение о потере данных RTOS	Потеря данных, внутренний интервал времени	Свяжитесь со службой сервиса для клиентов.

Предупреждение	Причина	Метод устранения
<b>A910</b> Регулятор Vdc_max деактивирован	Возникает, <ul style="list-style-type: none"> <li>• При слишком высоком напряжении сети (P0210) в течение длительного времени.</li> <li>• Если двигатель приводится в движение активной нагрузкой и тем самым переходит в генераторный режим.</li> <li>• При слишком высокой инерции нагрузки при торможении.</li> </ul> Если появляется предупреждение A910, когда преобразователь находится в режиме Standby (выходной импульс деактивирован), и после выводится команда ON, то регулятор Vdc_max (A911) активируется только тогда, когда предупреждение A910 будет исправлено.	Проверить следующие пункты: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Входное напряжение должно лежать в установленном диапазоне.</li> <li>• Нагрузка должна быть соразмерной.</li> <li>• В определенных ситуациях надо использовать тормозной резистор.</li> </ul>
<b>A911</b> Регулятор Vdc_max активен	Регулятор Vdc_max поддерживает напряжение промежуточного контура (r0026) ниже предельного значения (r1242).	Проверить следующие пункты: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Напряжение питания должно лежать в границах указанных на шильдике предельных значений.</li> <li>• Время торможения (P1121) должно соответствовать моменту инерции нагрузки.</li> </ul> <b>Указание:</b> Для высокого момента инерции требуется более длинная рампа торможения. В ином случае необходимо использовать тормозной резистор.

Предупреждение	Причина	Метод устранения
<b>A912</b> Регулятор Vdc_min активен	Регулятор Vdc_min активируется, если напряжение промежуточного контура (r0026) падает ниже предельного значения (r1246). Кинетическая энергия двигателя используется для буферизации напряжения промежуточного контура, что вызывает торможение преобразователя. Поэтому короткие отключения сети не обязательно приводят к отключению из-за мин. напряжения. Помнить, что это предупреждение может появиться и при быстром разгоне.	
<b>A921</b> Параметры АО установлены неправильно	Для параметров АО (P0777 и P0779) не должны устанавливаться идентичные значения, так это может привести к нелогичным результатам.	Проверить следующие пункты: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Идентичные установки параметров для выхода</li> <li>• Идентичные установки параметров для входа</li> <li>• Установки параметров для выхода не соответствуют типу АО</li> </ul> Установить для P0777 и P0779 разные значения.
<b>A922</b> Отсутствует нагрузка на преобразователе	На преобразователь не подается нагрузка. По этой причине некоторые функции не работают так, как при нормальных условиях нагрузки.	Проверить, подключен ли двигатель к преобразователю.
<b>A923</b> Запрос на JOG влево и JOG вправо	Были запрошены как JOG вправо, так и JOG влево (P1055/P1056). Из-за этого выходная частота задатчика интенсивности остается на текущем значении.	JOG вправо и влево не могут быть нажаты одновременно.
<b>A930</b> Предупреждение защиты от кавитации	Имеющиеся условия могут вызвать повреждения из-за кавитации.	См. F410.

Предупреждение	Причина	Метод устранения
<b>A936</b> Автоматическая оптимизация ПИД активна	Автоматическая оптимизация ПИД (P2350) была выбрана или выполняется.	Предупреждение исчезает сразу по завершении автоматической оптимизации ПИД.
<b>A952</b> Предупреждение контроля нагрузки	Условия нагрузки на двигателях показывают обрыв ремня или механическую неисправность.	См. F452.



# Технические параметры

# A

## Электрические характеристики

### Характеристики сети

	3-фазные преобразователи переменного тока 400 В	1-фазные преобразователи переменного тока 230 В
Диапазон напряжения	<p>380 В до 480 В АС (допуск: -15 % до +10 %)</p> <p>47 Гц до 63 Гц</p> <p>Снижение номинальных значений параметров тока при высоких входных напряжениях:</p> <p>Выходной ток [%]</p> <p>Указание: Снижение номинальных значений параметров тока при 480 В со стандартной частотой переключений в 4 кГц и температуре окружающего воздуха 40 °С см. таблицу в разделе "Компоненты приводной системы (Страница 17)".</p>	<p>200 В до 240 В АС (допуск: -10 % до +10 %)</p> <p>47 Гц до 63 Гц</p> <p>Снижение номинальных значений параметров тока при высоких входных напряжениях:</p> <p>Выходной ток [%]</p>
Категория перенапряжения	EN 60664-1 категория III	EN 60664-1 категория III
Допустимая конфигурация сети	TN, TT, IT <sup>1)</sup> , TT заземленный кабель	TN, TT
Сетевое окружение	Второе окружение (частная электросеть)	Второе окружение (частная электросеть)

1) Помнить, что только преобразователи без фильтра могут работать от сетей IT.

### Допустимая перегрузка

Средний выходной ток	100 % от номинала
Ток перегрузки	150 % номинала на 60 секунд
Макс. цикл перегрузки	150 % номинала на 60 секунд, после 94,5 % номинала на 240 секунд (в среднем 100 % номинала).

### Требования ЭМС

#### Примечание

При установке всех преобразователей придерживаться указаний изготовителя и проверенной практики ЭМС.

Использовать экранированный кабель типа SY. Макс. длины кабелей двигателя можно найти в разделе "Описание клемм (Страница 31)".

Не превышать предустановленной частоты переключений.

	3-фазные преобразователи переменного тока 400 В	1-фазные преобразователи переменного тока 230 В
ESD	EN 61800-3 категория C3	EN 61800-3 категория C3
Устойчивость к излучению		
Разрядный импульс		
Импульс напряжения		
Устойчивость к кондуктивным помехам		
Устойчивость к искажениям напряжения:		
Кондуктивные помехи	3-фазные преобразователи переменного тока 400 В с фильтром	1-фазные преобразователи переменного тока 230 В с фильтром
Паразитные излучения	EN 61800-3 категория C3	EN 61800-3 категория C2

### Макс. мощность потерь

3-фазные преобразователи переменного тока 400 В													
Типоразмер	FSA						FSB		FSC	FSD			
Мощность (кВт)	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	
Макс. мощность потерь (Вт) <sup>1)</sup>	29	32	35	43	52	62	73	88	127	138	222	281	
1-фазные преобразователи переменного тока 230 В													



3-фазные преобразователи переменного тока 400 В												
Типоразмер	FSA					FSB		FSC				
Мощность (кВт)	0.12	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0			
Макс. мощность потерь (Вт) <sup>1)</sup>	14	19	22	29	34	46	61	88	114			

1) : При полной нагрузке на вх./вых.

### Гармонические токи

1-фазные преобразователи переменного тока 230 В	Типичный гармонический ток (% от ном. входного тока) при U <sub>к</sub> 1 %										
	3.	5.	7.	9.	11.	13.	17.	19.	23.	25.	29.
Типоразмер А	42	40	37	33	29	24	15	11	4	2	1
Типоразмер В	49	44	37	29	21	13	2	1	2	2	0
Типоразмер С	54	44	31	17	6	2	7	6	2	0	0

### Примечание

Для устройств, установленных в окружении класса С2 (жилая зона), необходимо выполнить приемку подключения к коммунальной низковольтной сети электроснабжения силами энергетической компании. Просьба связаться с местной энергетической компанией.

### Снижение номинальных значений параметров выходного тока при различных частотах ШИМ и температурах окружающей среды

3-фазные преобразователи переменного тока 400 В													
Типоразмер	Мощность [кВт]	Номинальный ток [А] при частоте ШИМ											
		Частотный диапазон ШИМ: 2 кГц до 16 кГц (предустановка: 4 кГц)											
		2 кГц			4 кГц			6 кГц			8 кГц		
		40 °С	50 °С	60 °С	40 °С	50 °С	60 °С	40 °С	50 °С	60 °С	40 °С	50 °С	60 °С
А	0.37	1.3	1.0	0.7	1.3	1.0	0.7	1.1	0.8	0.5	0.9	0.7	0.5
А	0.55	1.7	1.3	0.9	1.7	1.3	0.9	1.4	1.0	0.7	1.2	0.9	0.6
А	0.75	2.2	1.8	1.1	2.2	1.8	1.1	1.9	1.3	0.9	1.5	1.1	0.8
А	1.1	3.1	2.6	1.6	3.1	2.6	1.6	2.6	1.9	1.3	2.2	1.6	1.1
А	1.5	4.1	3.4	2.1	4.1	3.4	2.1	3.5	2.5	1.7	2.9	2.1	1.4
А	2.2	5.6	4.6	2.8	5.6	4.6	2.8	4.8	3.4	2.4	3.9	2.8	2.0
В	3.0	7.3	6.3	3.7	7.3	6.3	3.7	6.2	4.4	3.1	5.1	3.7	2.6
В	4.0	8.8	8.2	4.4	8.8	8.2	4.4	7.5	5.3	3.7	6.2	4.4	3.1
С	5.5	12.5	10.8	6.3	12.5	10.8	6.3	10.6	7.5	5.3	8.8	6.3	4.4



1-фазные преобразователи переменного тока 230 В													
Типо-размер	Мощность [кВт]	Номинальный ток [А] при частоте ШИМ											
		Частотный диапазон ШИМ: 2 кГц до 16 кГц (предустановка: 8 кГц)											
A	0.12	0.8	0.6	0.4	0.8	0.5	0.4	0.7	0.5	0.3	0.6	0.5	0.3
A	0.25	1.6	1.1	0.8	1.4	1.0	0.7	1.3	0.9	0.6	1.2	0.9	0.6
A	0.37	2.1	1.5	1.1	2.0	1.4	1.0	1.7	1.2	0.9	1.6	1.2	0.8
A	0.55	2.9	2.0	1.5	2.7	1.9	1.3	2.4	1.7	1.2	2.2	1.6	1.1
A	0.75	3.6	2.5	1.8	3.3	2.3	1.6	2.9	2.0	1.4	2.7	2.0	1.4
A	0.75*	3.9	2.7	1.9	3.6	2.5	1.8	3.2	2.2	1.6	2.9	2.1	1.5
B	1.1	5.5	3.8	2.8	5.1	3.6	2.5	4.5	3.1	2.2	4.2	3.0	2.1
B	1.5	7.3	5.1	3.6	6.7	4.7	3.3	5.9	4.1	2.9	5.5	4.0	2.8
C	2.2	10.1	7.0	5.1	9.4	6.6	4.6	8.3	5.7	4.1	7.7	5.5	3.9
C	3.0	12.5	8.7	6.3	11.6	8.2	5.7	10.2	7.1	5.0	9.5	6.8	4.8

\* Преобразователь 230 В, типоразмер А с вентилятором

#### Устройство управления двигателем

Методы управления	U/f с линейной характеристикой, U/f с квадратичной характеристикой, U/f с многоточечной характеристикой, U/f с FCC
Выходной частотный диапазон	Предустановленный диапазон: 0 Гц до 599 Гц Разрешение: 0,01 Гц
Макс. цикл перегрузки	150 % номинала на 60 секунд, после 94,5 % номинала на 240 секунд (в среднем 100 % номинала).

#### Механические данные

		Типоразмер А		Типоразмер В	Типоразмер С	Типоразмер D <sup>1)</sup>
		с вентилятором	без вентилятора			
Габаритные размеры (мм)	В	90	90	140	184	240
	Н	166	150	160	182	206.5
	D	145.5	145.5 (114.5 <sup>2)</sup> )	164.5	169	172.5
Методы крепления		<ul style="list-style-type: none"> <li>Установка в электрошкаф (типоразмеры А до D)</li> <li>Сквозной монтаж (типоразмеры В до D)</li> </ul>				

1) Доступно только для 3-фазных преобразователей переменного тока 400 В

2) Глубина преобразователя с охлаждающей пластиной (только модель с 400 В / 0,75 кВт)

Типоразмер		Вес-нетто (кг)		Вес-брутто (кг)	
		Без фильтра	С фильтром	Без фильтра	С фильтром
3-фазные преобразователи переменного тока 400 В					
А	с вентилятором	1.0	1.1	1.4	1.4
	без вентилятора	0.9	1.0 (0.9 <sup>1)</sup> )	1.3	1.4 (1.3 <sup>1)</sup> )
В		1.6	1.8	2.1	2.3
С		2.4	2.6	3.1	3.3
D	7,5 кВт	3.7	4.0	4.3	4.6
	11 кВт	3.7	4.1	4.5	4.8
	15 кВт	3.9	4.3	4.6	4.9
1-фазные преобразователи переменного тока 230 В					
А	с вентилятором	1.1	1.2	1.4	1.5
	без вентилятора	1.0	1.1	1.3	1.4
В		1.6	1.8	2.0	2.1
С		2.5	2.8	3.0	3.2

<sup>1)</sup> Вес преобразователя с охлаждающей пластиной (только вариант с 400 В / 0,75 кВт)



#### Условия окружающей среды

Температура окружающего воздуха	0 °С до 40 °С: без ухудшения характеристик 40 °С до 60 °С: с ухудшением характеристик
Температура хранения	- 40 °С до + 70 °С
Класс защиты	IP 20
Макс. влажность воздуха	95 % (без конденсата)
Ударная и вибронгрузка	Длительное хранение в транспортной упаковке согласно EN 60721-3-1 класс 1M2
	Транспортировка в транспортной упаковке согласно EN 60721-3-2 класс 2M3
	Вибрации при работе согласно EN 60721-3-3 класс 3M2

<p>Высота места установки</p>	<p>до 4000 м над уровнем моря                      1000 м до 4 000 м: Снижение номинальных значений параметров выходного тока                      2000 м до 4000 м: Снижение номинальных значений параметров входного напряжения</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="422 465 933 757"> <p>Доп. выходной ток [%]</p> <p>Высота места установки над уровнем моря [м]</p> </div> <div data-bbox="949 465 1460 757"> <p>Доп. входное напряжение [%]</p> <p>Высота места установки над уровнем моря [м]</p> </div> </div>
<p>Классы окружающей среды</p>	<p>Класс загрязнения: 3S2                      Класс газа: 3C2 (SO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S)                      Климатический класс: 3K3</p>
<p>Мин. монтажный отступ</p>	<p>Сверху: 100 мм                      Снизу: 100 мм (85 для типоразмера А с вентилятором)                      Сбоку: 0 мм</p>

Стандарты/нормы

	<p><b>Европейская Директива по низким напряжениям</b>                      Серия изделий SINAMICS V20 отвечает требованиям Директивы по низкому напряжению 2006/95/EG, включая дополнения из Директивы 98/68/EWG. Устройства сертифицированы касательно соблюдения следующих стандартов/норм:                      EN 61800-5-1 – Полупроводниковые преобразователи тока – Общие требования к ведомым сетью преобразователям</p>
	<p><b>Европейская Директива по электромагнитной совместимости (директива ЭМС)</b>                      При установке согласно рекомендациям в настоящем руководстве SINAMICS V20 соответствует всем определениям директивы ЭМС согласно Определению стандартом ЭМС EN 61800-3 для электрических приводов с регулируемой скоростью.</p>
<p>Сертификация по UL (UL508C)</p>	
	<p>SINAMICS V20 отвечает соответствующему стандарту ЭМС C-Tick.</p>

	<p>SINAMICS V20 отвечает корейским стандартам.</p> <p>Дилерам и пользователям указывает на то, что это устройство является прибором класса А, излучающим электромагнитные волны. Это устройство не предназначено для использования в жилом секторе.</p> <p><b>Предельные значения ЭМС в Южной Корее</b></p> <p>Обязательные для Южной Кореи предельные значения ЭМС соответствуют предельным значениям производственного стандарта ЭМС для электрических приводов с регулируемой скоростью EN 61800-3 категории С2 или класса предельных значений А, группы 1 по EN 55011. С помощью дополнительных мероприятий возможно соблюдение предельных значений согласно категории С2 или по классу предельных значений А, группы 1. Для этого могут потребоваться такие дополнительные меры, как, к примеру, использование дополнительного фильтра радиопомех (фильтра ЭМС). Кроме этого, меры по правильному монтажу системы согласно требованиям ЭМС подробно перечислены в настоящем руководстве. Помните, что последней инстанцией для определения соответствия стандартам/нормам всегда является шильдик на устройстве.</p>
<p>ISO 9001</p>	<p>Siemens AG использует систему управления качеством, отвечающую требованиям ISO 9001.</p>
	<p>Серия изделий SINAMICS V20 отвечает требованиям ГОСТ Р</p>

Сертификаты могут быть загружены в Интернете по следующей ссылке:

Веб-страничка с сертификатами

(<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/60668840/134200>)

# Опции и запасные части

# B

## B.1 Опции

Дополнительную информацию по рекомендуемым сечениям кабелей и моментам затяжки винтов можно найти в таблице "Рекомендуемые сечения кабелей и моменты затяжки винтов" в разделе "Описание клемм (Страница 31)".

### Примечание

Для доступа к дополнительному порту при подключении загрузчика параметров или интерфейсного модуля BOP, осторожно вручную удалить съемную прозрачную крышку. Рекомендуется снова установить крышку, когда порт расширения более не будет нужен.

### B.1.1 Загрузчик параметров

Заказной номер: 6SL3255-0VE00-0UA0



### Габаритные размеры (мм)



### Функции

Загрузчик параметров позволяет передавать блоки параметров между преобразователем и картой MMC/SD. При этом речь идет о чистом инструменте для ввода в эксплуатацию, который должен быть удален при обычной работе.

---

#### Примечание

Для копирования сохраненных установок параметров из одного преобразователя в другой потребуется загрузчик параметров или интерфейсный модуль на BOP. Подробную информацию по копированию с выбранной опцией можно найти в описании по передаче данных в соответствующих разделах (приложение В.1.1 или В.1.2).

При копировании параметров необходимо либо заземлить клемму защитного провода, либо придерживаться мер защиты от перенапряжения.

---

#### Слот карт MMC/SD

Загрузчик параметров оснащен слотом для карт MMC/SD, который подключен напрямую к порту расширения на преобразователе.

#### Батарейное питание

Дополнительно к интерфейсу карт памяти в загрузчик параметров вставлены две батарейки AA (стандартные не перезаряжаемые угольно-цинковые или щелочные батарейки, тип AA), благодаря которым возможно питание преобразователя напрямую из этого дополнительного модуля при отсутствии электропитания. Если преобразователь может получать питание из сети, то питания загрузчика параметров от батареи не требуется.

#### Розетка постоянного тока 5 В

Загрузчик параметров оснащен розеткой постоянного тока 5 В для подключения к внешнему источнику постоянного тока класса 2. Если сетевое питание на преобразователе отсутствует, то питание загрузчика параметров возможно через этот источник, вместо использования батареек.





### Способы включения преобразователя

Для включения преобразователя и загрузки/выгрузки параметров использовать один из следующих способов:

- Включить преобразователь через питающую сеть.
- Включить преобразователь через встроенное батарейное питание. Нажать клавишу включения в сеть на загрузчике параметров, чтобы включить преобразователь.
- Включить преобразователь через подключенное к загрузчику параметров внешнее питание постоянным током 5 В. Нажать клавишу включения в сеть на загрузчике параметров, чтобы включить преобразователь.

### Передача данных из преобразователя на карту MMC/SD

1. Подключить дополнительный модуль к преобразователю.
2. Включить преобразователь.
3. Вставить карту в дополнительный модуль.
4. Установить P0003 (уровень доступа пользователя) = 3.
5. Установить P0010 (параметры ввода в эксплуатацию) = 30.
6. Установить P0804 (выбрать файл для копирования). Этот шаг нужен только тогда, когда на карте есть информационные файлы, которые не должны заменяться.

P0804 = 0 (предустановка): Имя файла "clone00.bin".

P0804 = 1: Имя файла "clone01.bin".

...

P0804 = 99: Имя файла "clone99.bin".

7. Установить P0802 (передать данные из преобразователя на карту) = 2.

На преобразователе при передаче данных отображается "8 8 8 8". Кроме этого, светодиод оранжевый и мигает с частотой 1 Гц. После успешной передачи как P0010, так и P0802 автоматически сбрасываются на 0. Если при передаче возникла ошибка, то в главе "Коды ошибок и предупреждений (Страница 299)" можно найти информацию по возможным причинам и мерам по устранению.

### Передача данных с карты MMC/SD на преобразователь

Существует две возможности передачи данных.

#### Метод 1:

**(Условие: После вставки карты необходимо включить преобразователь.)**

1. Подключить дополнительный модуль к преобразователю.
2. Вставить карту в дополнительный модуль. Убедиться, что на карте есть файл "clone00.bin".
3. Включить преобразователь.

Передача данных начнется автоматически. По завершении появляется код ошибки F395. Он означает: "Копирование завершено. Сохранить внесенные копированием изменения?".

4. Для сохранения изменений нажать . Код ошибки после удаляется. Если файл для копирования записывается в EEPROM, то светодиод оранжевый и мигает с частотой 1 Гц.

Если внесенные копированием изменения не должны быть сохранены, то извлечь карту или отключить дополнительный модуль и перезапустить преобразователь. В этом случае преобразователь включается с кодом ошибки F395 и r0949 = 10, что указывает на отмену предшествующего копирования. Нажать  для удаления кода ошибки.

#### Метод 2:

**(Условие: Перед вставкой карты необходимо включить преобразователь.)**

1. Подключить дополнительный модуль к включенному преобразователю.
2. Вставить карту в дополнительный модуль.
3. Установить P0003 (уровень доступа пользователя) = 3.
4. Установить P0010 (параметры ввода в эксплуатацию) = 30.
5. Установить P0804 (выбрать файл для копирования). Этот шаг нужен только тогда, когда на карте нет файла "clone00.bin". Преобразователь по умолчанию копирует файл "clone00.bin" с карты.
6. Установить P0803 (передать данные с карты в преобразователь) = 2.

На преобразователе при передаче данных отображается "8 8 8 8". Кроме этого, светодиод оранжевый и мигает с частотой 1 Гц. После успешной передачи как P0010, так и P0803 автоматически сбрасываются на 0.

Помнить, что код ошибки F395 отображается только при включении с копированием.

## В.1.2 Внешняя ВОР и интерфейсный модуль ВОР

### Внешняя ВОР

Заказной номер: 6SL3255-0VA00-4BA0


Внешняя ВОР служит для дистанционного управления преобразователем. При монтаже в дверцу электрошкафа ВОР может получить степень защиты корпуса UL Тур 1.

#### Компоненты

- Внешняя ВОР
- Винты 4 x M3


#### Шильдик

Шильдик внешней ВОР находится на задней стороне ВОР.

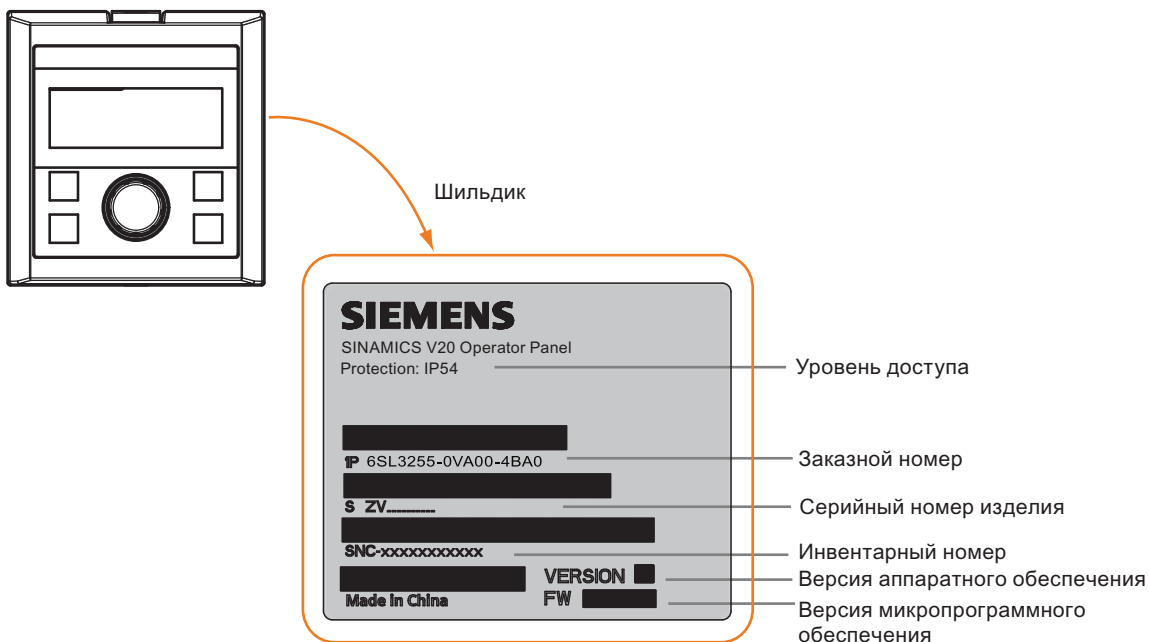





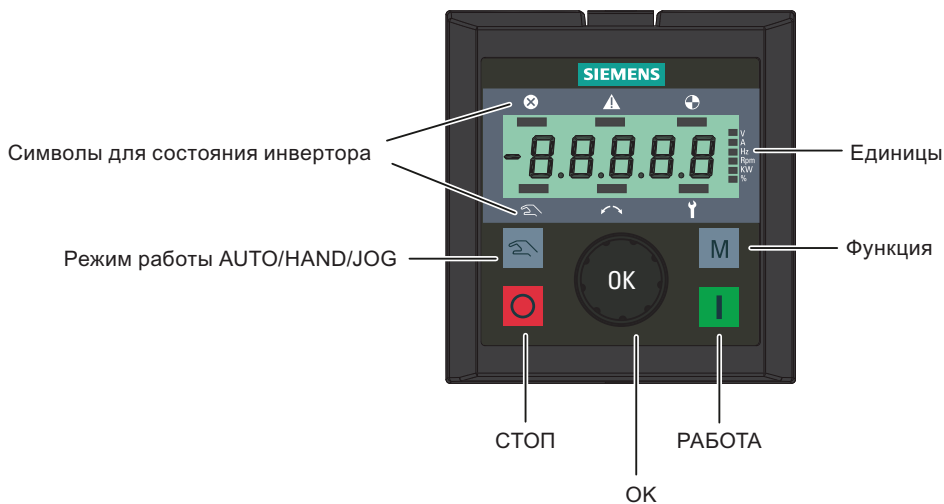





**Компоновка панели**

SINAMICS V20 поддерживает внешнюю BOP для дистанционного управления преобразователем. Соединение внешней BOP с преобразователем осуществляется через опциональный интерфейсный модуль BOP.









**Функции и клавиши**

Клавиша	Описание
	Останавливает преобразователь Функция клавиши идентична таковой клавиши  на встроенной BOP.

	<p><b>Запускает преобразователь</b></p> <p>Функция клавиши идентична таковой клавиши  на встроенной ВОР.</p>
	<p><b>Многофункциональная клавиша</b></p> <p>Функция клавиши идентична таковой клавиши  на встроенной ВОР.</p>
	<p><b>Нажатие клавиши:</b></p> <p>Функция клавиши идентична таковой клавиши  на встроенной ВОР.</p> <p><b>Вращение по часовой стрелке:</b></p> <p>Функция клавиши идентична таковой клавиши  на встроенной ВОР. Функция клавиши при быстром вращении идентична удержанию клавиши  на встроенной ВОР.</p> <p><b>Вращение против часовой стрелки:</b></p> <p>Функция клавиши идентична таковой клавиши  на встроенной ВОР. Функция клавиши при быстром вращении идентична удержанию клавиши  на встроенной ВОР.</p>
	<p>Функция клавиши идентична таковой клавиши п  и  на встроенной ВОР.</p>

**Символы состояния на преобразователе**


	<p>Значение символа идентично значению соответствующего символа на встроенной ВОР.</p>
	
	
	
	
	<p>Символ для ввода в эксплуатацию. Преобразователь находится в режиме ввода в эксплуатацию (P0010 = 1).</p>

**Индикации на экране**

Дисплей внешней ВОР идентичен таковому встроенной ВОР, кроме этого на внешней ВОР есть дополнительный символ ввода в эксплуатацию  $\Upsilon$ , показывающий, что преобразователь находится в режиме ввода в эксплуатацию.

При включении преобразователя на подключенной к преобразователю внешней ВОР сначала отображается "ВОР.20" (ВОР для SINAMICS V20) и после версия микропрограммного обеспечения ВОР. После автоматически определяются скорость передачи и коммуникационный адрес преобразователя USS.


Таблица ниже содержит настраиваемые значения для скорости передачи и адреса. Установить P2010[1] для изменения скорости передачи. Установить P2011[1] для изменения коммуникационного адреса USS.

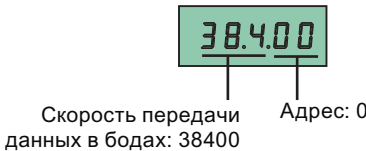Скорость передачи данных в бодах (бит/с)	Коммуникационный адрес	Пример отображения
9600	0 ... 31	
19200	0 ... 31	
38400	0 ... 31	
57600	0 ... 31	
76800	0 ... 31	
93750	0 ... 31	
115200	0 ... 31	

В случае ошибок коммуникации на дисплее отображается "noCon", т.е. коммуникационное соединение не было определено. После преобразователь сразу же перезапускает обнаружение скорости передачи и адреса. В этом случае проверить правильность подключения кабеля.

### Монтажные размеры внешней ВОР

Габаритные размеры, образец сверления и размеры выреза для внешней ВОР представлены ниже:

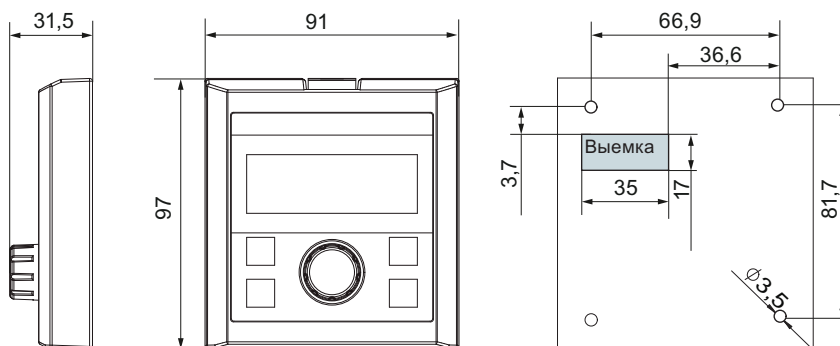

Единица: мм

Крепежный материал:

Винты 4 x M3 (длина: 12 мм до 18 мм)

Момент затяжки: 0,8 Нм ± 10 %


## Интерфейсный модуль BOP

Заказной номер: 6SL3255-0VA00-2AA0

### Функции

Этот модуль может использоваться как интерфейсный модуль для внешней BOP и тем самым для дистанционного управления через внешнюю BOP. Кроме этого, модуль обеспечивает передачу параметров между преобразователем и картой MMC/SD.

Модуль имеет коммуникационный интерфейс для подключения внешней BOP к преобразователю, разъем для подключения к порту расширения преобразователя, а также слот для карт MMC/SD. Модуль соединяет внешнюю BOP с преобразователем и позволяет копировать параметры между преобразователем и картой MMC/SD.

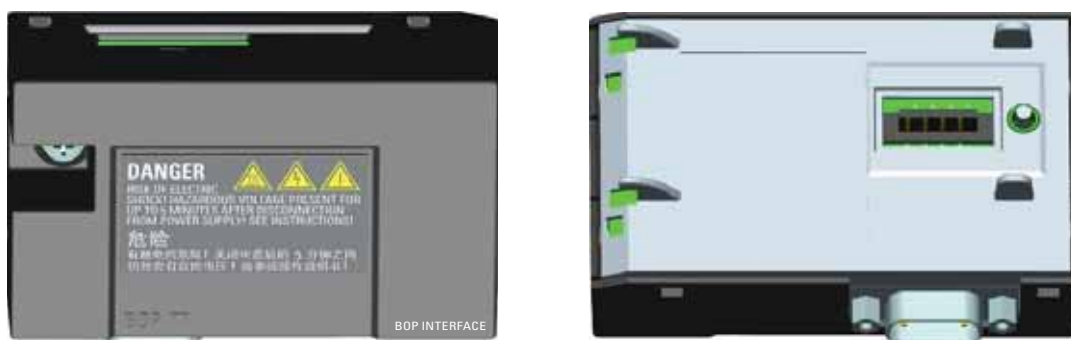

### Примечание

Для копирования сохраненных установок параметров из одного преобразователя в другой потребуется загрузчик параметров или интерфейсный модуль на BOP. Подробную информацию по копированию с выбранной опцией можно найти в описании по передаче данных в соответствующих разделах (приложение B.1.1 или B.1.2).

## Габаритные размеры (мм)



### Передача блоков параметров

В.1 Опции

Процесс передачи блоков параметров между преобразователем и картой MMC/SD с помощью интерфейсного модуля ВОР идентичен таковому при использовании загрузчика параметров.

Подробное описание карты MMC/SD и передачи данных можно найти в разделе "Загрузчик параметров (Страница 327)".

---

**Примечание**

При передаче блоков параметров на или с карты MMC/SD, коммуникация между ВОР и преобразователем временно прерывается.

---

**Монтаж (SINAMICS V20 + интерфейсный модуль ВОР + внешняя ВОР)**


---

**Примечание**

Подключение интерфейсного модуля ВОР к внешней ВОР необходимо только тогда, когда планируется управлять работой преобразователя с внешней ВОР. Прикрутить интерфейсный модуль ВОР с моментом затяжки 1,5 Нм (допуск:  $\pm 10\%$ ) к преобразователю.

---




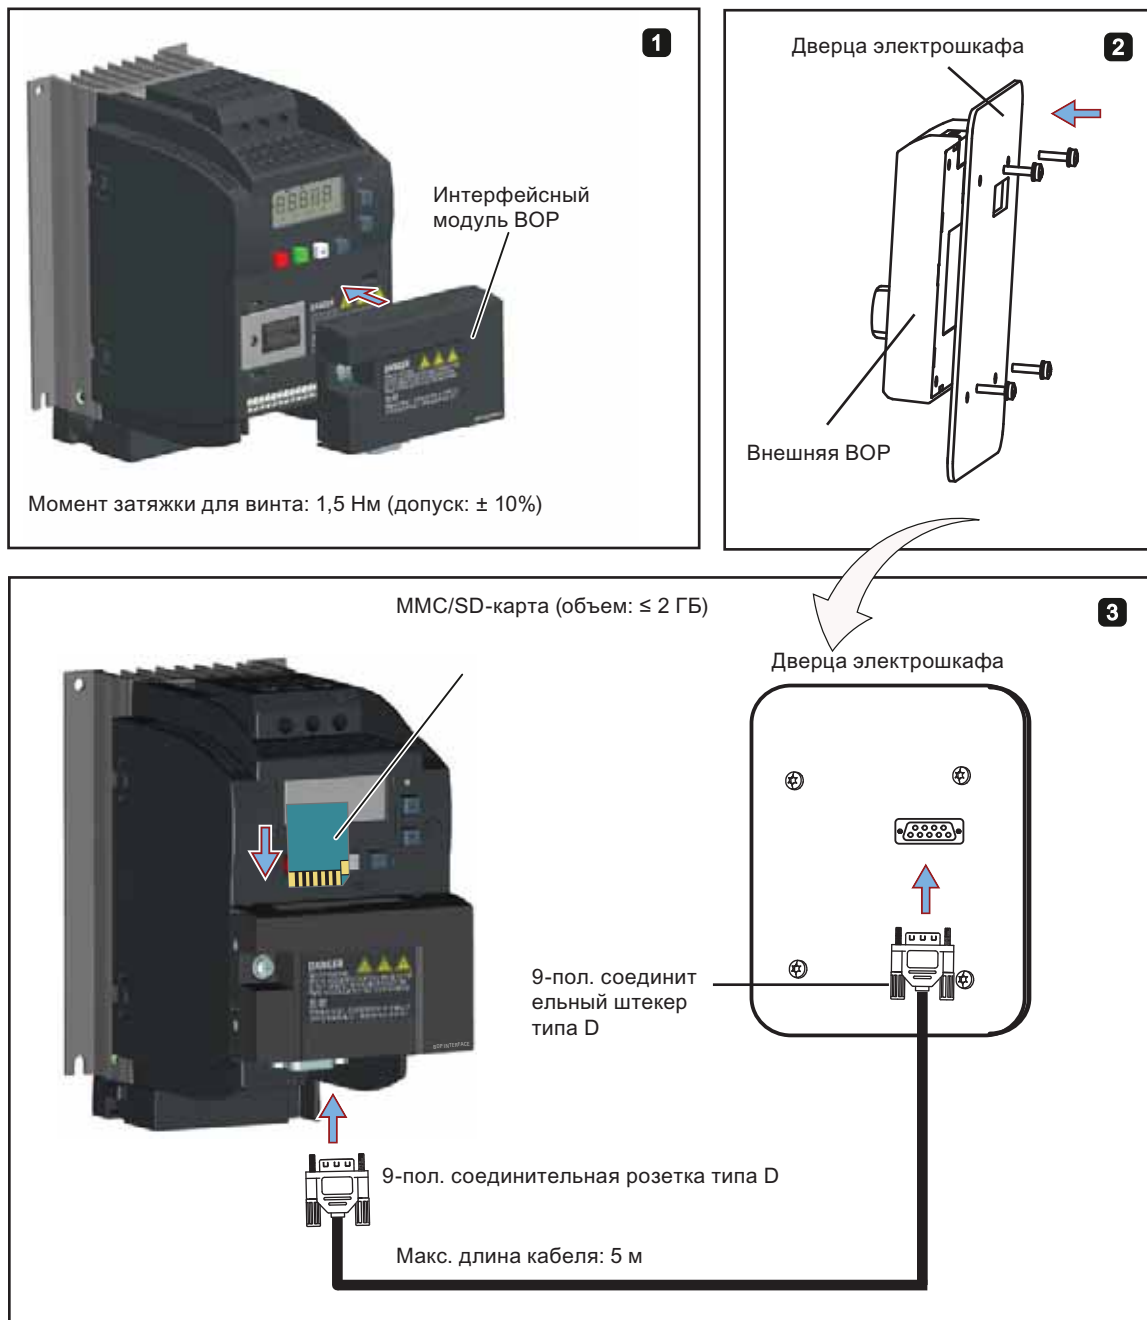

### В.1.3 Соединительный кабель (внешняя ВОР к интерфейсному модулю ВОР)

Заказной номер: 6SL3256-0VP00-0VA0

### Соединение между внешней ВОР к интерфейсным модулем ВОР

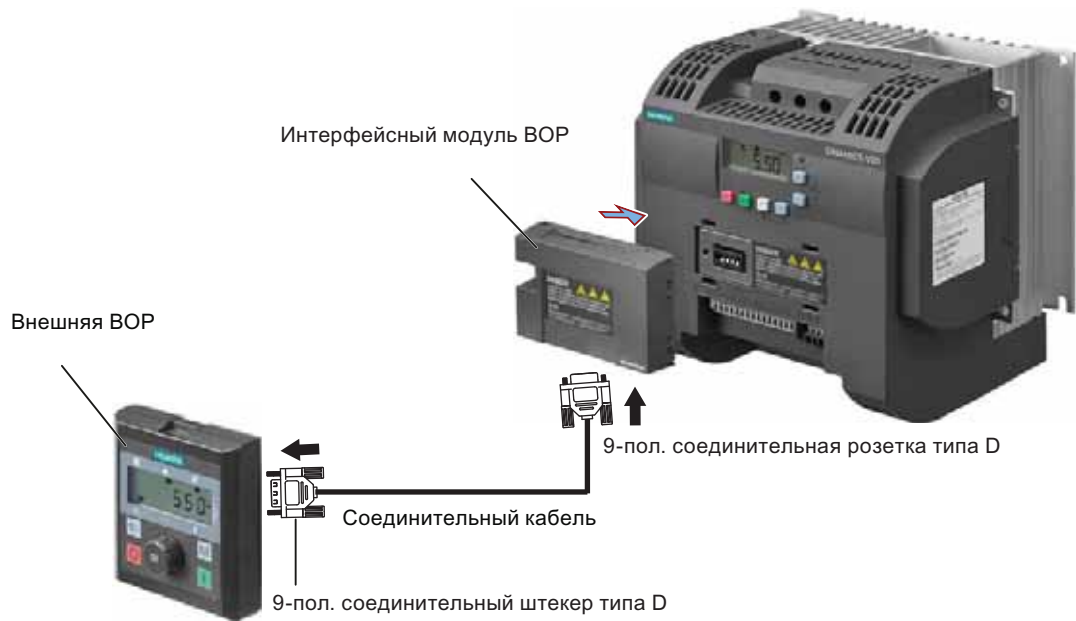

#### В.1.4 Модуль торможения

Заказной номер: 6SL3201-2AD20-8VA0

##### Примечание

Этот модуль предлагается только для типоразмеров А до С.


##### Функции

Модуль торможения обычно используется тогда, когда требуется динамический режим двигателя на различной частоте вращения или постоянные реверсирования, к примеру, в приводах подачи или подъемных устройствах.

При реостатном торможении высвобождаемая при замедлении двигателя генераторная энергия преобразуется в тепло. Реостатное торможение ограничивается выбранным с помощью переключателя нагрузочным циклом.

Расположение

Модуль торможения должен быть смонтирован в позиции, представленной на рисунке ниже. Т.е. открытые гнезда всегда должны быть направлены вверх для обеспечения адекватного охлаждения.

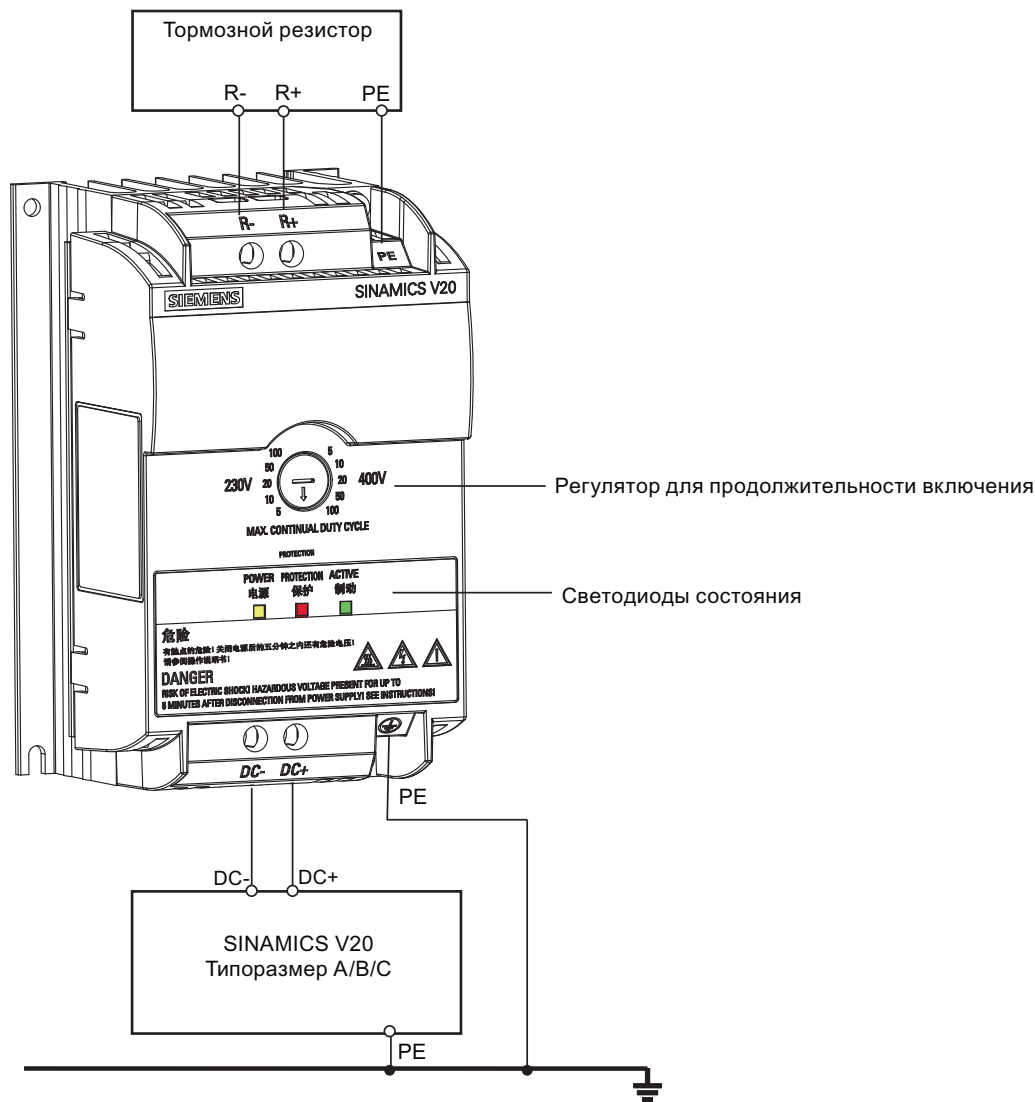


Рекомендуемое сечение кабеля

Типоразмер преобразователя	Ном. выходная мощность	Сечения кабелей для клемм постоянного тока (DC-, DC+)
230 В		
FSA	0,12 ... 0,75 кВт	1,0 мм <sup>2</sup>
FSB	1,1 ... 1,5 кВт	2,5 мм <sup>2</sup>
FSC	2,2 ... 3,0 кВт	4,0 мм <sup>2</sup>

В.1 Опции

Типоразмер преобразователя	Ном. выходная мощность	Сечения кабелей для клемм постоянного тока (DC-, DC+)
400 В		
FSA	0,37 ... 0,75 кВт	1,0 мм <sup>2</sup>
	1,1 ... 2,2 кВт	1,5 мм <sup>2</sup>
FSB	3,0 ... 4,0 кВт	2,5 мм <sup>2</sup>
FSC	5,5 кВт	4,0 мм <sup>2</sup>

Указание: Не использовать кабели сечением меньше 0,3 мм<sup>2</sup> (для преобразователей типоразмера А) / 0,5 мм<sup>2</sup> (для преобразователей типоразмера В и С). Использовать момент затяжки винтов 1,0 Нм (допуск: ±10 %).

 <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>
<p><b>Выход устройства из строя</b></p> <p>Обязательно убедиться в правильной полярности соединений промежуточного контура между преобразователем и модулем торможения. Спутывание полярности клемм постоянного тока может привести к выходу преобразователя из строя.</p>

Светодиоды состояния

Светодиод	Цвет	Описание
POWER	Желтый	Модуль включен.
STATUS	Красный	Модуль находится в безопасном режиме.
ACTIVE	Зеленый	Модуль отводит генераторную энергию в форме тепла при торможении двигателя.

Выбор нагрузочного цикла

<p><b>ЗАМЕТКА</b></p> <p><b>Повреждение тормозного резистора</b></p> <p>Неправильная установка нагрузочного цикла или напряжения может повредить подключенный тормозной резистор.</p>
---


Выбрать с помощью переключателя ном. нагрузочный цикл тормозного резистора. Знаки маркировки на модуле имеют следующее значение:

Знак маркировки	Объяснение
230 В	Указанные значения нагрузочного цикла относятся к преобразователю 230 В.
400 В	Указанные значения нагрузочного цикла относятся к преобразователю 400 В.
5	5 % нагрузочный цикл
10	10 % нагрузочный цикл
20	20 % нагрузочный цикл
50	50 % нагрузочный цикл
100	100 % нагрузочный цикл

### Технические параметры

	1-фазные преобразователи переменного тока 230 В	3-фазные преобразователи переменного тока 400 В
Пиковая мощность	3,0 кВт	5,5 кВт
Эфф. ток при пиковой мощности	8,0 А	7,0 А
Макс. длительная мощность:	3,0 кВт	4,0 кВт
Макс. непрерывный ном. ток	8,0 А	5,2 А
Макс. длительная мощность (монтаж бок-о-бок)	1,5 кВт	2,75 кВт
Макс. непрерывный ном. ток (монтаж бок-о-бок)	4,0 А	3,5 А
Температура окружающего воздуха	0 °С до 50 °С: без ухудшения характеристик	0 °С до 40 °С: без ухудшения характеристик 40 °С до 50 °С: с ухудшением характеристик
Макс. непрерывный ном. ток при температуре окружающего воздуха 50 °С	8,0 А	1,5 А
Габаритные размеры (В x Ш x Г)	150 x 90 x 88 (мм)	
Монтаж	Монтаж в шкаф (винты 4 x М4)	
Макс. нагрузочный цикл	100 %	
Защитные функции	Защита от короткого замыкания, защита от перегрева	
Макс. длина кабеля	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Между модулем торможения и преобразователем: 1 м</li> <li>• Между модулем торможения и тормозным резистором: 10 м</li> </ul>	

## В.1.5 Тормозной резистор

 <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>
<b>Условия работы</b> <p>Убедиться, что подключаемый к SINAMICS V20 резистор рассчитан на требуемую отводимую мощность.</p> <p>Необходимо придерживаться всех действующих правил монтажа, использования и безопасности высоковольтных установок.</p> <p>Перед началом установки, если преобразователь уже используется, отключить электроснабжение от основного источника тока и подождать минимум пять минут, пока не разрядятся конденсаторы.</p> <p>Это устройство должно быть заземлено.</p>
<b>Высокие температуры</b> <p>Тормозные резисторы при эксплуатации сильно нагреваются. Не прикасаться к тормозному резистору при работе.</p> <p>Использование непригодного тормозного резистора может привести к серьезным повреждениям подсоединенного преобразователя и стать причиной возгорания.</p> <p>Для защиты устройства от перегрева предусмотреть схему ограничения температуры (см. рисунок ниже).</p>

<b>ЗАМЕТКА</b>
<b>Мин. величины сопротивления</b> <p>Тормозной резистор с сопротивлением ниже, чем перечисленные ниже величины сопротивления, может повредить подсоединенный преобразователь или тормозной прерыватель:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Преобразователь 400 В, типоразмер А до С 56 Ω</li><li>• Преобразователь 400 В, типоразмер D: 27 Ω</li><li>• Преобразователь 230 В, типоразмер А до С 39 Ω</li></ul>

### Функции

С помощью внешнего тормозного резистора можно отводить вырабатываемую двигателем генераторную энергию, что значительно улучшает характеристики торможения и замедления.

Необходимый для реостатного торможения тормозной резистор может использоваться с преобразователями всех типоразмеров. Типоразмер D оснащен внутренним тормозным прерывателем, через который тормозной резистор может быть подключен напрямую к преобразователю. Для типоразмеров А до С напротив необходим дополнительный модуль торможения, чтобы подключить тормозной резистор к преобразователю.

## Заказные данные

Типо-размер	Мощность преобразователя	Заказной № резистора	Длительная мощность	Пиковая мощность (5 % продолжительности включения)	Сопротивление ± 10 %	Номинальное напряжение постоянного тока
<b>3-фазные преобразователи переменного тока 400 В</b>						
Типо-размер А	0,37 кВт	6SE6400-4BD11-0AA0	0,1 кВт	2,0 кВт	390 Ω	900 В
	0,55 кВт					
	0,75 кВт					
	1,1 кВт					
	1,5 кВт					
Типо-размер В	2,2 кВт	6SE6400-4BD12-0BA0	0,2 кВт	4,0 кВт	160 Ω	900 В
	3 кВт					
Типо-размер С	4 кВт	6SE6400-4BD16-5CA0	0,65 кВт	13 кВт	56 Ω	900 В
	5,5 кВт					
Типо-размер D	7,5 кВт	6SE6400-4BD21-2DA0	1,2 кВт	24 кВт	27 Ω	900 В
	11 кВт					
	15 кВт					
<b>1-фазные преобразователи переменного тока 230 В</b>						
Типо-размер А	0,12 кВт	6SE6400-4BC05-0AA0	0,05 кВт	1,0 кВт	180 Ω	450 В
	0,25 кВт					
	0,37 кВт					
	0,55 кВт					
	0,75 кВт					
Типо-размер В	1,1 кВт	6SE6400-4BC11-2BA0	0,12 кВт	2,4 кВт	68 Ω	450 В
	1,5 кВт					
Типо-размер С	2,2 кВт	6SE6400-4BC12-5CA0	0,25 кВт	4,5 кВт	39 Ω	450 В
	3 кВт					

\* Все перечисленные выше резисторы рассчитаны на макс. нагрузочный цикл в 5 %.

## Технические параметры


Температура наружного воздуха при эксплуатации:	-10 °С до +50 °С
Температура хранения и транспортировки:	-40 °С до +70 °С

В.1 Опции

Степень защиты:	IP20
Отн. влажность воздуха:	0 % до 95 % (без конденсата)
Рег. номер сURus:	E221095 (Gino) E219022 (Block)

Монтаж

Резисторы должны монтировать в вертикальном положении и на жаростойкой поверхности. Для беспрепятственного обдува сохранить мин. 100 мм свободного пространство с каждой стороны резистора.

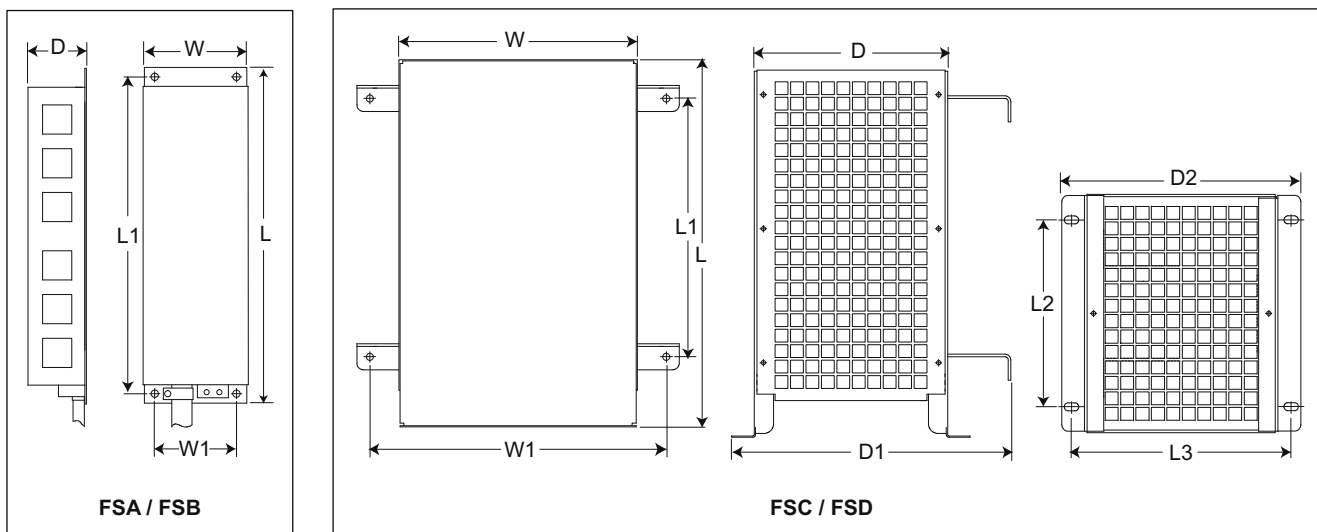


Механические данные

Заказной № резистора 6SE6400-	Размеры (мм)									Вес (кг)
	L	L1	L2	L3	D	D1	D2	W	W1	
<b>3-фазные преобразователи переменного тока 400 В</b>										
4BD11-0AA0	230	217	-	-	43.5	-	-	72	56	1.0
4BD12-0BA0	239	226	-	-	43.5	-	-	149	133	1.6
4BD16-5CA0	285	200	145	170	150	217	185	185	230	3.8
4BD21-2DA0	515	350	205	195	175	242	210	270	315	7.4
<b>1-фазные преобразователи переменного тока 230 В</b>										
4BC05-0AA0	230	217	-	-	43.5	-	-	72	56	1.0
4BC11-2BA0	239	226	-	-	43.5	-	-	149	133	1.6
4BC12-5CA0	285	200	145	170	150	217	185	185	230	3.8



## Соединение

Сетевое питание преобразователя может быть организовано через контактор, прерывающий питание при перегреве резистора. Защита реализована через реле температуры (входит в объем поставки резисторов). Реле температуры может быть последовательно включено в схему питания катушек главного контактора (см. рисунок ниже). Контакты термореле замыкаются при падении температуры резистора; после преобразователь включается автоматически (P1210 = 1). При такой установке параметров сигнализируется ошибка.

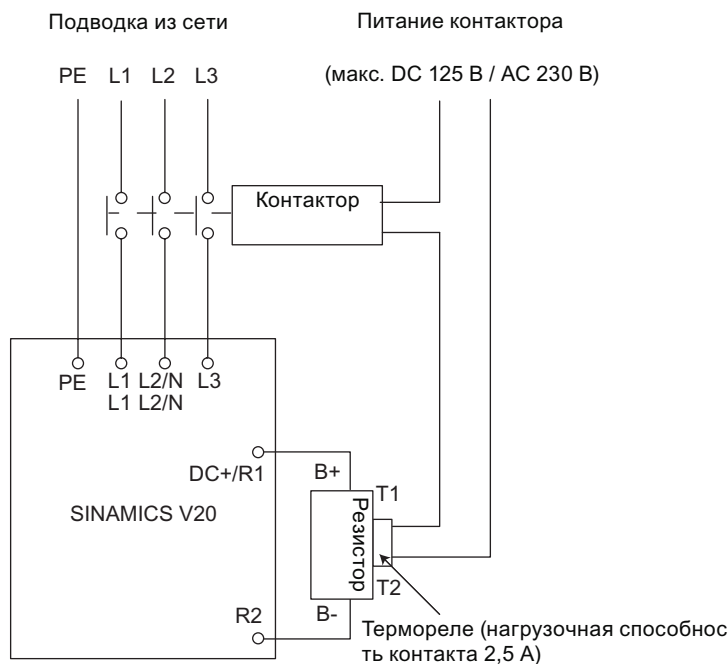

## Ввод в эксплуатацию

Тормозные резисторы рассчитаны на работу с продолжительностью включения в 5%. Установить для преобразователей типоразмера D параметр P1237 на 1, чтобы активировать функцию тормозного резистора. Использовать для других типоразмеров модуль торможения, чтобы выбрать продолжительность включения в 5 %.

### Примечание

#### Дополнительная РЕ-клемма

У некоторых резисторов есть дополнительное РЕ-соединение на корпусе.

### В.1.6 Сетевой дроссель

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Высокая температура при работе**

Сетевые дроссели при эксплуатации сильно нагреваются. Не прикасаться к ним. Обеспечить достаточные отступы и вентиляцию.

При использовании больших сетевых дросселей при температуре окружающего воздуха свыше 40 °С применять для подключения к клеммам только медный провод класса 1, 75 °С.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Опасность повреждения устройства и поражения электрическим током**

Некоторые из сетевых дросселей в таблице ниже оснащены обжимными соединителями для подключения к клеммам питания преобразователя.

Использование таких обжимных соединителей может вызвать повреждения на установке и даже поражение электрическим током.

По соображениям безопасности заменить эти обжимные соединители на сертифицированные по UL вильчатые наконечники или многожильные кабели.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

**Степень защиты**

Сетевые дроссели имеют степень защиты IP20 согласно EN 60529 и предназначены для установки в электрошкаф.

#### Функции

Сетевые дроссели предназначены для сглаживания пиков напряжения или шунтирования провалов коммутации. Также они могут снизить влияние высших гармоник на преобразователь и сетевое питание.

Большие сетевые дроссели оснащены боковыми кронштейнами для монтажа бок-о-бок (см. рисунок ниже).


#### Заказные данные

Типоразмер	Мощность преобразователя	Сетевой дроссель		
		Заказной номер	Напряжение	Ток
<b>3-фазные преобразователи переменного тока 400 В</b>				
Типоразмер А	0,37 кВт	6SE6400-3CC00-2AD3	200 В до 480 В	1,9 А
	0,55 кВт			
	0,75 кВт	6SE6400-3CC00-4AD3	200 В до 480 В	3,5 А
	1,1 кВт			
	1,5 кВт	6SE6400-3CC00-6AD3	200 В до 480 В	4,8 А
	2,2 кВт			





Типоразмер	Мощность преобразователя	Сетевой дроссель		
		Заказной номер	Напряжение	Ток
Типоразмер В	3 кВт			
	4 кВт	6SE6400-3CC01-4BD3	200 В до 480 В	12,1 А
Типоразмер С	5,5 кВт	6SE6400-3CC02-2CD3	200 В до 480 В	25,0 А
Типоразмер D	7,5 кВт			
	11 кВт	6SE6400-3CC03-5CD3	200 В до 480 В	31,3 А
	15 кВт			
<b>1-фазные преобразователи переменного тока 230 В</b>				
Типоразмер А	0,12 кВт	6SE6400-3CC00-4AB3	200 В до 240 В	3,4 А
	0,25 кВт			
	0,37 кВт	6SE6400-3CC01-0AB3	200 В до 240 В	8,1 А
	0,55 кВт			
	0,75 кВт			
Типоразмер В	1,1 кВт	6SE6400-3CC02-6BB3	200 В до 240 В	22,8 А
	1,5 кВт			
Типоразмер С	2,2 кВт			
	3 кВт	6SE6400-3CC03-5CB3	200 В до 240 В	29,5 А

## Монтаж

### Подключение сетевого дросселя к преобразователю

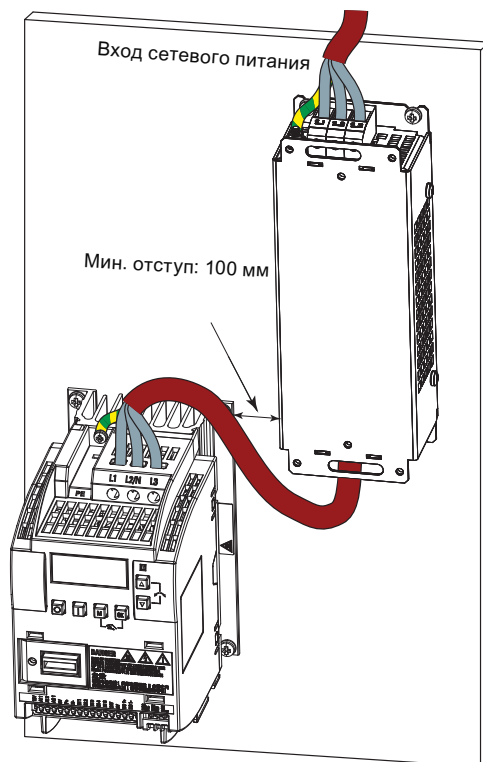

Монтажные размеры

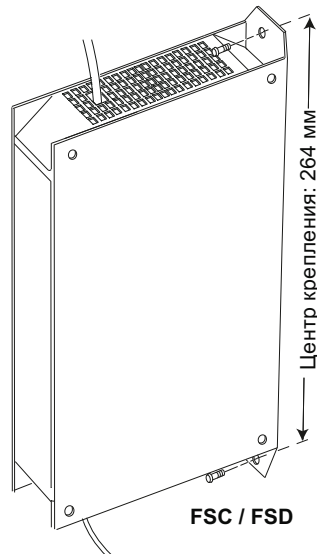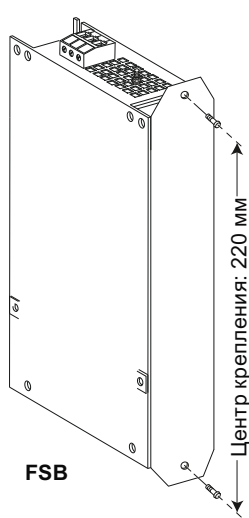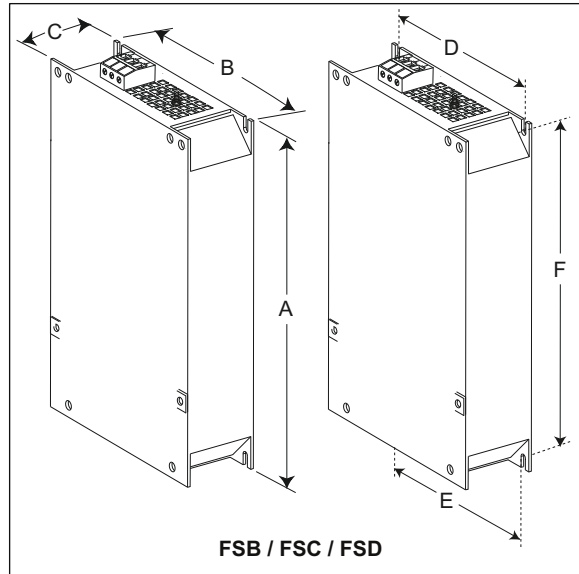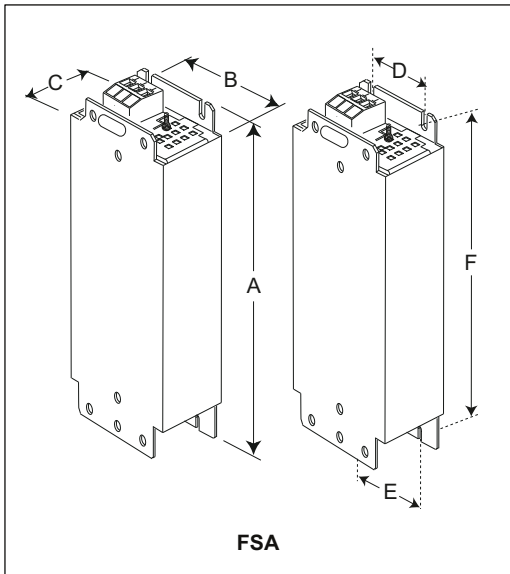


Заказной номер 6SE6400-	Размеры (мм)						Вес (кг)	Крепежный винт		Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	
	A	B	C	D	E	F		Размер	Момент затяжки (Нм)	Мин.	Макс.
<b>3-фазные преобразователи переменного тока 400 В</b>											
3CC00-2AD3	200	75.5	50	56	56	187	0.6	M4 (2)	1.1	1.0	2.5
3CC00-4AD3	200	75.5	50	56	56	187	0.8	M4 (2)			
3CC00-6AD3	200	75.5	50	56	56	187	0.6	M4 (2)			
3CC01-0BD3	213 (233*)	150	50	138	120	200	1.2	M4 (4)	1.5	1.5	6.0
3CC01-4BD3	213 (233*)	150	50	138	120	200	1.3	M4 (4)			
3CC02-2CD3	245 (280*)	185	50 (50/80*)	174	156	230	2.3	M5 (4)	2.25	2.5	10
3CC03-5CD3	245 (280*)	185	50 (50/80*)	174	156	230	2.3	M5 (4)			
<b>1-фазные преобразователи переменного тока 230 В</b>											
3CC00-4AB3	200	75.5	50	56	56	187	0.5	M4 (2)	1.1	1.0	2.5
3CC01-0AB3	200	75.5	50	56	56	187	0.5	M4 (2)			
3CC02-6BB3	213 (233*)	150	50	138	120	200	1.2	M4 (4)	1.5	1.5	6.0
3CC03-5CB3	245 (280*)	185	50 (50/80*)	174	156	230	1.0	M5 (4)	2.25	2.5	10

\* Высота с боковым монтажным кронштейном

См. также

Описание клемм (Страница 31)

### В.1.7 Выходной дроссель

 **ВНИМАНИЕ**

**Ограничение частоты импульсов**

Выходные дроссели работают только при частоте коммутации в 4 кГц. Перед использованием выходных дросселей изменить параметры P1800 и P0290 следующим образом: P1800 = 4 и P0290 = 0 или 1.

#### Функции

Выходные дроссели уменьшают нагрузку по напряжению на обмотках двигателя. Одновременно уменьшаются емкостные зарядные/разрядные токи, вызывающие дополнительную нагрузку на выход преобразователя при использовании длинных кабелей двигателя.

Для подключения выходных дросселей использовать экранированный кабель (макс. длина: 100 м).


#### Заказные данные

Типоразмер	Мощность преобразователя	Выходной дроссель		
		Заказной номер	Напряжение	Ток
<b>3-фазные преобразователи переменного тока 400 В</b>				
Типоразмер А	0,37 кВт	6SE6400-3TC00-4AD2	380 В до 480 В	4,0 А
	0,55 кВт			
	0,75 кВт			
	1,1 кВт			
	1,5 кВт			
Типоразмер В	2,2 кВт	6SE6400-3TC01-0BD3	200 В до 480 В	10,4 А
	3 кВт			
	4 кВт			
Типоразмер С	5,5 кВт	6SE6400-3TC03-2CD3	200 В до 480 В	26,0 А
Типоразмер D	7,5 кВт			
	11 кВт			
	15 кВт			
<b>1-фазные преобразователи переменного тока 230 В</b>				
Типоразмер А	0,12 кВт	6SE6400-3TC00-4AD3	200 В до 240 В	4,0 А
	0,25 кВт			
	0,37 кВт			
	0,55 кВт			

Типоразмер	Мощность преобразователя	Выходной дроссель		
		Заказной номер	Напряжение	Ток
	0,75 кВт			
Типоразмер В	1,1 кВт	6SE6400-3TC01-0BD3	200 В до 480 В	10,4 А
	1,5 кВт			
Типоразмер С	2,2 кВт	6SE6400-3TC03-2CD3	200 В до 480 В	26,0 А
	3 кВт			



## Монтаж

### Подключение выходного дросселя к преобразователю

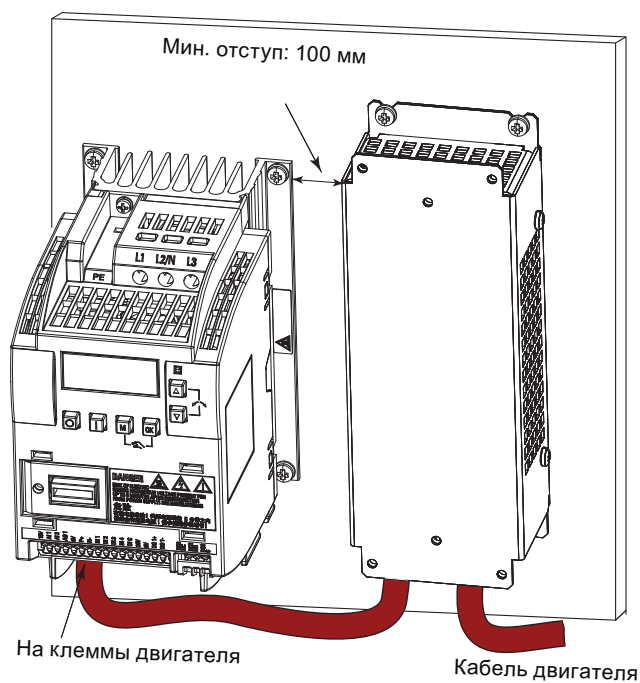

### Монтажные размеры


В.1 Опции

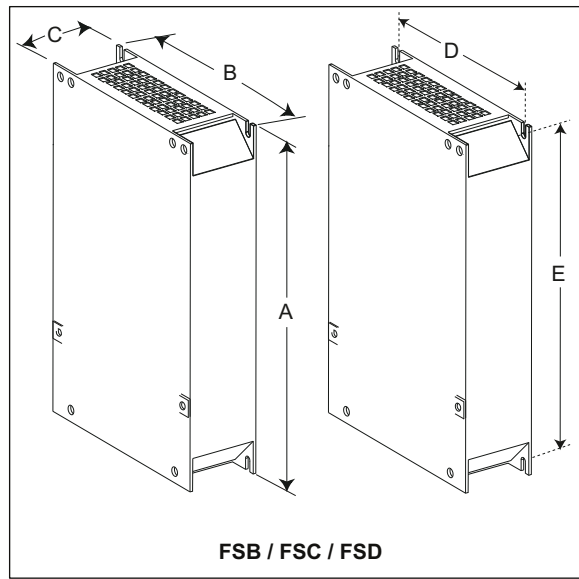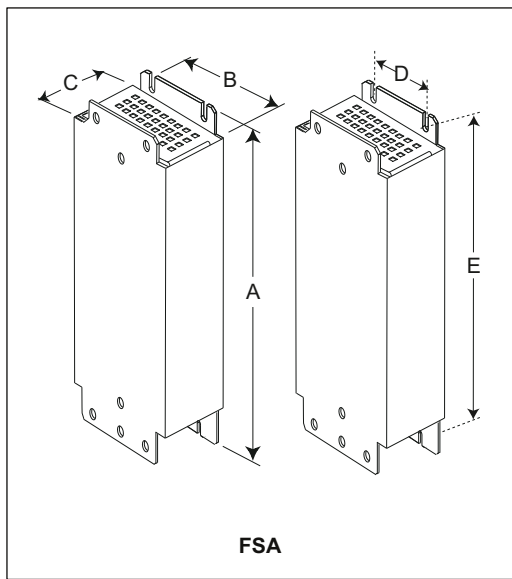

Заказной номер 6SE6400-	Размеры (мм)					Вес (кг)	Крепежный винт		Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	
	A	B	C	D	E		Размер	Момент затяжки (Нм)	Мин.	Макс.
<b>3-фазные преобразователи переменного тока 400 В</b>										
3TC00-4AD2	200	75.5	110	56	187	1.9	M4 (4)	1.1	1.0	2.5
3TC01-0BD3	213	150	80	120	200	4.1	M4 (4)	1.5	1.5	6.0
3TC03-2CD3	245	185	80	156	232	6.6	M4 (4)	2.25	2.5	10
<b>1-фазные преобразователи переменного тока 230 В</b>										
3TC00-4AD3	200	75.5	50	56	187	1.3	M4 (4)	1.1	1.0	2.5
3TC01-0BD3	213	150	80	120	200	4.1	M4 (4)	1.5	1.5	6.0
3TC03-2CD3	245	185	80	156	232	6.6	M4 (4)	2.25	2.5	10



## В.1.8 Внешний ЭМС-фильтр

 <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>
<b>Опасность повреждения устройства и поражения электрическим током</b>
Некоторые из ЭМС-фильтров в таблице ниже оснащены обжимными соединителями для подключения к клеммам РЕ и питания преобразователя.
Использование таких обжимных соединителей может вызвать повреждения на установке и даже поражение электрическим током.
По соображениям безопасности заменить обжимные соединители на сертифицированные по UL вильчатые наконечники или кольцевые кабельные наконечники для подключения РЕ-клемм и на сертифицированные по UL вильчатые наконечники или многожильные кабели для подключения к клеммам питания.

**Примечание**

ЭМС-фильтр с заказным № 6SE6400-2FL02-6BB0 в таблице ниже имеет два источника постоянного тока (DC+, DC-), которые не должны использоваться и подключаться. Обрезать и изолировать кабели этих клемм (к примеру, с помощью термоусадочного рукава).

**Функции**

Для выполнения требований EN 61800-3, категории С2 для излучаемых и кондуктивных помех, использовать показанные ниже внешние ЭМС-фильтры для преобразователей SINAMICS V20 (версии 400 В с фильтрами и без, а также версии 230 В без фильтров). В этом случае можно использовать только экранированный отходящий фидер, и макс. длина кабеля составляет 25 м для версий 400 В или 5 м для версий 230 В.

**Заказные данные**

Типоразмер	Мощность преобразователя	ЭМС-фильтр		
		Заказной номер	Напряжение	Ток
<b>3-фазные преобразователи переменного тока 400 В</b>				
Типоразмер А	0,37 кВт	6SL3203-0BE17-7BA0	380 В до 480 В	11,4 А
	0,55 кВт			
	0,75 кВт			
	1,1 кВт			
	1,5 кВт			
	2,2 кВт			
Типоразмер В	3 кВт	6SL3203-0BE21-8BA0	380 В до 480 В	23,5 А
	4 кВт			
Типоразмер С	5,5 кВт	6SL3203-0BE23-8BA0	380 В до 480 В	49,4 А
Типоразмер D	7,5 кВт			


В.1 Опции

Типоразмер	Мощность преобразователя	ЭМС-фильтр		
		Заказной номер	Напряжение	Ток
	11 кВт			
	15 кВт			
<b>1-фазные преобразователи переменного тока 230 В</b>				
Типоразмер А	0,12 кВт	6SE6400-2FL01-0AB0	200 В до 240 В	10 А
	0,25 кВт			
	0,37 кВт			
	0,55 кВт			
	0,75 кВт			
Типоразмер В	1,1 кВт	6SE6400-2FL02-6BB0	200 В до 240 В	26 А
	1,5 кВт			
Типоразмер С	2,2 кВт			
	3 кВт			


Монтаж

Инструкции по монтажу внешних ЭМС-фильтров согласно требованиям ЭМС можно найти в разделе "Установка согласно требованиям ЭМС (Страница 36)".

Подключение ЭМС-фильтра к преобразователю

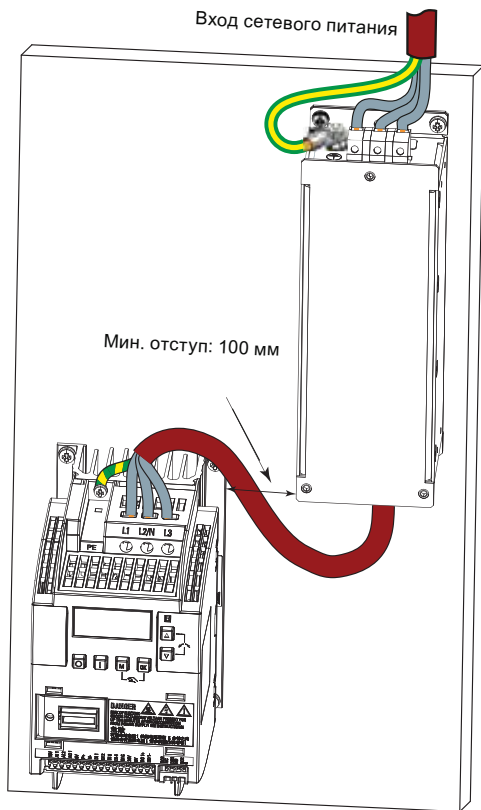

Монтажные размеры

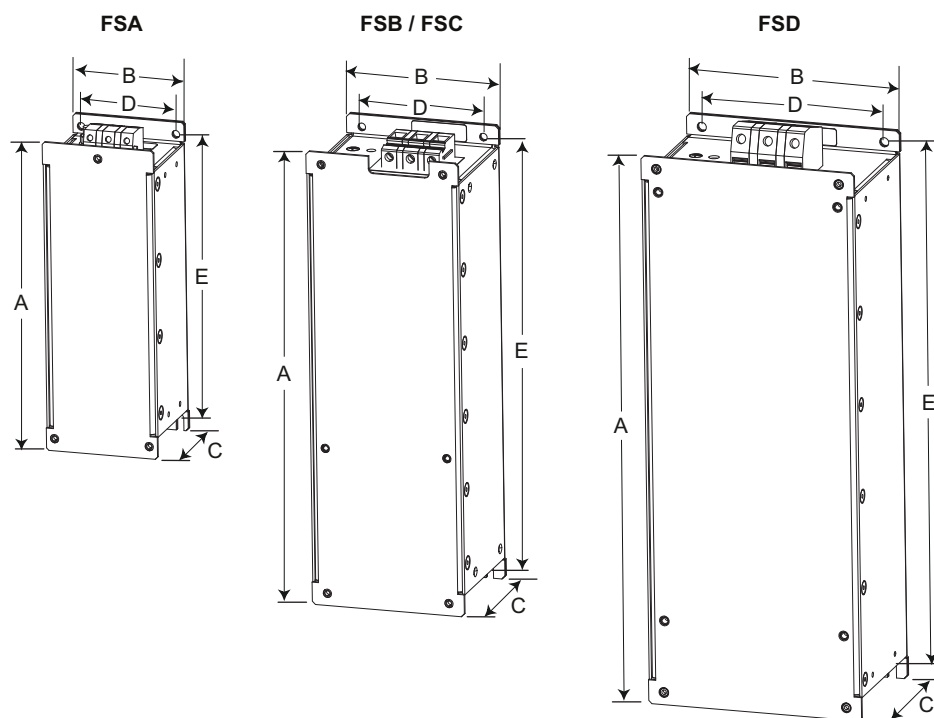



Заказной номер	Размеры (мм)					Вес (кг)	Крепежный винт		Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )	
	A	B	C	D	E		Размер	Момент затяжки (Нм)	Мин.	Макс.
<b>3-фазные преобразователи переменного тока 400 В</b>										
6SL3203-0BE17-7BA0	202	73	65	36.5	186	1.75	M4 (4)	0,6 до 0,8	1.0	2.5
6SL3203-0BE21-8BA0	297	100	85	80	281	4.0	M4 (4)	1,5 до 1,8	1.5	6.0
6SL3203-0BE23-8BA0	359	140	95	120	343	7.3	M4 (4)	2,0 до 2,3	6.0	16
<b>1-фазные преобразователи переменного тока 230 В</b>										
6SE6400-2FL01-0AB0	200	73	43.5	56	187	0.5	M5 (4)	1.1	1.0	2.5
6SE6400-2FL02-6BB0	213	149	50.5	120	200	1.0	M5 (4)	1.5	1.5	6.0
6SE6400-2FS03-5CB0	245	185	55	156	232	1.5	M5 (4)	2.25	2.5	10



### В.1.9 Комплекты для подключения экрана

#### Функции

Комплект для подключения экрана предлагается как опция для любого типоразмера. С его помощью можно просто и эффективно подключить экран, необходимый для монтажа преобразователя согласно требованиям ЭМС (см. раздел "Установка согласно требованиям ЭМС (Страница 36)").

#### Компоненты


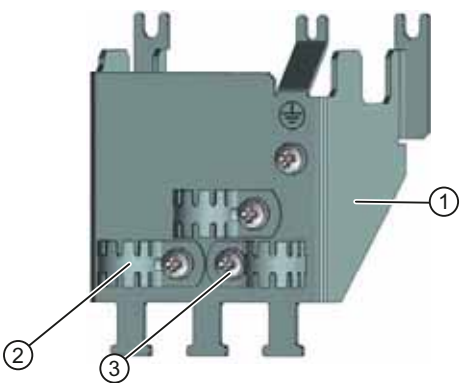
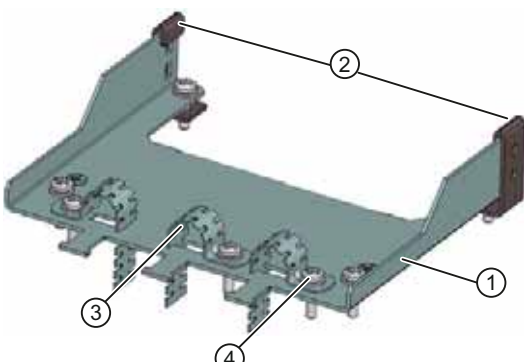
Модель преобразователя	Комплект для подключения экрана	
	Представление	Компоненты
Типоразмер А	Заказной номер: 6SL3266-1AA00-0VA0 	① Экранирующая пластина ② 3 × зажим экрана кабеля ③ 4 × М4-винты (момент затяжки: 1,8 Нм ± 10 %)
Типоразмер В	Заказной номер: 6SL3266-1AB00-0VA0 	① Экранирующая пластина ② 2 × хомуты <sup>1)</sup> ③ 3 × зажим экрана кабеля ④ 7 × М4-винты (момент затяжки: 1,8 Нм ± 10 %)

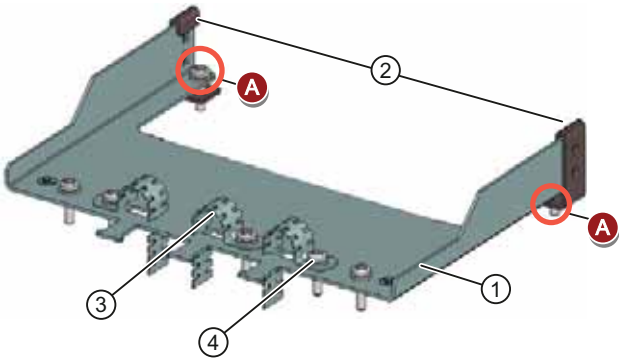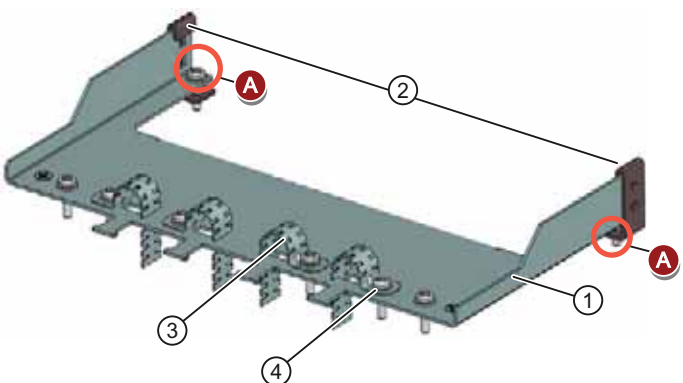Модель преобразователя	Комплект для подключения экрана	
	Представление	Компоненты
Типоразмер C	Заказной номер: 6SL3266-1AC00-0VA0 	① Экранирующая пластина ② 2 × хомуты <sup>1)</sup> ③ 3 × зажим экрана кабеля ④ 7 × M4-винты (момент затяжки: 1,8 Нм ± 10 %) <sup>2)</sup>
Типоразмер D	Заказной номер: 6SL3266-1AD00-0VA0 	① Экранирующая пластина ② 2 × хомуты <sup>1)</sup> ③ 4 × зажим экрана кабеля ④ 8 × M4-винты (момент затяжки: 1,8 Нм ± 10 %) <sup>2)</sup>



1) Хомуты необходимы только тогда, когда экранирующая пластина должна быть подключена к смонтированному в электрошкаф преобразователю.

2) В случае использования "сквозной техники" оба M5-винта и гайки (момент затяжки: 2,5 Нм ± 10 %) используются вместо двух M4-винтов ("A" на рисунке) для крепления экранирующей пластины на преобразователе.

Габаритные размеры (мм)

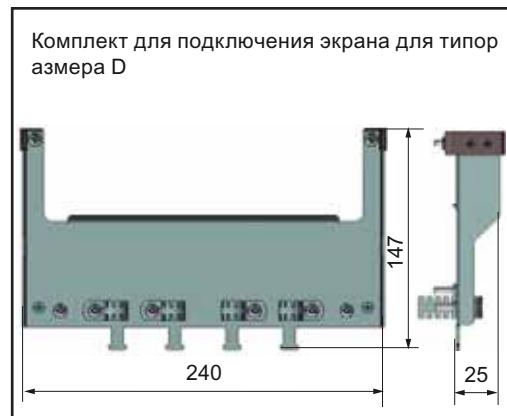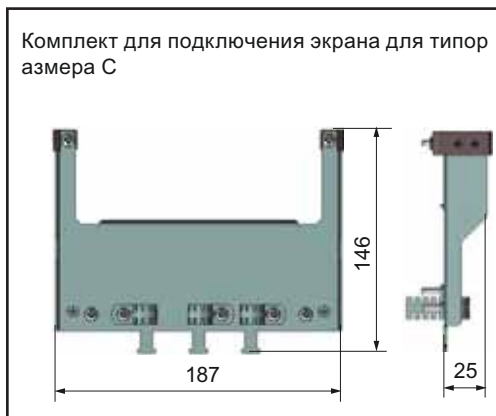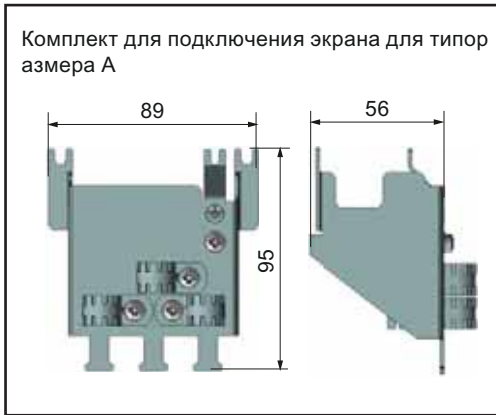


## Крепление комплекта для подключения экрана на преобразователе

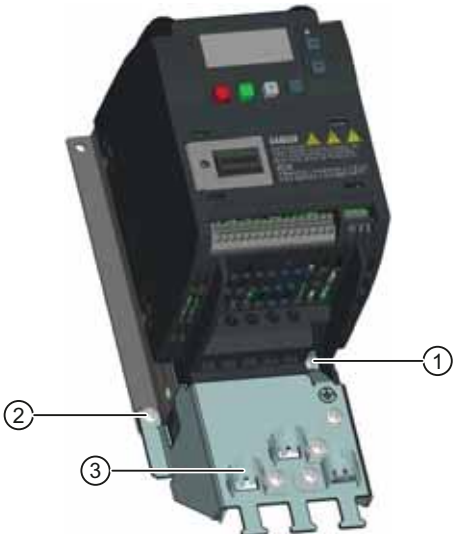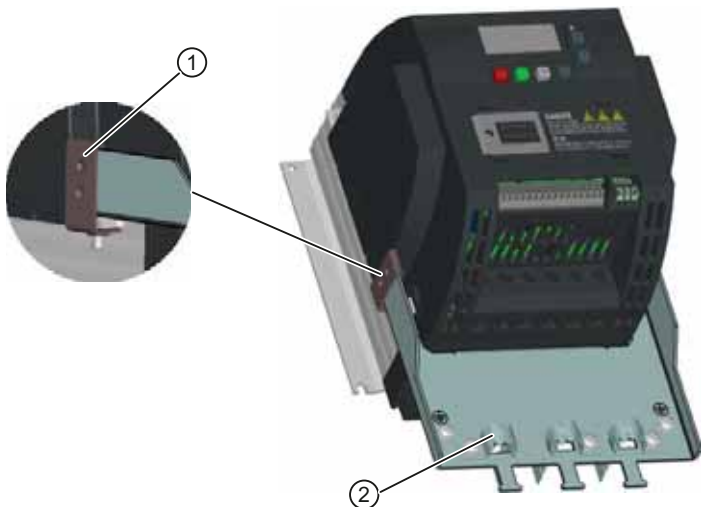Если преобразователь устанавливается в электрошкаф:	
<p>Крепление к типоразмеру А</p> 	<p>① Открутить РЕ-винт и вставить экранирующую пластину снизу вверх. После затянуть винт с моментом затяжки 1,8 Нм (допуск: <math>\pm 10\%</math>). <math>\pm 10\%</math>).</p> <p>② Зажать радиатор между экранирующей пластиной и электрошкафом и затянуть винты и гайки с моментом затяжки 1,8 Нм (допуск: <math>\pm 10\%</math>). <math>\pm 10\%</math>).</p> <p>③ Согнуть зажим экрана кабеля при монтаже преобразователя согласно диаметру кабеля.</p>
<p>Крепление к типоразмеру В/С/Д</p> 	<p>① Зажать радиатор между скобой и экранирующей пластиной и затянуть винт с моментом затяжки 1,8 Нм (допуск: <math>\pm 10\%</math>).</p> <p>② Согнуть зажим экрана кабеля при монтаже преобразователя согласно диаметру кабеля.</p>

**Если для преобразователя используется сквозной монтаж:**

Крепление к типоразмеру В/С/Д

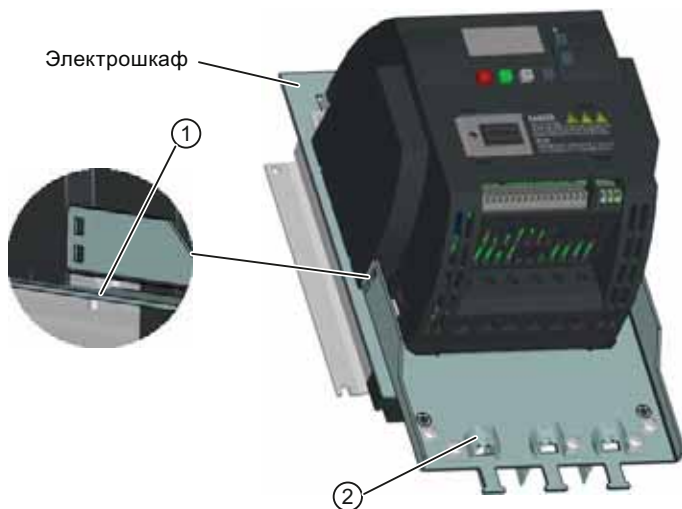

Учитывать, что скобы в этом случае не нужны.

- ① Зажать радиатор между экранирующей пластиной и электрощкафом и использовать две подходящие гайки вместо скоб, чтобы закрепить винты (винты М4 для типоразмера В и винты М5 для типоразмера С или D) с задней стороны электрощкафа. Момент затяжки винтов: М4 = 1,8 Нм ± 10 %; М5 = 2,5 Нм ± 10 %
- ② Согнуть зажим экрана кабеля при монтаже преобразователя согласно диаметру кабеля.

### В.1.10 Карта памяти

#### Функции

Можно использовать карту памяти в загрузчике параметров или интерфейсном модуле ВОР для выгрузки/загрузки блоков параметров из или в преобразователь. Подробную информацию по использованию карты памяти можно найти в Приложении в "Загрузчик параметров (Страница 327)" и "Внешняя ВОР и интерфейсный модуль ВОР (Страница 331)".

#### Заказной номер

Рекомендуются карты MMC/SD со следующими заказными номерами.

- Карта MMC: 6SL3254-0AM00-0AA0
- Карта SD: 6ES7954-8LB01-0AA0

### В.1.11 Документация пользователя

#### Руководство по эксплуатации (китайская версия)

Заказной номер: 6SL3298-0AV02-0FP0



## **В.2 Запасные части - Сменные вентиляторы**

### **Заказные номера**

Сменный вентилятор для типоразмера А: 6SL3200-0UF01-0AA0

Сменный вентилятор для типоразмера В: 6SL3200-0UF02-0AA0


Сменный вентилятор для типоразмера С: 6SL3200-0UF03-0AA0

Сменный вентилятор для типоразмера D: 6SL3200-0UF04-0AA0


### **Замена вентиляторов**

Для демонтажа вентилятора из преобразователя действовать следующим образом. Для монтажа вентилятора повторить в.у. шаги в обратной последовательности. При монтаже преобразователя убедиться, что символ стрелки ("А" на рисунке) указывает на преобразователь, а не на корпус вентилятора. Позиции выхода кабеля вентилятора ("В"), а также направления и позиции монтажа штекера кабеля ("С") достаточно для подключения кабеля вентилятора на преобразователе.

#### **Замена вентилятора для типоразмера А**

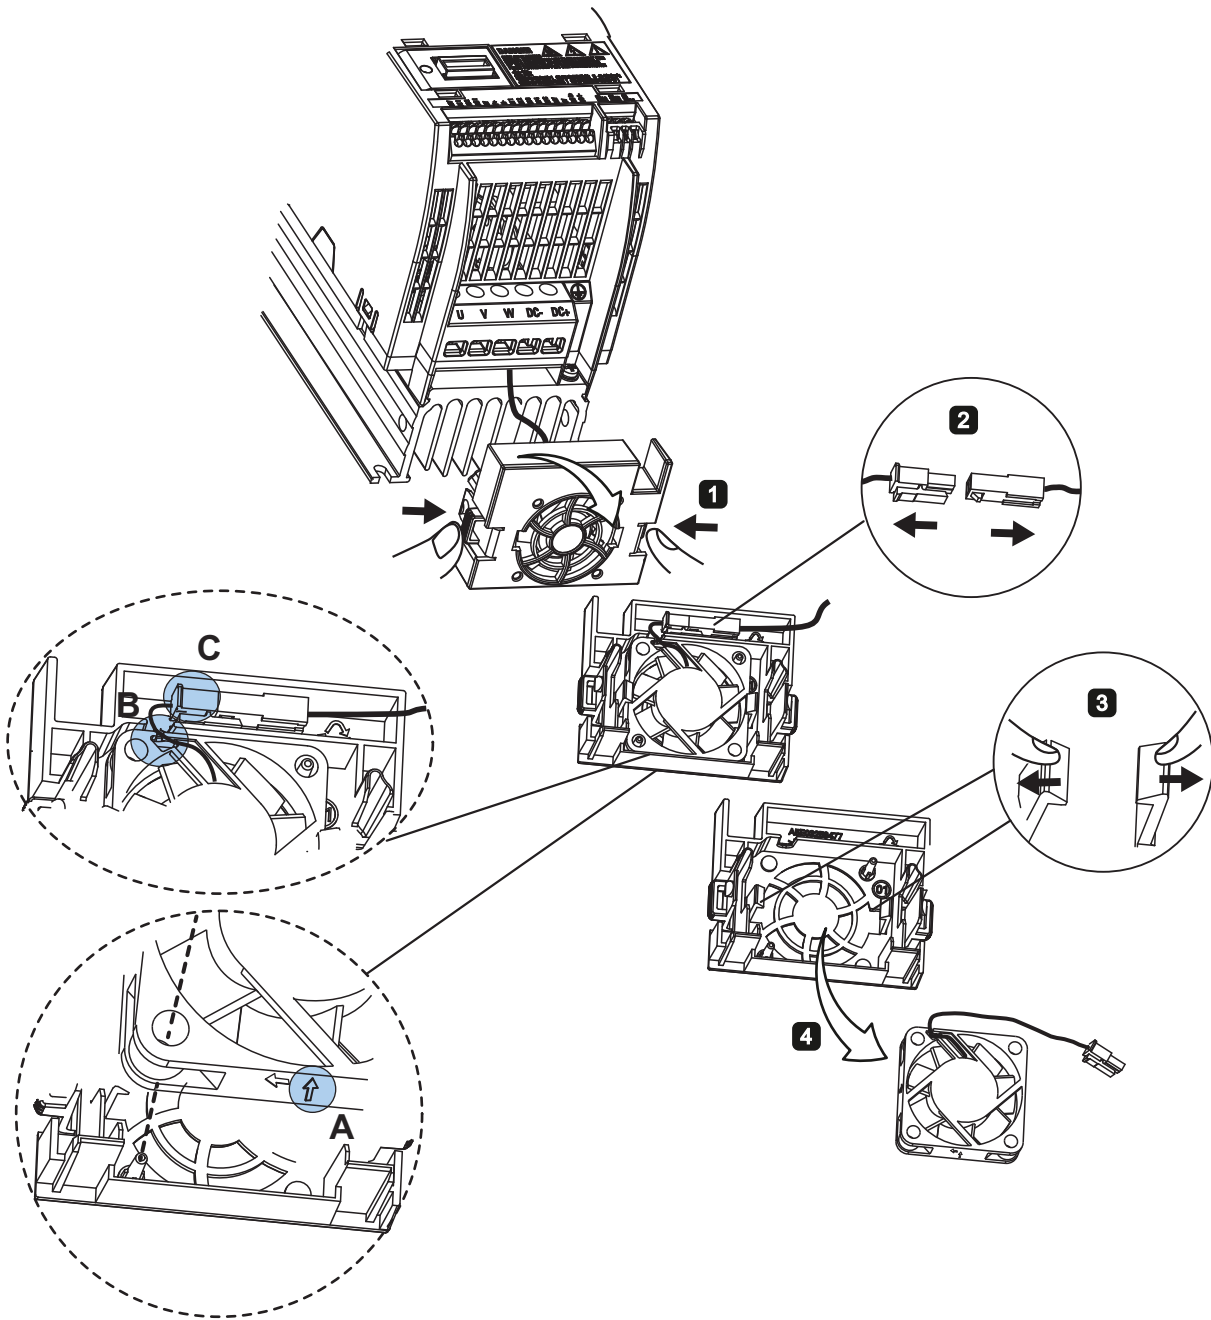

Замена вентилятора/вентиляторов для типоразмера В, С или D

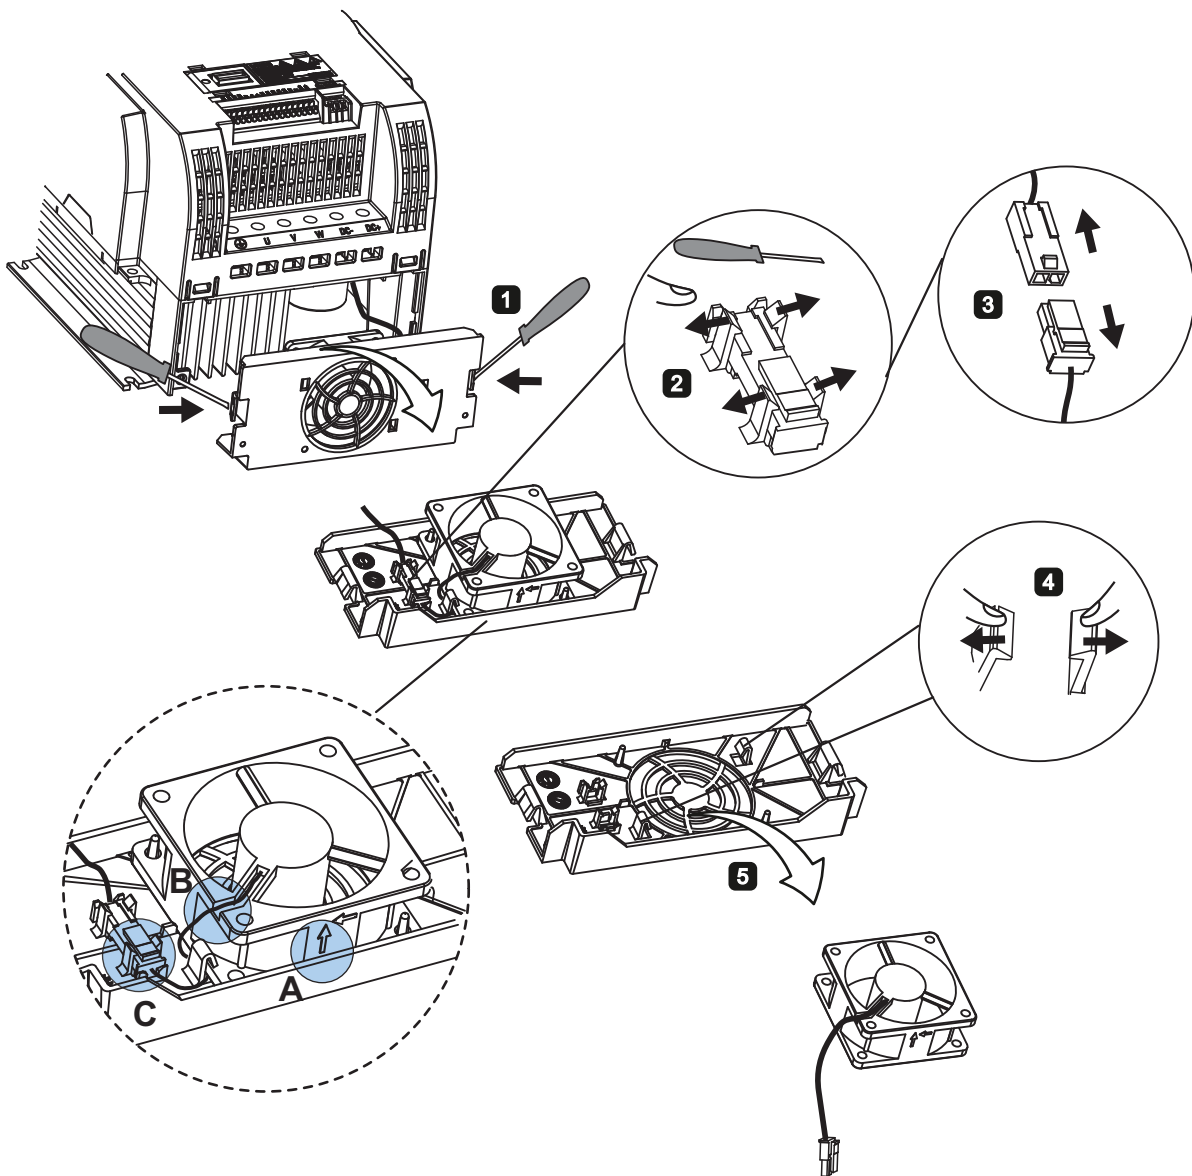



# Индекс

## В

### В1

- P0731[0...2], 188
- P0732[0...2], 188
- P0806, 195
- P0810, 195
- P0811, 195
- P0820, 196
- P0821, 196
- P0840[0...2], 196
- P0842[0...2], 196
- P0844[0...2], 196
- P0845[0...2], 196
- P0848[0...2], 197
- P0849[0...2], 197
- P0852[0...2], 197
- P0881[0...2], 197
- P0882[0...2], 197
- P0883[0...2], 197
- P1020[0...2], 205
- P1021[0...2], 205
- P1022[0...2], 206
- P1023[0...2], 206
- P1035[0...2], 206
- P1036[0...2], 207
- P1041[0...2], 207
- P1043[0...2], 208
- P1055[0...2], 209
- P1056[0...2], 209
- P1074[0...2], 210
- P1110[0...2], 213
- P1113[0...2], 213
- P1124[0...2], 214
- P1140[0...2], 215
- P1141[0...2], 215
- P1142[0...2], 215
- P1175[0...2], 216
- P1218[0...2], 220
- P1230[0...2], 220
- P2103[0...2], 248
- P2104[0...2], 248
- P2106[0...2], 248
- P2200[0...2], 256
- P2220[0...2], 259
- P2221[0...2], 259
- P2222[0...2], 259
- P2223[0...2], 259
- P2235[0...2], 260
- P2236[0...2], 260
- P2241[0...2], 261
- P2243[0...2], 261
- P2810[0...1], 276
- P2812[0...1], 276
- P2814[0...1], 277
- P2816[0...1], 277
- P2818[0...1], 277
- P2820[0...1], 277
- P2822[0...1], 278
- P2824[0...1], 278
- P2826[0...1], 278
- P2828, 278
- P2830, 279
- P2832, 279
- P2834[0...3], 279
- P2837[0...3], 280
- P2840[0...1], 280
- P2843[0...1], 281
- P2846[0...1], 281
- P2849, 281
- P2854, 283
- P2859, 284
- P2864, 284
- P2940, 287
- P3351[0...2], 291
- P3852[0...2], 294

### В0

- r0807,0, 195
- r1025,0, 206
- r2036.0...15, 247
- r2037.0...15, 247
- r2225.0, 259
- r2811.0, 276
- r2813.0, 276
- r2815.0, 277
- r2817.0, 277
- r2819.0, 277
- r2821.0, 277
- r2823.0, 278
- r2825.0, 278
- r2827,0, 278
- r2829,0, 279
- r2831,0, 279
- r2833,0, 279

r2835,0, 280  
 r2836,0, 280  
 r2838,0, 280  
 r2839,0, 280  
 r2841,0, 280  
 r2842,0, 281  
 r2844,0, 281  
 r2845,0, 281  
 r2847,0, 281  
 r2848,0, 281  
 r2852,0, 283  
 r2853,0, 283  
 r2857,0, 283  
 r2858,0, 283  
 r2862,0, 284  
 r2863,0, 284  
 r2867,0, 284  
 r2868,0, 284  
 r2886,0, 287  
 r2888,0, 287

C

CDS

P0700[0...2], 182  
 P0701[0...2], 182  
 P0702[0...2], 183  
 P0703[0...2], 183  
 P0704[0...2], 183  
 P0712 [0...2], 183  
 P0713[0...2], 183  
 P0719[0...2], 184  
 P0727[0...2], 185  
 P0731[0...2], 188  
 P0732[0...2], 188  
 P0840[0...2], 196  
 P0842[0...2], 196  
 P0844[0...2], 196  
 P0845[0...2], 196  
 P0848[0...2], 197  
 P0849[0...2], 197  
 P0852[0...2], 197  
 P0881[0...2], 197  
 P0882[0...2], 197  
 P0883[0...2], 197  
 P0886[0...2], 198  
 P1000[0...2], 202  
 P1020[0...2], 205  
 P1021[0...2], 205  
 P1022[0...2], 206  
 P1023[0...2], 206  
 P1035[0...2], 206

P1036[0...2], 207  
 P1041[0...2], 207  
 P1042[0...2], 208  
 P1043[0...2], 208  
 P1044[0...2], 208  
 P1055[0...2], 209  
 P1056[0...2], 209  
 P1070[0...2], 210  
 P1071[0...2], 210  
 P1074[0...2], 210  
 P1075[0...2], 210  
 P1076[0...2], 210  
 P1110[0...2], 213  
 P1113[0...2], 213  
 P1124[0...2], 214  
 P1140[0...2], 215  
 P1141[0...2], 215  
 P1142[0...2], 215  
 P1175[0...2], 216  
 P1218[0...2], 220  
 P1230[0...2], 220  
 P1330[0...2], 230  
 P2103[0...2], 248  
 P2104[0...2], 248  
 P2106[0...2], 248  
 P2200[0...2], 256  
 P2220[0...2], 259  
 P2221[0...2], 259  
 P2222[0...2], 259  
 P2223[0...2], 259  
 P2235[0...2], 260  
 P2236[0...2], 260  
 P2241[0...2], 261  
 P2242[0...2], 261  
 P2243[0...2], 261  
 P2244[0...2], 261  
 P2253[0...2], 262  
 P2254[0...2], 262  
 P2264[0...2], 263  
 P2803[0...2], 276  
 P3351[0...2], 291  
 P3852[0...2], 294

CI

P0095[0...9], 163  
 P0771[0], 192  
 P1042[0...2], 208  
 P1044[0...2], 208  
 P1070[0...2], 210  
 P1071[0...2], 210  
 P1075[0...2], 210  
 P1076[0...2], 210  
 P1330[0...2], 230

- P2019[0...7], 245  
 P2151[0...2], 250  
 P2242[0...2], 261  
 P2244[0...2], 261  
 P2253[0...2], 262  
 P2254[0...2], 262  
 P2264[0...2], 263  
 P2869[0...1], 285  
 P2871[0...1], 285  
 P2873[0...1], 285  
 P2875[0...1], 285  
 P2877[0...1], 286  
 P2879[0...1], 286  
 P2881[0...1], 286  
 P2883[0...1], 286  
 P2885[0...1], 287  
 P2887[0...1], 287
- CO
- P2889, 287  
 P2890, 287  
 r0020, 154  
 r0021, 154  
 r0024, 155  
 r0025, 155  
 r0026[0], 155  
 r0027, 155  
 r0028, 155  
 r0031, 156  
 r0032, 156  
 r0035[0...2], 156  
 r0036, 156  
 r0037[0...1], 156  
 r0038, 157  
 r0039, 157  
 r0051[0...1], 158  
 r0066, 161  
 r0067, 161  
 r0068, 161  
 r0069[0...5], 161  
 r0070, 162  
 r0071, 162  
 r0072, 162  
 r0074, 162  
 r0078, 162  
 r0080, 162  
 r0084, 163  
 r0085, 163  
 r0086, 163  
 r0087, 163  
 r0395, 177  
 r0512, 179  
 r0623[0...2], 180
- r0630[0...2], 181  
 r0631[0...2], 181  
 r0632[0...2], 181  
 r0633[0...2], 181  
 r0755[0...1], 189  
 r0947[0...63], 198  
 r0949[0...63], 199  
 r1024, 206  
 r1045, 208  
 r1050, 208  
 r1078, 210  
 r1079, 210  
 r1114, 213  
 r1119, 213  
 r1170, 216  
 r1242, 224  
 r1246[0...2], 224  
 r1315, 229  
 r1337, 231  
 r1343, 233  
 r1344, 233  
 r1801[0...1], 235  
 r2018[0...7], 244  
 r2110[0...3], 249  
 r2224, 259  
 r2245, 261  
 r2250, 262  
 r2260, 263  
 r2262, 263  
 r2266, 263  
 r2272, 265  
 r2273, 265  
 r2294, 266  
 r2870, 285  
 r2872, 285  
 r2874, 285  
 r2876, 286  
 r2878, 286  
 r2880, 286  
 r2882, 286  
 r2884, 287  
 r2955, 288
- CO/BO
- r0019.0...14, 154  
 r0050, 157  
 r0052.0...15, 158  
 r0053.0...15, 158  
 r0054.0...15, 159  
 r0055.0...15, 160  
 r0056.0...15, 160  
 r0722.0...12, 185  
 r0747.0...1, 188

r0751.0...9, 188  
 r0785.0, 194  
 r0885.0...4, 197  
 r1199.7...12, 217  
 r2067.0...12, 247  
 r2197.0...12, 255  
 r2198.0...12, 255  
 r2379.0...2, 273  
 r3113.0...15, 288

**D**

**DDS**

P0291[0...2], 167  
 P0304[0...2], 168  
 P0305[0...2], 169  
 P0307[0...2], 170  
 P0308[0...2], 170  
 P0309[0...2], 170  
 P0310[0...2], 170  
 P0311[0...2], 171  
 P0314[0...2], 171  
 P0320[0...2], 171  
 P0335[0...2], 172  
 P0340[0...2], 172  
 P0341[0...2], 174  
 P0342[0...2], 174  
 P0344[0...2], 174  
 P0346[0...2], 175  
 P0347[0...2], 175  
 P0350[0...2], 175  
 P0352[0...2], 175  
 P0354[0...2], 176  
 P0356[0...2], 176  
 P0358[0...2], 176  
 P0360[0...2], 176  
 P0604[0...2], 179  
 P0610[0...2], 179  
 P0622[0...2], 180  
 P0625[0...2], 181  
 P0626[0...2], 181  
 P0627[0...2], 181  
 P0628[0...2], 181  
 P0640[0...2], 181  
 P1001[0...2], 203  
 P1002[0...2], 204  
 P1003[0...2], 204  
 P1004[0...2], 204  
 P1005[0...2], 204  
 P1006[0...2], 204  
 P1007[0...2], 204  
 P1008[0...2], 204

P1009[0...2], 205  
 P1010[0...2], 205  
 P1011[0...2], 205  
 P1012[0...2], 205  
 P1013[0...2], 205  
 P1014[0...2], 205  
 P1015[0...2], 205  
 P1016[0...2], 205  
 P1031[0...2], 206  
 P1040[0...2], 207  
 P1047[0...2], 208  
 P1048[0...2], 208  
 P1058[0...2], 209  
 P1060[0...2], 209  
 P1061[0...2], 209  
 P1080[0...2], 210  
 P1082[0...2], 211  
 P1091[0...2], 212  
 P1092[0...2], 212  
 P1093[0...2], 212  
 P1094[0...2], 212  
 P1101[0...2], 212  
 P1120[0...2], 213  
 P1121[0...2], 214  
 P1130[0...2], 214  
 P1131[0...2], 214  
 P1132[0...2], 215  
 P1133[0...2], 215  
 P1134[0...2], 215  
 P1135[0...2], 215  
 P1202[0...2], 217  
 P1227[0...2], 220  
 P1232[0...2], 221  
 P1233[0...2], 221  
 P1234[0...2], 221  
 P1236[0...2], 222  
 P1240[0...2], 223  
 P1243[0...2], 224  
 P1245[0...2], 224  
 P1247[0...2], 225  
 P1250[0...2], 225  
 P1251[0...2], 225  
 P1252[0...2], 225  
 P1253[0...2], 225  
 P1256[0...2], 226  
 P1257[0...2], 226  
 P1300[0...2], 226  
 P1310[0...2], 227  
 P1311[0...2], 228  
 P1312[0...2], 228  
 P1316[0...2], 229  
 P1320[0...2], 229



P1321[0...2], 230	P2190[0...2], 255
P1322[0...2], 230	P2192[0...2], 255
P1323[0...2], 230	P2201[0...2], 256
P1324[0...2], 230	P2202[0...2], 257
P1325[0...2], 230	P2203[0...2], 257
P1333[0...2], 230	P2204[0...2], 257
P1334[0...2], 230	P2205[0...2], 257
P1335[0...2], 231	P2206[0...2], 257
P1336[0...2], 231	P2207[0...2], 257
P1338[0...2], 232	P2208[0...2], 258
P1340[0...2], 232	P2209[0...2], 258
P1341[0...2], 232	P2210[0...2], 258
P1345[0...2], 233	P2211[0...2], 258
P1346[0...2], 233	P2212[0...2], 258
P1350[0...2], 234	P2213[0...2], 258
P1780[0...2], 234	P2214[0...2], 258
P1800[0...2], 234	P2215[0...2], 258
P1803[0...2], 235	P2216[0...2], 259
P1820[0...2], 235, 236	P2231[0...2], 259
P1909[0...2], 237	P2240[0...2], 260
P2000[0...2], 238	P2247[0...2], 261
P2001[0...2], 239	P2248[0...2], 261
P2002[0...2], 239	P2360[0...2], 267
P2003[0...2], 240	P2361[0...2], 268
P2004[0...2], 240	P2362[0...2], 268
P2150[0...2], 250	P2365[0...2], 268
P2151[0...2], 250	P2366[0...2], 269
P2155[0...2], 250	P2367[0...2], 269
P2156[0...2], 251	P2370[0...2], 269
P2157[0...2], 251	P2371[0...2], 269
P2158[0...2], 251	P2372[0...2], 271
P2159[0...2], 251	P2373[0...2], 271
P2160[0...2], 251	P2374[0...2], 271
P2162[0...2], 251	P2375[0...2], 271
P2164[0...2], 251	P2376[0...2], 271
P2166[0...2], 251	P2377[0...2], 272
P2167[0...2], 252	P2378[0...2], 272
P2168[0...2], 252	P3853[0...2], 294
P2170[0...2], 252	P3854[0...2], 294
P2171[0...2], 252	r0035[0...2], 156
P2172[0...2], 252	r0313[0...2], 171
P2173[0...2], 252	r0330[0...2], 171
P2177[0...2], 252	r0331[0...2], 172
P2181[0...2], 253	r0332[0...2], 172
P2182[0...2], 253	r0333[0...2], 172
P2183[0...2], 254	r0345[0...2], 174
P2184[0...2], 254	r0370[0...2], 176
P2185[0...2], 254	r0372[0...2], 176
P2186[0...2], 254	r0373[0...2], 176
P2187[0...2], 254	r0374[0...2], 177
P2188[0...2], 254	r0376[0...2], 177
P2189[0...2], 255	r0377[0...2], 177

r0382[0...2], 177  
r0384[0...2], 177  
r0386[0...2], 177  
r0623[0...2], 180  
r0630[0...2], 181  
r0631[0...2], 181  
r0632[0...2], 181  
r0633[0...2], 181  
r1246[0...2], 224

## Б

### Базовые функции

Время разгона, 94  
Мониторинг нагрузки по моменту, 99  
ПИД-регулятор, 81  
Регулятор  $I_{max}$ , 96  
Регулятор  $V_{dc}$ , 98  
Функции вольтодобавки, 79  
Функции ВЫКЛ, 75  
Функции торможения, 84  
Функция JOG, 77

### Базовый ввод в эксплуатацию

через меню начальной установки, 49  
через меню параметров, 69

## В

### Встроенная ВОР

Индикации на экране, 46  
Режимы работы "Hand/Jog/Auto", 40  
Светодиоды состояния, 47  
Символы состояния, 41  
Функции и клавиши, 39

## З

### Заказной номер

Преобразователь, 17, 18

## К

### Коммуникация

Коммуникация Modbus, 136  
Коммуникация USS, 131

### Компоненты документации пользователя, 3

Копирование сохраненных установок параметров, 328, 335

## М

### Макросы

Макросы для соединений, 52  
Прикладные макросы, 65

### Монтаж

Монтаж в электрошкаф, 22  
Сквозной монтаж, 26

Монтажный отступ, 21

## П

### Параметр

$C(1)$ ,  $U$ ,  $T$ , 149  
Блок данных, 145  
Масштабирование, 149  
Обработка по цифрам (разрядам), 44  
Обычная обработка параметров, 44  
Параметры ВСО, 147  
Типы параметров, 43  
Уровни доступа, 148

### Подключение

Конструкция электрошкафа согласно требованиям ЭМС, 37  
Разводка клемм, 31  
Рекомендуемые типы предохранителей, 30  
Схема соединений, 30  
Типичные точки подключения к системе, 29  
Установка согласно требованиям ЭМС, 36

## Р

### Расположение, 21

### Расширенные функции

Автоматический перезапуск, 113  
Двойная изменяющаяся функция, 125  
Добавленный момент вращения, 101  
Защита от замерзания, 114  
Защита от кавитации, 123  
Защита от перегрева двигателя согласно требованиям UL508C, 109  
Каскадирование двигателей, 119  
Определенные пользователем параметры по умолчанию, 124  
Противоконденсатный подогрев, 115  
Режим ударного пуска, 103  
Рестарт на лету, 112  
Свободные функциональные блоки (FFB), 110  
Спящий режим, 116  
Устранение засора, 105  
Функция вобуляции, 118  
Экономичный режим, 108

**С**

- Сброс параметров, 130
- Служба технической поддержки, 4
- Список кодов ошибок, 300
- Список кодов предупреждений, 312
- Структура меню преобразователя
  - Главное меню, 42
  - Меню для выбора 50/60 Гц, 48
  - Меню начальной установки, 50
  - Меню начальной установки: Общие параметры (подменю), 68
  - Меню начальной установки: Подменю "Макросы для соединений", 52
  - Меню начальной установки: Подменю "Параметры двигателя", 50
  - Меню начальной установки: Прикладной макрос (подменю), 65
  - Меню параметров, 42, 70
  - Экранное меню, 43

**Т**

- Текстовое меню
  - для общих параметров, 69
  - для параметров двигателя, 51

**Ф**

- Функции преобразователя
  - Обзор основных функций преобразователя, 73